



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 04/11/2022

Inspecteur: Wout Schockaert

Mentor:

Installateur: Hs-Group

ID-label: 35A 102

B.T.W. nr.: BE 0500 801 793

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481265

Datum verslag: 05/11/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Prosper van raemdonckstraat
Huisnummer	35A
Busnummer	102
Postcode	9120
Gemeente	BEVEREN-WAAS
Land	België

Eigenaar

Naam	Bouwgroep PDK
Straatnaam	Prosper van raemdonckstraat
Huisnummer	35A
Busnummer	102
Postcode	9120
Gemeente	BEVEREN-WAAS
Land	België

Installateur

Naam	Hs-Group
BTW nr.	BE 0500 801 793
Telefoonnummer	+32 498 64 88 14
E-mail	info@hs-group.be

Type : appartement

EAN : 541448860021587218

Teller Nr. : 1SAG1105031503

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²


Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 20

Ri algemeen: 11,84 MΩ

OK

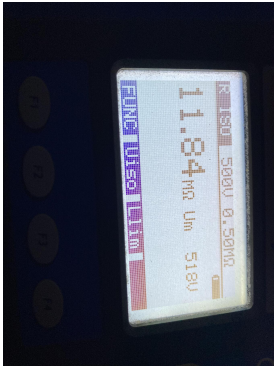

Aardelektrode: Aardingslus

RE: 3,48 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	9	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	1,5
16	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 4/11/2047
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wout Schockaert

De werknemer,

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

+32 2 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 4/11/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

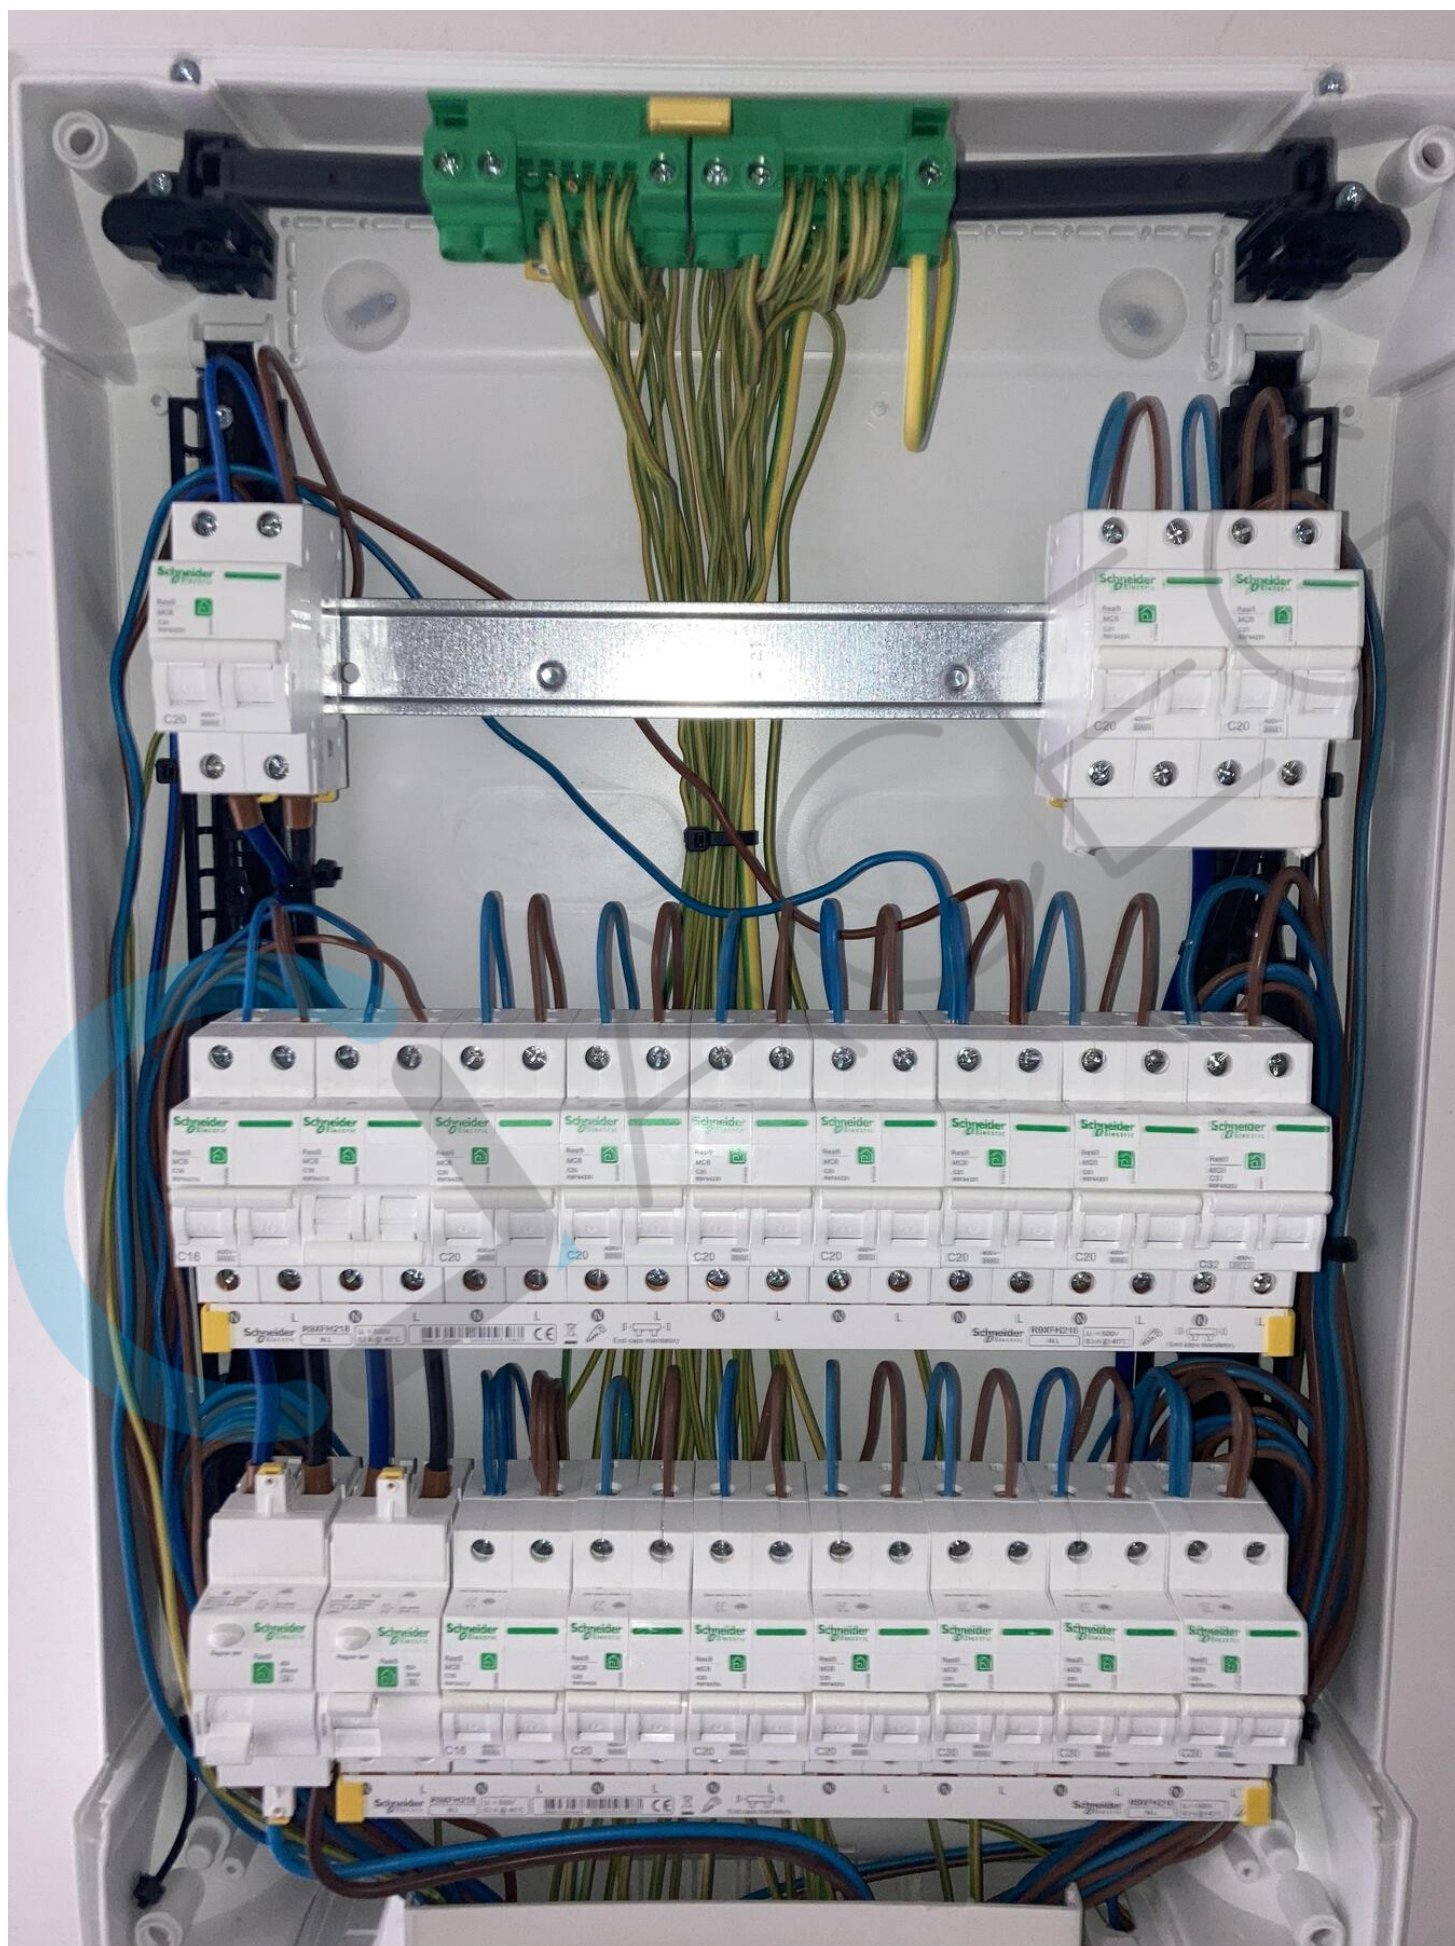



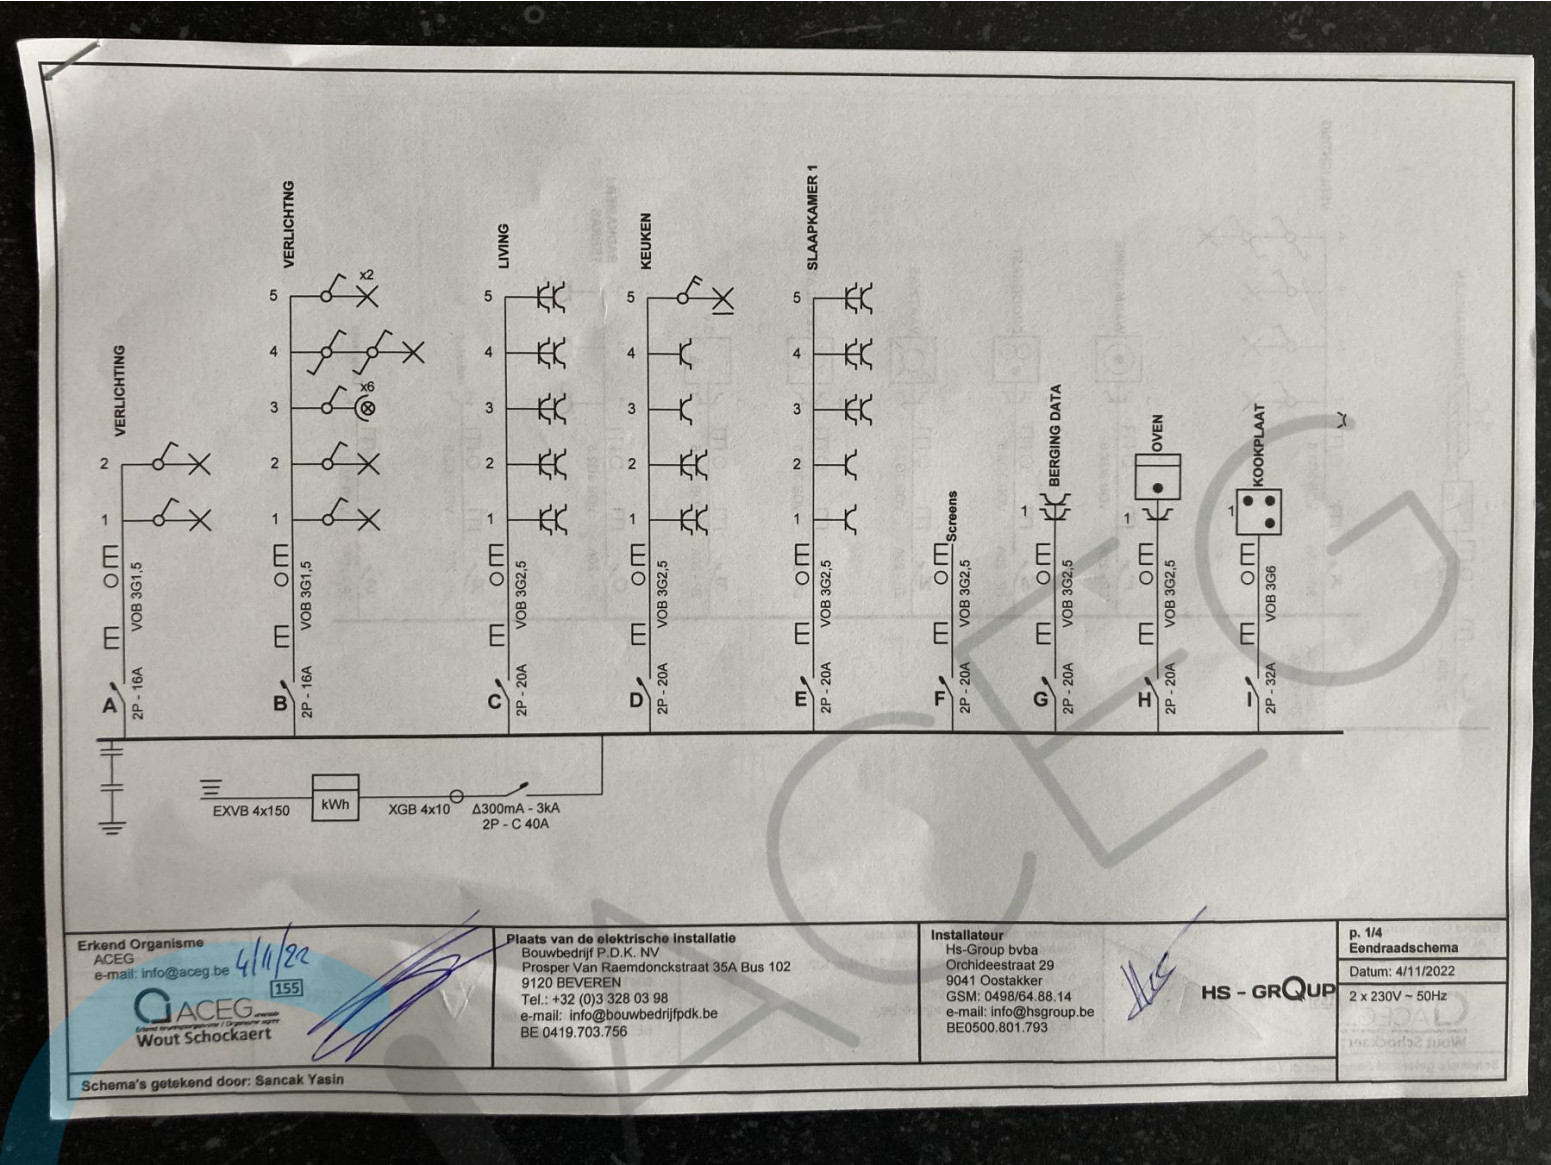

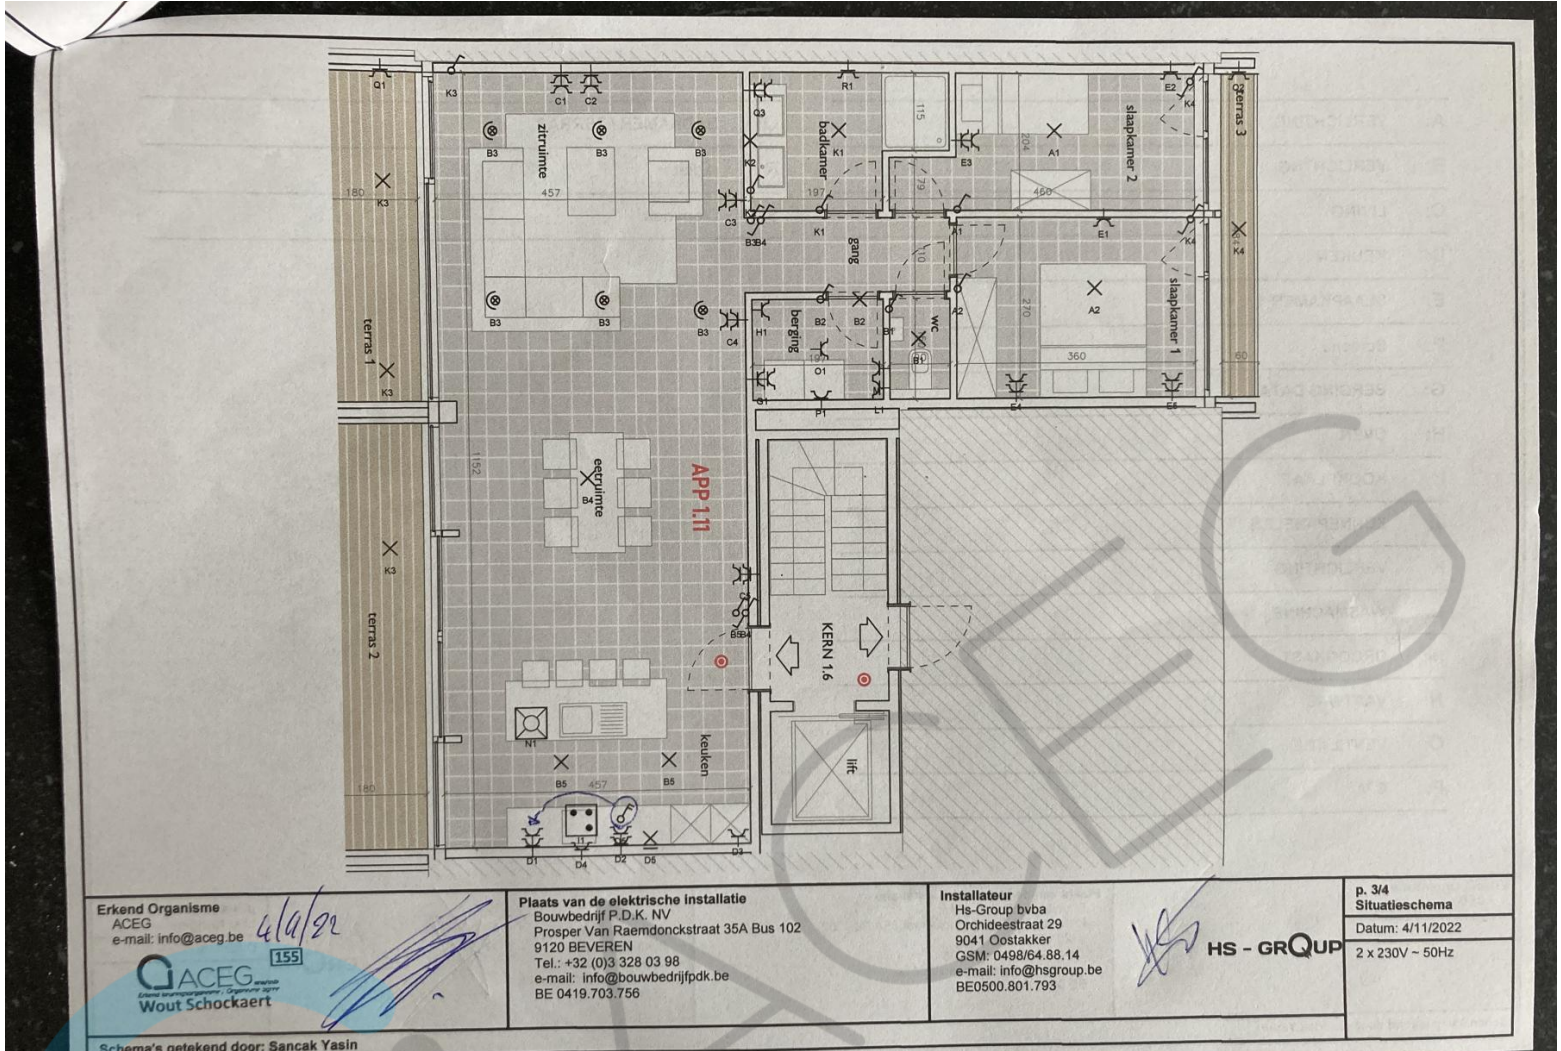

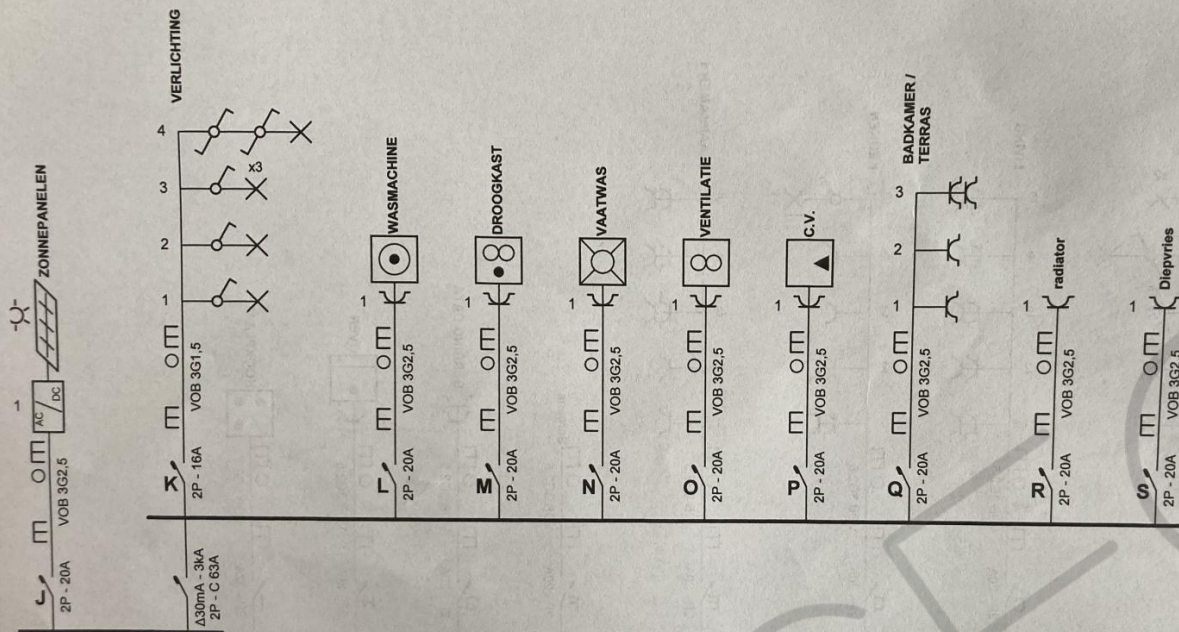

Erkend Organisme
ACEG
e-mail: info@aceg.be

ACEG
155
Wout Schockaert

Schema's getekend door: Sancak Yasin

Plaats van de elektrische installatie
Bouwbedrijf P.D.K. NV
Prosper Van Raemdonckstraat 35A Bus 102
9120 BEVEREN
Tel.: +32 (0)3 328 03 98
e-mail: info@bouwbedrijfjdk.be
BE 0419.703.756

Installateur
Hs-Group bvba
Orchideestraat 29
9041 Oostakker
GSM: 0498/64.88.14
e-mail: info@hsgroup.be
BE0500.801.793

HS - GROUP

p. 2/4
Eendraadschema
Datum: 4/11/2022
2 x 230V ~ 50Hz



