

Registre n°: Scellé n°: 42775

ADRESSE DE L'INSTALLATION: rue du pont 34/36

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI: 448-254-453

DISTRIBUTEUR: ALE

Compteur n°:

Index:



CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 6003 - Mesureur d'isolement n° SGS: 6003 - Mesureur de continuité n° SGS: 6003

Schéma liaison à la terre: IT - TN - TT

Procédure technique: (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902

Date du contrôle: 08/02/2007

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)

~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~

~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)~~

Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:

Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle.

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Non

Raccordement: Tension: 230 V AC-DC; Protection raccordement: Existante: A - Prévue: A

Câble alimentation tableau principal: 6 x 10 mm², type: Enrub; Inter. général: diff. A type: 7

Pre prise de terre: boucle - bagues - piquets - conducteur horizontal

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 21; R₀ = 71 Ω; R_{i tot} = 10 M Ω

DESCRIPTION: ☐ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
63	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		voir plans

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _n (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
63	3000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		voir plans

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: Bon - Infractions - Remarques.
- Etat du matériel électrique: Bon - Infractions - Remarques.
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: Bon - Infractions - Remarques.
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: Bon - Infractions - Remarques.
- Matériel électrique fixe et mobile: Bon - Infractions - Remarques.

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme sous réserve de ☒ (voir verso 1). Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR est - était plombé ☐ (voir verso 2).

L'installation doit être vérifiée avant le 5 / 2 / 2007 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'INSPECTEUR:
 Contrôleur: Geconbeerd door
 N° + nom + signature
 SGS Bureau Nivelles
 Date/Signature:
 Agent 245 Dument de Chassart

NOM - FONCTION/QUALITE:
 Vu inspecteur à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE:

Les conditions générales de SGS Bureau Nivelles, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

Feuillet n°

116531

BLEE10.09F-24/01/05

SGS Bureau Nivelles ASBL
 Siège social

Square des Conduites d'Eau, 1
 Bd Sylvain Dupuis, 243/2

B-4020 Liège
 B-1070 Bruxelles

t +32 (0)4 365 62 71
 t +32 (0)2 411 60 35

f +32 (0)4 366 14 93
 f +32 (0)2 411 38 70

www.sgsburniv.be
 www.sgsburniv.be

Installation Electrique du Bâtiment de Mr. et Mme.
4020 Wandre.

, sis 94/96 rue du Pont à

Logement 1 :

Tableau de distribution secondaire situé dans le garage.

1° Rang :	1 Sectionneur de tableau	II	63 A
-----	2 Pr.Salon / Salle à manger / Escaliers	A 1 / 8 II	20 A
	3 Ecl. Salon / Salle à manger / Esc./WC	B 1 / 6 II	16 A
	4 Ecl./Pr. Couture / Frigo.	C 1 / 3 II	16 A
	5 Alimentation Chaudière	D 1 II	16 A
	6 Pr. banc de travail / hotte	E 1 / 3 II	20 A
	7 Pr. Cuisson	F 1 II	25 A
	8 Pr. Four	G 1 II	20 A
	9 Ecl./Pr. Garage	H 1 / 5 II	16 A
2° Rang :	10 Ecl./Pr. Chambre 1	I 1 / 6 II	16 A
-----	11 Ecl./Pr. Chambre 2	J 1 / 5 II	16 A
	12 Ecl./Pr. Chambre 3 / WC	N 1 / 6 II	16 A
	13 Pr. Micro-ondes	P 1 II	20 A
	14 réserve		
	15 réserve		
	16 réserve		
	17 Télecrupteur B 2		
	18 Télecrupteur B 3		
	19 Télecrupteur B 4		
3° Rang :	20 Interrupteur différentiel auxiliaire 30 mA	II	63 A
-----	21 Ecl./Pr. Salle de bain	K 1 / 2 II	16 A
	22 Pr. Lessiveuse	L 1 II	20 A
	23 Pr. Séchoir	M 1 II	20 A
	24 Pr. Lave-vaisselle	O 1 II	20 A
	25 Pr. Adoucisseur	T 1 II	16 A
	26 réserve		
	27 réserve		
	28 réserve		

Tension d'alimentation 1 N 400 V / 50 A

Dalhem, le 31 janvier 2007.

Philippe Cuvelier

Ing. Techn.

ELECTRICITE GENERALE
SPRL PHILIPPE CUEVELIER



Rue des Moulyniers, 21
4607 Dalhem

Tél. 04 379 40 77 • Fax 04 379 70 32

TVA BE 448 251 153 • RC Lg 181 431

Fortis 240-0490355-24 • ING 340-0272212-68

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELVE
Date/Datum
Agent 245 - Chassart

Installation Electrique du Bâtiment de Mr. et Mme.
4020 Wandre.

, sis 94/96 rue du Pont à

Logement 1 :

Tableau général de distribution situé dans le hall d'entrée.

1° Rang :	1 Interrupteur différentiel général 300 mA	II	63 A
-----	2 Disjoncteur de colonne TD garage	II	63 A
	3 Ecl./Pr. Communs	Q 1 / 2 II	16 A
	4 Alimentation Exutoire de fumée	R 1 II	16 A
	5 Alimentation Parlophone	S 1 II	16 A
	6 Ecl./Pr. Caves	U 1 II	16 A
	7 réserve		
	8 réserve		
	9 réserve		

2° Rang :	10 Alimentation parlophone 346.000
-----	11 réserve
	12 réserve
	13 Minuterie caves
	14 Minuterie Hall

Tension d'alimentation 1 N 400 V / 50 A

Dalhem, le 31 janvier 2007.

Philippe Cuvelier

Ing. Techn.

ELECTRICITE GENERALE
SPRL PHILIPPE CUEVELIER

Rue des Moulyniers, 21

4000 / Dalhem


Tél. 04 379 40 77 • Fax 04 379 70 32

TVA BE 448 251 153 • RC Lg 181 431


Fortis 240-0490355-24 • ING 340-0272212-68



Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum : 5/2/17
Agent 245 : Dumont de Chassart

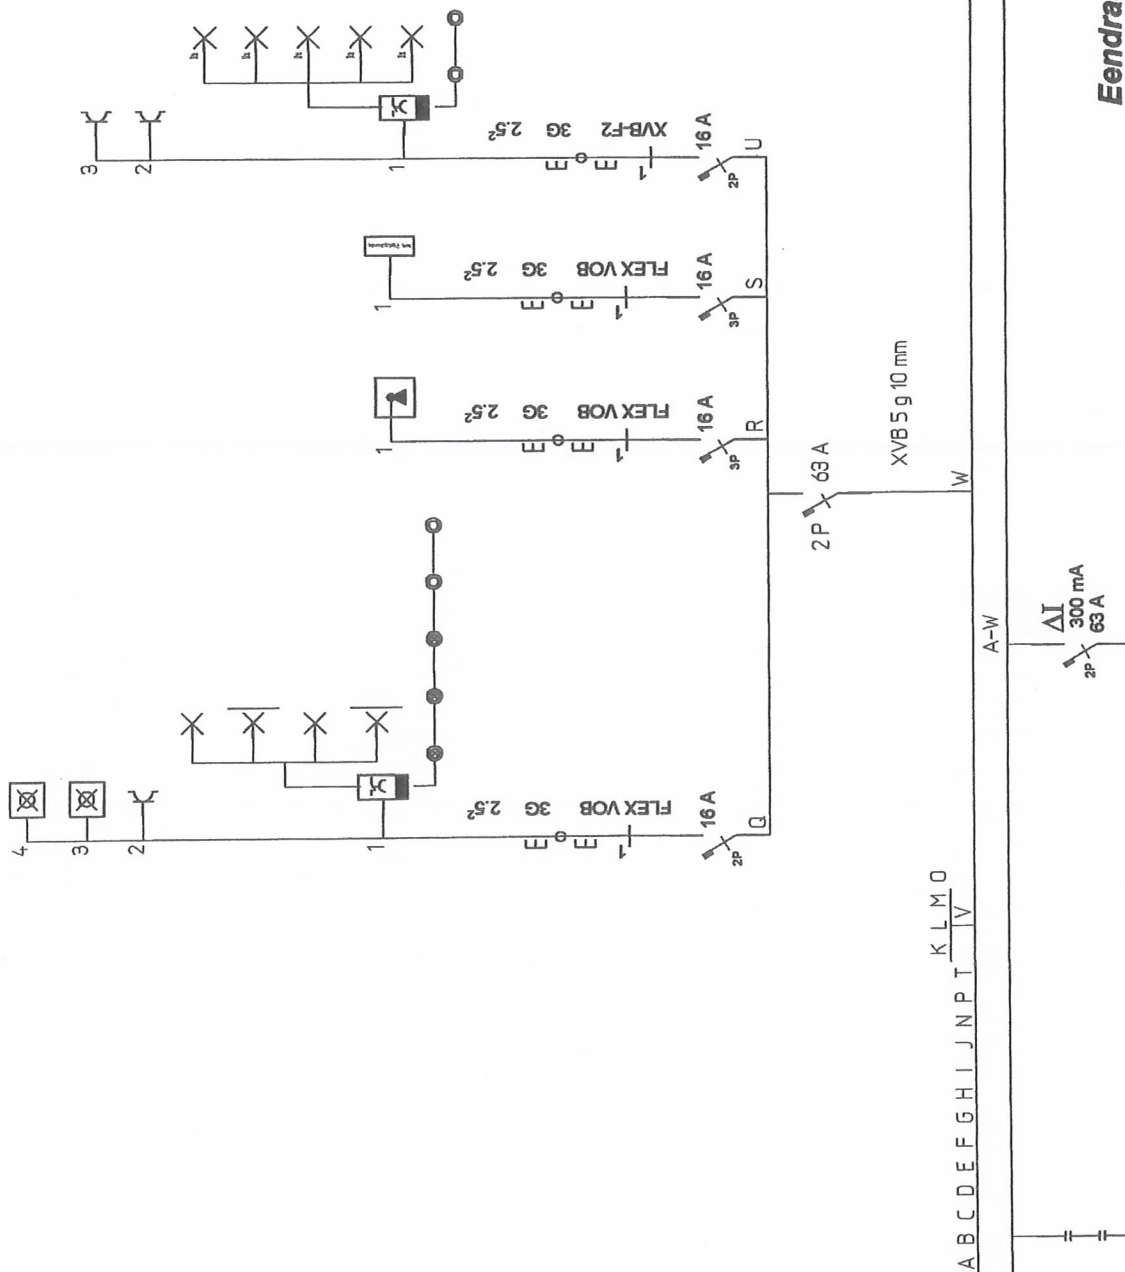


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Ph. Cuvelier BTW / TVA BE 448,251,153 Datum/Date 03-02-2007 Handtek/Sign	Orgaans. Controle par - Gecontroleerd door Naam/Nom SCS Bureau NIVELES Datum/Date Date/Datum Handtek/Sign Agent 245 Dumoulin de Chassart	Naam/Nom Straat/Rue Rue du pont, 84/96 Gemeen/Comm 4020 Wandre Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541

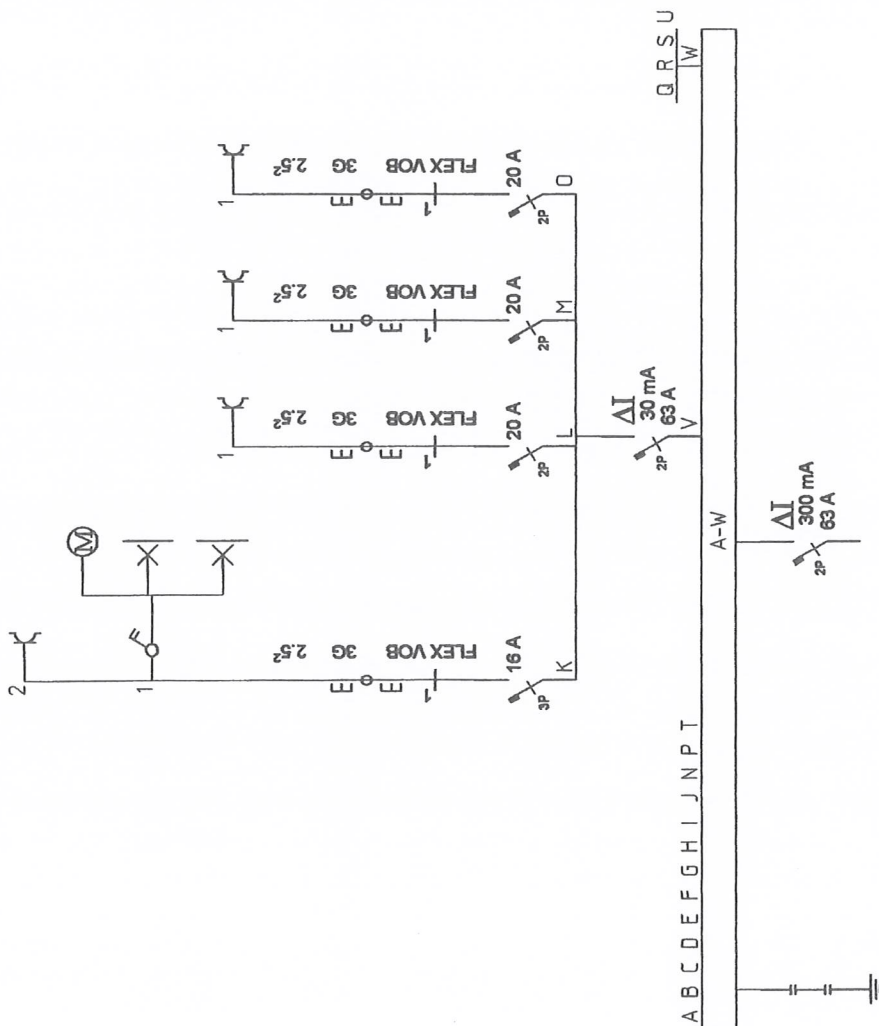

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Ph, Cuvelier BTW / TVA BE 448,251,163 Datum/Date 03-02-2007 Handtek/Sign	Organis. SGS Bureau NIVELLES Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Rue du pont, 94/96 Gemeen/Comm 4020 Wandre Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02641

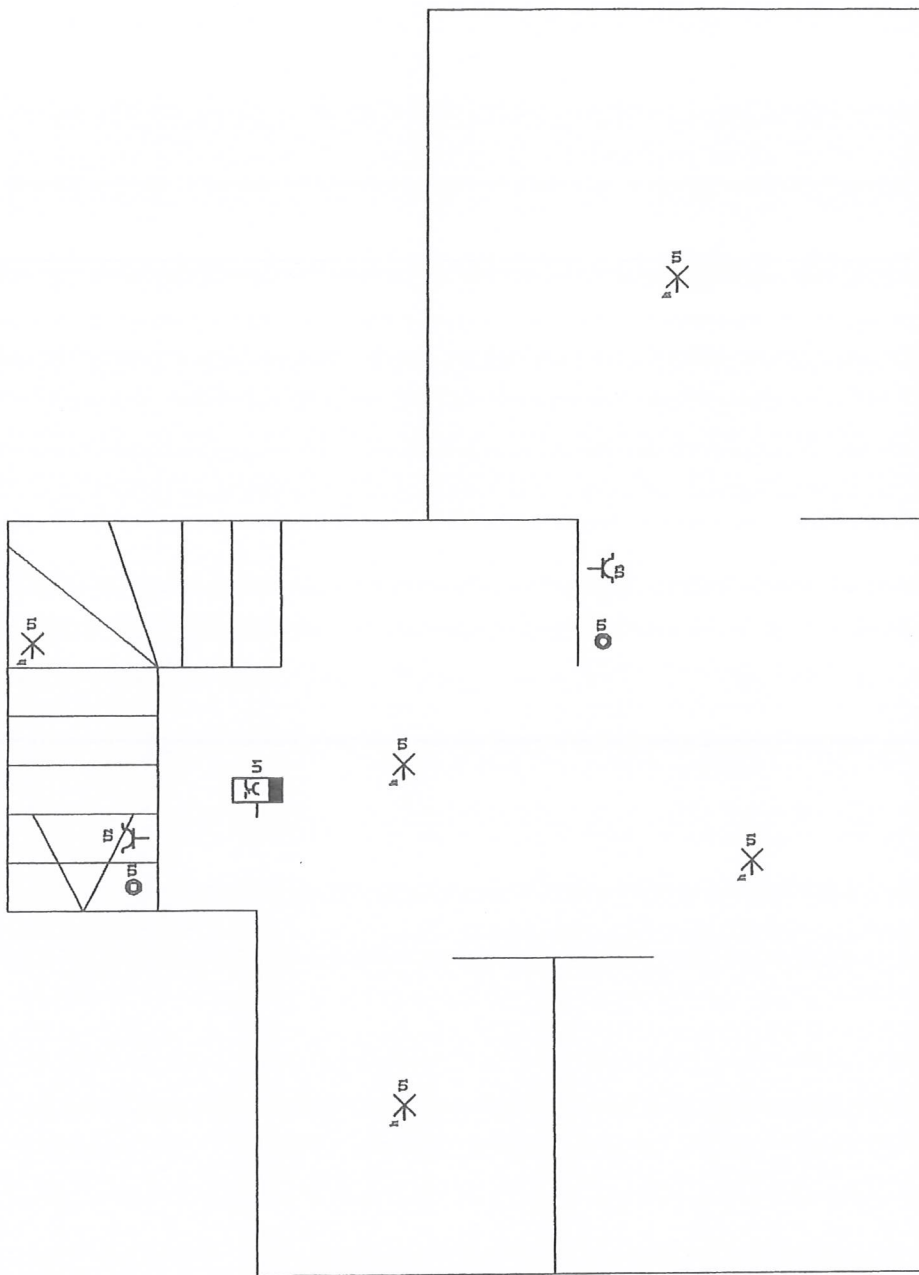

Situatieschema / Schéma de situation


Logement 1 caves

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom	Ph. Cuvelier	Organis: SGS Bureau NIVELLE	Naam/Nom	FIX-O-CAD
BTW / TVA	BE 443.251.153	Naam/Nom	Straat/Rue	02541
Datum/Date	03-02-2007	Datum/Date	Gemeen/Comm	
Handtek/Sign		Handtek/Sign	Handtek/Sign	



FIX-O-CAD
vynckier

Controle par Gecontroleerd, door
SGS Bureau NIVELLE
Datum/Date
Handtek/Sign

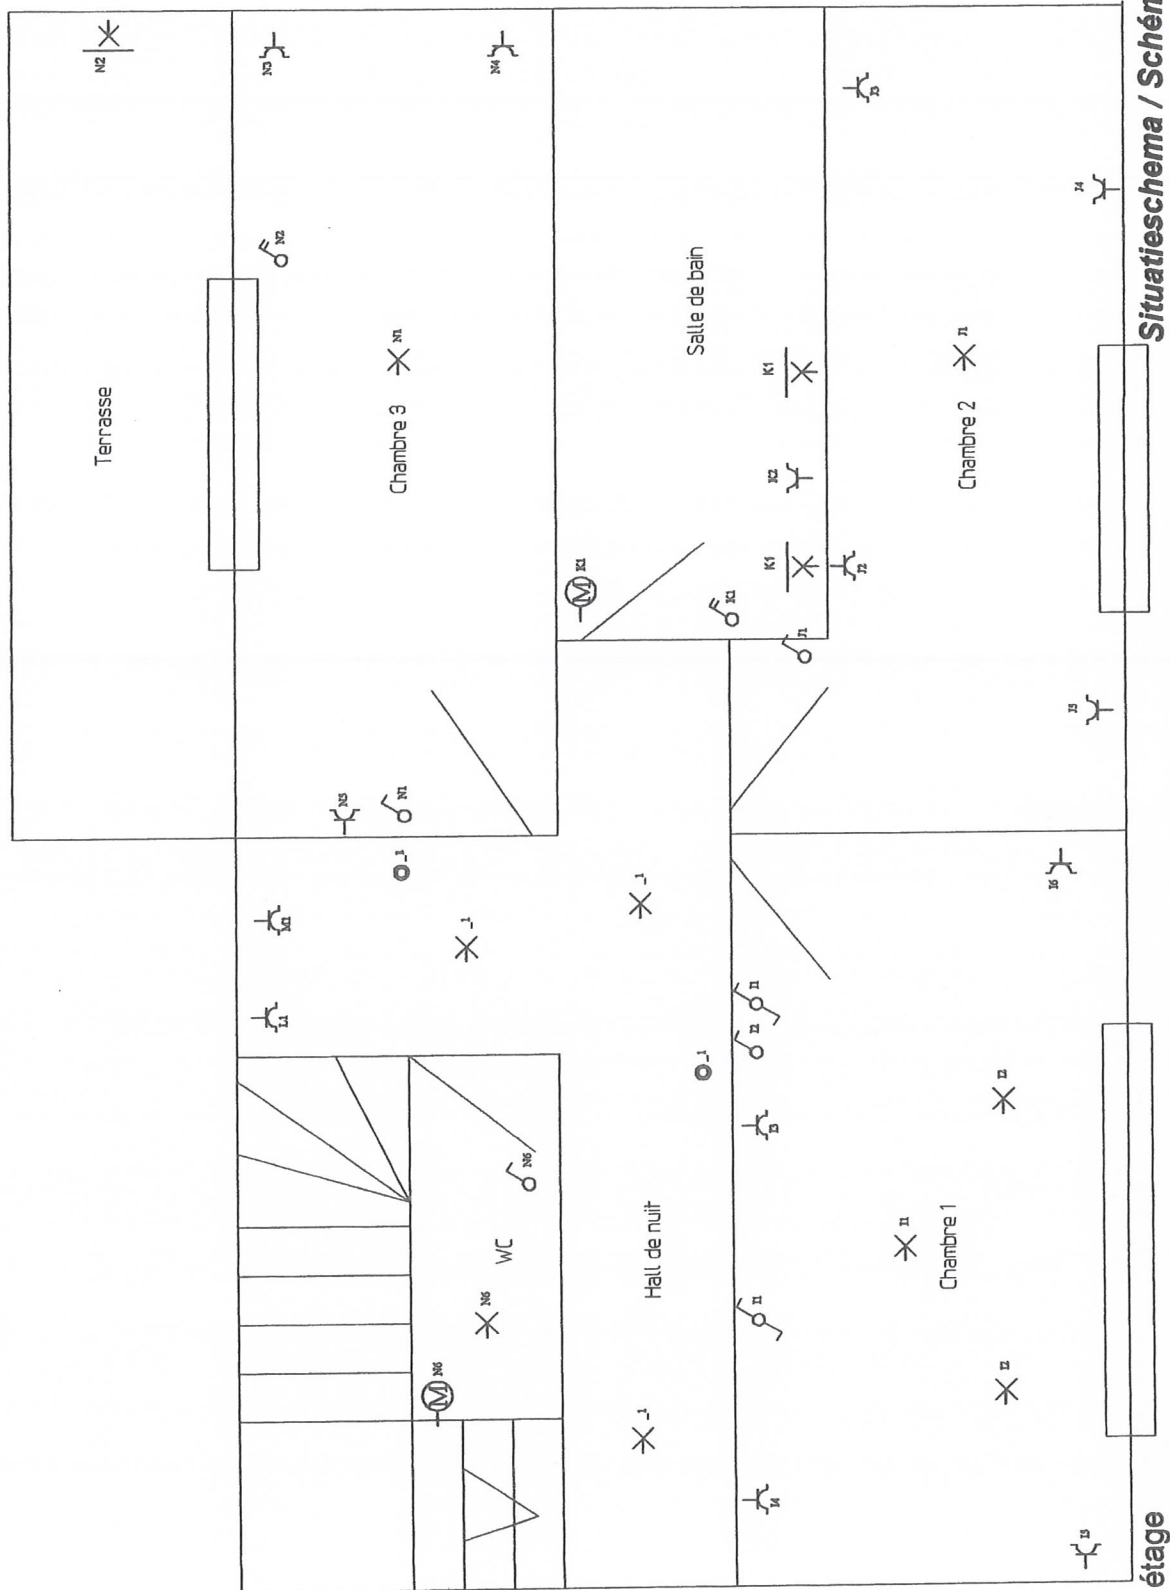


Situatieschema / Schéma de situation

logement 1 étage

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		1N, (400V)/230V~
Naam/Nom	Ph. Cuvelier	Organis.	Contrôle par - Gecontroleerd door	Naam/Nom	Rue du pont, 94/96	 FIX-O-CAD  02541
BTW / TVA	BE 448.251.153	Naam/Nom	SGS Bureau NIVELLE	Straat/Rue	4020 Wandre	
Datum/Date	03-02-2007	Datum/Date	03-02-2007	Gemeen/Comm	Handtek/Sign	
Handtek/Sign		Handtek/Sign		Handtek/Sign		

Logement 1

Rez de Chaussée

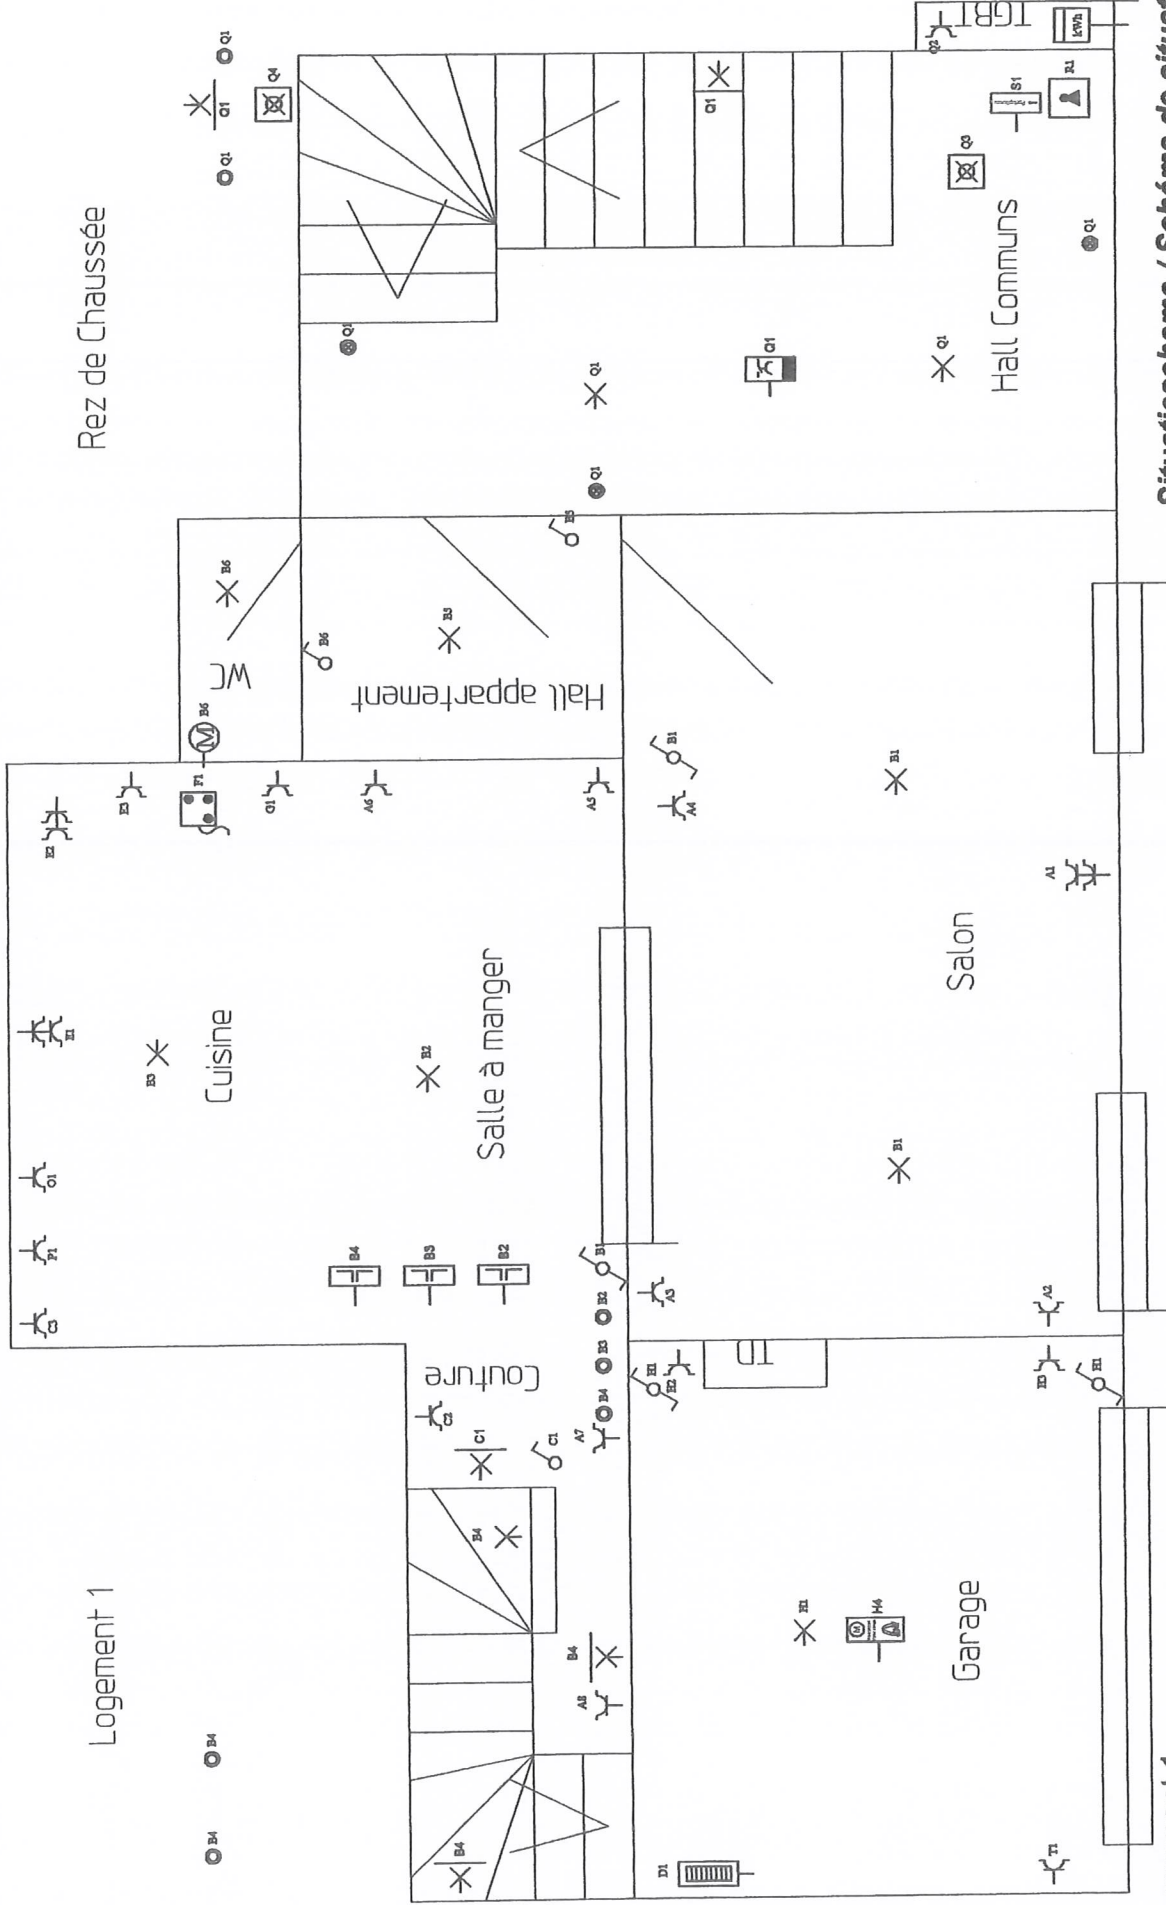

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Ph. Cuvelier BTW / TVA BE 448.251.155 Datum/Date 03-02-2007 Handtek/Sign.	Organis. Controleur - Gecontroleerd door Naam/Nom SGS Bureau NIVEAUS Datum/Date Date/Datum Handtek/Sign.	Naam/Nom Straat/Rue Rue du pont, 94/96 Gemeente/Comm 4020 Wandre Handtek/Sign.	FIX-O-CAD 02541