

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek
van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	25617	Eigenaar	
Inspecteur	EE	Gegevens installateur	
Het onderzoek is verricht op	04-12-2025	Gegevens opdrachtgever	
Plaats van het onderzoek	Van Cauwelaertstraat 47 1740 Ternat	EAN	541448820055080932
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	5090724
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020
Type electrode	Niet vastgesteld	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	3x400V+N	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm ²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	40A	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	9

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 29,8 Ohm Ri 5,72 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	NOK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het elektrische materiaal (schakelaar, stopcontacten verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	In (A)	Id (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	30	4	Gehele installatie	OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm ²)	Icc (A)
Zie schema	Zie schema	Zie schema	Zie schema	Zie schema	Zie schema

Inbreuken

- **Algemene Differentieelschakelaar A.D.S. en Bijkomende differentieelschakelaar B.D.S.**

- 6.3 - Er is geen A.D.S. in het begin van de installatie of een bijkomende D.S. met een grote of zeer grote gevoeligheid voor vochtige ruimten geplaatst. (B1:4.2.3.2)

- **Opmerkingen en nota's**

- 17.16 Dit attest kan ook gebruikt worden voor verkoop.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurder

1. De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

2. het(de) eendraadsschema(s) van de elektrische installatie;

3. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;

4. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;

5. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;

6. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;

7. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;

8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

9. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

10. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);

11. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;

12. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

13. De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

14. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;

15. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;

16. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

17. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;

18. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

NIET CONFORM


De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd datum 04-12-2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat,


indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het tweede nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog steeds inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, zal het erkend organisme, binnen een termijn van één jaar, een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Foto's-1

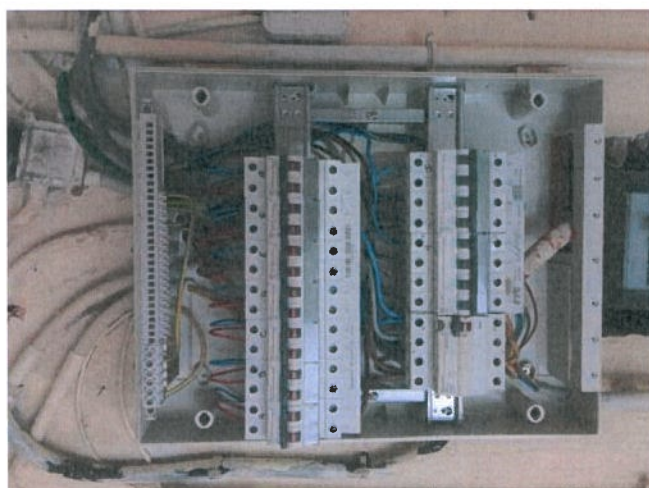


Bijlages-1

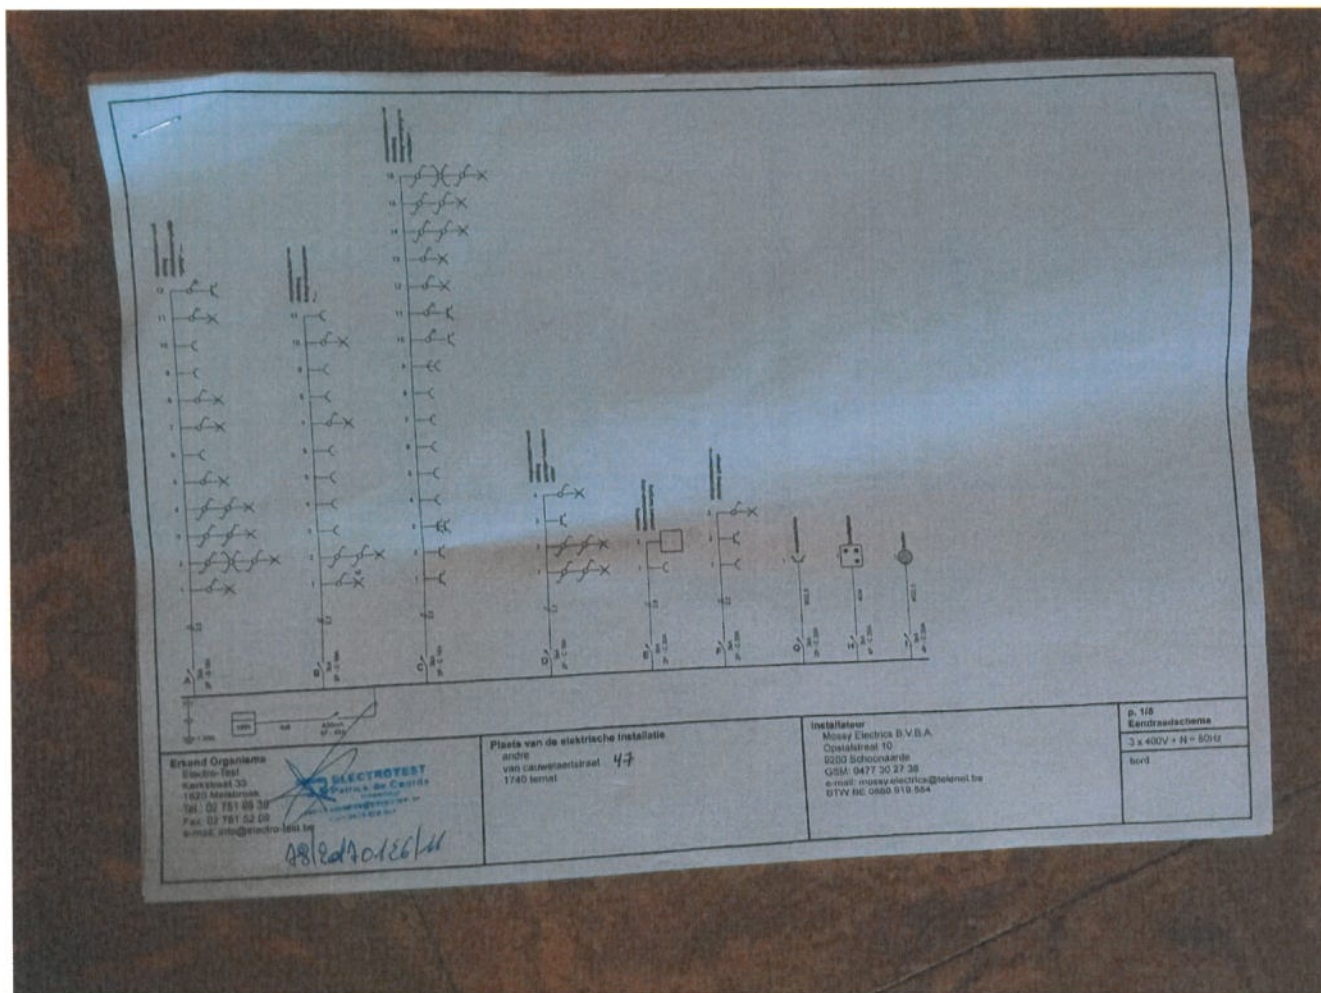


Einzel-Information 01.01.2018 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018 15.01.2018 16.01.2018	Platz von der schriftliche zustellen 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018 15.01.2018 16.01.2018	Information 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018 15.01.2018 16.01.2018	U. W. 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018 15.01.2018 16.01.2018
Einzel-Information 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018 22.01.2018	Platz von der schriftliche zustellen 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018 22.01.2018	Information 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018 22.01.2018	U. W. 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018 22.01.2018
Einzel-Information 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018	Platz von der schriftliche zustellen 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018	Information 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018	U. W. 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018

Bijlages-3

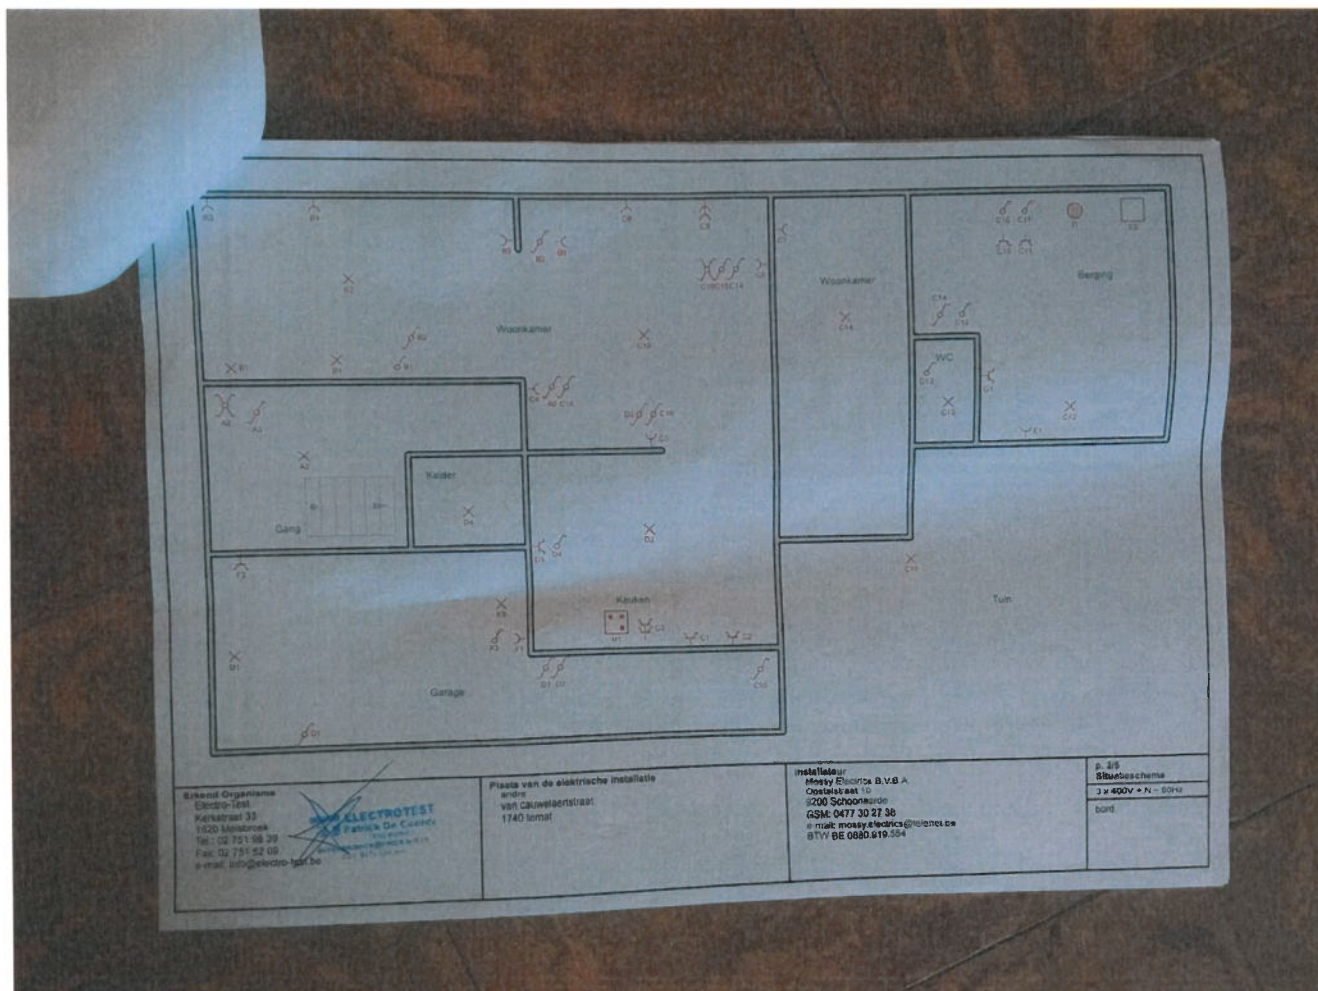

Bijlages-4

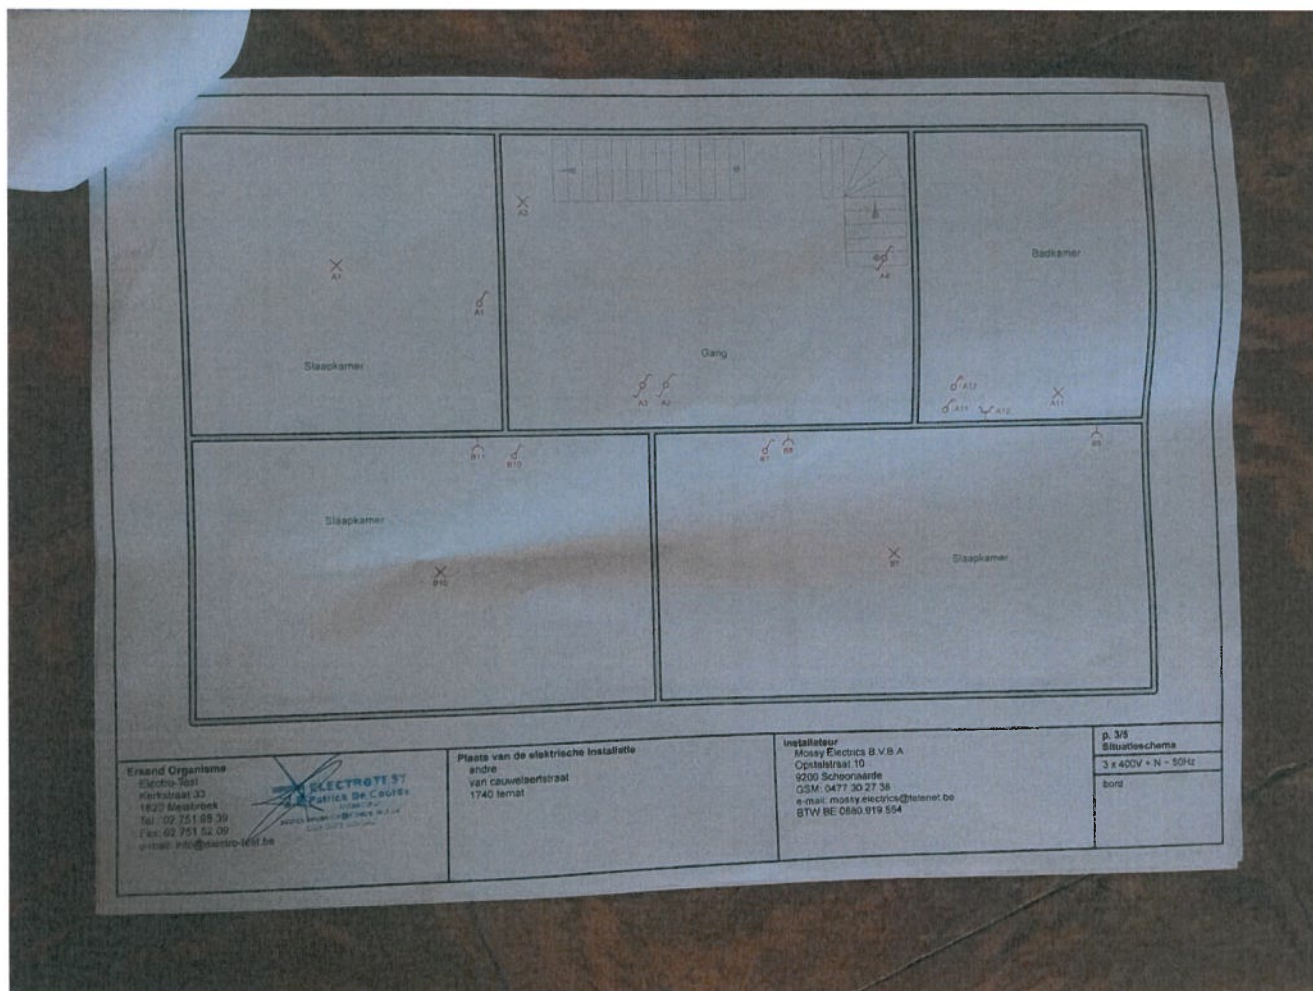

Erkend Organisme
Electro-Test
Kerkstraat 13
1620 Blandin
Tel: 02 751 88 30
Fax: 02 751 82 09
e-mail: info@electro-test.be

Plaats van de elektrische installatie
andere
van cauvelersstraat
1740 temat

Installateur
Mosky Electrica B.V.B.A.
Opstalstraat 10
9200 Schoonaarde
GSM: 0477 30 27 38
e-mail: mosky.electrica@telenet.be
BTW BE 0880 919 554

p. 3/8
Situatieschema
3 x 400V + N - 50Hz
bord

Bijlages-5

A	stopcontact+verlichting slaapkamer+gelijk+gang
B	stopcontacten+verlichting living+slaapkamer
C	stopcontacten+verlichting living+berging+wc+buiten
D	stopcontact+verlichting garage+keuken+kelder
E	voeding thermostaat+stopcontact berging
F	stopcontacten+verlichting garage
G	wasmachine
H	kookplaat
I	boiler

Eiland Oranien Eiland 10 Koningstraat 10 3840 Kijfhoek Tel: 02 230 30 23 Fax: 02 230 30 23 Email: info@belgateq.be	Plaats van de elektrische installatie 8700 van de wijkswaardstraat 1740 Lommel	Installateur Minkx Electric B.V.B.A. Opantstraat 10 3400 Schiedamschen GSM: 0477 30 27 38 e-mail: minkx.electric@telenet.be BTW BE 0840 919 554	p. 5/5 Lijst Kringen T x 400V + N + PE bord
--	---	---	--

