



Beter Zeker

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr. 82/141208/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Marie Kristinash 36 bus 0.1
Kortenberg

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: MG Electronics

Adres: Kerkhofsh 31 Ham

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek 08/12/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ eerste controle volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 0.1

Begin werken: Fundering voor na 110.81 - Elektrische installatie voor na 110.81 ~~voor na~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 40 A / 300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 2 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen
nota: verlichting is nog te plaatsen

BESLUIT

1

De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/12/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2

De installatie is **niet conform**.

3

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker: Stefaan Reijnders
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

SCHEMA's
ELECTRISCHE INSTALLATIE

APP 0.1

Marie Christinastraat
Kortenberg

APP. 0.1

Marie Christinastraat

Korenberg

Benaming der kringen

1. Voeding : ventilatie + cv .
2. Voeding elektrisch vuur .
3. Voeding wasmachine .
4. Voeding droogkast .
5. Stopcontacten : berging + keuken + terras .
6. Voeding oven 1 .
7. Voeding oven 2 .
8. Voeding vaatmachine .
9. Licht : berging + keukenkast + terras + eiland keuken + licht keuken centraal + eetplaats + zithoek .
10. Stopcontacten : leefruimte + dressing + telenet .
11. Stopcontacten : slaapkamer ½ + inkom + badkamer .
12. Licht : wc + dressing + inkom + slaapkamer 1 / 2 + badkamer .
13. Licht + stopcontacten : kelder + parking .

Lay out verdeelbord

APP. 0.1


Marie Christinastraat

Kortenbergh

DIFF AUTOMAAT 30 MA	Kring 3 20A	Kring 4 20A	Kring 5 20A	Kring 1 20A	Kring 8 20A	Kring 11 20a	Kring 12 16A
DIFF. AUTOMAAT 300MA	Kring 2 32A	Kring 6 20A	Kring 7 20A	Kring 9 16A	Kring 10 20A	Kring 13 16A	

Eendraaschema app 0.1

p1

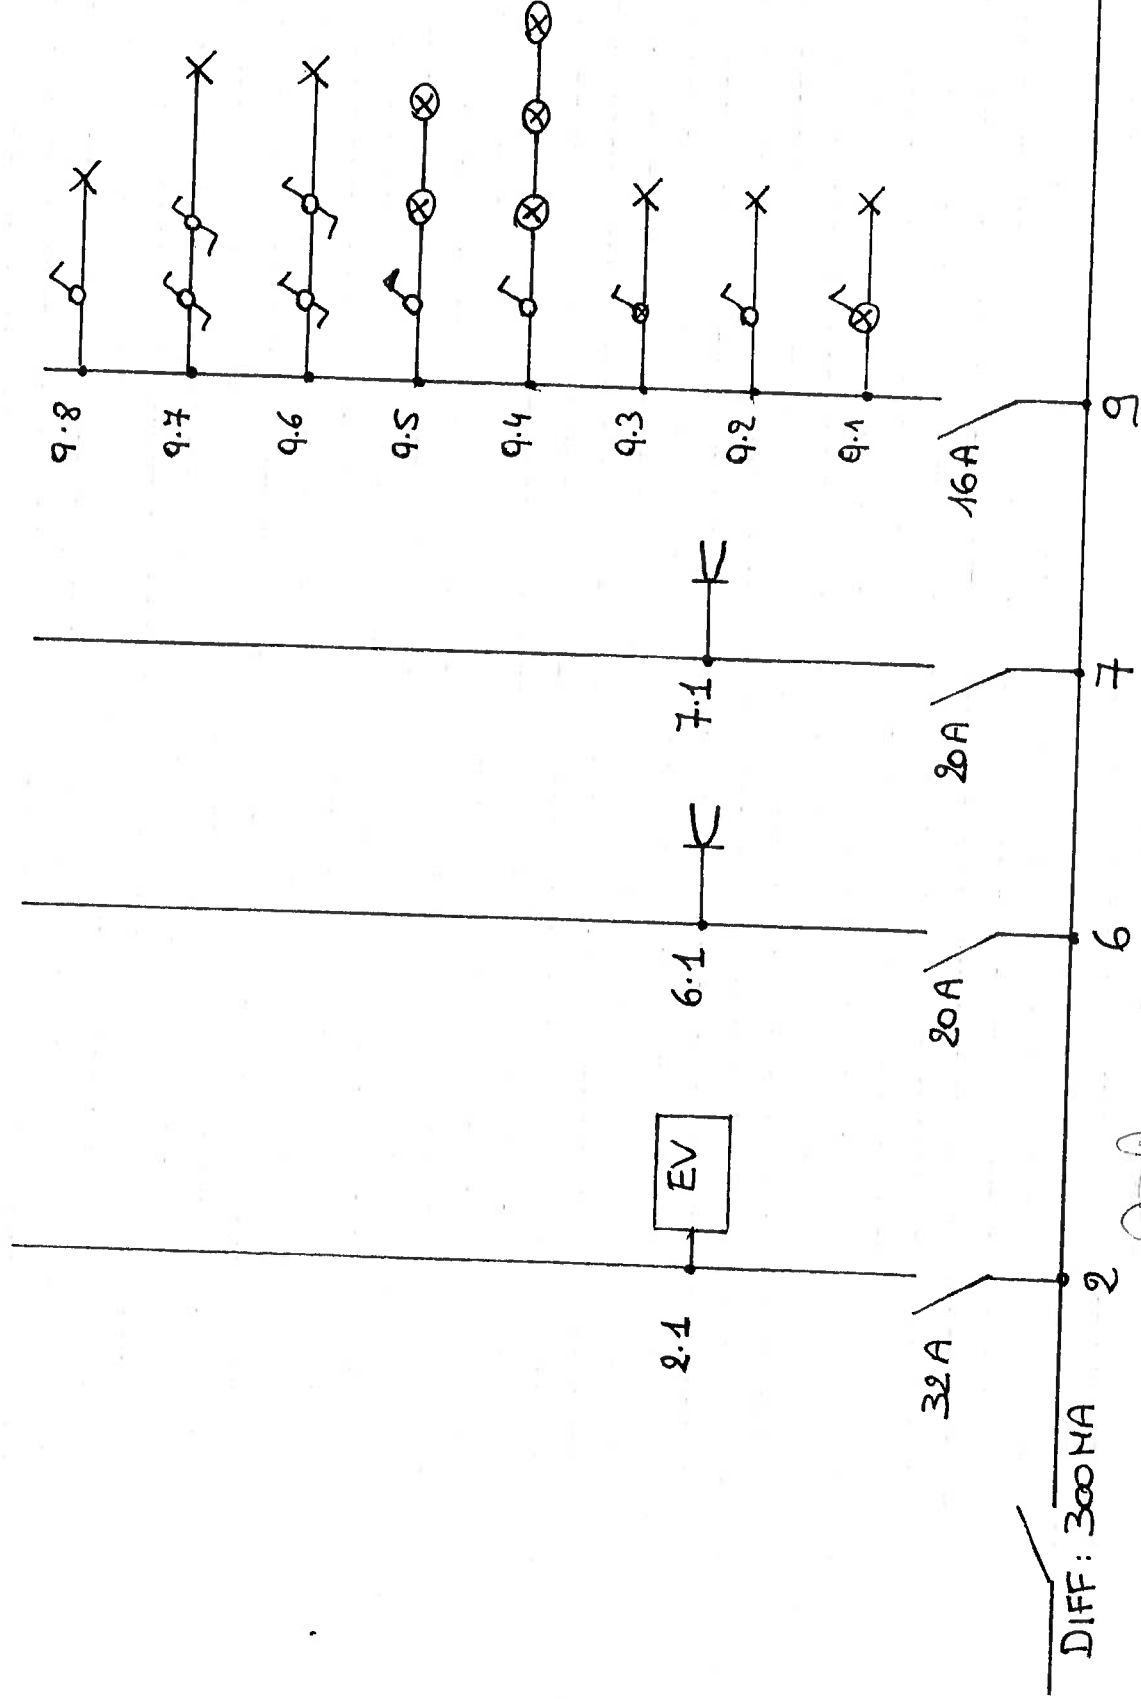

[Signature]
08/12/2014

