



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Aanvraagnr. 141804

Ref. verslag RAP EH/20150226-3K

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	ARAGONIA NV	Voornaam		Postnr	2000
Adres	LEOPOLD DE WAEPLAATS 26	Gemeente	ANTWERPEN		
Installateur	GEENS EL CO	Gemeente	ST-KAT-WAVER		
BTW-nummer	BE- 0460909554				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	HEMIXVEER APP HXV 2.1	Postnr.	2620		
Adres	SHELDEBOORD 25/B8	Gemeente	HEMIKSEM		
EAN-code	541449200003744182	Elektriciteitsverdelers	netmanagement		
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen			
U _{nom} (V ac/dc)	2X230V	6 x	2P-AUTOM 16A - 1.5/2.5 mm ²	
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10 mm ²	12 x	2P-AUTOM 20A - 2.5 mm ²	
I _{nom} aansluiting (A)	40A	1 x	2P-AUTOM 32A - 8 mm ²	
Type alg. schakelaar	DIFF.	1 x	2P-AUTOM 6A - 1.5 mm ²	
Aantal borden	2	1 x	2P-AUTOM 40A - 10mm ²	
Aantal eindstroombanen	21			
Type aardelektrode	LUS			
Algemene diff.stroom.inr.	40/0.3A (2)			
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/0.03A			

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat :	apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :	procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	4Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	5 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :
				OK / NOK
				Continuïteit PE-geleiders & equipot.:
				OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

OPM. : Cv installatie niet afgewerkt

Verlichting/ bad en keukenmeubels niet aanwezig



Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	26/02/2040	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 AGENT HUSSERIC 24	Datum onderzoek:	26/02/2015
---	------------	---	-----------------------	-------------------------	------------

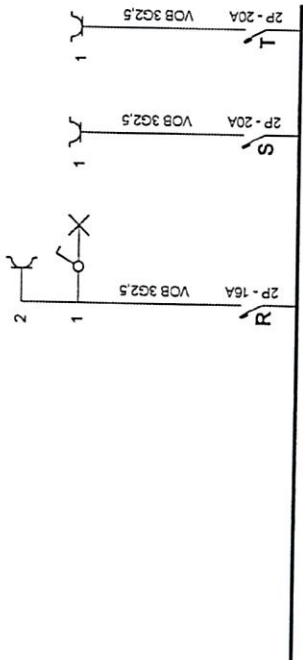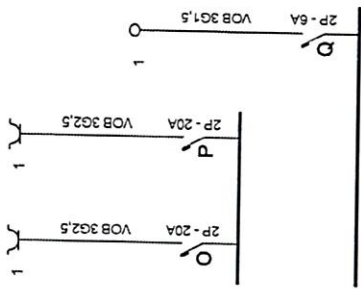


Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.be

KEURINGSORG.
 VAN HEMELELEN
 AGENT, HUS-ERTC
 0213805271

Plaats van de elektrische installatie
 Hemixveer app. A 2.1
 Scheldeboord 25 Bus 8
 2620 Hemiksem

Installateur
 Geens El. Co. nv
 Nijverheidsstraat 43
 2570 Duffel
 Tel.: 015 31 16 59
 Fax: 015 31 93 50
 e-mail: info@geenselco.be
 BTW BE 0460.909.554

p. 2/2
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

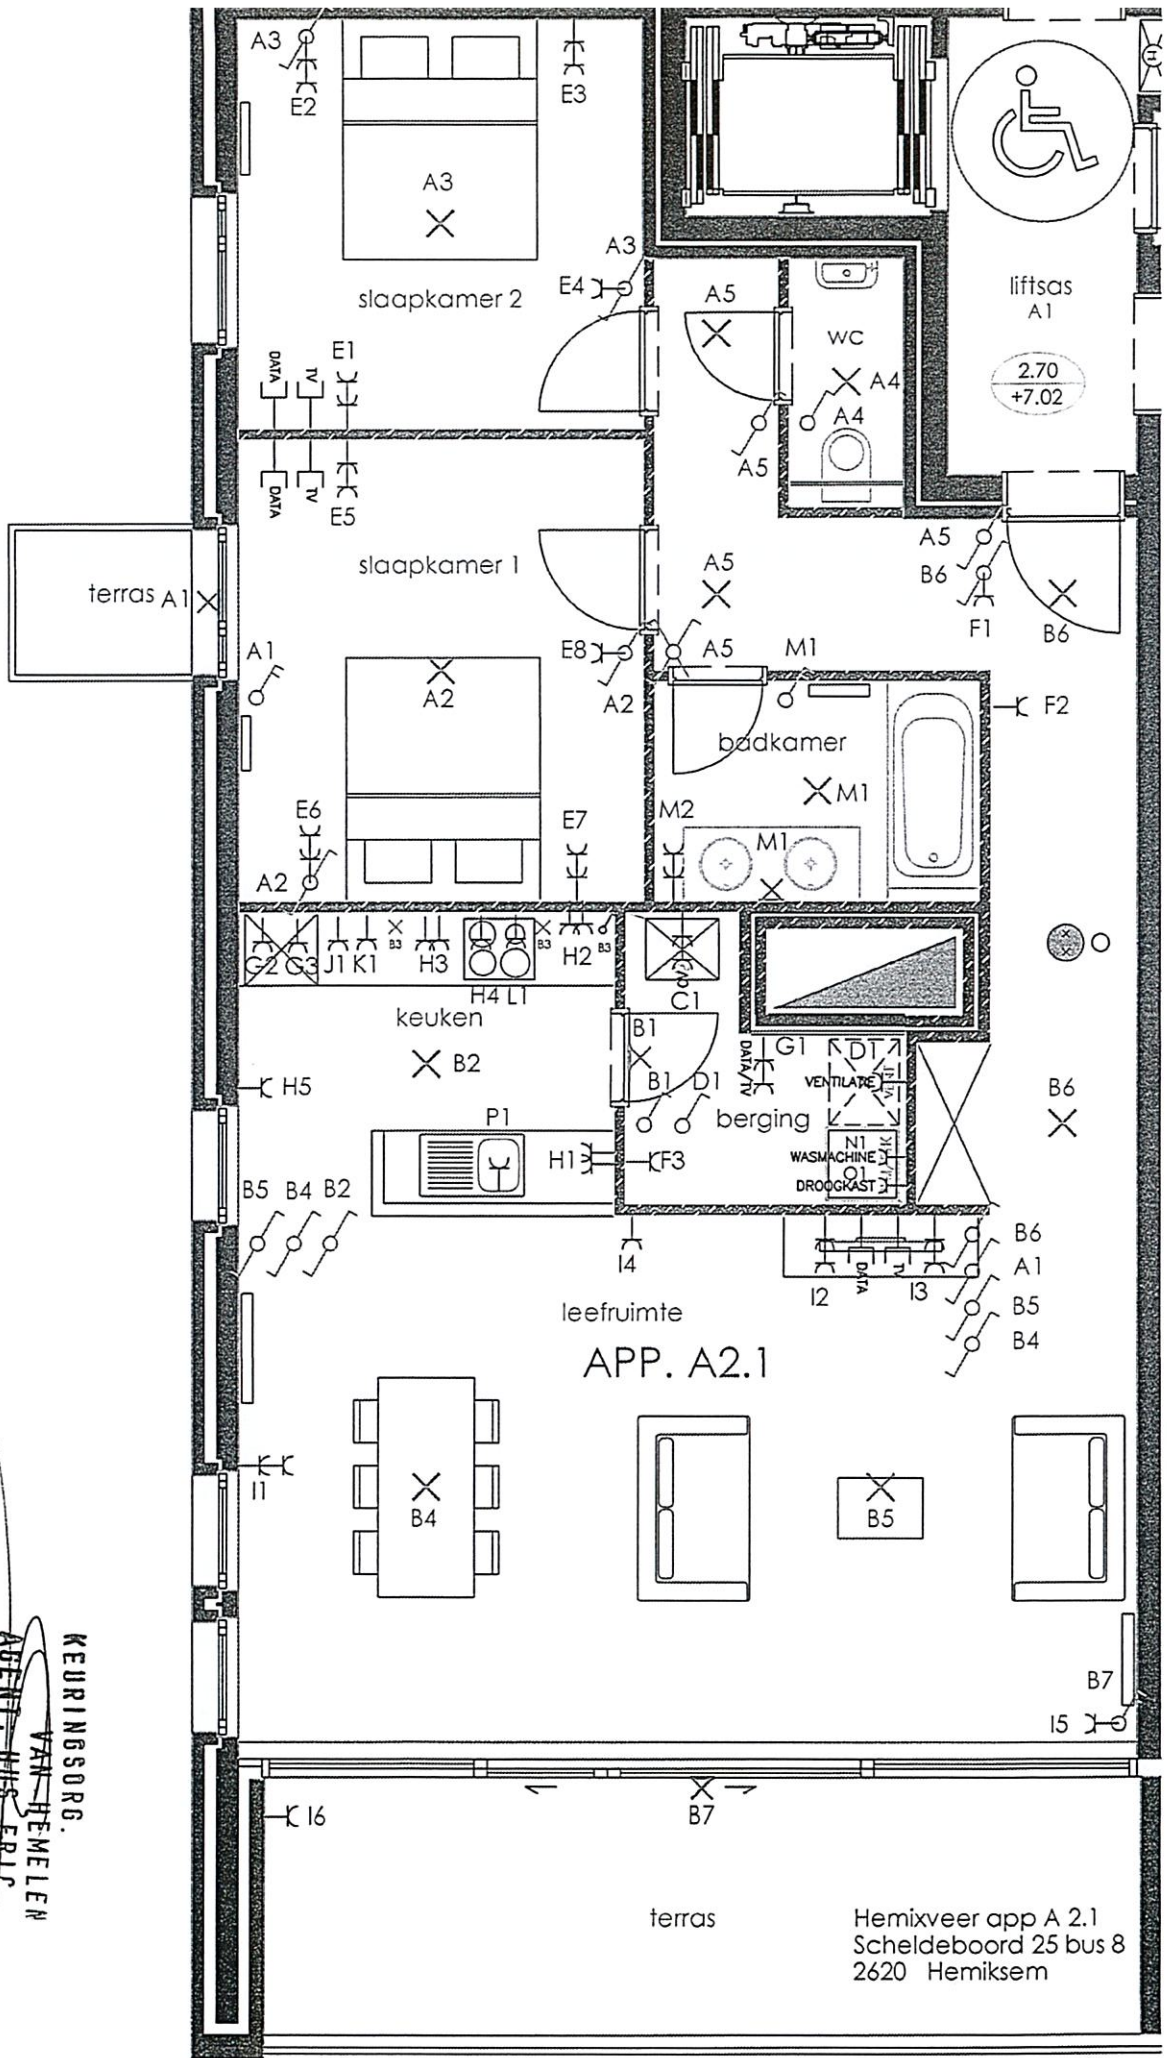

KEURINGSORG.
 VAN HEMELEN
 ADVANT-HUIS-ERIC
 02/3805271

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager*	Aragonia		
Adres	Leopold de Waelplaats 26		
(Postcode + gemeente)	2000	Antwerpen	
BTW-nummer	(*ontvangt de factuur van de keuring)		E-mail: peter.elzen@vooruitzicht.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Kurt GLADINES	Bedrijf	Pidpa
Telefoon	+32 800 903 00	Adres	Desguinlei 246
Badge nr.	11095		2018 Antwerpen

Gekeurde installatie			
Klant/titularis	Aragonia	Watermeter nr.	48026979
Adres	Scheldeoever 25 bus 8 (app 2.1 - 2V Re) 2620 Hemiksem	Klantnr	15164937
	(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)	Telefoon	03/2609595
Datum keuring	28/04/2015	Exploitant	Pidpa
De keuring betreft een	appartementsgedebou		
Het betreft een	basiskeuring met inventarisatie	nieuwbouw	
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	EA	OK	20. Keukenkraan	Aanwezig	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Nt Voorzien			21. Handsproeier keukenkraan	Aanwezig	BEL	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Lavabo	Aanwezig	AA (2X)	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	AA	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	CAB	OK	24. Uitgielbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	VG	OK	25. Zonneboiler/paneel	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	BEL	OK	28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Nt Voorzien			29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Nt Voorzien			30. Kraan vr slangaansluiting	Aanwezig	VAAT	OK
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.			
15. Douche met vaste kop	Nt Voorzien			32.			
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	BEL	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	BEL	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Opmerkingen

om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING De binneninstallatie is: conform	PRIVEWATERAFVOER De privéwaterafvoer is: geen attest aanwezig
---	--

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Keuringsattest Nr.: HB-1023863

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2012

Ref 1: 51135223

Ref 2: