

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 01/02/2024 Date d'émission du rapport: 01/02/2024
Rapport N°: 0875-240201-05

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 083 21 35 27 E: namur-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0875

Identification des tiers:

Client: Genon

Adresse: RUE RAVELLI 2, 5580 Jemelle

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: Genon

Adresse: RUE RAVELLI 2, 5580 Jemelle

Responsable des travaux: Genon

Adresse: RUE RAVELLI 2, 5580 Jemelle

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: Genon

Adresse: RUE RAVELLI 2, 5580 JEMELLE

Code EAN:

Numéro compteur: 33934525

Index jour: 004253.1 kWh

Index nuit: 004769.8 kWh

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

- 1 Le contrôle porte uniquement sur les parties visibles et accessibles de l'installation

N° Rapport: 0875-240201-05

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0875-240201-05

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VOB - Section: 2 x 16 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 2

Valeur nominale de la protection du branchement: 40A

Type de coupure générale: 2P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 18 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Dispositifs à courant différentiel installés: 2P 40 A 30 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1



2 circuits 2P fus. 32 A 6 mm² XVB

15 circuits 2P disj. 20 A 2,5 mm² XVB

1 circuits 2P disj. 6 A 2,5 mm² XVB

Réf. rapport du contrôle de conformité: voir remarque

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

N° Rapport: 0875-240201-05

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 20 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 3,06 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

- 1 En raison de l'absence du rapport de contrôle de conformité concernant l'ensemble de l'installation électrique, un nouveau contrôle de conformité a été effectué.
- 2 Cette visite de contrôle a également pour but de compléter à nouveau le fichier d'installation électrique (absence des rapports des contrôles précédents).

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 01/02/2049
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient scellées.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0875 p.o. du directeur technique

01/02/24 15:13

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



N° Rapport: 0875-240201-05

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbvtv.com

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

N° Rapport: 0875-240201-05

VMA - 64.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbvtv.com

A: Cuisine électrique

B: Four

C: Réfrigérateur

D: Pompe à chaleur

E: Dalle à manger

F: Dalle

G: Buanderie

H: Salle de bain et hall

I: Chambre 1

J: Chambre 2

K: Cuisine

L: Chambre 3

M: Salle

N: Salle de bain

O: Salle de bain

P: Salle de bain

Q:

Dalle de bain

Normec
BT

01 FEV. 2024

AURÉLIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique

Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julien.genon@hotmail.com


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 9/9

Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

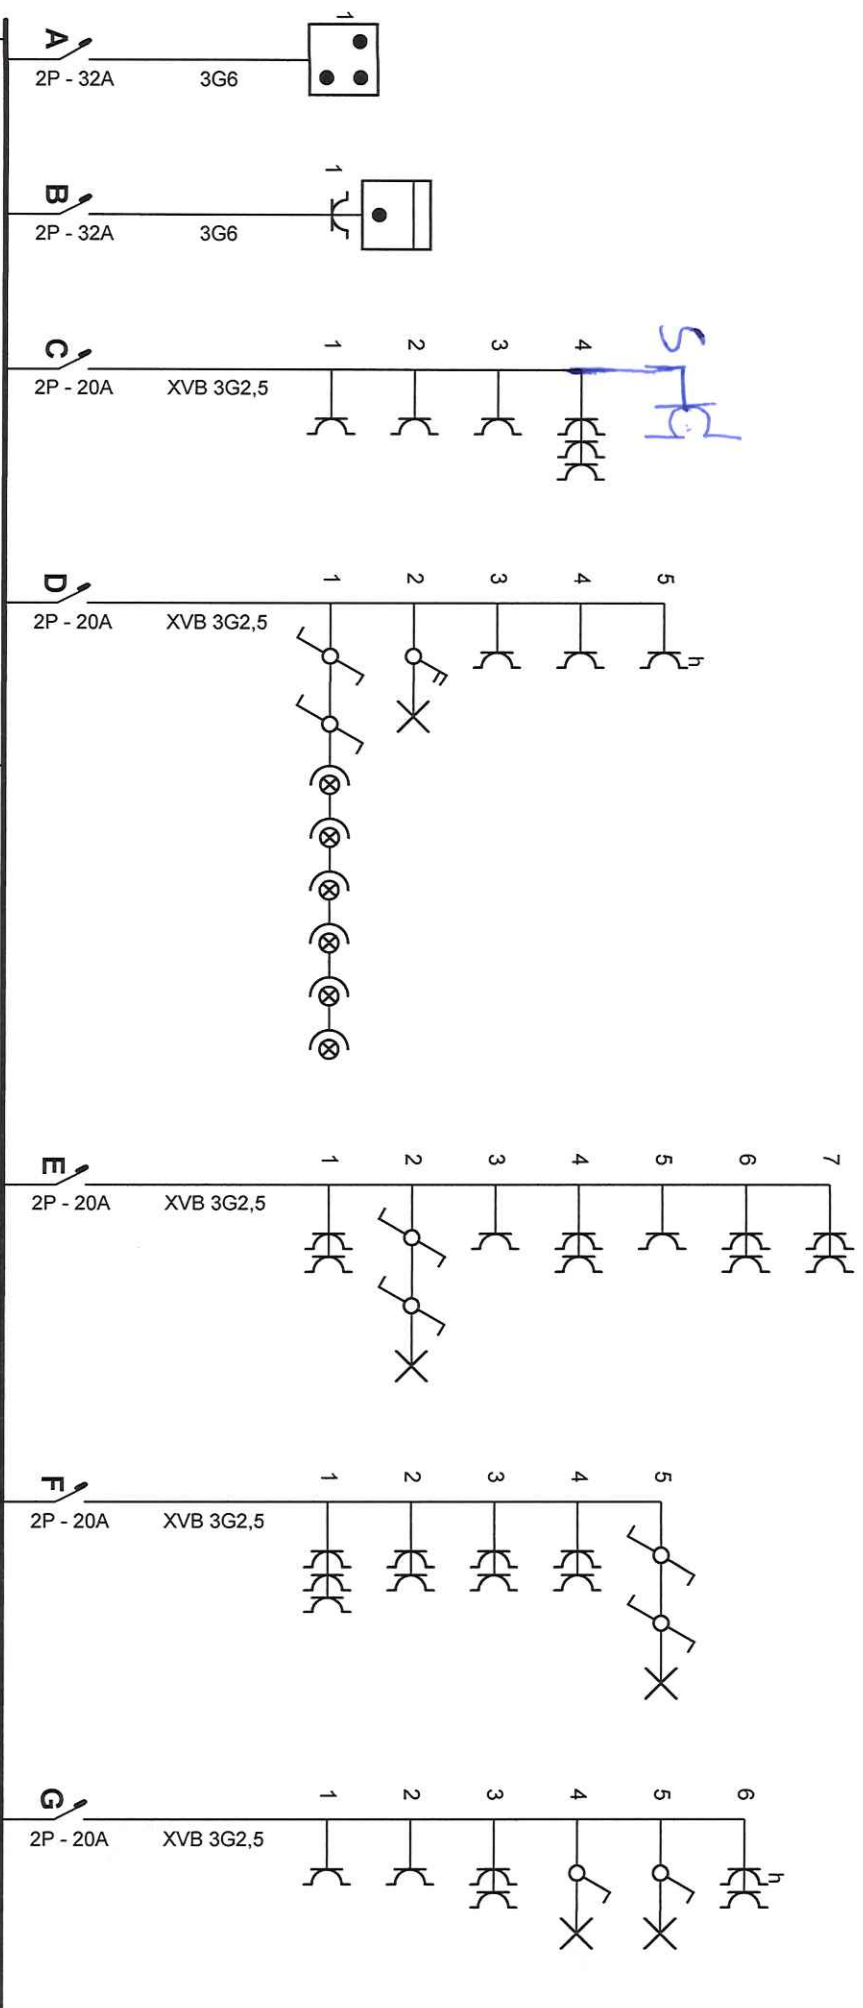

EXVB 4x16 kWh EXVB 4x10 Δ300mA 2P - 40A

Normec

01 FEB. 2024

AURÉLIEN DUBUC 875

Adresse de l'installation électrique

Genon

Rue Ravelli 2

5580 Jemelle

Tél.: - GSM: 0494200648

Fax: -

e-mail: julengenon@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -


Fax: -

e-mail: -

p. 1/9

Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

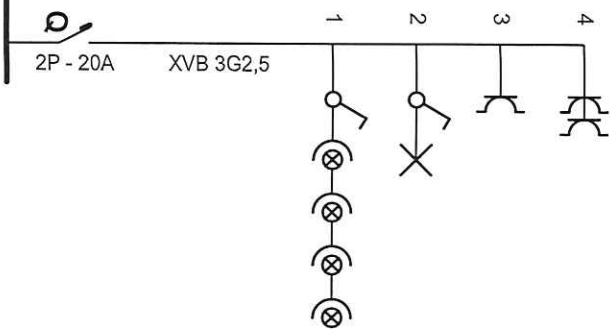

Normec
SA

01 FEV. 2024

AURÉLIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique

Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julienngenon@hotmail.com


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/9

Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

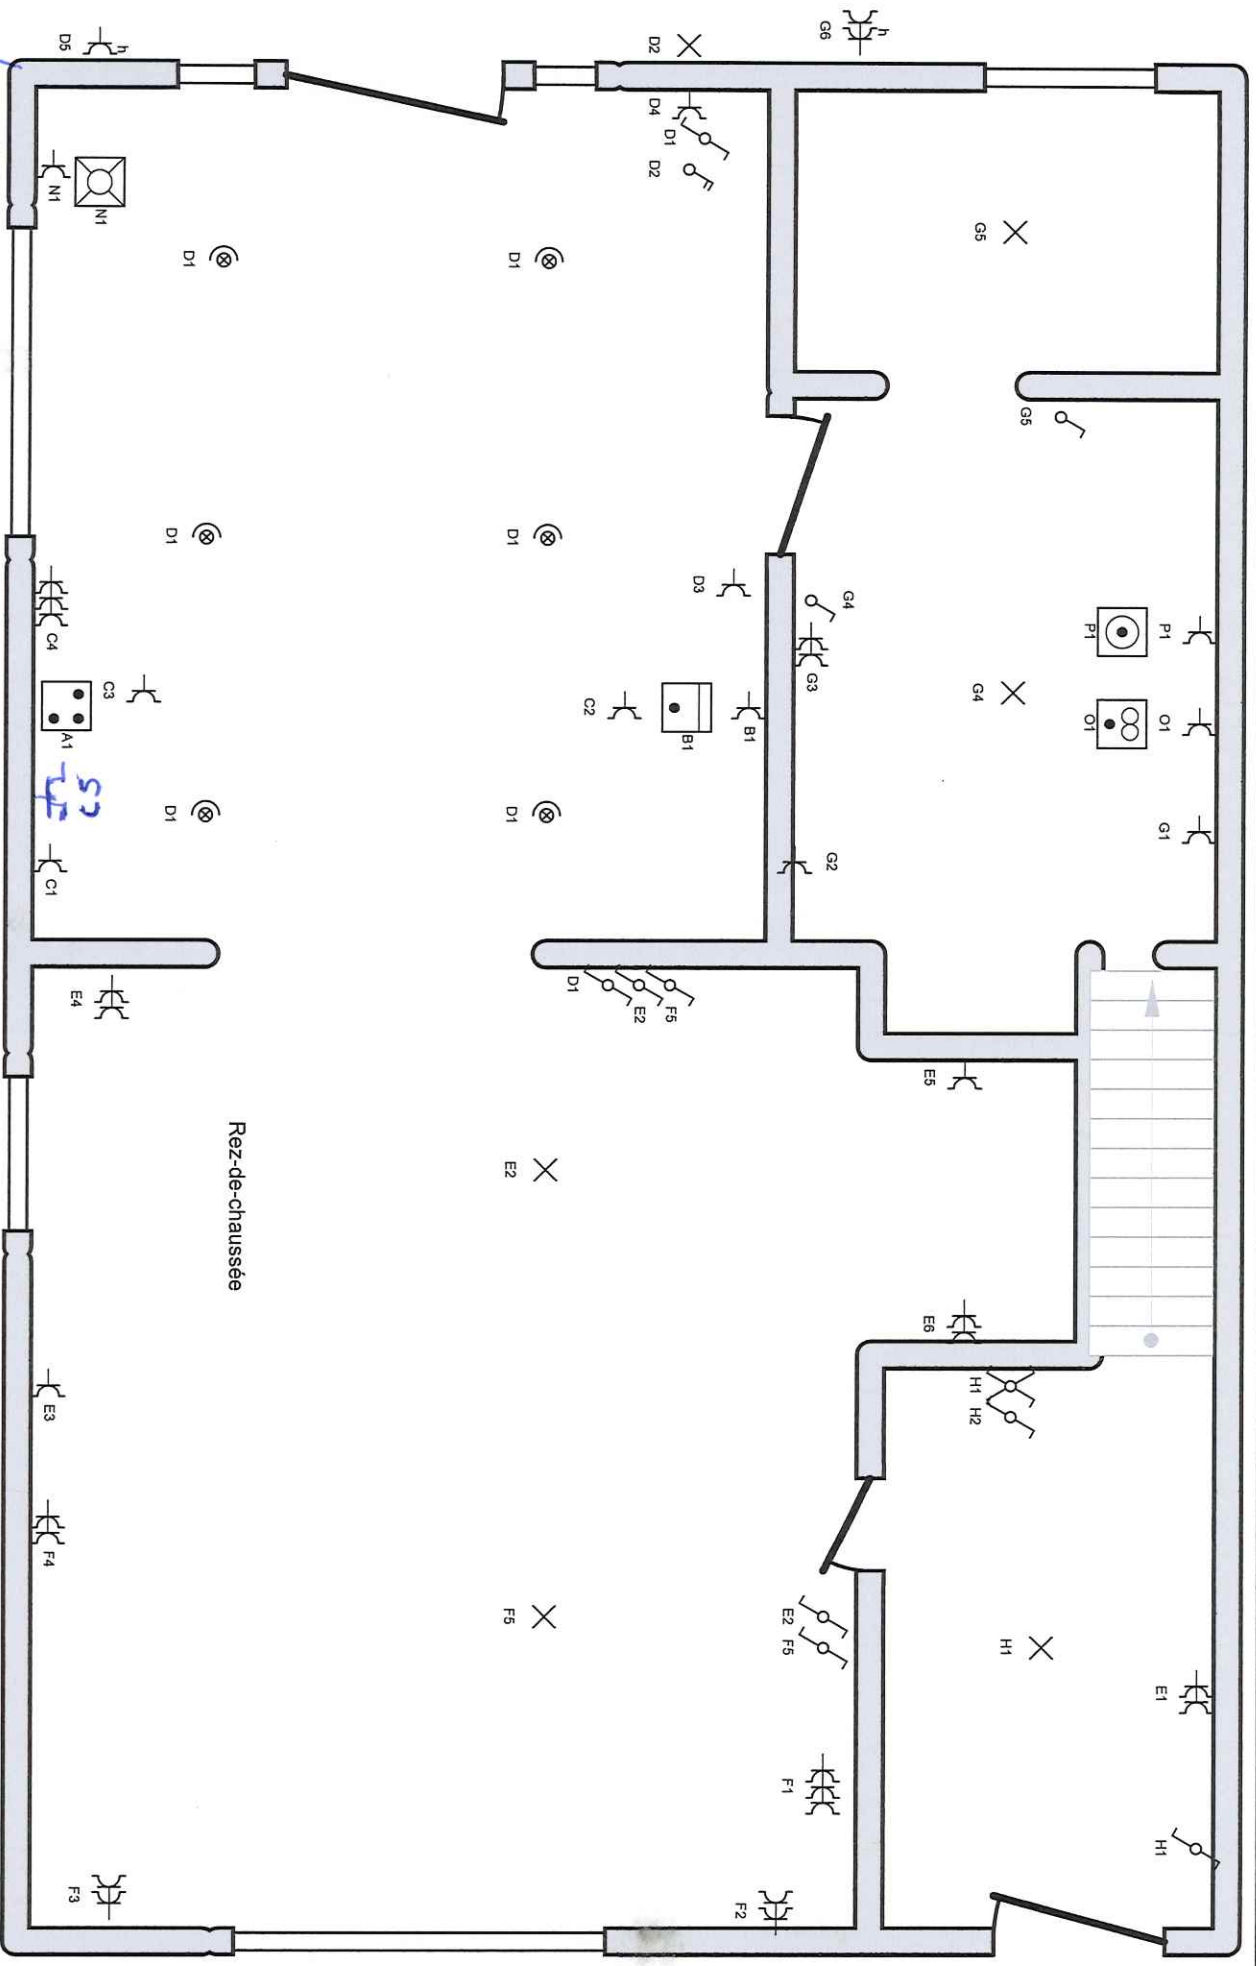


Normec
01 FEV. 2024
AURÉLIEN DUBUC
875

Normec
srl
01 FEV. 2024
AURÉLIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique
Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julienngenon@hotmail.com

Installateur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

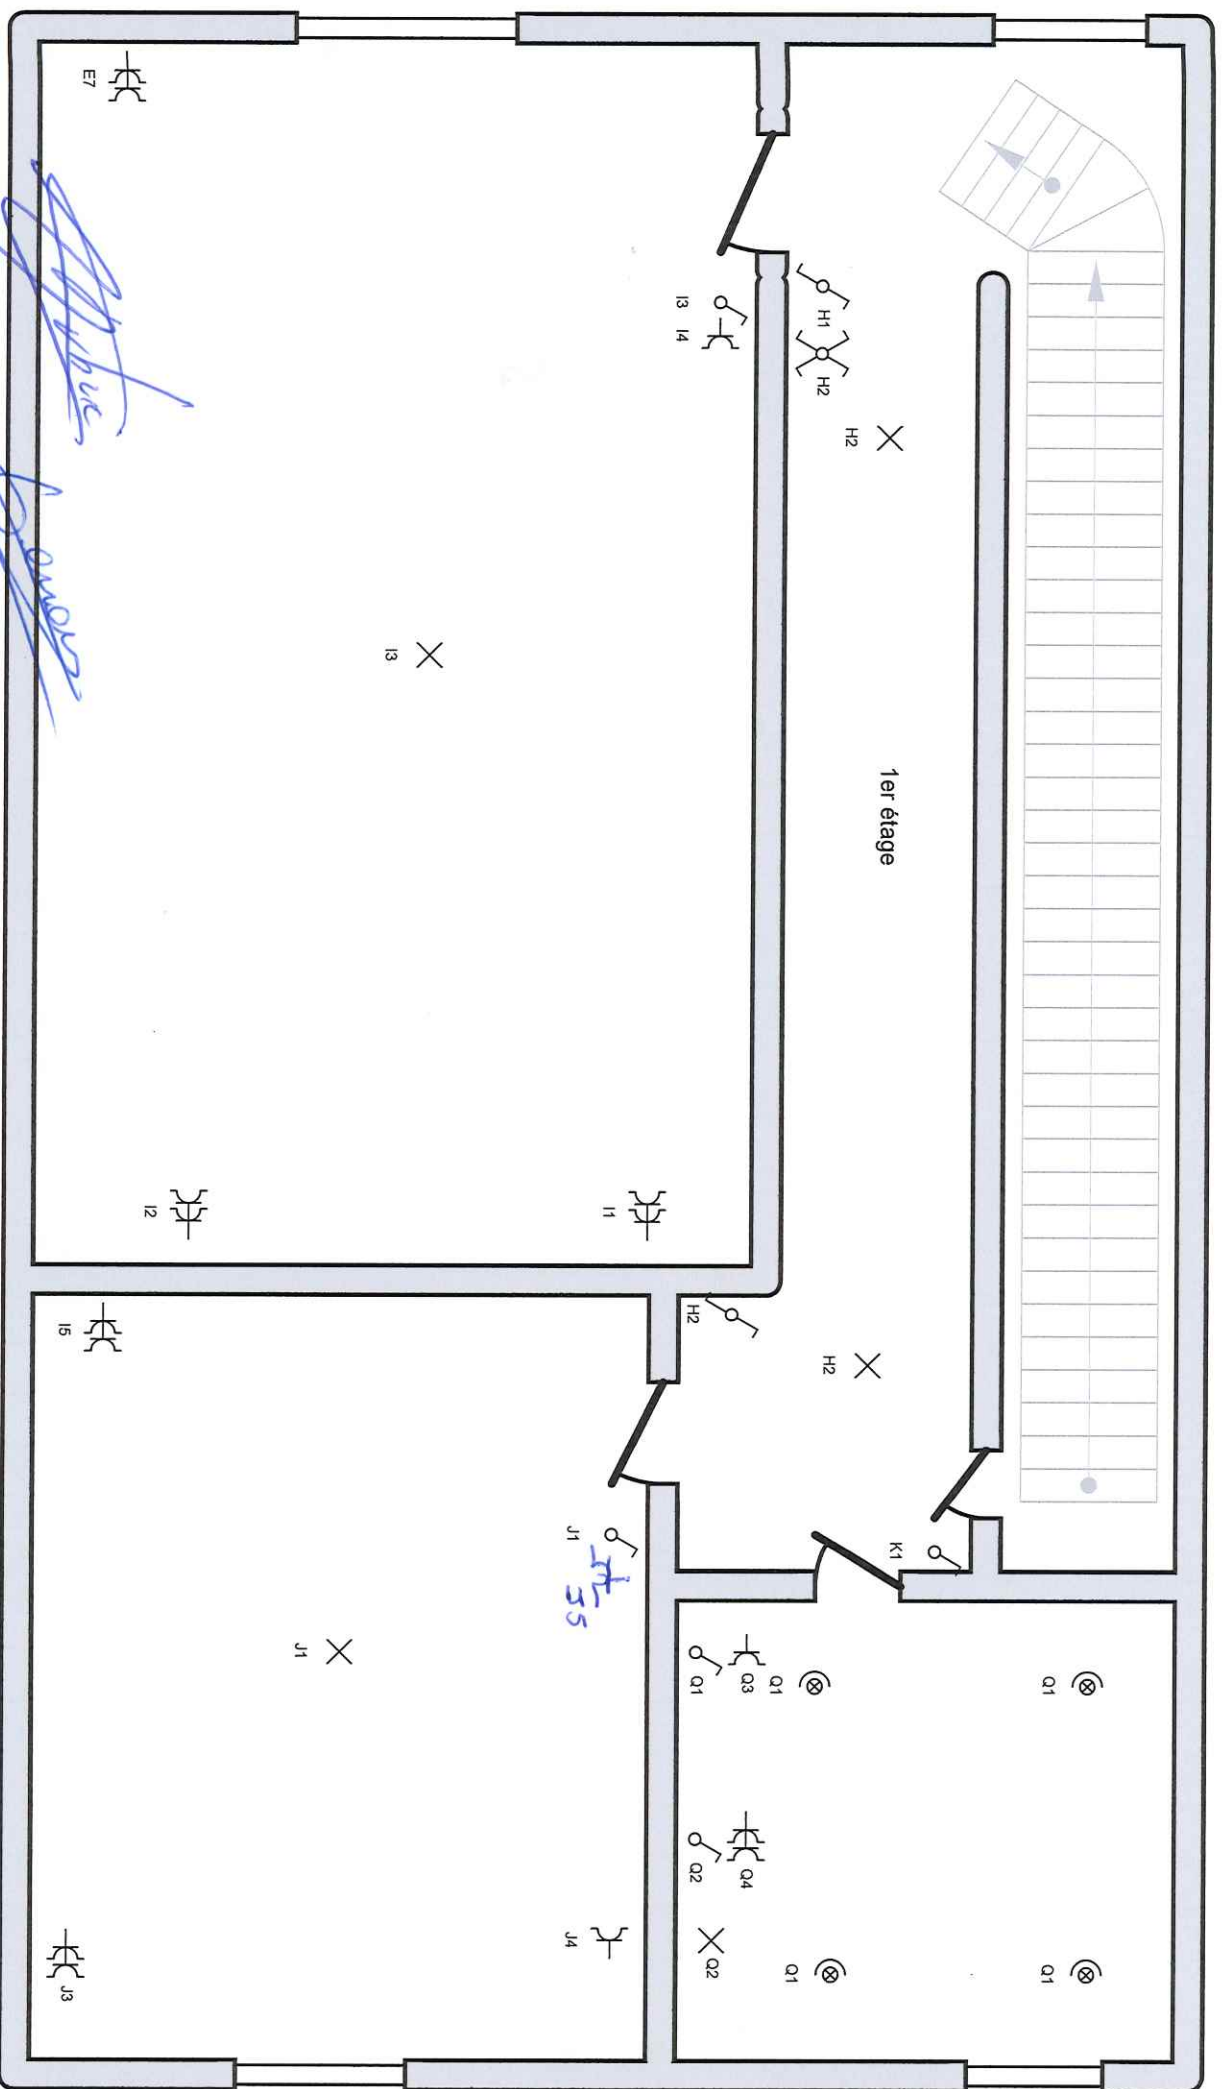

Normec
BTV

01 FEV. 2024

AURÉLIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique


Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julien@genon@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 5/9
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

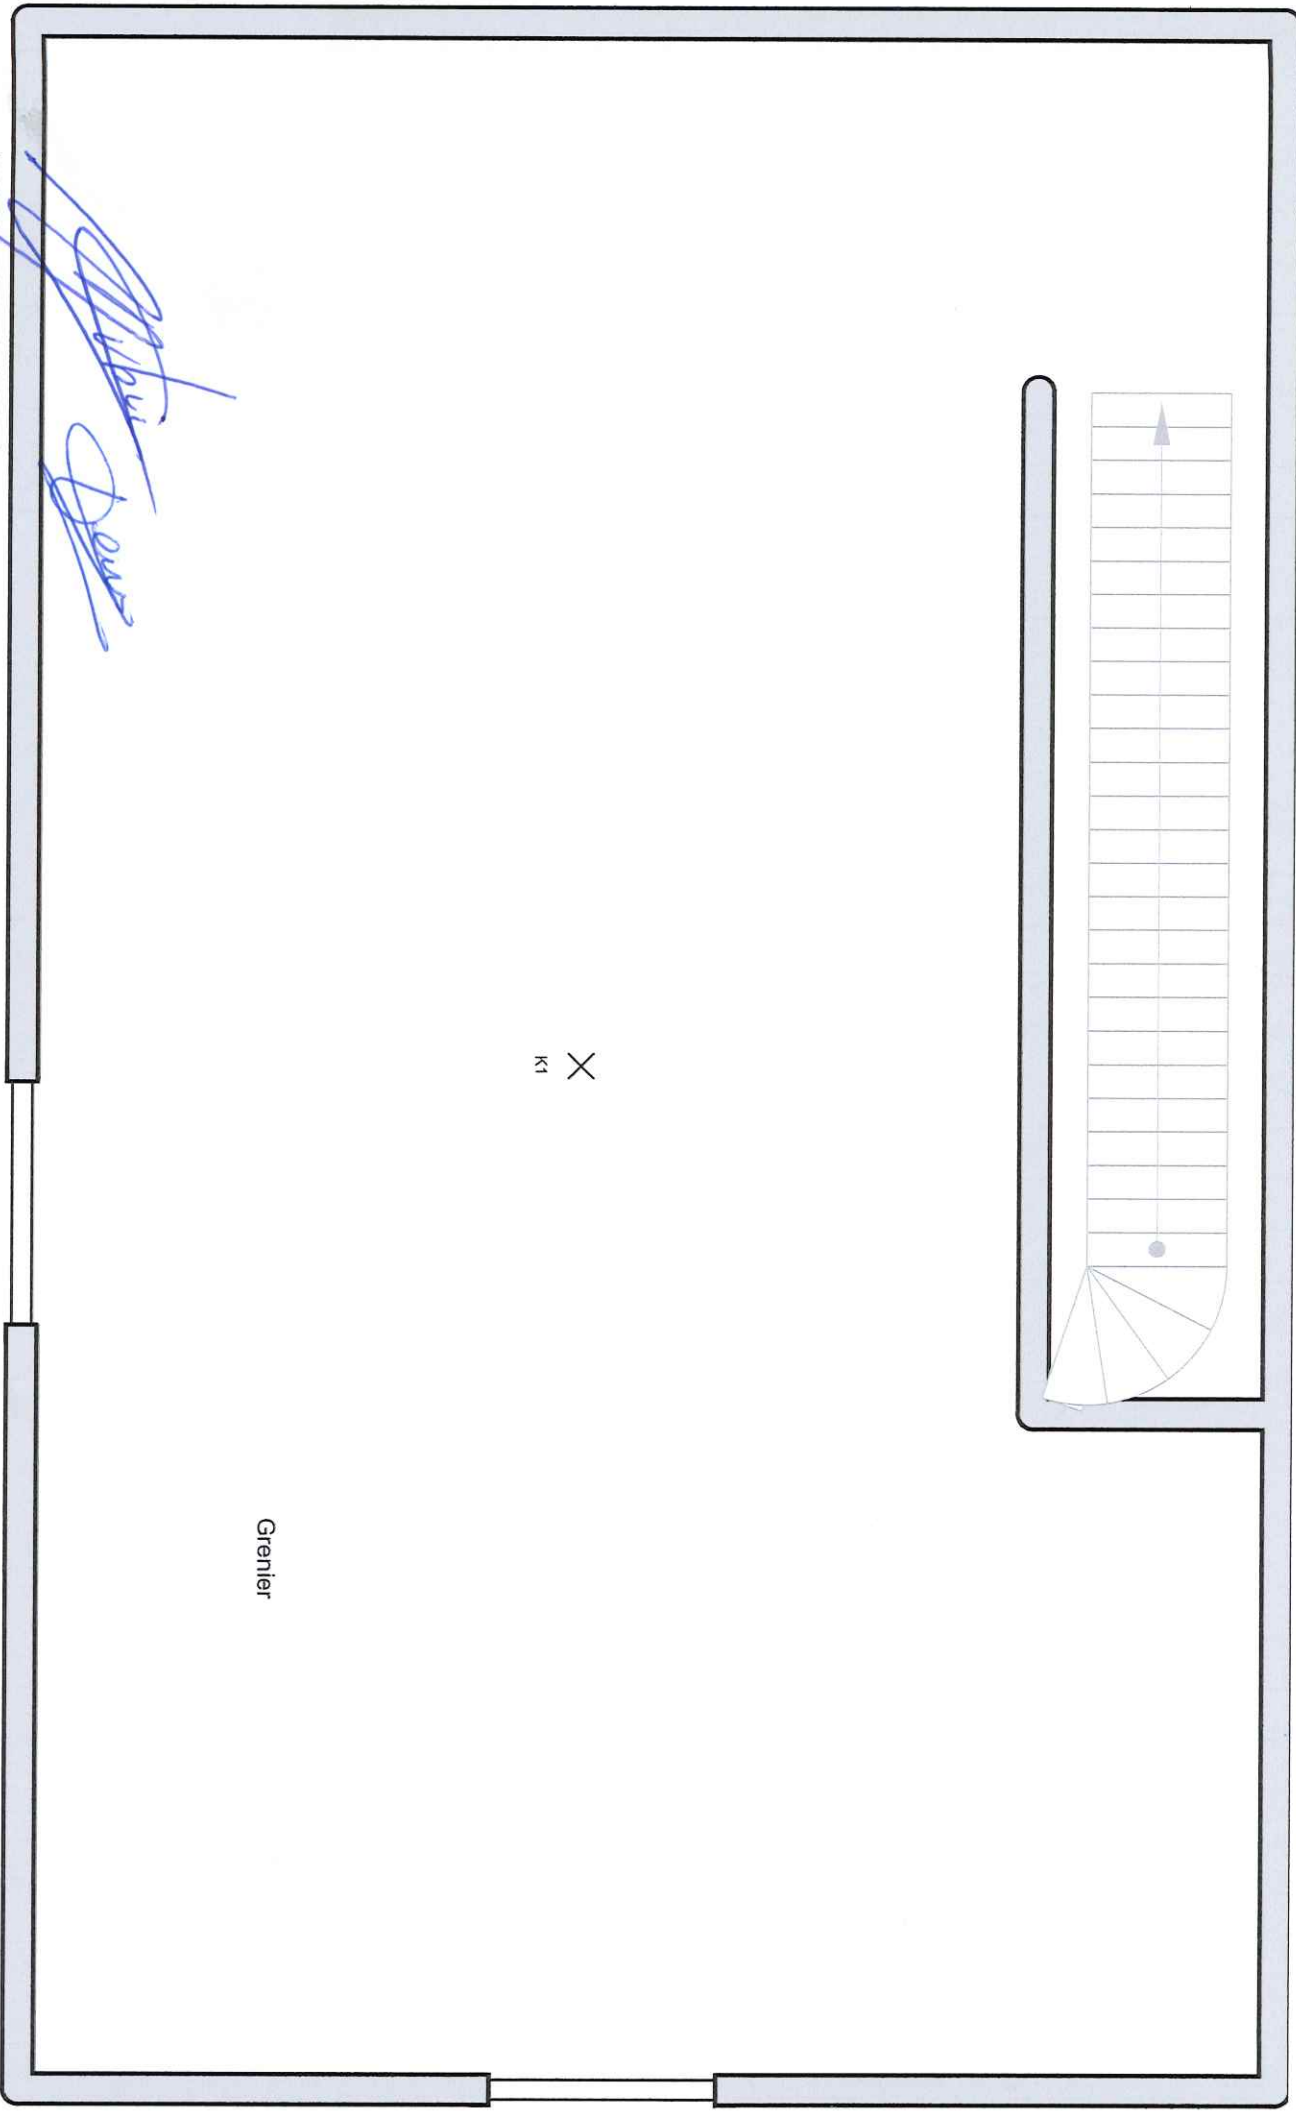

Grenier

X
K1



01 FEV. 2024

AURELIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique

Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julienngenon@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Normec
BTV

01 FEV. 2024


AURELIEN DUBUC
875

Adresse de l'installation électrique

Genon
Rue Ravelli 2
5580 Jemelle
Tél.: - GSM: 0494200648
Fax: -
e-mail: julienngenon@hotmail.com

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

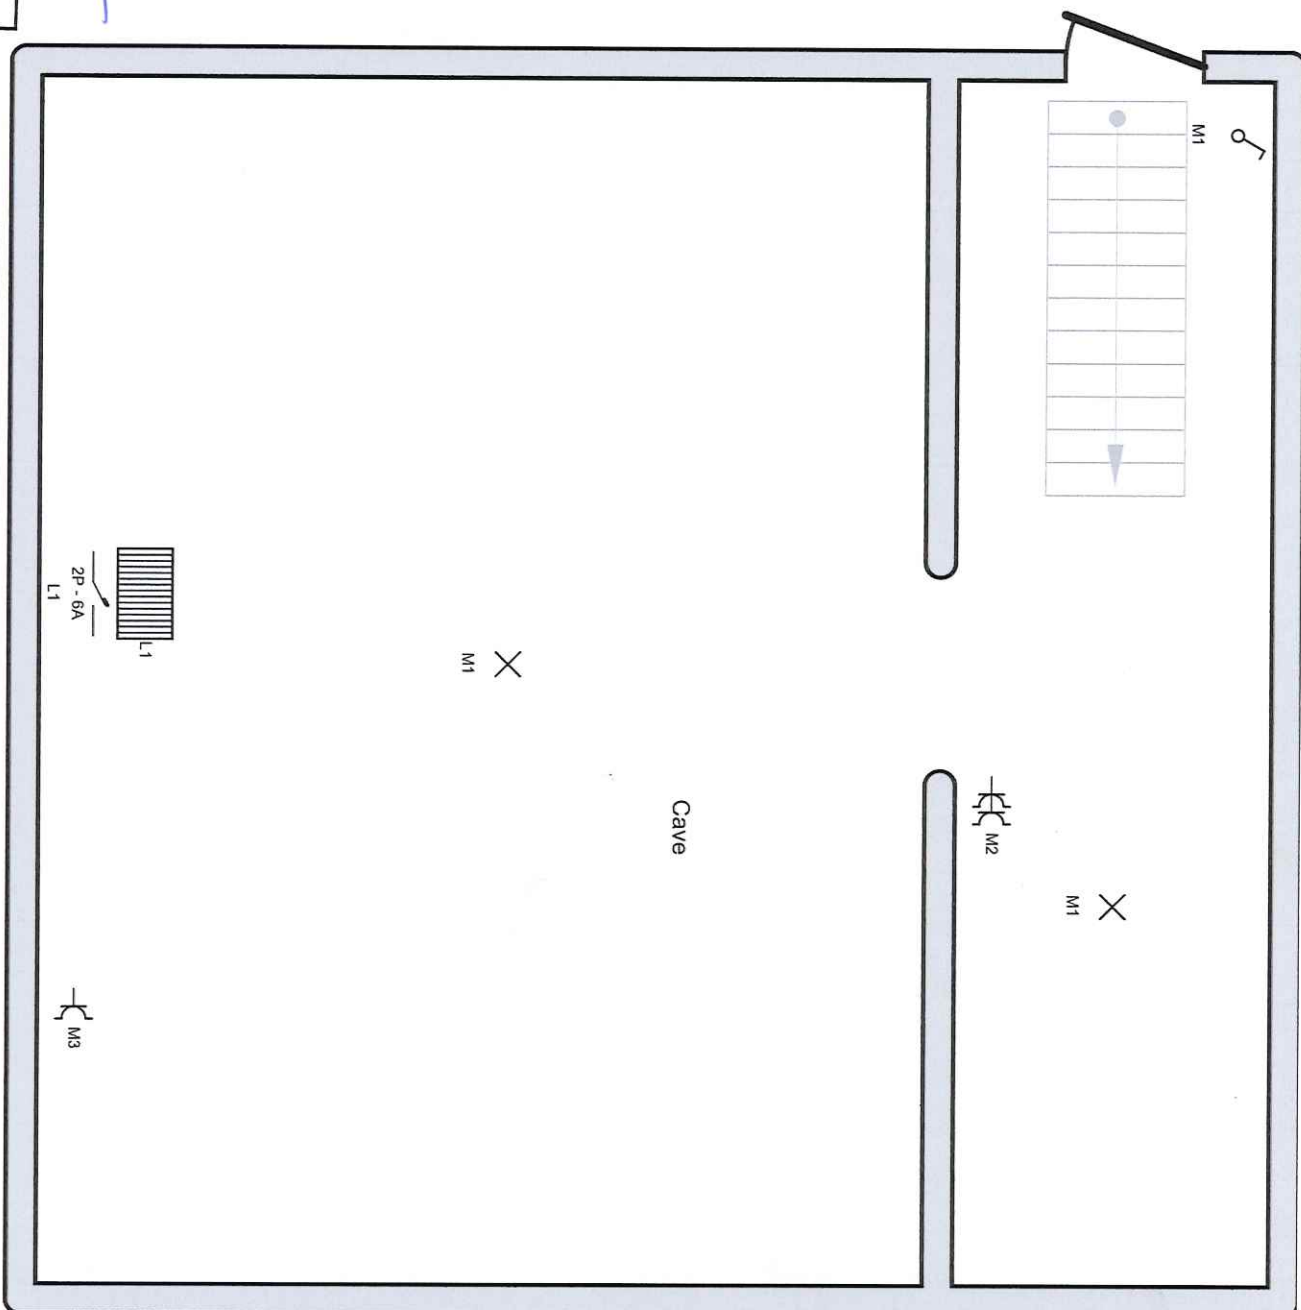

p. 7/9

Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz