



Installation de recharge pour véhicules électriques (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** RUE REUX 71, 4633 SOUMAGNE, Belgique

📄 **Type de contrôle:** Mise en service (Livre 1 6.4)

📅 **Date du contrôle:**
11/06/2025

📅 **Prochaine visite avant le:**
11/06/2050

👤 **Agent-visiteur:**
Mikael Farrauto

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom Vectura SRL
Adresse Rue de l'Expansion 21, 4400 Flémalle, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom Luc Saint-Georges
Adresse RUE REUX 71, 4633 SOUMAGNE, Belgique

Installateur

Nom Vectura SRL
TVA BE0765237948

Identification de l'installation électrique

Adresse RUE REUX 71, 4633 SOUMAGNE, Belgique
Type de locaux Garage domestique

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle Mise en service (Livre 1 6.4)

Mise en oeuvre de
l'installation Après 1/11/2022

Données de générales de l'installtion

Alimentation GRD
Numéro de compteur 1SAG1100563164
Tension de service 1X400 + N
Schéma de mise à la terre
Type de prise de terre Boucle
Protection générale 50A

Description de l'installation

Appareils de recharges

Modèle	Constructeur	Puissance	Prot. DC 6mA	Prot. Diff.	Protection
7.4 KW EVWALL SMAPEE	SMAPEE	7.4 KW	Oui	30mA Type A	40



Contrôles et mesures

Résistance de terre	6
Isolement	4,08
Test bouton poussoir ΔI_n	OK
ΔI_n	OK
Raccordement	OK
Matériel fixe	OK
Contacts indirects	OK
Contacts directs	OK
Protection contre les surintensités	OK
Schémas	OK

Infractions

Néant

Remarques

- ⚠ Ce contrôle ne comprend que l'installation BORNE DE RECHARGE.
- ⚠ Ce contrôle ne comprend que l'extension de l'installation.
- ⚠ Le contrôle actuel est effectué sur la base des informations fournies par le client ou l'installateur.



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Mikael Farrauto


Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Borne : 14 kW
 Marque : SHAPPEE
 Modèle : EV 1000 H2ME
 N° série : 8220020036

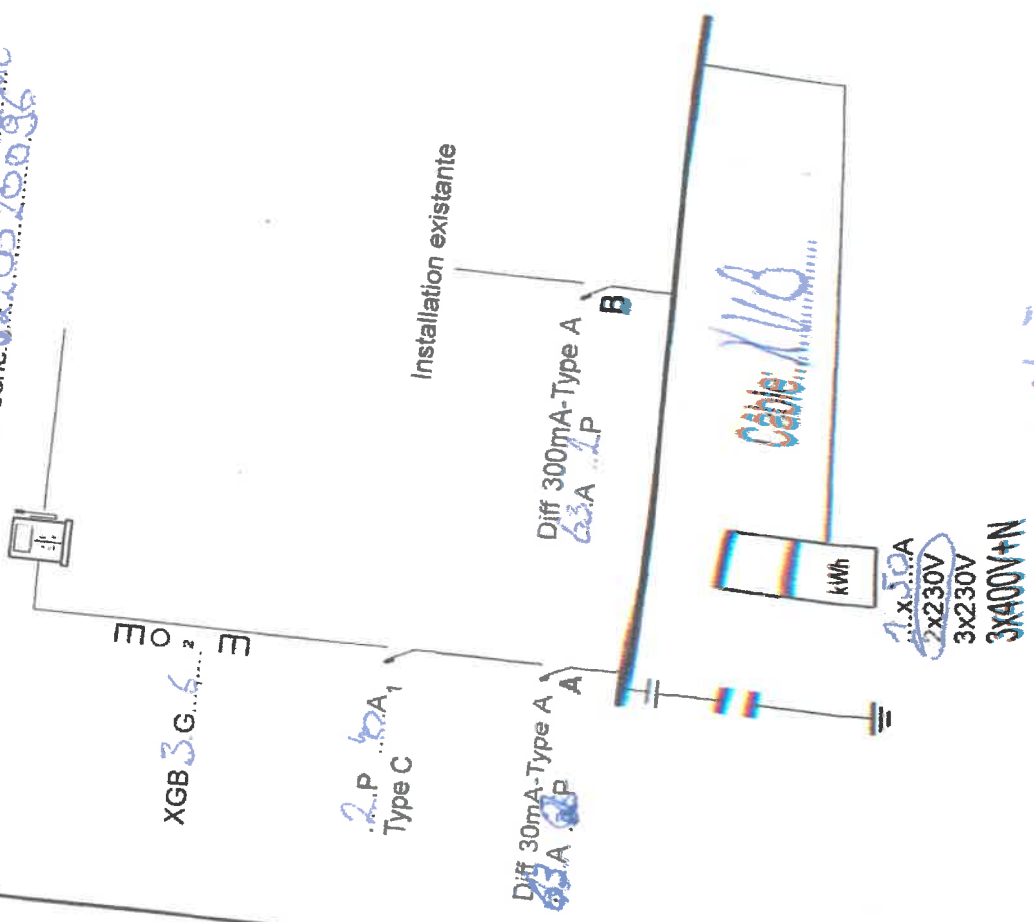

Date d'installation : 14/05/25
 Electricien : Angelo
 Installation domestique : oui / non
 Cabine haute tension : oui / non

Atlas
 Contrôle.
 MIKAEL FARRAUTO
 02726.64.04
 www.atlascontrole.be
 TVA : BE 0732.536476
 663-INSP

Installateur
 Vectura SRL
 Rue de l'expansion 21
 4400 Flémalle
 Tél : 04 243 12 54

Adresse de l'installation électrique
 2 rue Saint-Georges



Légende




Compteur



Borne



Garage Huisson

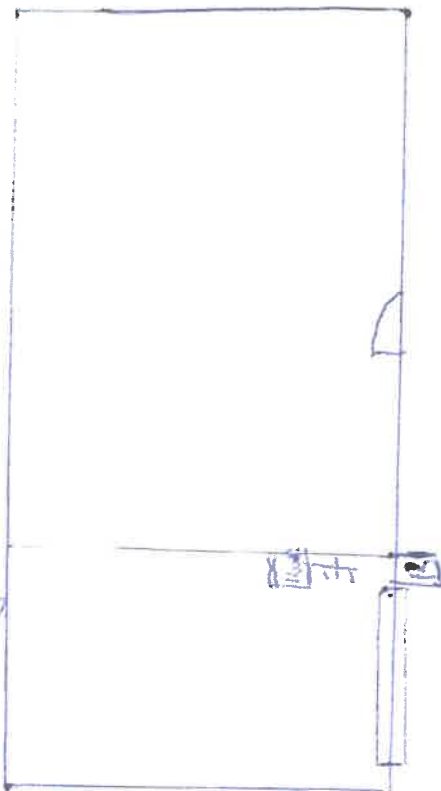

p. 2/2
Plan de position




Installateur
Vectura SRL
Rue de l'expansion 21
4400 Fémalle
Tél.: 04 243 12 54
e-mail: info@vectura.be

Adresse de l'installation électrique

Nom du client:
Rue, n°:
Code postal:
Commune:
Tél:

Organisme agréé
Atlas Contrôle asbl
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732 536 476

Vectura srl - BE 0766.237.948

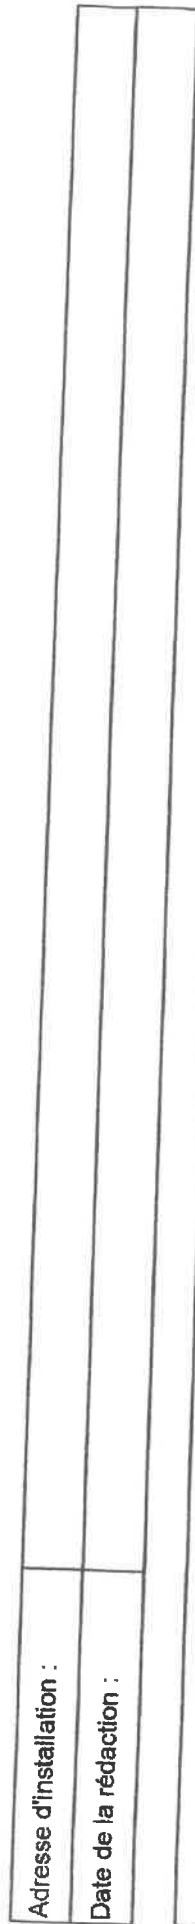
[illegible]

Représentant de l'organisme de contrôle (nom + signature) :

Signature :

1898-1899

Smappee EV Wall HOME

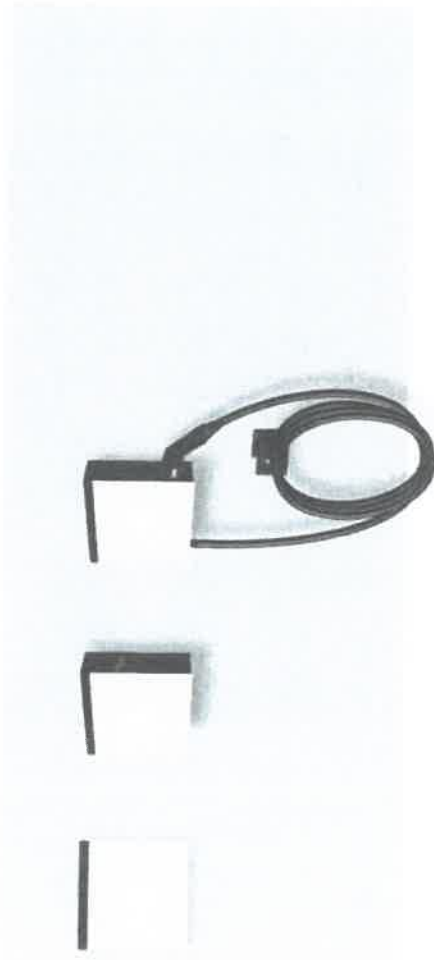

- Protection antisurcharge autonome locale intégrée et optimisation solaire
- Informations et contrôle du processus de recharge et des coûts
- Données énergétiques en temps réel et historiques - réseau, solaire, ininterrompu
- Contrôlez les tours de recharge grâce à la RFID et à des horaires intelligents
- Facilement extensible avec Smappee Infinity pour une gestion plus poussée de l'énergie domestique.
- Protocole OCPP sécurisé et en itinérance

La Smappee EV Wall Smart est une borne de recharge intelligente pour VE à montage mural, dotée d'un connecteur, pour un usage autonome à domicile. Grâce à la technologie Smappee Infinity intégrée, elle assure une protection antisurcharge autonome et une autoconsommation optimisée. Recevez des informations détaillées sur votre consommation et votre production d'énergie, le processus de charge et les coûts via l'application et le tableau de bord. L'EV Wall Smart est facile à installer grâce à une configuration simple des câbles et à un assistant d'installation. L'éclairage LED intégré indique l'état de charge. Elle est livrée avec un câble ou une prise fixe. Les tours de recharge peuvent être lancés et arrêtés par QR-code, RFID et par des horaires intelligents de VE.

Dimensions:

- 300 x 300 x 110 mm (borne)
- Prise ou câble de recharge de 8 m avec support de câble

Poids:

- Borne EV Wall : 5,3 kg
- EV Wall avec 1 câble fixe (8 m) : 9,8 kg
- EV Wall avec une 1 prise : 6,2 kg

Température de fonctionnement:

-25 °C à 40 °C

Température de stockage :

-25 °C à 60 °C

Humidité relative:

0 % à 95 %, sans condensation

Altitude de service:

0 à 2000 m

Normes :

IEC 61851-1

Certifications du produit :

CE

Connectivité :

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Ethernet 100BASE-T

Protocole de communication :

OCPP 1.6 J, prêt pour la mise à jour vers OCPP 2.0.1

Méthode de montage:

Murale

Boîtier :

- Matériel : Magnelis (structure), aluminium (plaque frontale)
- Classification : IP54 / IK10
- Couleurs standard : RAL 9016 (Blanc signalisation) + RAL 7021 (Gris noir)

Protection différentielle intégrée :

Détection du courant résiduel nominal de fonctionnement : 6 mA DC / 30 mA RCD Type A

Gestion de l'énergie intégrée:

Mesures réseau et solaires

Recharge :

- Capacité de charge maximale : mono ou triphasé, 3,7 à 22 kW
- Puissance de sortie : mono ou triphasé, 230 V - 400 V, 32 A
- Mode de charge : Mode 3 (IEC 61851)
- Activation de la charge : QR-code / Branchez et chargez / RFID
- Information de statut : LED RGB

- Compteur kWh conforme à la norme IEC 62053-21

Connecteurs :

- 1 câble fixe avec connecteur de type 2 (droit)
- 1 prise de type 2 (droite) - obturateur en option