

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/06/2024

Inspecteur: Bart Berckmans

Mentor:

Installateur: NEVA ENERGY

ID-label: 1ste verdiep

B.T.W. nr.: BE 0802 141 696

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19370721

Datum verslag: 24/06/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Assesteenweg
Huisnummer	211
Busnummer	1ste verdiep
Postcode	1740
Gemeente	Temat
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	Assesteenweg
Huisnummer	211
Busnummer	1ste verdiep
Postcode	1740
Gemeente	Temat
Land	België

Installateur

Naam	NEVA ENERGY
BTW nr.	BE 0802 141 696
Telefoonnummer	+32 483 03 81 81
E-mail	info@neva-energy.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: : 84551460

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 6

Aantal kringen: 34


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0.636 MΩ

RE: 27.1 Ω

OK

OK

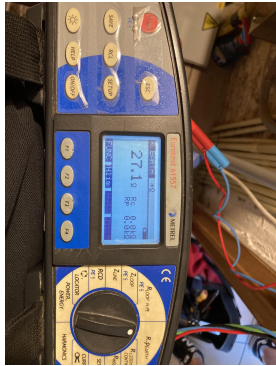

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	34	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	31	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40		3	6
1	C	16		2	2,5
1	C	6		2	2,5
3	C	20		3	4
1	C	2		2	1,5
1	C	16		2	1,5
2	C	6		2	2,5
1	C	20		2	2,5
1	C	16		2	1,5
1	C	16		3	2,5
1	C	20		2	2,5
4	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5
1	C	16	Reserve	2	-
1	C	16		2	2,5
4	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
3	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/6/2049



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 11

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bart Berckmans

De werknemer,

Bart Berckmans
ACEG VZW - #142


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/6/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

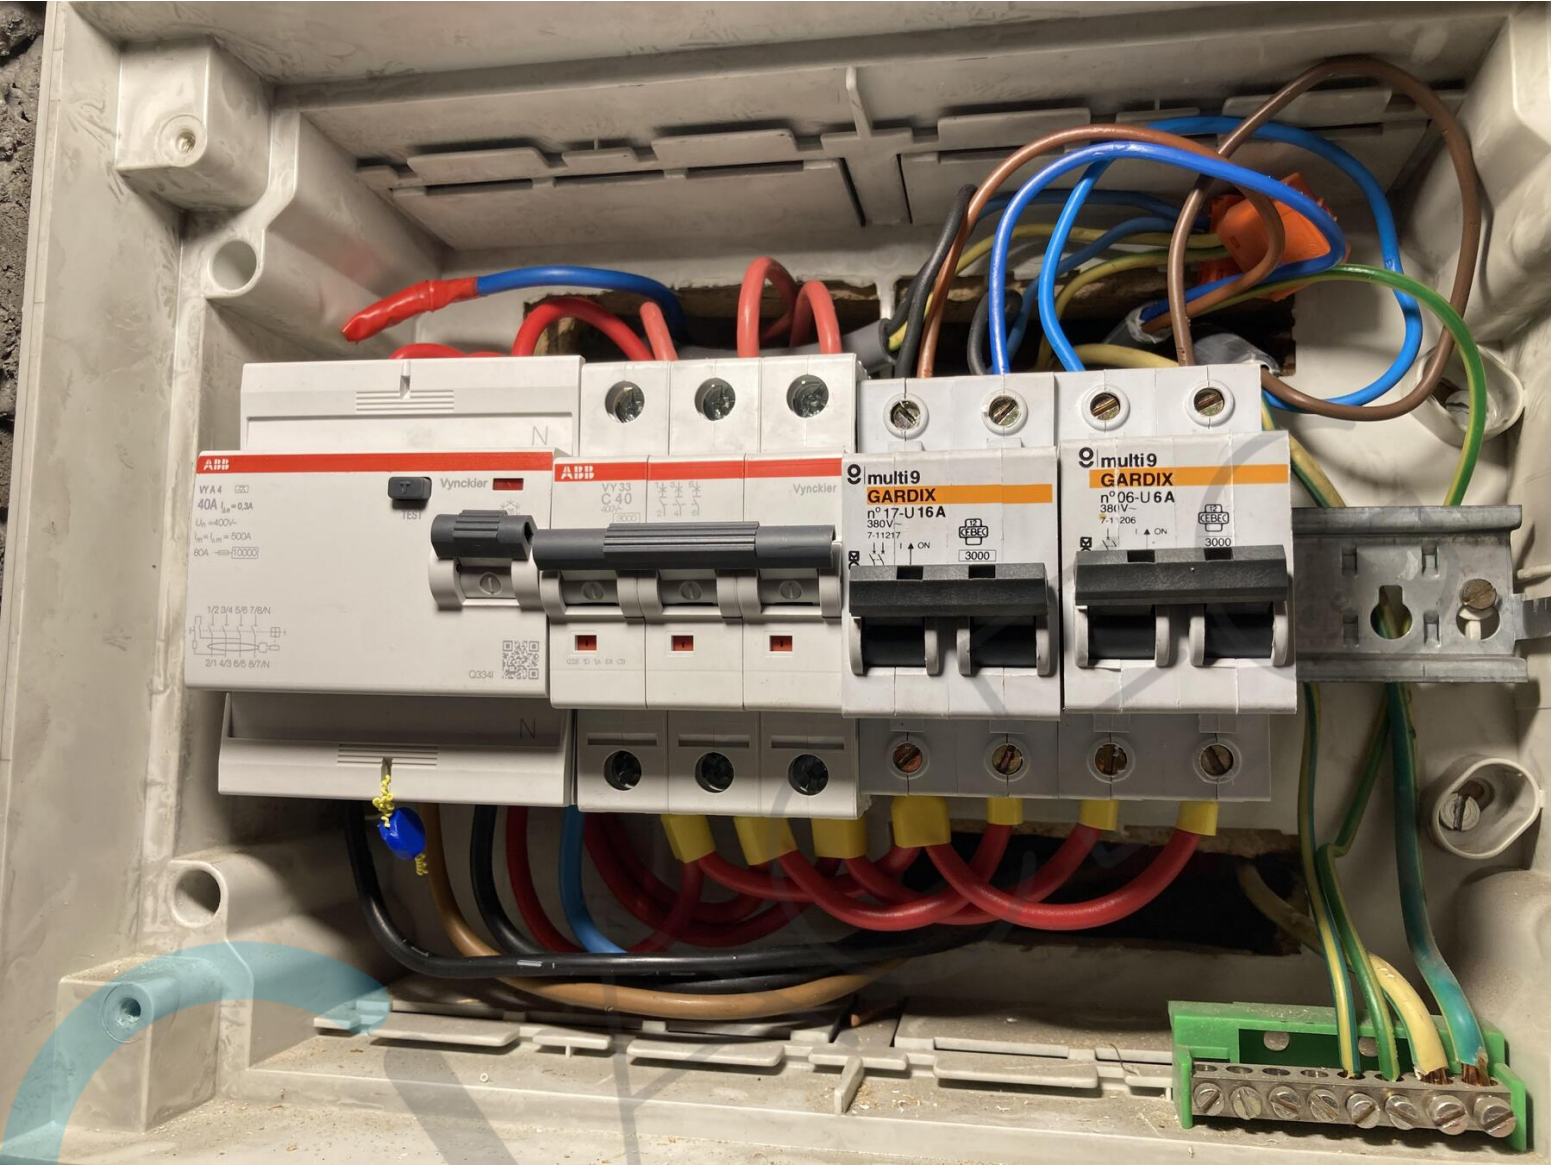

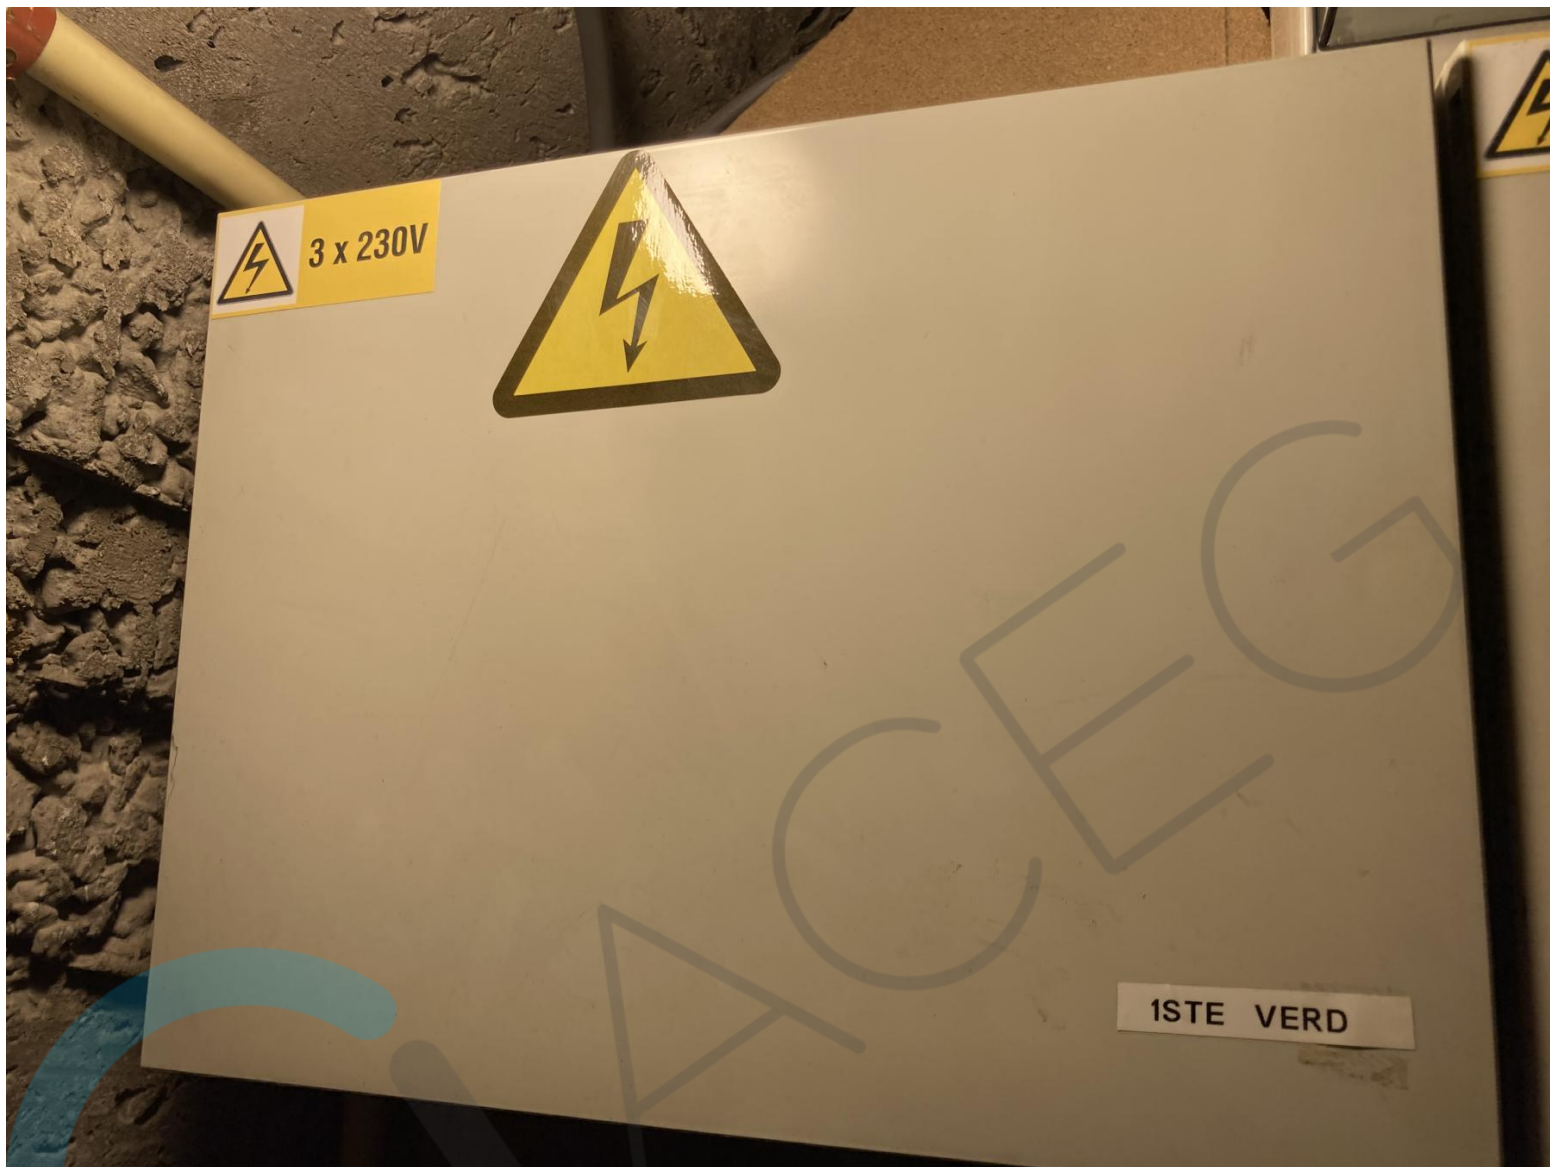

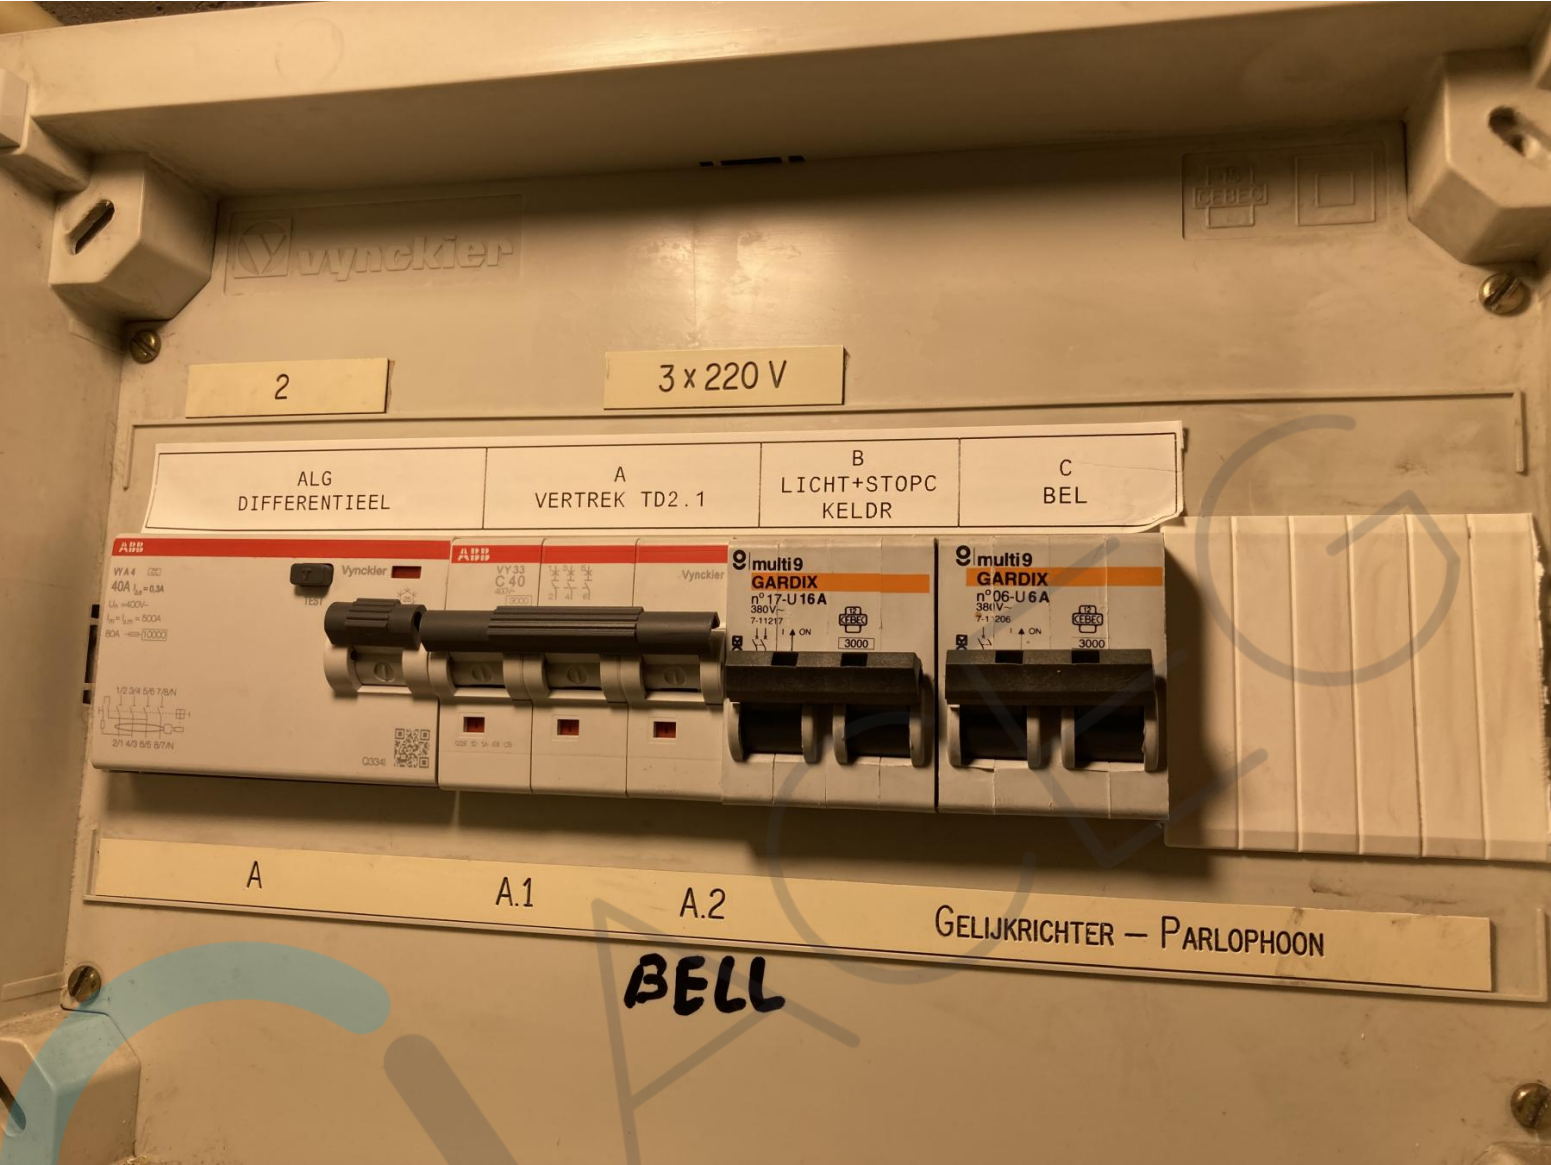


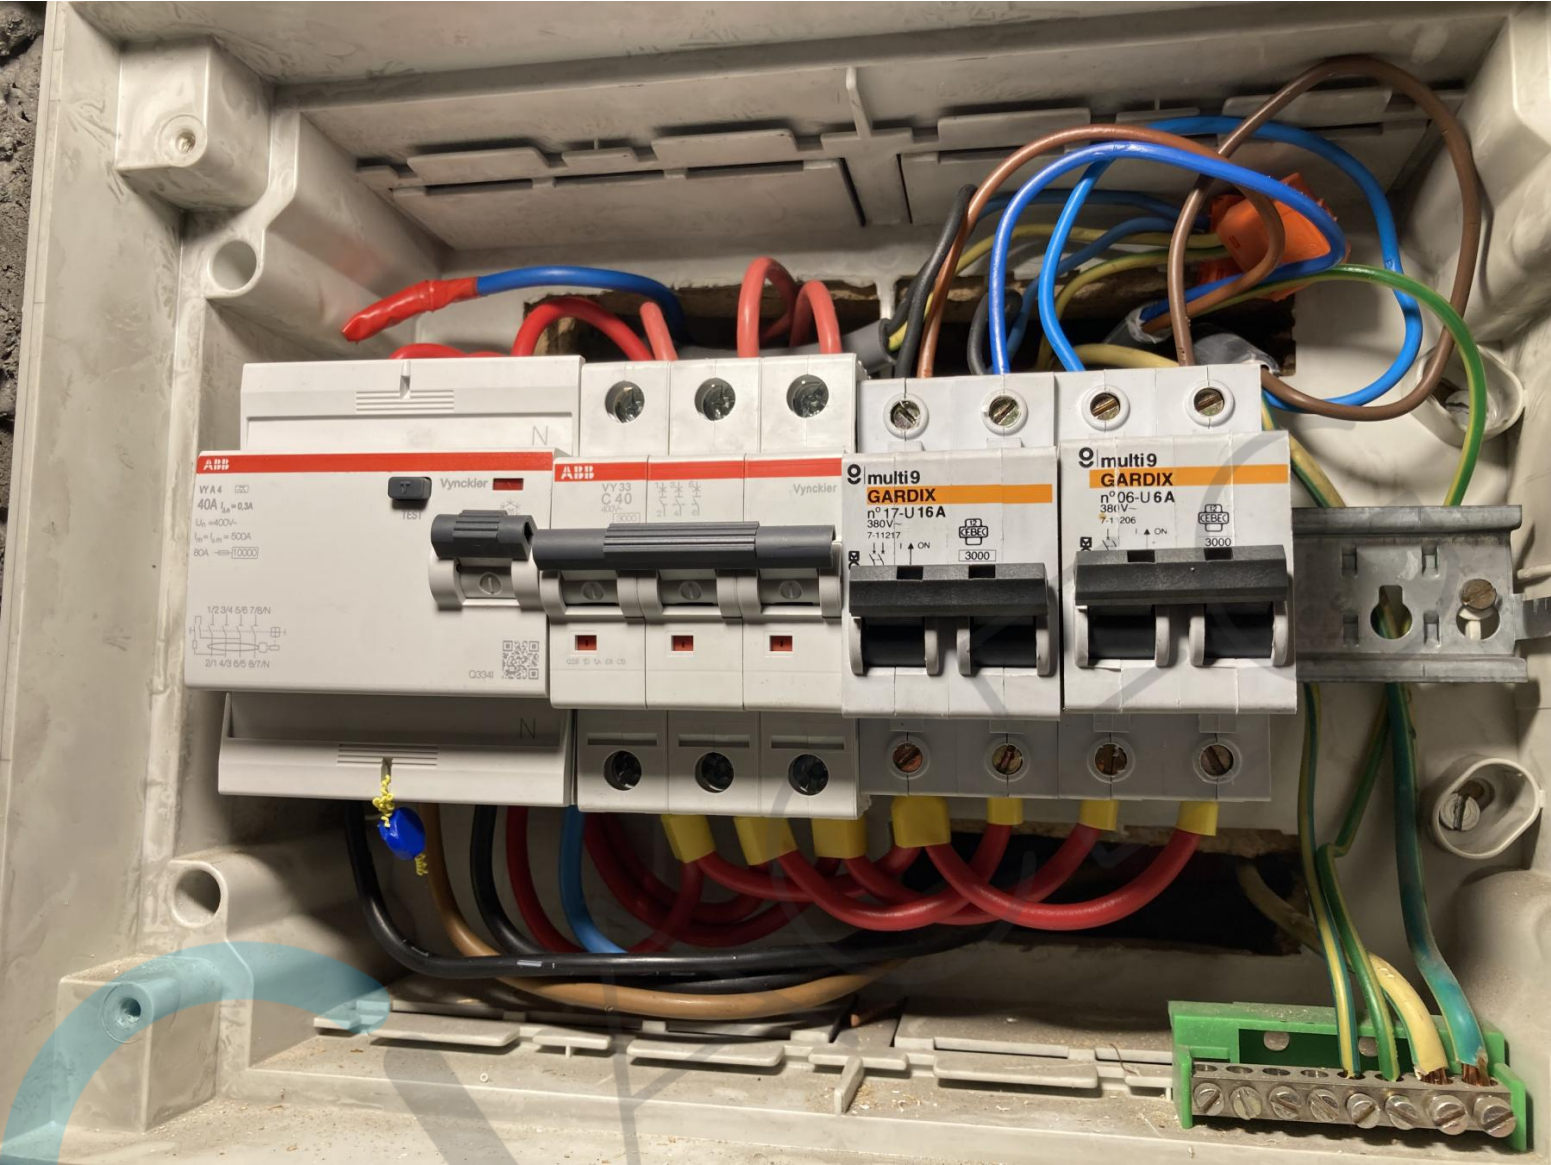

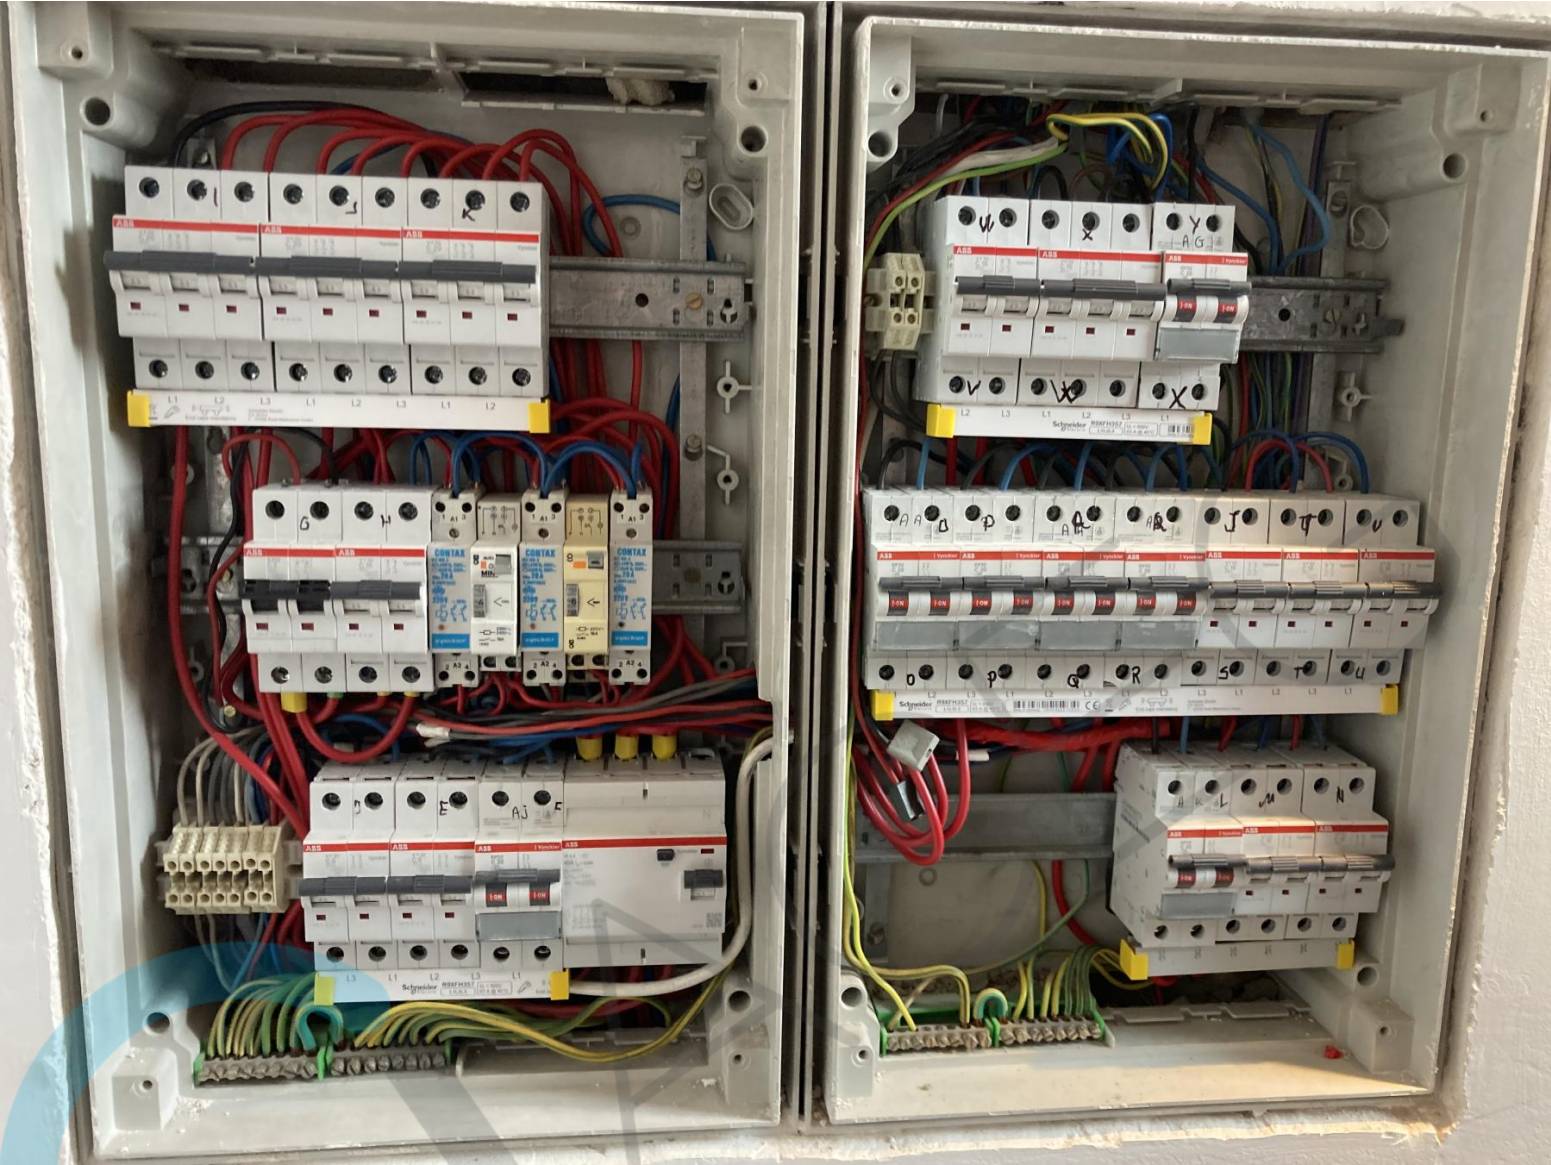





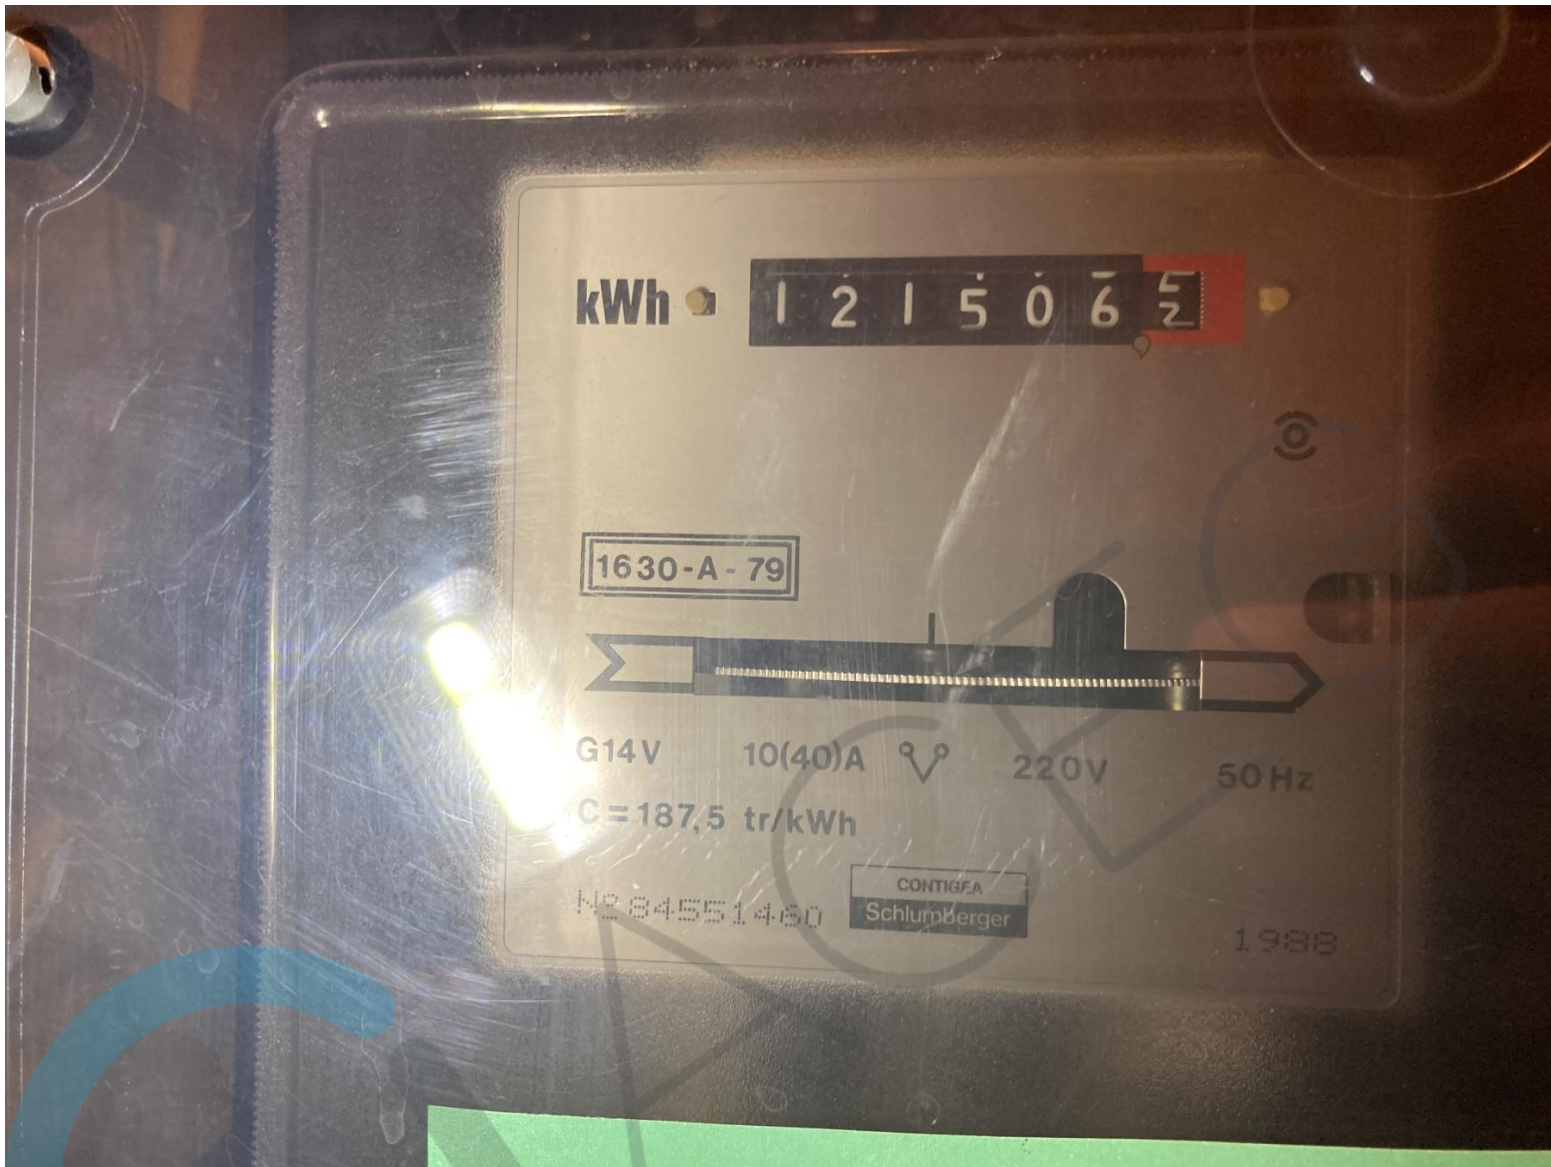












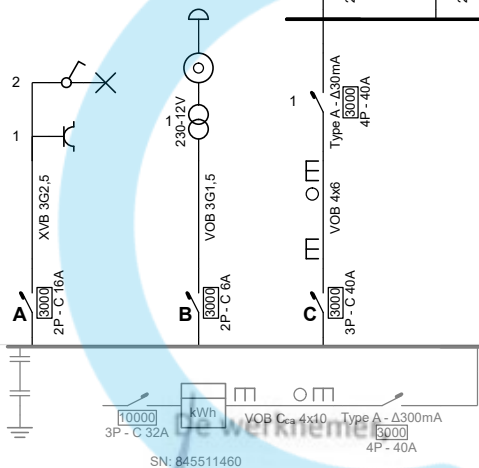

SN: 845511460

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteeweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696




p. 1/6 Eendraadschema

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460

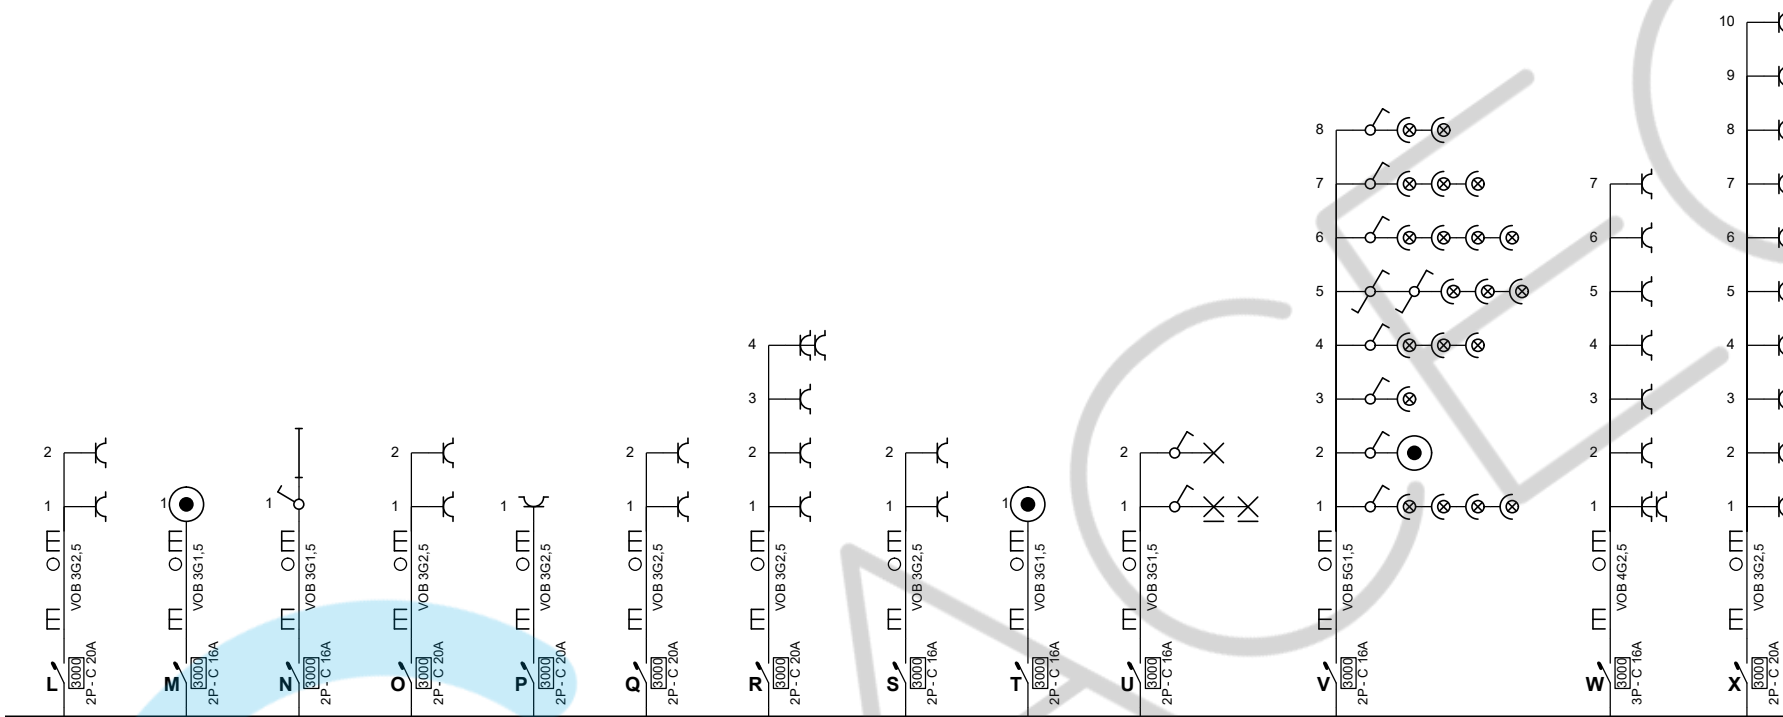

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Bart Berckmans
ACEG VZW #142


24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteenweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696

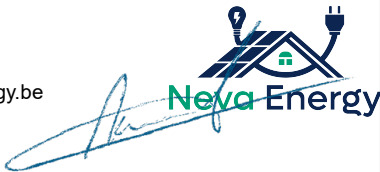


p. 2/6
Eendraadschema

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460

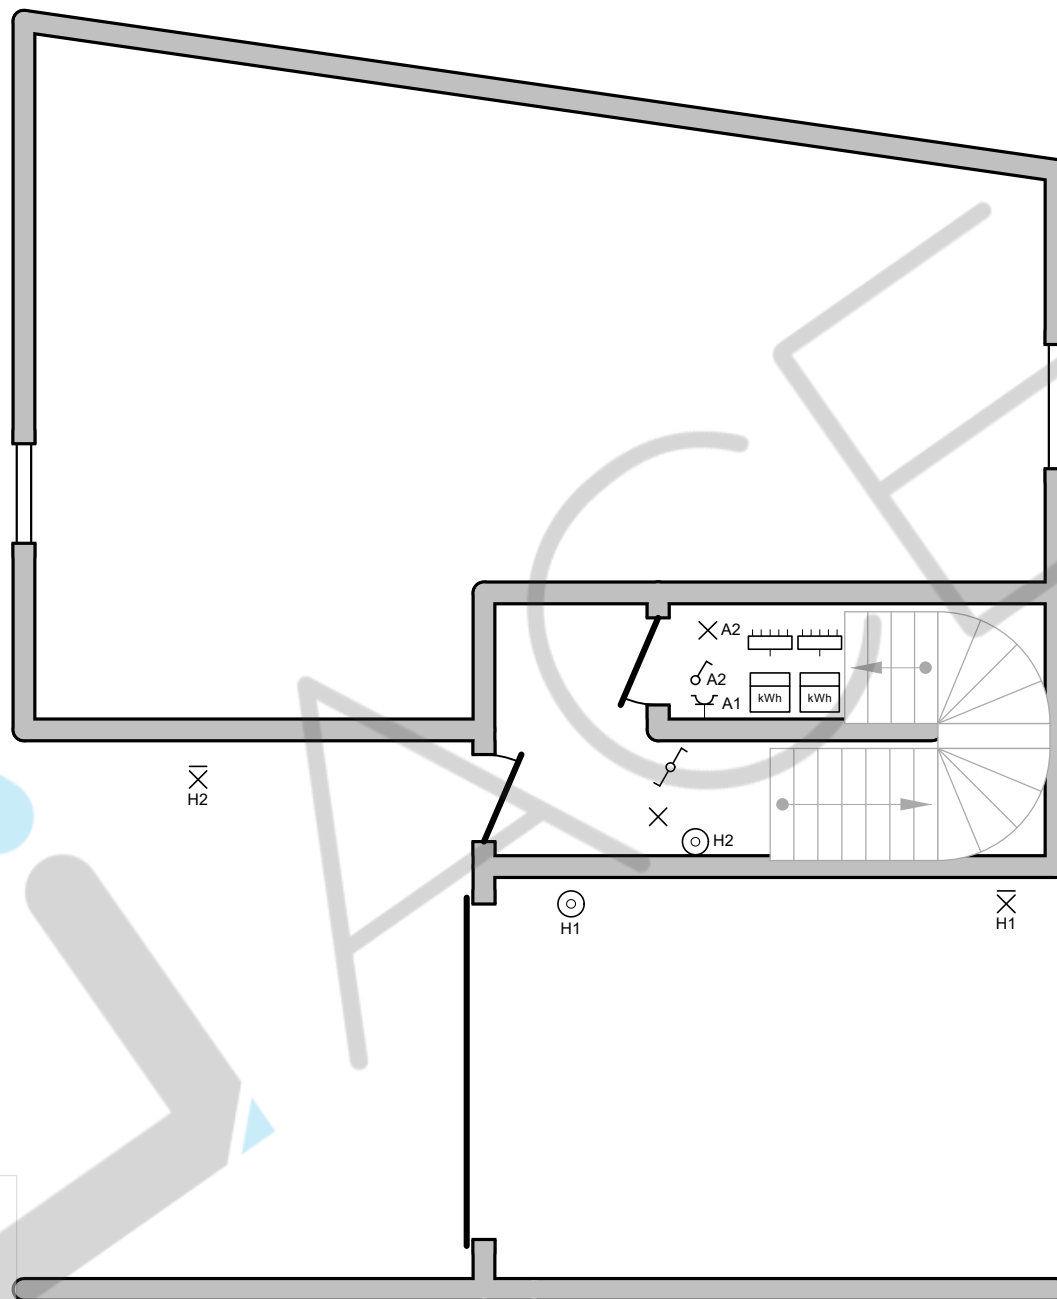

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteenweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696




**p. 3/6
Situatieschema**

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460

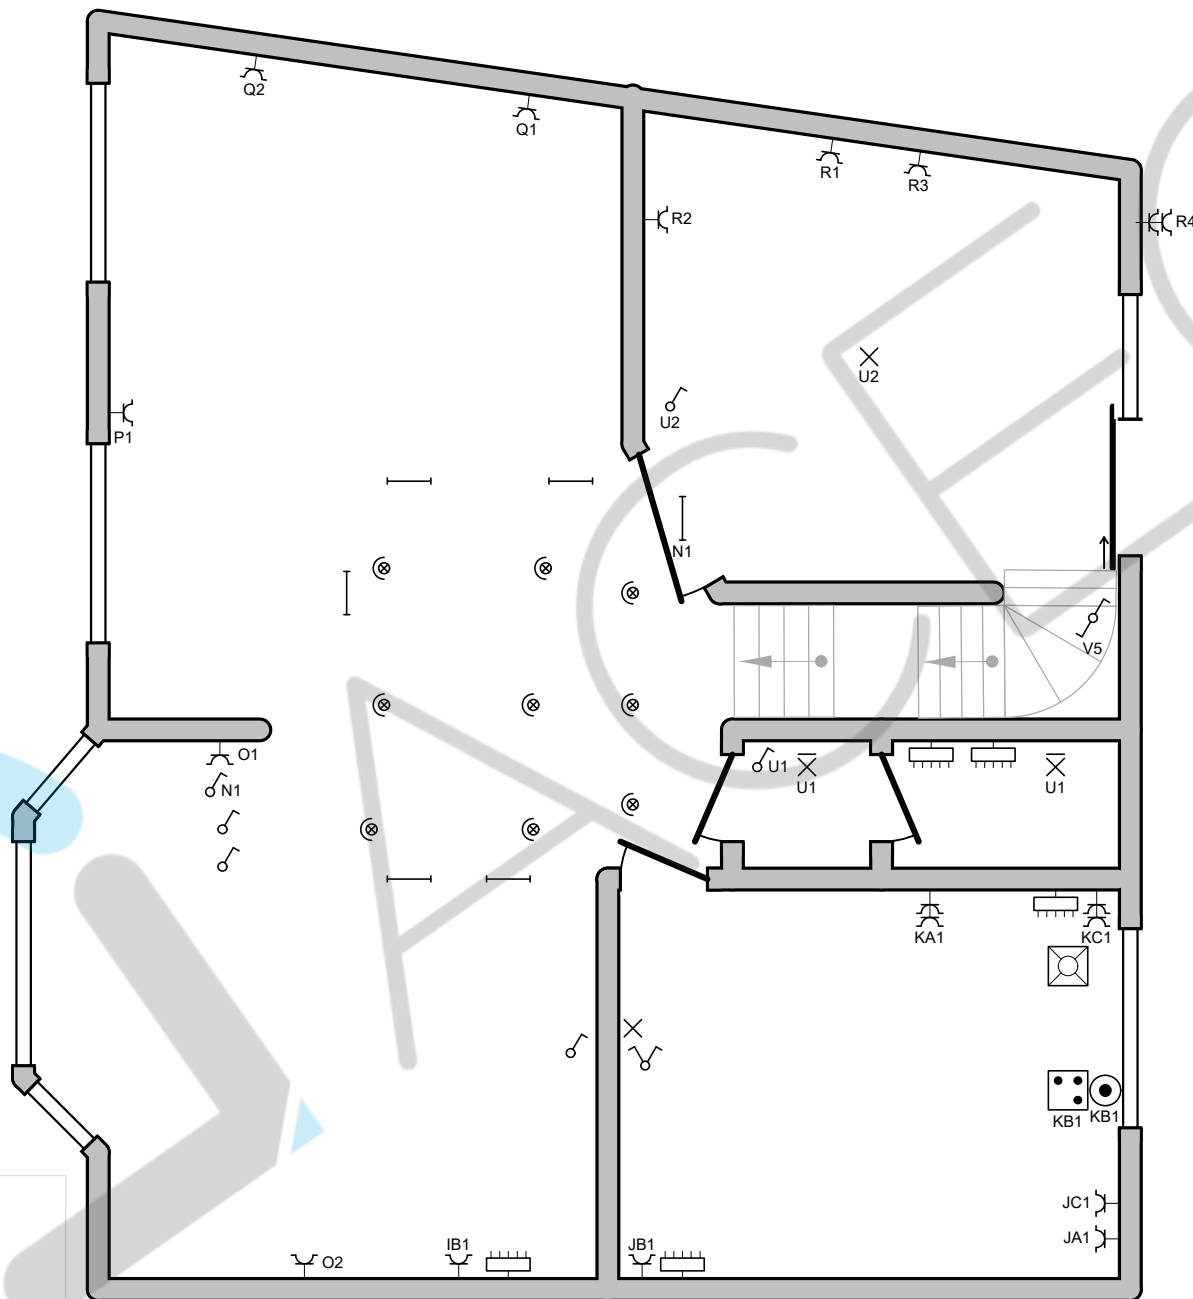

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteenweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696



p. 4/6


Situatieschema

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460

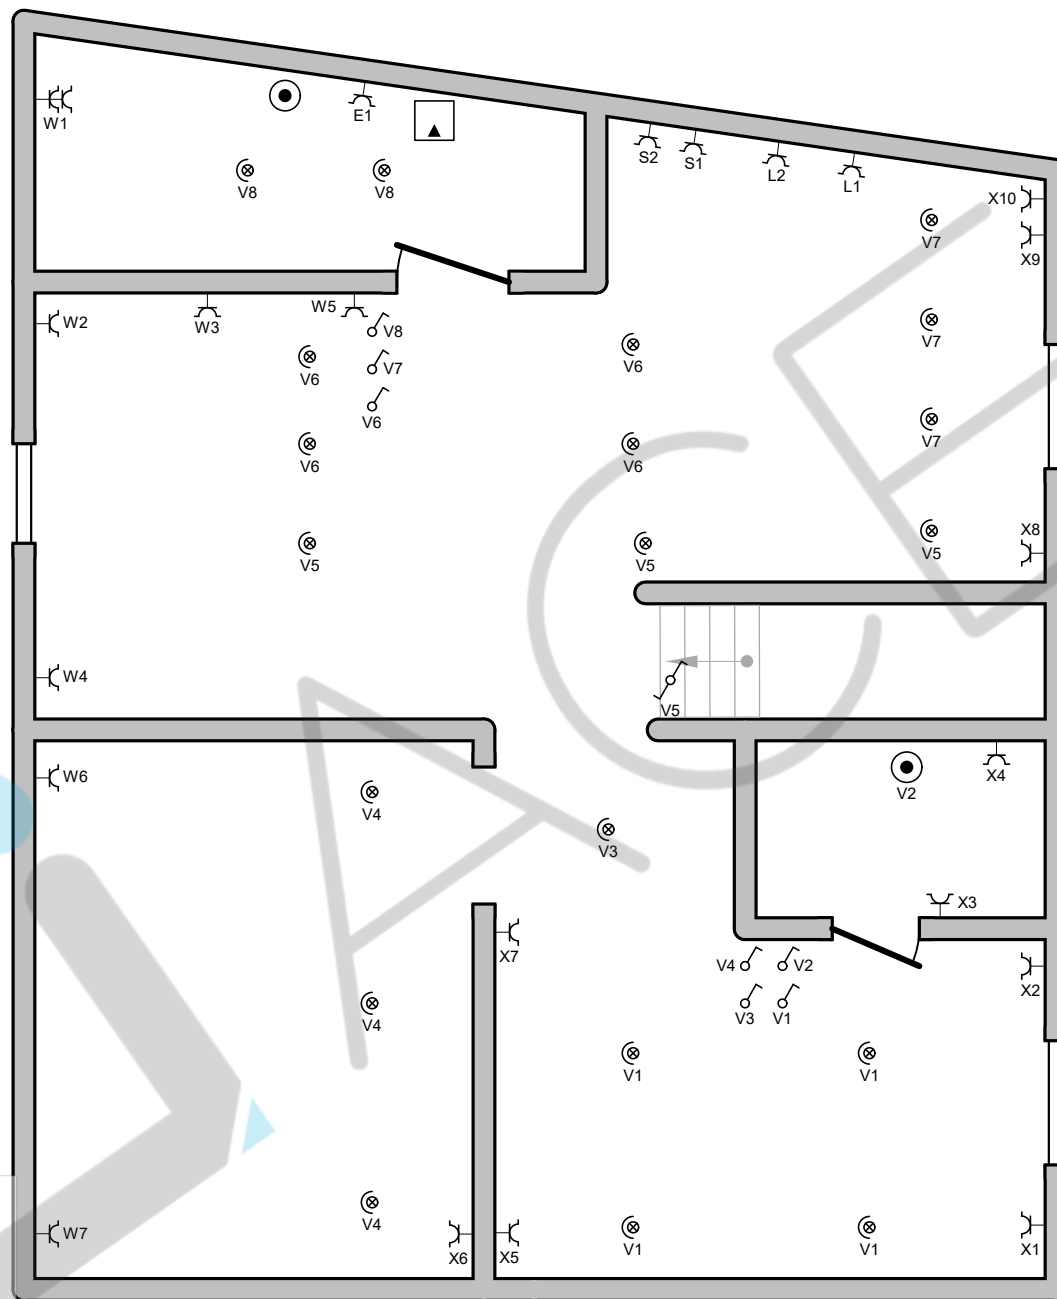

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteenweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696



p. 5/6

Situatieschema

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460

A
B
C
D
E
F
G Alarm
H
I
IA
IB
J
JA
JB
JC
K
KA
KB
KC
KD
KE
L

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

De werknemer,

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Bart Berckmans

24/06/2024

Adresse de l'installation électrique

Assesteenweg 211 Bus 1 ste
1740 Ternet

Installateur

Neva Energy srl
Tulpenlaan 11
1790 Affligem
GSM: 0483 03 81 81
e-mail: info@neva-energy.be
TVA BE 0802.141.696



**p. 6/6
Lijst Kringen**

Datum: 31-05-24

3 x 230V ~ 50Hz

V.2024-06-24 13:36:00

Teller SN: 845511460