



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Installatiebedrijf

Naam:	TIM bvba	B.T.W. nr:	0527.938.336
Straat:	Pelikaanberg	Nr.:	40
Plaats:	1600 Sint-Pieters-Leeuw		
Telefoon:	+32 494044479	E-mail:	timbvba@outlook.com
Cerga-nummer:	20-04876-N		

Installatie

EAN: 541448920705761751

Adres: Minnezangerslaan 127 Bus . - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Etage/Verdiep.03 .

Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• Nummer:	30541606	Index:	12057.7300
------------------	----------	---------------	------------

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20
- **Nieuw gedeelte van installatie**

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES


ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Taken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₃) en vermogen P₃₃).

Belangrijk: duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Desinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Culvre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₃) et puissance P₃₃).

Importance: marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

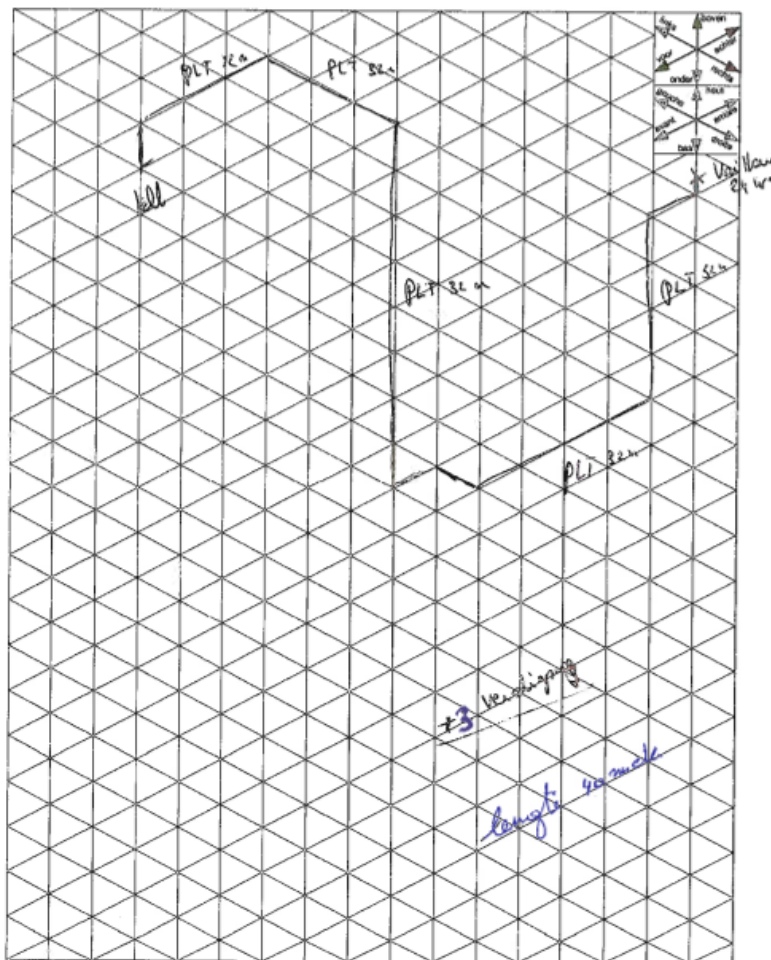

Versie/Versien 3.01

Bijlage(n)


DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Bijlage 1 - St Jans Molenbeek V 03.pdf

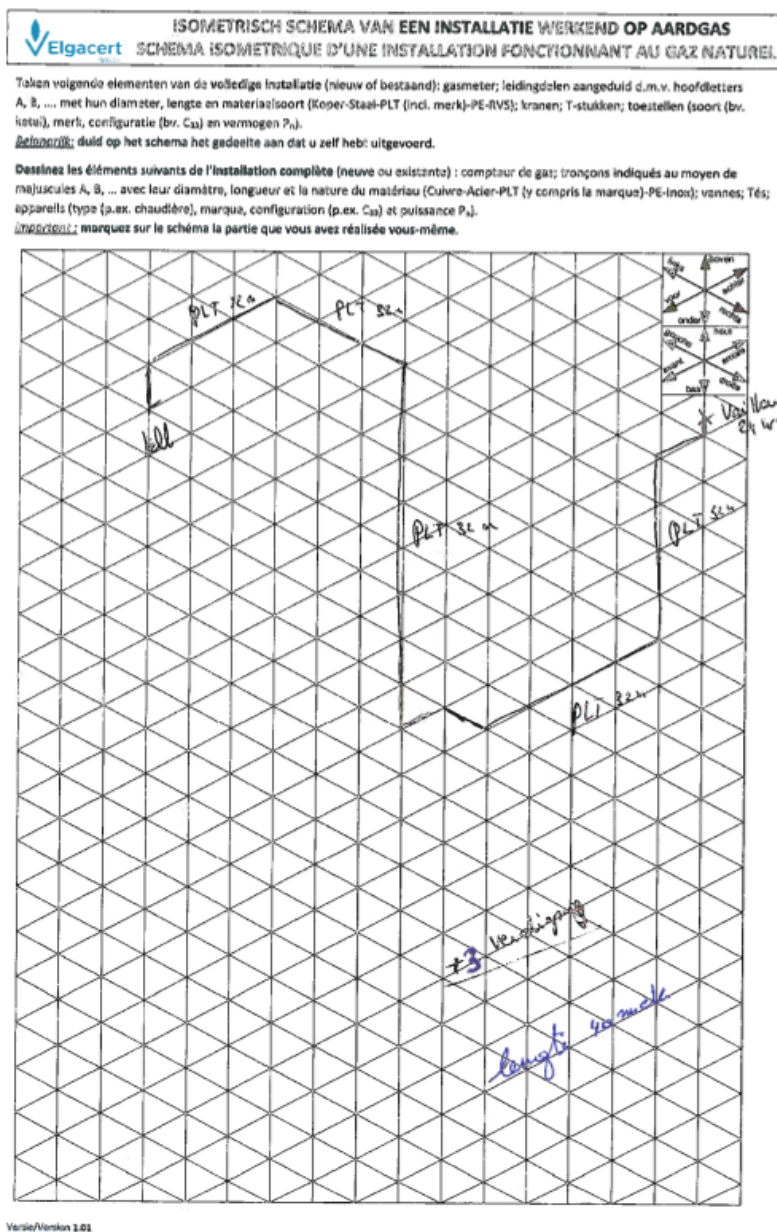

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert het nieuw gedeelte van installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.
Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A3:2025
2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 17/12/2025 18:02:28
Door: Coddens Frank Simon R
TIM bvba



DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER