

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

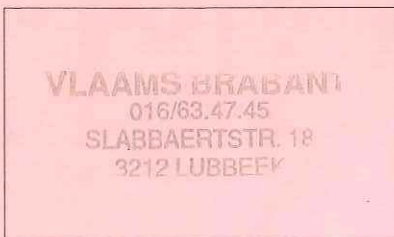

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: 400 VERSLAG NR.: 4631-2101

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Aardsloot 2

EIGENAAR : Quintus Koen

Adres : Van Tereschkovastraat 27

OPDRACHTGEVER : Wetenschappelijk

Adres : idem

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_

Adres : idem

BTW of IK : \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER : Industriele

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 21/11/03 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : HIT

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 220/380 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type SI-4p

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 18 ; RA : 7 Ohm; RI tot 100 MOhm

### BESCHRIJVING :

210 schakelaars

Nota: De schakelaars, de ar en de sanitaire installatie, de buizen en de verblijven zijn nog niet geïnspecteerd en ogepeld

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op \_\_\_\_\_

de aangestelde van de stroomverdeelers

naam : \_\_\_\_\_

handtekening : \_\_\_\_\_

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/03 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER : 46 1000 Melle [Handtekening]

De directeur,