



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001



040 - INSP

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 8/09/2019) - Direction générale de l'Énergie

Rue de l'Ancien Bourg 19 - 1420 Braine-l'Alleud



Effectué le : 29/07/2022



Effectué par : THIERRY VANOVERBEKE (2008)

Conforme

IDENTIFICATION DES TIERS

Demandeur du contrôle

Nom, Prénom

G LEC sprl

Adresse

Avenue des Tourterelles 31- 1420 Braine-l'Alleud

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom, Prénom

G LEC sprl

Adresse

Avenue des Tourterelles 31- 1420 Braine-l'Alleud

Responsable des travaux

Pas d'application

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vincotte

100 100 410

Adresse

Rue de l'Ancien Bourg 19 - 1420 Braine-l'Alleud

Code EAN

Code EAN non communiqué

N° Compteur

2312797

Compteur index jour

8760

Type d'installation

Inst. DOMESTIQUE

Autres données

Appartement 3eme étage

VINCOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Oliegiagerstraat 35 1800 Vilvoorde Belgique. tel: +32 2 674 59 81 - buildingcenter@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABF33

Date d'émission : 03/08/2022

3

1/7



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001

DONNÉES DU CONTRÔLE

Le contrôle est réalisé suivant les prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. du 28/10/2019), dénommé « Livre 1 » dans ce document.

Type de contrôle suivant	- Visite de contrôle (6.5.)
Date de réalisation de l'installation	- Avant le 01/10/1981 - A partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020
Informations sur le contenu	- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
Dérogations	- Application de la partie 8

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension (V)	230
Nature du courant	Triphasée
Type d'électrode de terre	Piquet(s) de terre
Canalisation d'alimentation - Type	XVB
Canalisation d'alimentation - Section (mm ²)	10
Nombre de circuits	7
Type de schéma de mise à la terre	TT
Protection de branchement actuelle (A)	25
Installation conçue pour un courant nominal maximum de (A)	25
Dispositifs (gén.) à courant différentiel installés	3

Différentiel	In(A)	Sensibilité (mA)	Type
Général	40	300	A

Description de l'installation électrique

TD cave

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	2
Nombre de circuits	1

TD2

Nombre de dispositif à courant différentiel-résiduel	1
Nombre de circuits	6

Type prise de terre	Piquet(s) de terre
Valeur (Ω)	14



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001

SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

Schémas de circuits - références	3
Schémas de circuits - version	A
Schéma de circuits - date	29-07-2022
Schémas unifilaires	Voir annexes
Plan de position - référence	3
Plan de position - version	A
Plan de position - date	29/07/2022
Plan de position	Voir annexes

RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position	Ok
Etat du matériel électrique d'installation fixe	Ok
Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects	Ok
Contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	Ok
Contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens	P.A.

Mesures et essais

Résistance(s) de dispersion de la (des) prise(s) de terre (Ω)	14
Valeur du niveau d'isolement général (M Ω)	1.8
Test des dispositifs à courant différentiel (test bouton)	Ok
Test des dispositifs à courant différentiel (test boucle de défaut)	Ok
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)	Ok

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR du 08/09/2019) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard avant le 29/7/2047.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été à nouveau datés et signés.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellés.

Ing. J. Windey
Directeur Général Vincotte

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.




Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001

Annexes

Photo des plans de position (1/2)

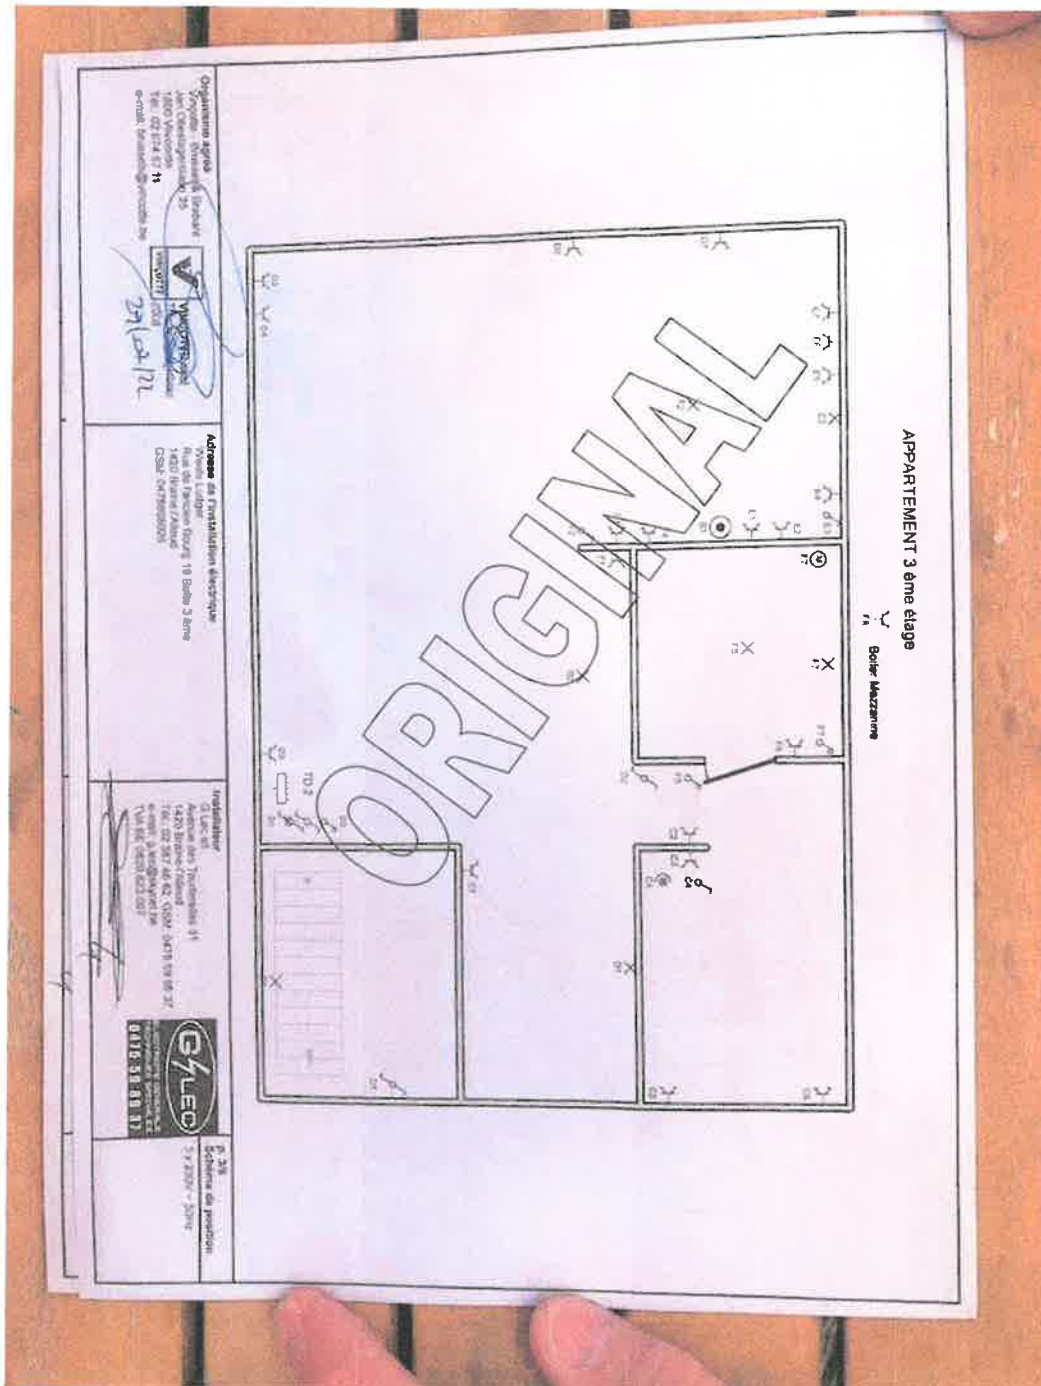



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61105289/00/FR/001

Photo des plans de position (2 / 2)



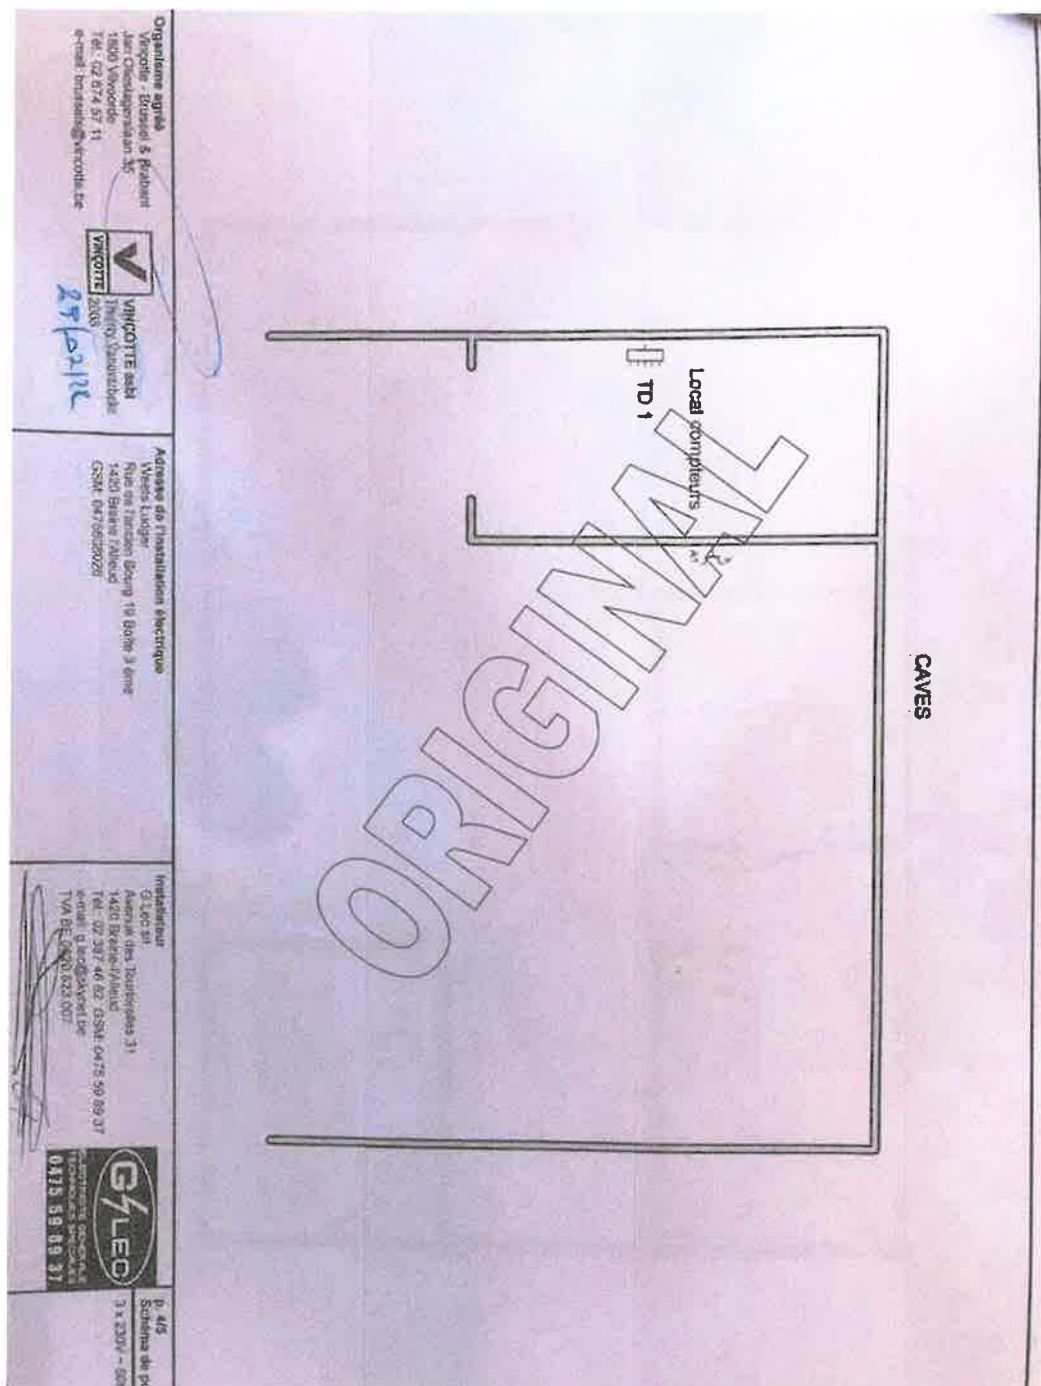


Photo des schémas unifilaires (1/1)

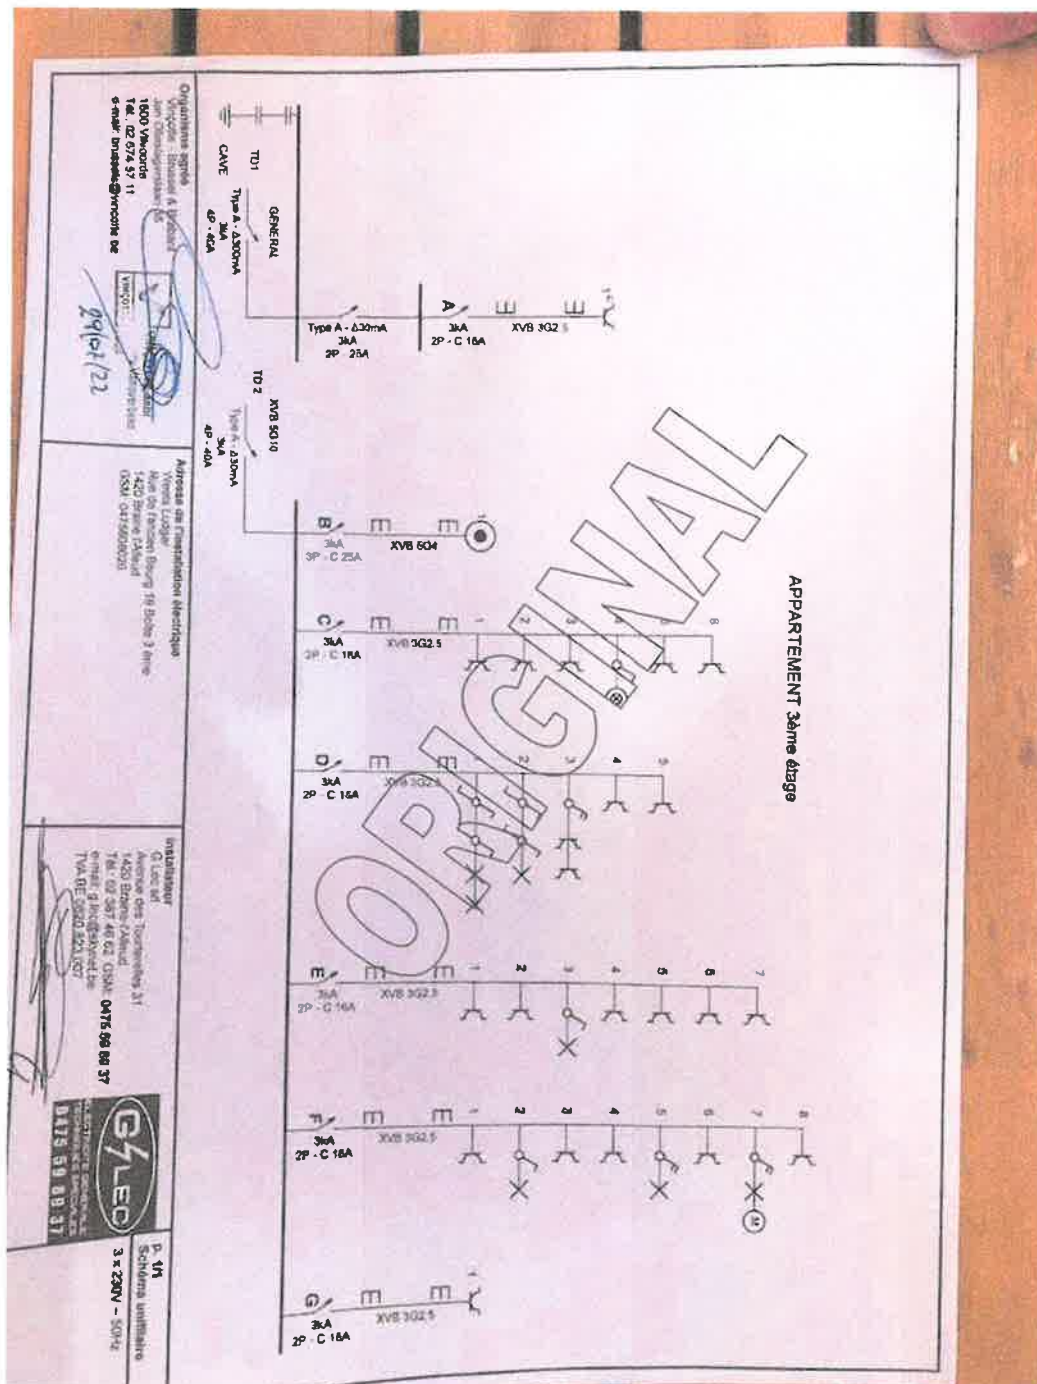

APPARTEMENT 3ème étage

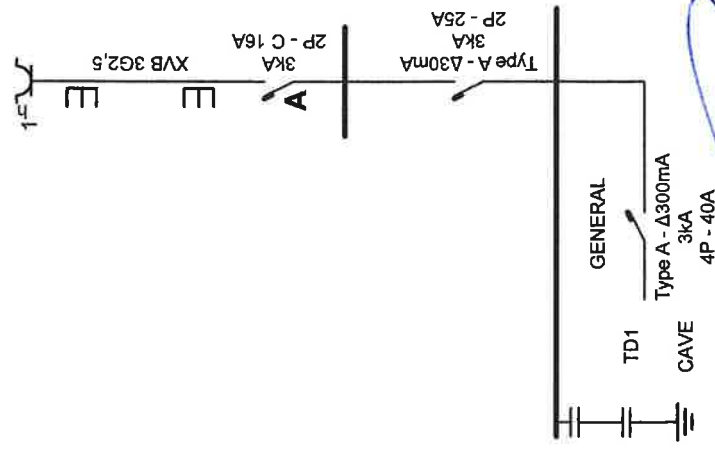

GLEC
ELECTRICITE GENERALE
TECHNIQUES SPECIALES
0 475 59 89 37


Installateur
G Lec srl
Avenue des Tourtelles 31
1420 Braine-l'Alleud
Tél.: 02 387 46 62 GSM: 0475 59 89 37
e-mail: g.lec@skynet.be
TVA BE 0820.823.007

Adresse de l'installation électrique
Weets Ludger
Rue de l'ancien Bourg 19 Boîte 3 ème
1420 Braine l'Alleud
GSM: 0475608026

Organisme agréé
Vincotte - Brussel & Brabant
Jan Olieslagerlaan 65
1800 Vilvoorde
Tél.: 02 674 57 11
e-mail: brussels@vincotte.be

APPARTEMENT 3 ème étage

Boiler Mezzanine
F8

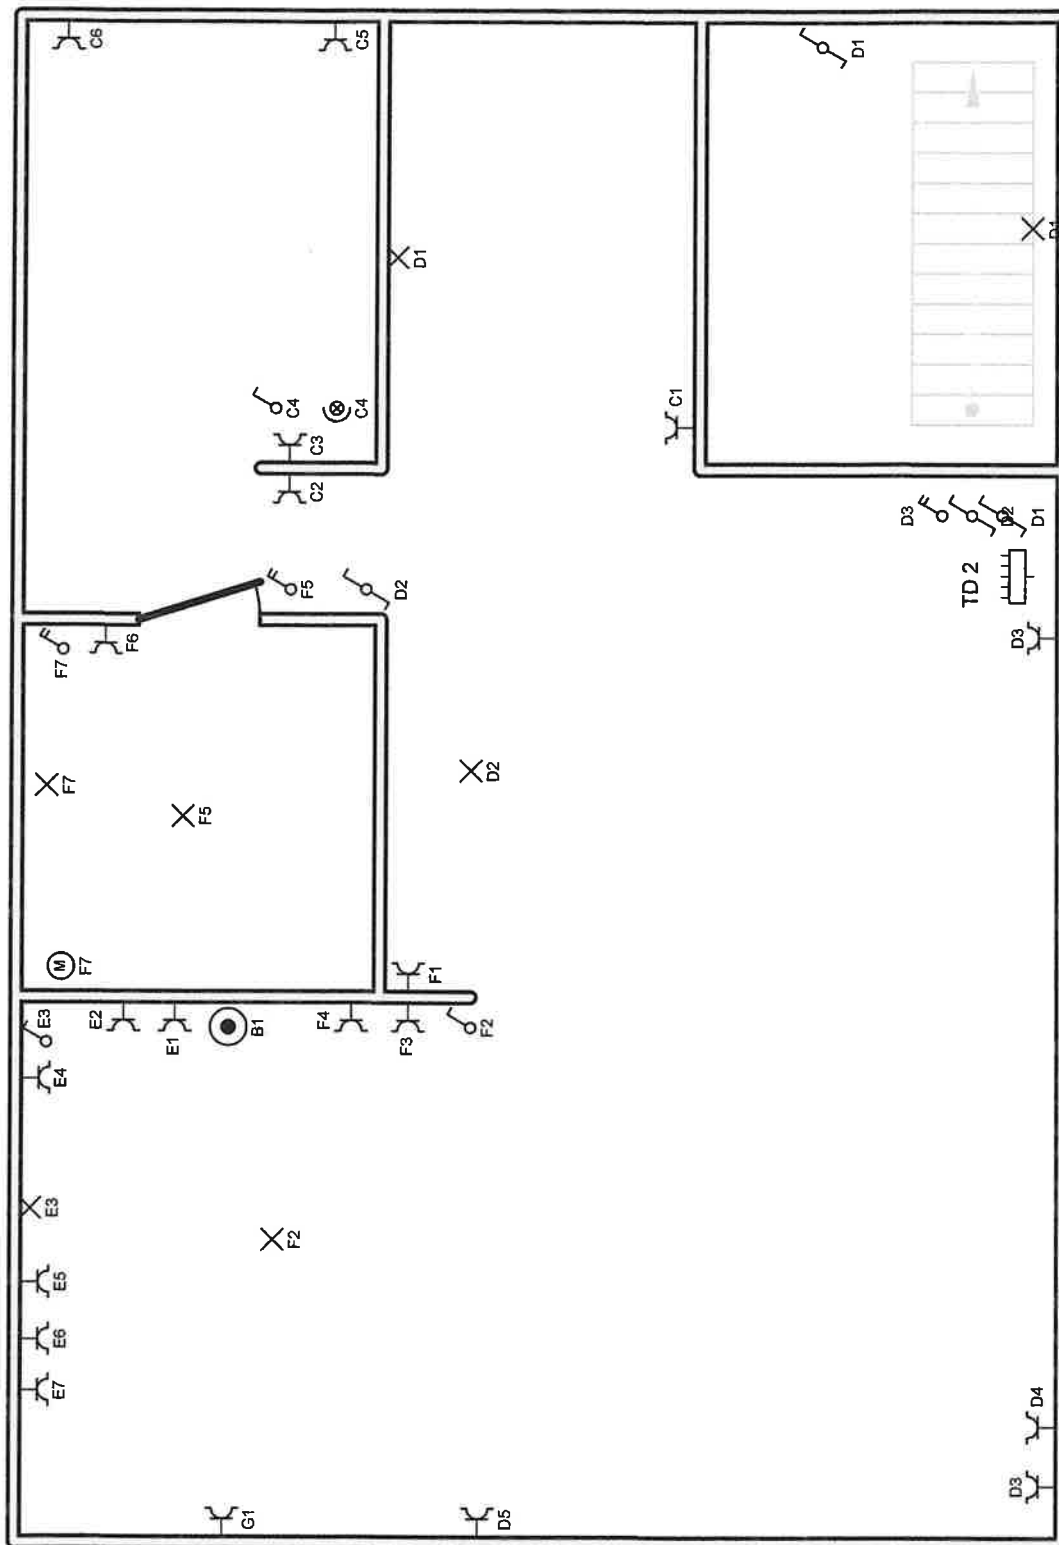

Organisme agréé
Vincotte - Brussel & Brabant
Jan Olieslagerstraat 35
1800 Vilvoorde
Tél.: 02 674 57 11
e-mail: brussels@vincotte.be




Adresse de l'installation électrique
Weets Ludger
Rue de l'ancien Bourg 19 Boite 3 ème
1420 Braine l'Alleud
GSM: 0475608026

Installateur
G Lec srl
Avenue des Tourterelles 31
1420 Braine-l'Alleud
Tél.: 02 387 46 62 GSM: 0475 59 89 37
e-mail: g.lec@skynet.be
TVA BE 0820.823.007



p. 3/5
Schéma de position
3 x 230V ~ 50Hz

CAVES

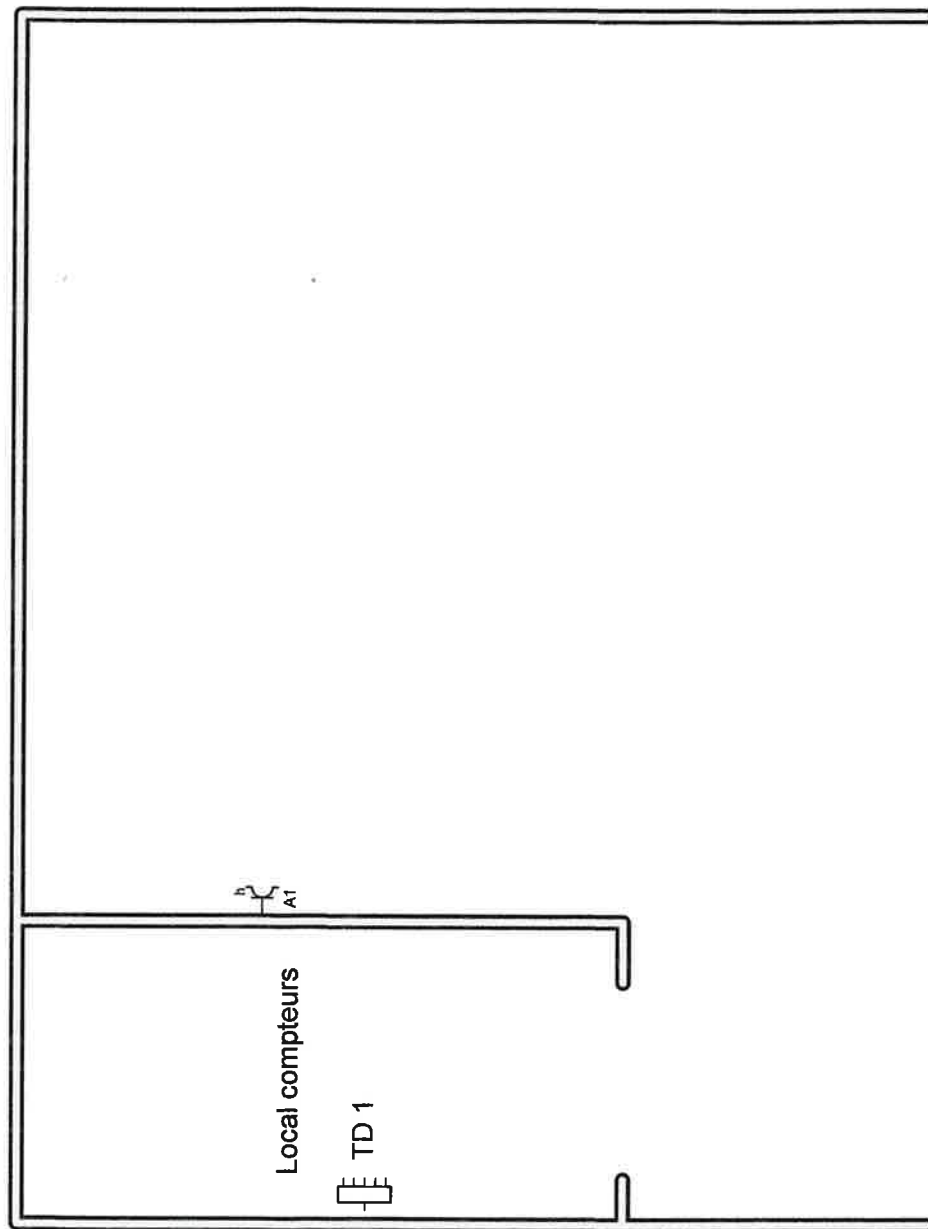

Organisme agréé
 Vincotte - Brüssel & Brabant
 Jan Olieslagerslaan 35
 1800 Vilvoorde
 Tél.: 02 674 57 11
 e-mail: brussels@vincotte.be



VINCOTTE asbl
 Thierry Vanoverbeke
 2008

28/02/12

Adresse de l'installation électrique

Weets Ludger
 Rue de l'ancien Bourg 19 Boite 3 ème
 1420 Braine l'Alleud
 GSM: 0475608026

Installateur

G Lec srl
 Avenue des Tourterelles 31
 1420 Braine-l'Alleud
 Tél.: 02 387 46 62 GSM: 0475 59 89 37
 e-mail: g.lec@skynet.be
 TVA BE 0820.823.007



p. 4/5
 Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

A B C D E F G

Organisme agréé
Vincotte - Brussel & Brabant
Jan Olieslaegerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tél.: 02 674 57 11
e-mail: brussels@vincotte.be

Adresse de l'installation électrique
Weets Ludger
Rue de l'ancien Bourg 19 Boîte 3 ème
1420 Braine l'Alleud
GSM: 0475608026

Installateur
G Lec srl
Avenue des Tourterelles 31
1420 Braine-l'Alleud
Tél.: 02 387 46 62 GSM: 0475 59 89 37
e-mail: g.lec@skynet.be
TVA BE 0820.823.007



p. 5/5
Liste des circuits

3 x 230V ~ 50Hz