



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 16/02/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 16/02/2022
Verslagnummer: 0341-220216-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0341

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VEWE ELEKTRO
Adres: BRASEL 80, 2480 DESSEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: TOMAS
Adres: KONINGIN ELISABETHLEI 51, 2300 TURNHOUT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VEWE ELEKTRO
Adres: BRASEL 80,2480 DESSEL
BTW-nummer: 0743905173

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: TOMAS
Adres: KONINGIN ELISABETHLEI 51, 2300 TURNHOUT
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21
Verslagnummer 0341-220216-02



Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm²
Type aardelektrode: Onbekend
Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 20 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

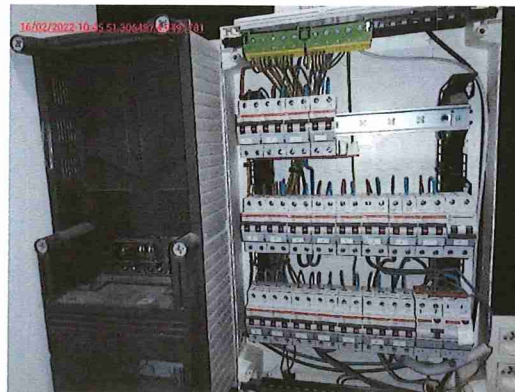

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 7,2 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/02/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.



