

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LS en Z.LS INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging

Plaats van onderzoek: Eksterdreef, 9, 3140 Keerbergen, Belgique

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4., Boek 1 Afdeling 8.2.1

Inspectiedatum: 16-05-2022

Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI

Eigenaar: Mieke Perdaens

Cont.Pers.:

Referentie documenten:

Type lokalen: Huis

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Andere reglement:

Volgende controle op: 16-05-2047 of binnen de: 300 maanden

Installateur: Roy Van Gorp

B.T.W.: BE0546883327

tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: Teller: 1SAG3100213706

Merk: DImS

Type stroom: Wisselspanning

Stand I:

Stand II:

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 40A

Bescherming van de hoofdaansluiting:

aut.4p 40A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geveerd en conforme schema's: JA

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: p.a

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding in orde

Materiële en externe invloedsfactoren: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 7

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: in orde

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: in orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 0,62 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreidingswaarde: 6,63 Ohm

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Aantal eindkringen: 55

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

FASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N110 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N120 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N130 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

Opdracht: 28353

Klant / Bedrijf: Mieke Perdaens

ID Extern:

Verslagnr: **20220004635-V.1**

Klantnr.: 00040183

Adres: Eksterdreef, 9, 3140 Keerbergen

Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:

BTW:

Uitgiftedatum: 2022-05-16

ORIGINEEL EXEMPLAAR

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA


OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

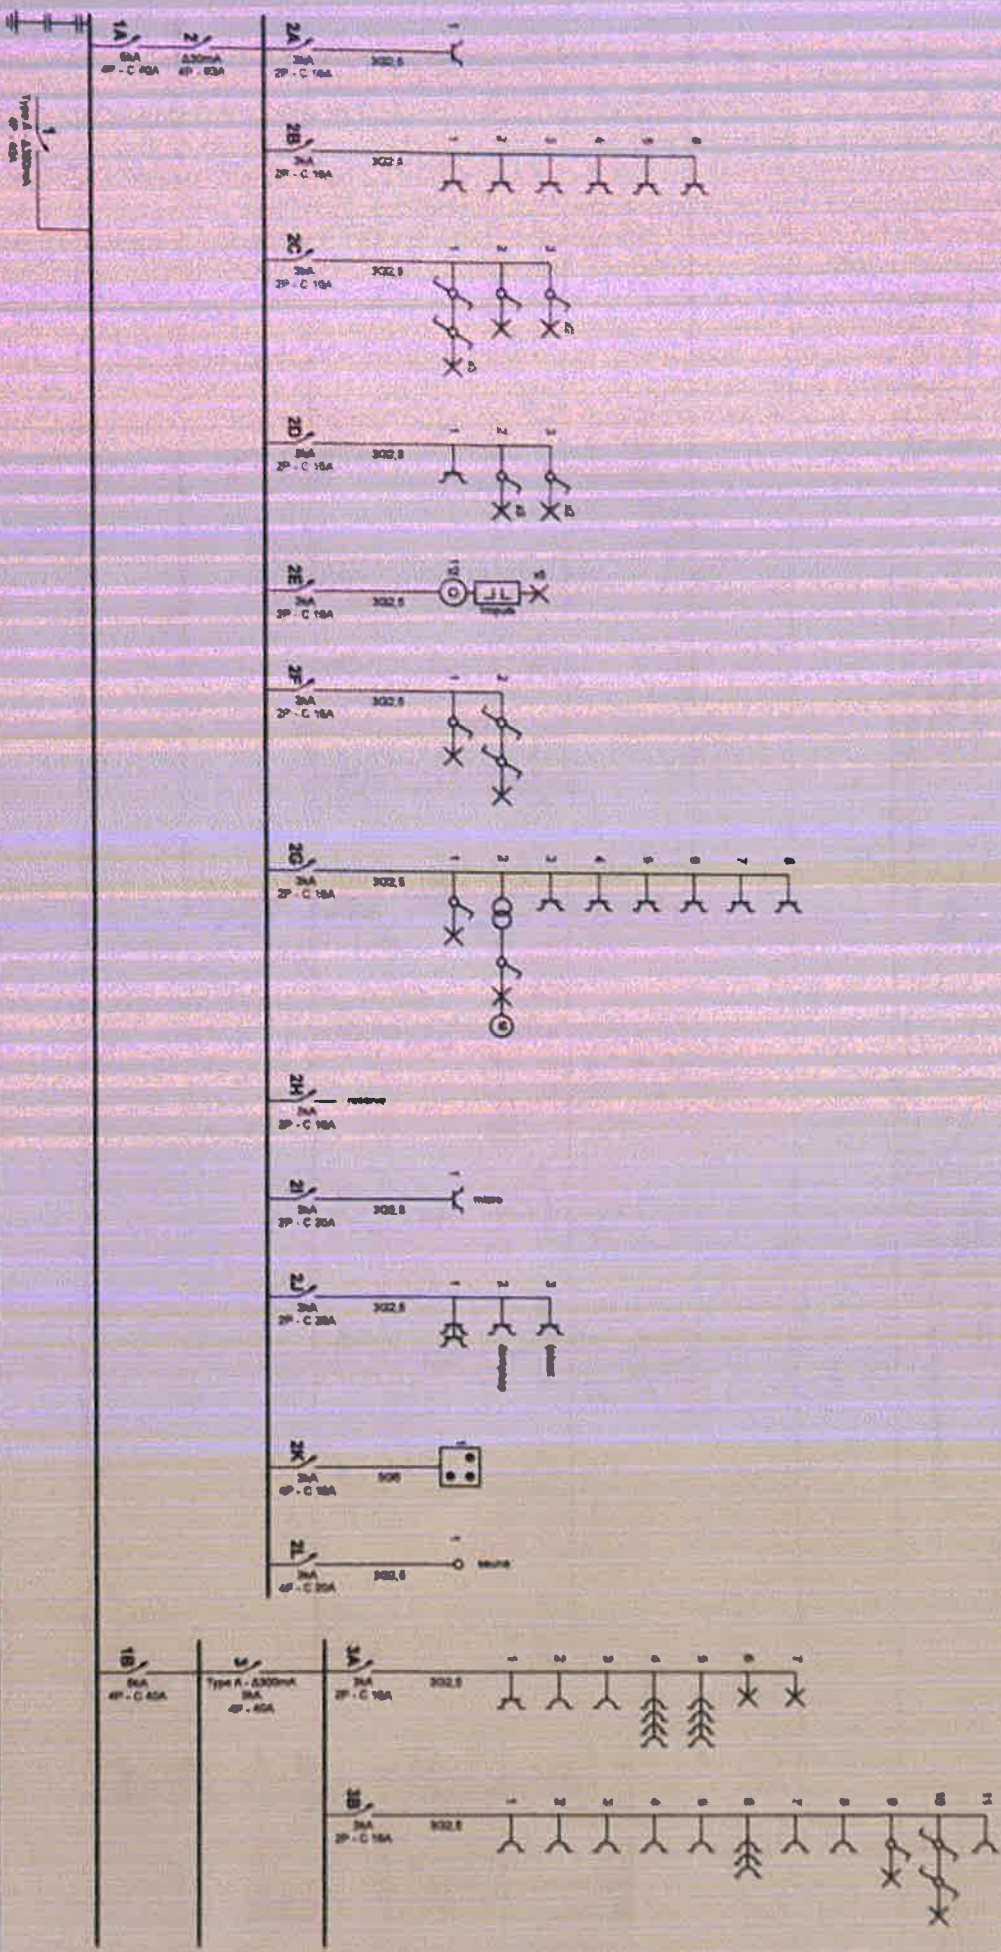


Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:
INSPECT BELGIUM
 Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577
 Inspecteur : TIAADDOUMI M
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :




Plaats van de elektrische installatie
 Mieke Perdaens
 eikendreef 9
 3140 Keerbergen

Installateur
 Roy van Gorp Elektrischewerken
 Bredabaan 589
 2030 Brasschaat
 e-mail: royanorp@elektrischewerken@gmail.com
 BTW BE 0546 883.327

P. 1/9
 Eendradschema
 3 x 400V - N - 50Hz

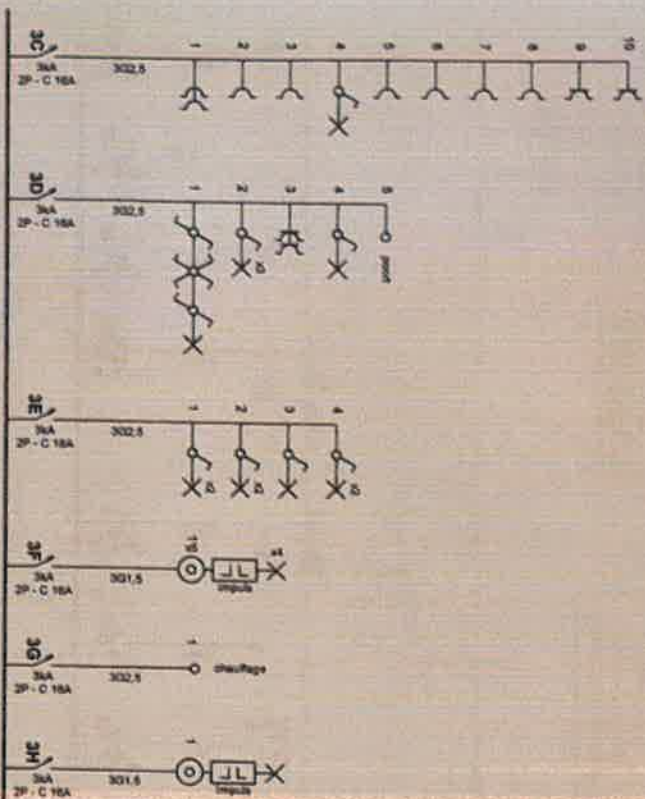

Type A - 400mA
30A
2P - 40A

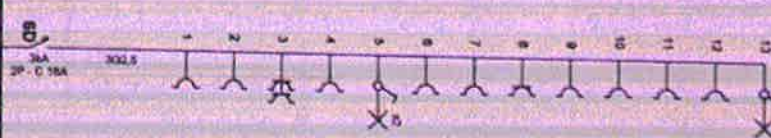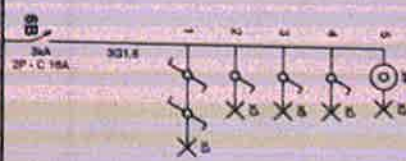

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:




Plaats van de elektrische installatie
Mieke Perdaens
eksterdreef 9
3140 Koebebergen

Installateur
Roy van Gorp Elektrischewerken
Bredabaan 589
2830 Brasschaat
e-mail: royvangorp@elektrischewerken@gmail.com
BTW BE 0546 883 327

P. 2/9
Eindrandschema
3 x 400V + N - 50Hz

Avenue Eihel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577
Inspecteur : TAJAKDOUMI M
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

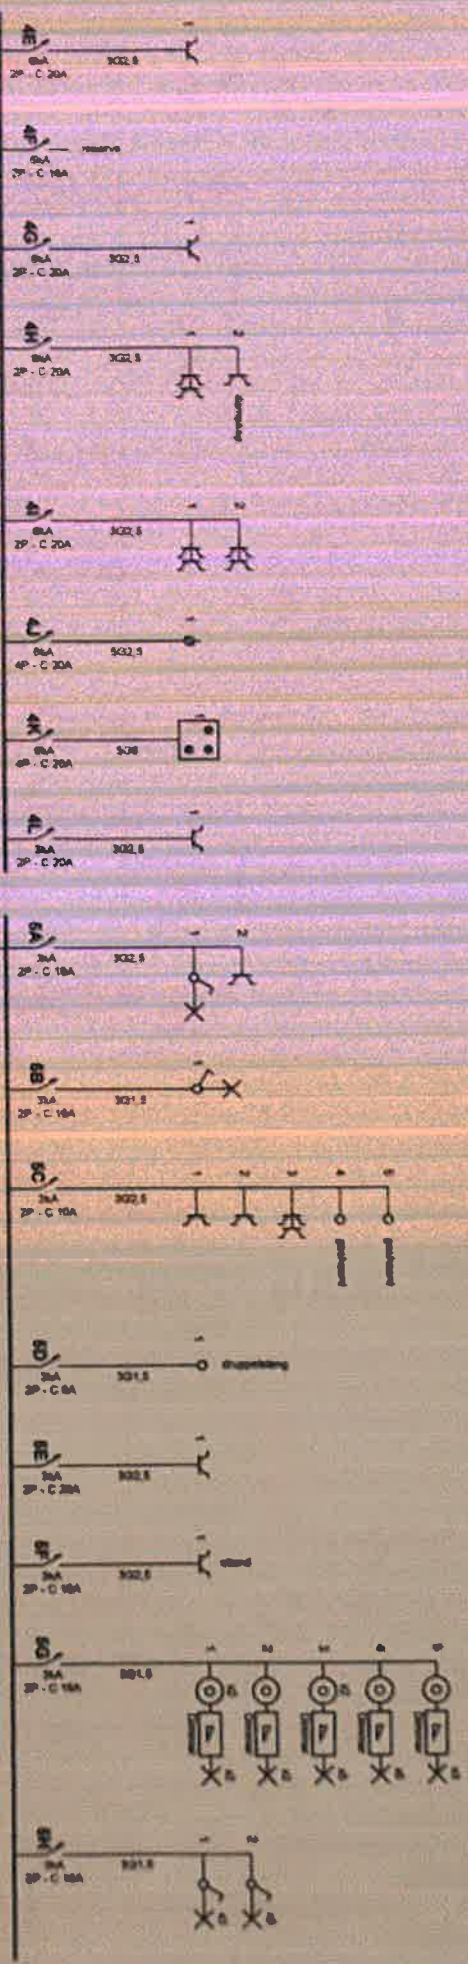

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door :
 Inspecteur : TAJKDDOUMI M
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :




Plaats van de elektrische installatie
 Mieke Pordaan
 erfstandroef 9
 3140 Keerbergen

[Handwritten signature]

Installateur
 Roy van Gorp Elektrischewerken
 Bredabaan 689
 2830 Brasschaat
 e-mail: royvangorpelktrischewerken@gmail.com
 BTW BE 0546 883 327

[Handwritten signature]

B. V.
 Endersdichem
 3 x 400V + N - 50Hz

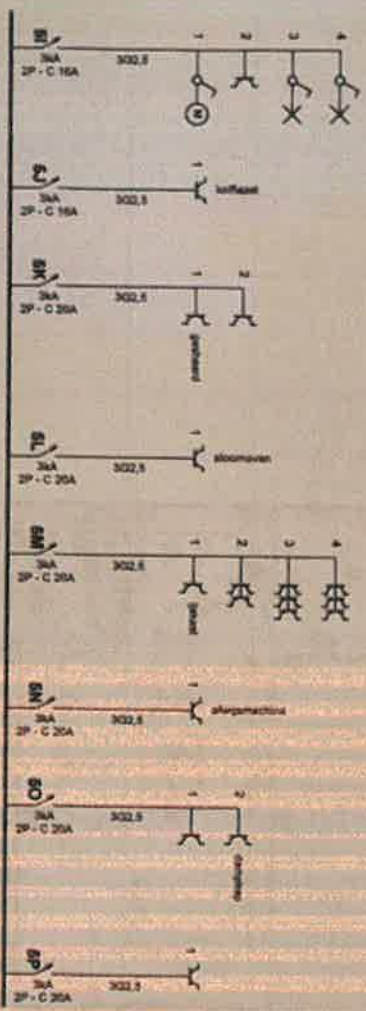

INSPECT
BELGIUM

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577
Inspecteur : TAAADOCUMI M
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :


Plants van de elektrische installatie
Mieke Pendaens
eksterdreef 9
3140 Koekebeigen

[Signature]

Installateur
Roy van Geop Elektrische werken
Bredabaan 589
2830 Brasschaat
e-mail: royvangoepeleletrischewerken@gmail.com
BTW BE 0546 883 327

[Signature]

P. 4.9
Eendrachtsweg
3 x 400V + N - 50Hz

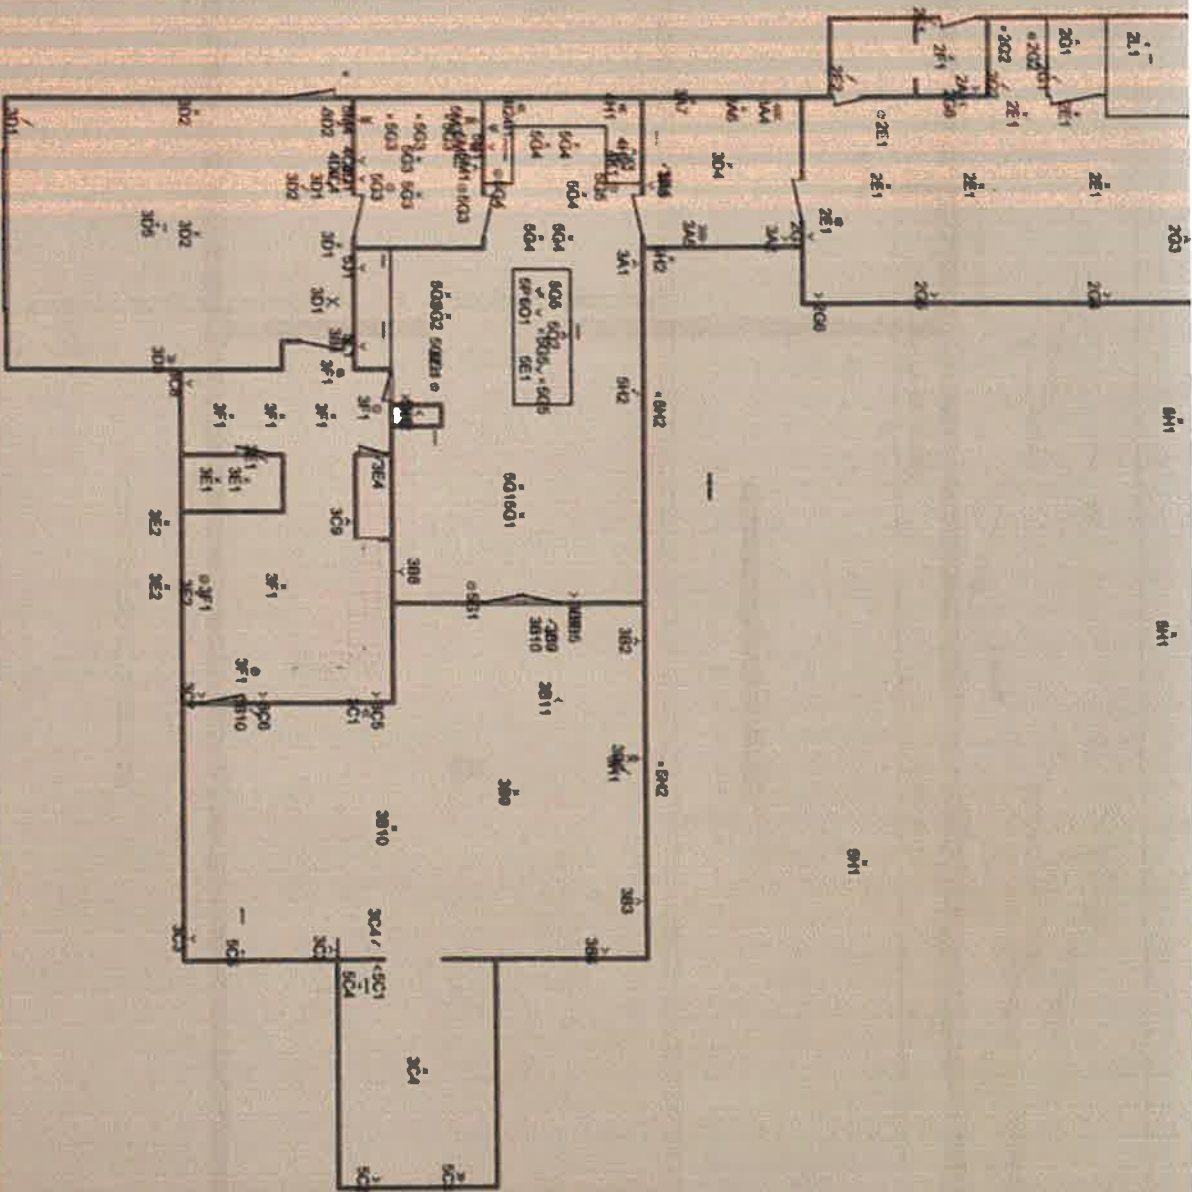

INSPECT
BELGIUM

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:
 Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre - 010280 577
 Inspecteur : TACKDOULM M
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

Plaats van de elektrische installatie
 Mieke Perdaens
 elektriciteits 9
 3140 Koorbeergem

Installateur
 Roy van Gorp Elektrische werken
 Bredabaan 600
 2830 Brasschaat
 e-mail: royvangorpelktrischewerken@gmail.com
 BTW BE 0646.883.321


P. 579
 Stuurtoetschema
 3 x 400V + N - 50Hz


INSPECT
BELGIUM

Plaats van de elektrische installatie
Mieke Perdaens
eksterdreef 9
3140 Keerbergen

Roy van Gorp Elektrotechniek
Breda 696
2830 Brasschaat
e-mail: royvango@elektrotechniek@gmail.com
BTW BE 0546 892 327

140V • N • 500

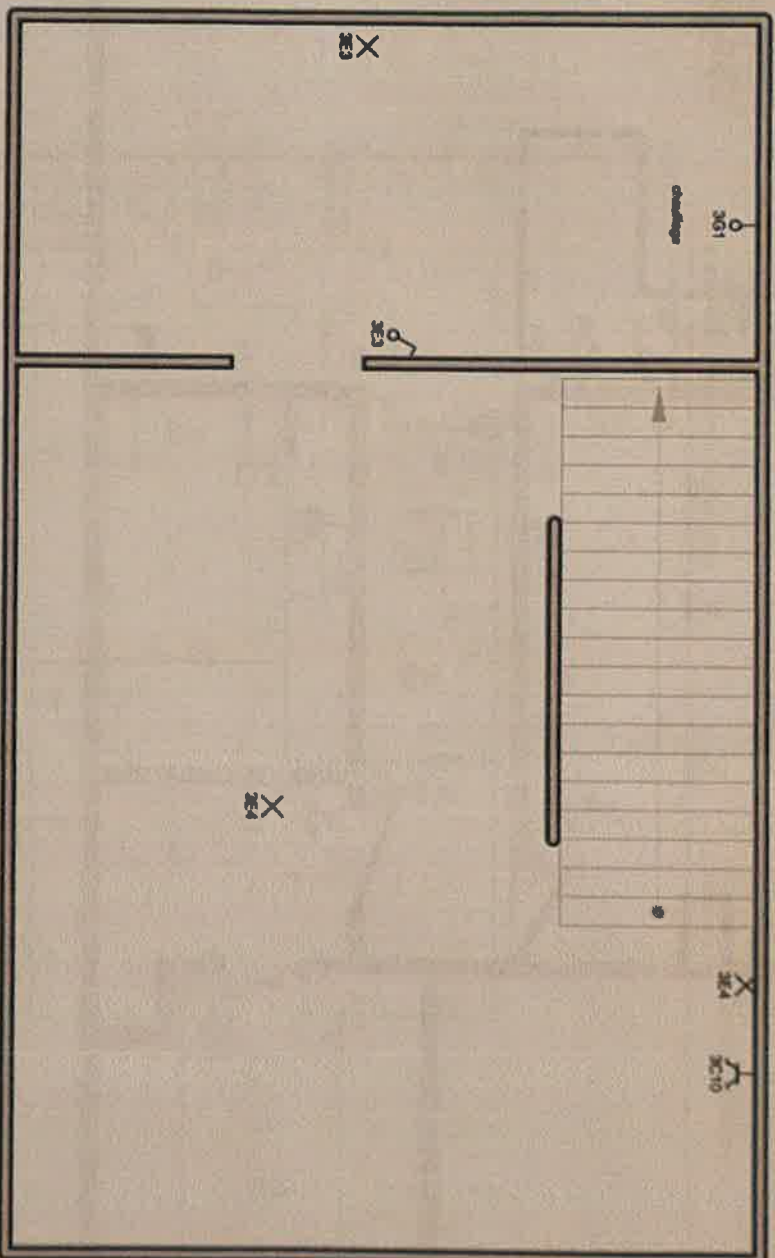

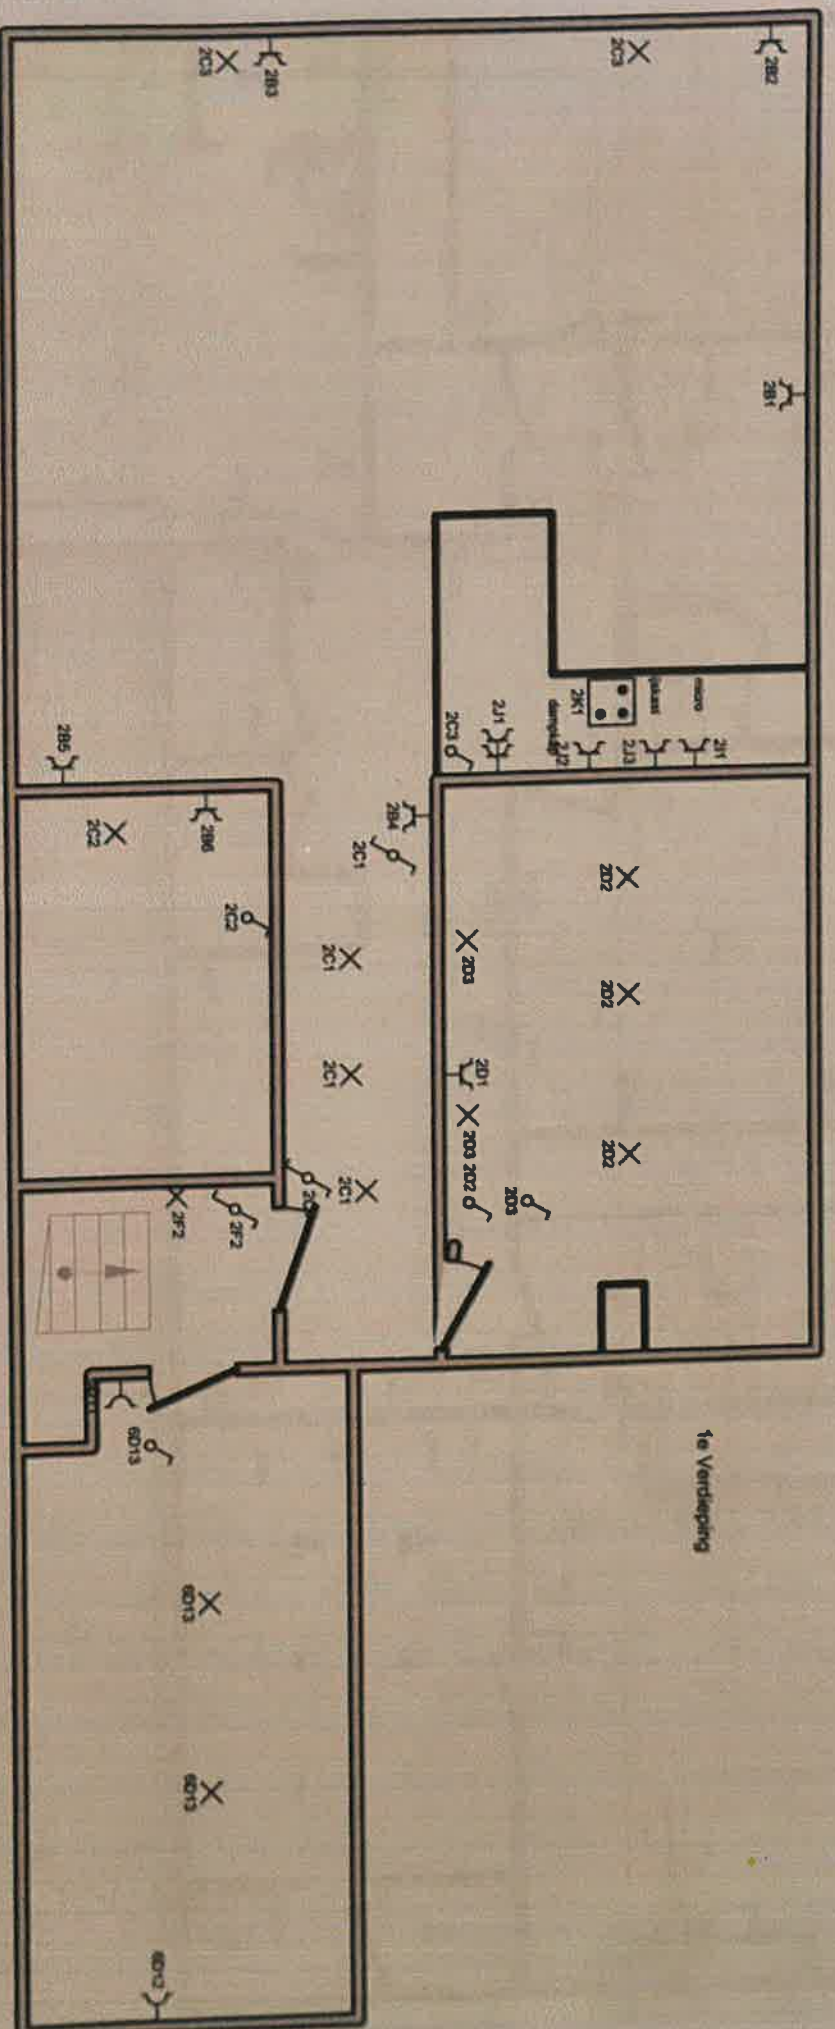


Installatie controleur per :
 Installatie gecontroleerd door :
 Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre - 010280 577
 Inspecteur : TAAADDOUJIM M
 Date / Datum :
 PV n° :
 Signature / Handtekening :

INSPECT
BELGIUM

Plaats van de elektrische installatie
 Mieke Perdaens
 eksisterend 0
 3140 Keerbergen

Installateur
 Roy van Gorp Elektrische werken
 Eredibaan 588
 2830 Brasschaat
 e-mail: royvangorp@elektrischewerken@gmail.com
 BTW BE 0546-683.327

P. 7/8
 Stuurboekje
 3 x 400V + N - 50Hz

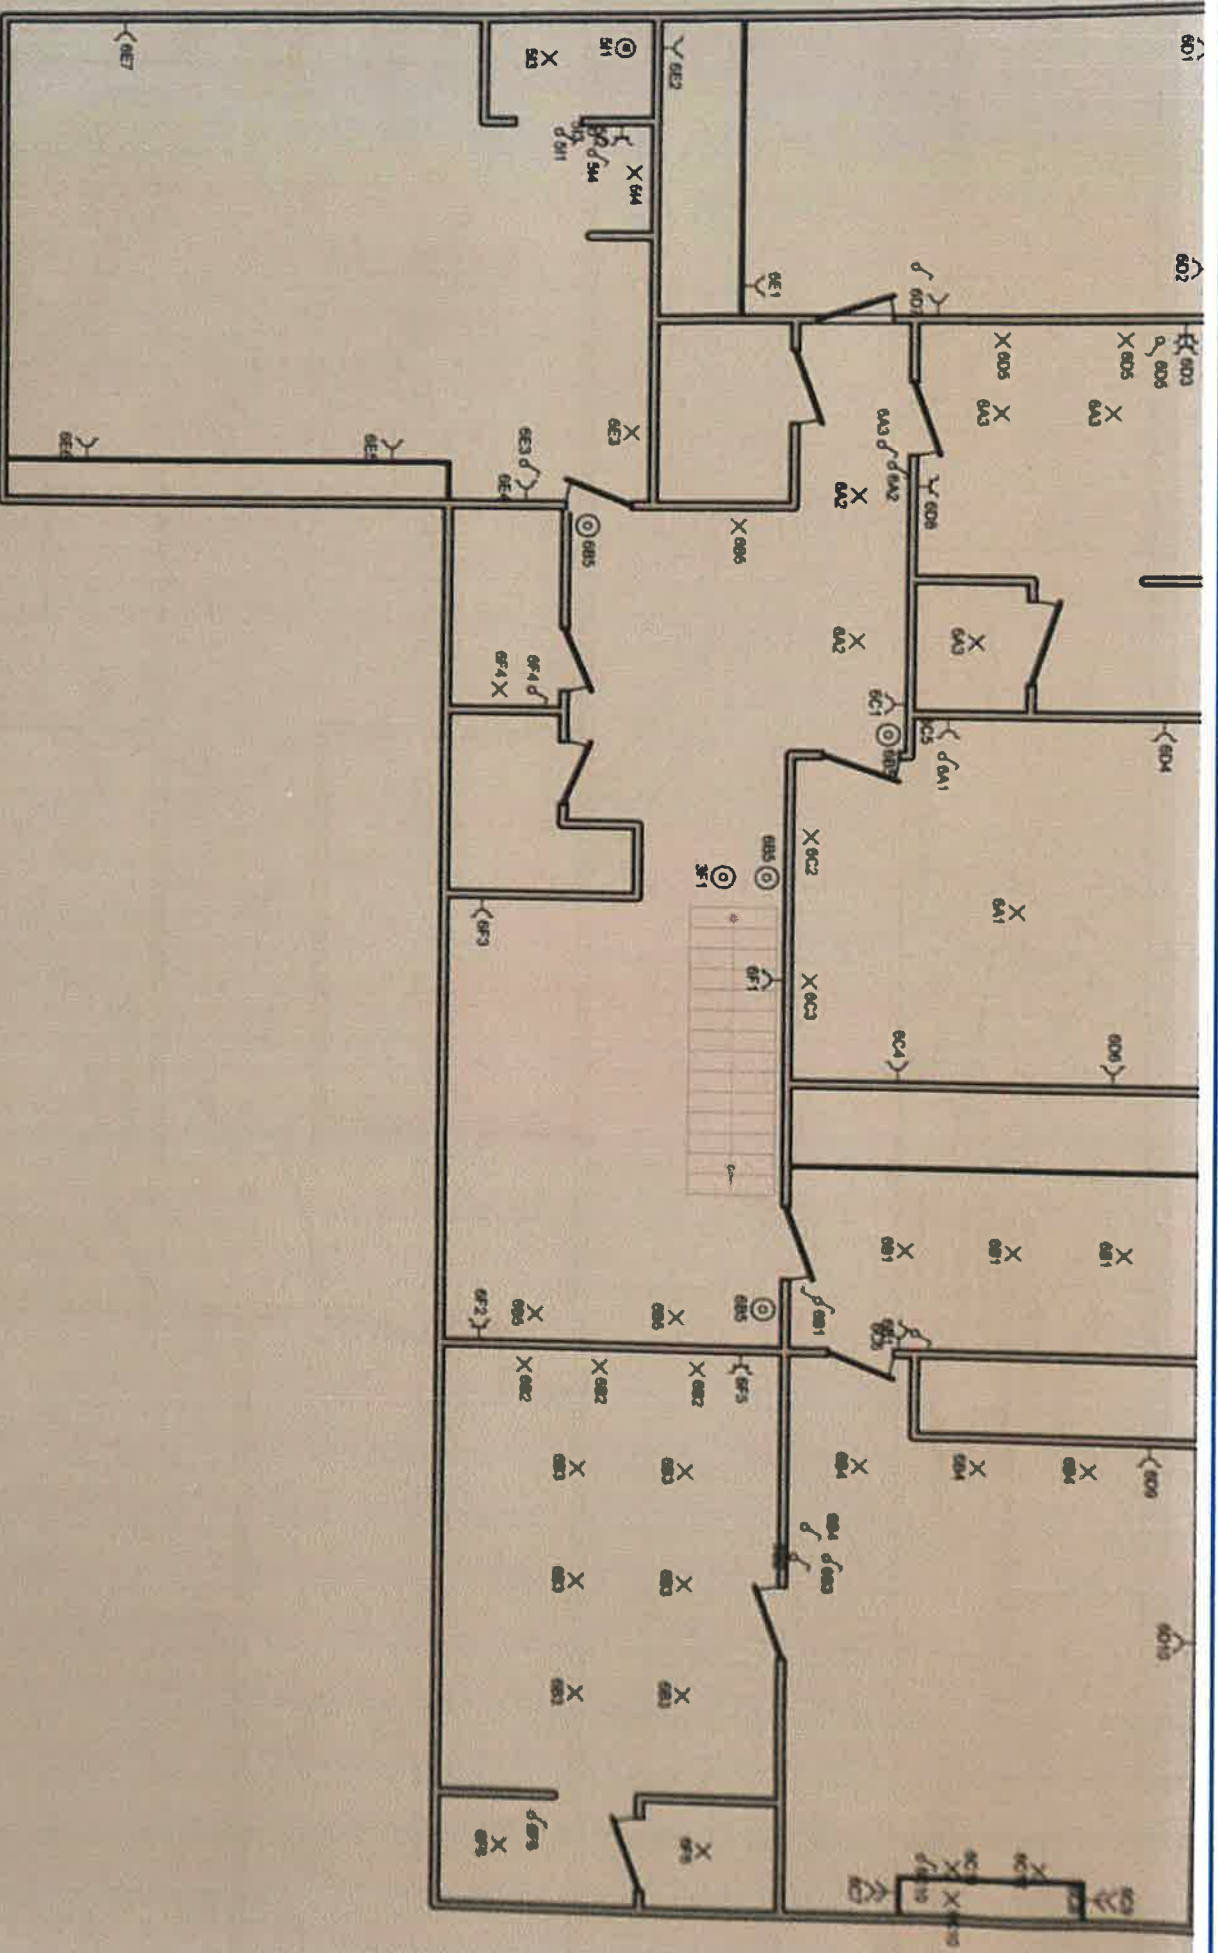

Installatie controleur par :
 Installatie gecontroleerd door:

INSPECT
BELGIUM

Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010280 577

Inspecteur : TACKADOUML M


Date / Datum :
 PV nr :
 Signature / Handtekening :

Plaats van de elektrische installatie
 Meike Pondaens
 ekselendreef 9
 3140 Koorbergen

Installateur:
 Roy van Gorp Elektrischelwerken
 Bredabaan 588
 2830 Brasschaat
 e-mail: royvangorpelctricheelwerken@gmail.com
 BTW BE 0546 883 327

P. 819
 Struichschema
 3 x 400V • N - 50Hz

tuintuis

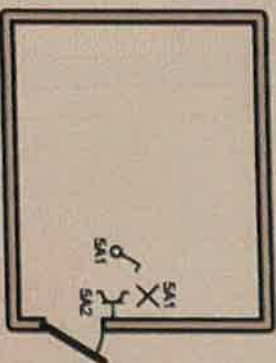

Installation certifiee par :
Installatie gecontroleerd door :



Avenue Eiffel, 8 - 1320 Wavre - 010280 577
Inspecteur : TAYADDOUMI M
Date / Datum :
PV n° :
Signature / Handtekening :

Plaats van de elektrische installatie

Mieke Fendaens
eksterdreef 9
3140 Keerbergen

Installateur

Roy van Gorp Elektrischewerken
Bredabaan 589
2830 Brasschaat
e-mail: royvangorpelctricischewerken@gmail.com
BTW BE 0546 883 327

P. 8/9
Situatieschema

3 x 400V + N - 50Hz

