

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle:

27/10/2025 13:30 14:00

Date d'émission du
rapport:

30/10/2025

Rapport N°:

0703-251027-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 04 253 19 72 E: liege-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0703

Identification des tiers:**Identification de l'installation électrique:**

Adresse: QUAI PAUL-VAN-HOEGAERDEN 2C/2B, 4000 LIÈGE, TOUR KENNEDY

Code EAN:

Numéro compteur: A installer

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2)

Date de la réalisation de l'installation: Avant 01/10/1981, A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 Le fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel résiduel n'a pas été contrôlé car il n'y avait pas de tension.

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

N° Rapport: 0703-251027-06

VMA - 66.02

Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPA Antwerpen
normecbtv.com

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XGB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 8 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 30 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

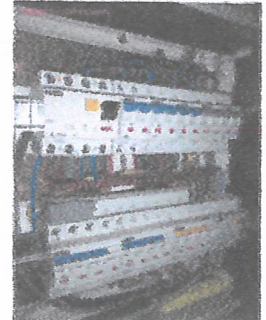

Voir schémas unifilaires et plans de position

Réf. rapport du contrôle de conformité: BTV : 0188-120919-02

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:**Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 5 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 10 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: Pas d'application

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: Pas d'application

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant


Remarques:

1 Ce rapport est valable pour la vente de l'habitation.

Conclusion du contrôle:

N° Rapport: 0703-251027-08

VMA - 66.02

Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderweldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbvt.com

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2010 établies
le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations
électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie
électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 27/10/2010
- Les schémas unitaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0703 p.o. du directeur technique

30/10/25 7:47

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



IR Rapport: 0703-251027-06

VNA - 66.02



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/10)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Industriedijk 2

2600 Berchem

Ondernemersnummer / Numéro d'entreprise: 0406456616

BFA Antwerpen / BFA Anvers

normecbvtv.com