

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 126446

Datum keuring: 11/05/2018

Inspecteur: Werner Notelaers

Mentor: -

Installateur: Opdrachtgever: Tonny Goossens

ID-label: Anna Frankplein 14bus 2 Hasselt

B.T.W. nr.:-

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 2916068

Plaats van het onderzoek:

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 126446

Straatnaam Anna Frankplein
Huisnummer 14 bus 2
Postcode 3500
Gemeente Hasselt
Type appartement

Eigenaar:

Naam Luts Gerda
Straatnaam Anna Frankplein
Huisnummer 14 bus 2
Postcode 3500
Gemeente Hasselt

EAN : 54

Teller Nr.: : 46923941

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Uitwendige invloeden:

Netbeheerder: INFRAX Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 13

Isolatie: 1.06 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 2,4 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	13	Ok	Ok
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	6		2	1,5
3	C	16		2	1,5
9	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw ☐

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 11/5/2043
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Werner Notelaers

WERNER NOTELAERS
Erkend Keuringsorganisme
ACEG VZW

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijlen, rechteerks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/5/2043	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Overzicht Zekeringen

A: Licht Berging, Living, WC, Slaapkamer 1 + 2

B: Licht Keuken, Inkomhal, Nachthal, Dressing

C: Stopcontact Keuken, Living

D: Stopcontact Keuken, Nachthal, WC

E: Stopcontact Berging, Keuken, Dressing, Slaapkamer 2

F: Stopcontacten Berging, Slaapkamer 1, Dressing

G: Stopcontacten Centrale Verwarming

H: Stopcontacten Fornuis


I: Stopcontact Bel

J: Stopcontact Wasmachine

K: Stopcontact Droogkast

L: Badkamer

M: Vaatwasmachine

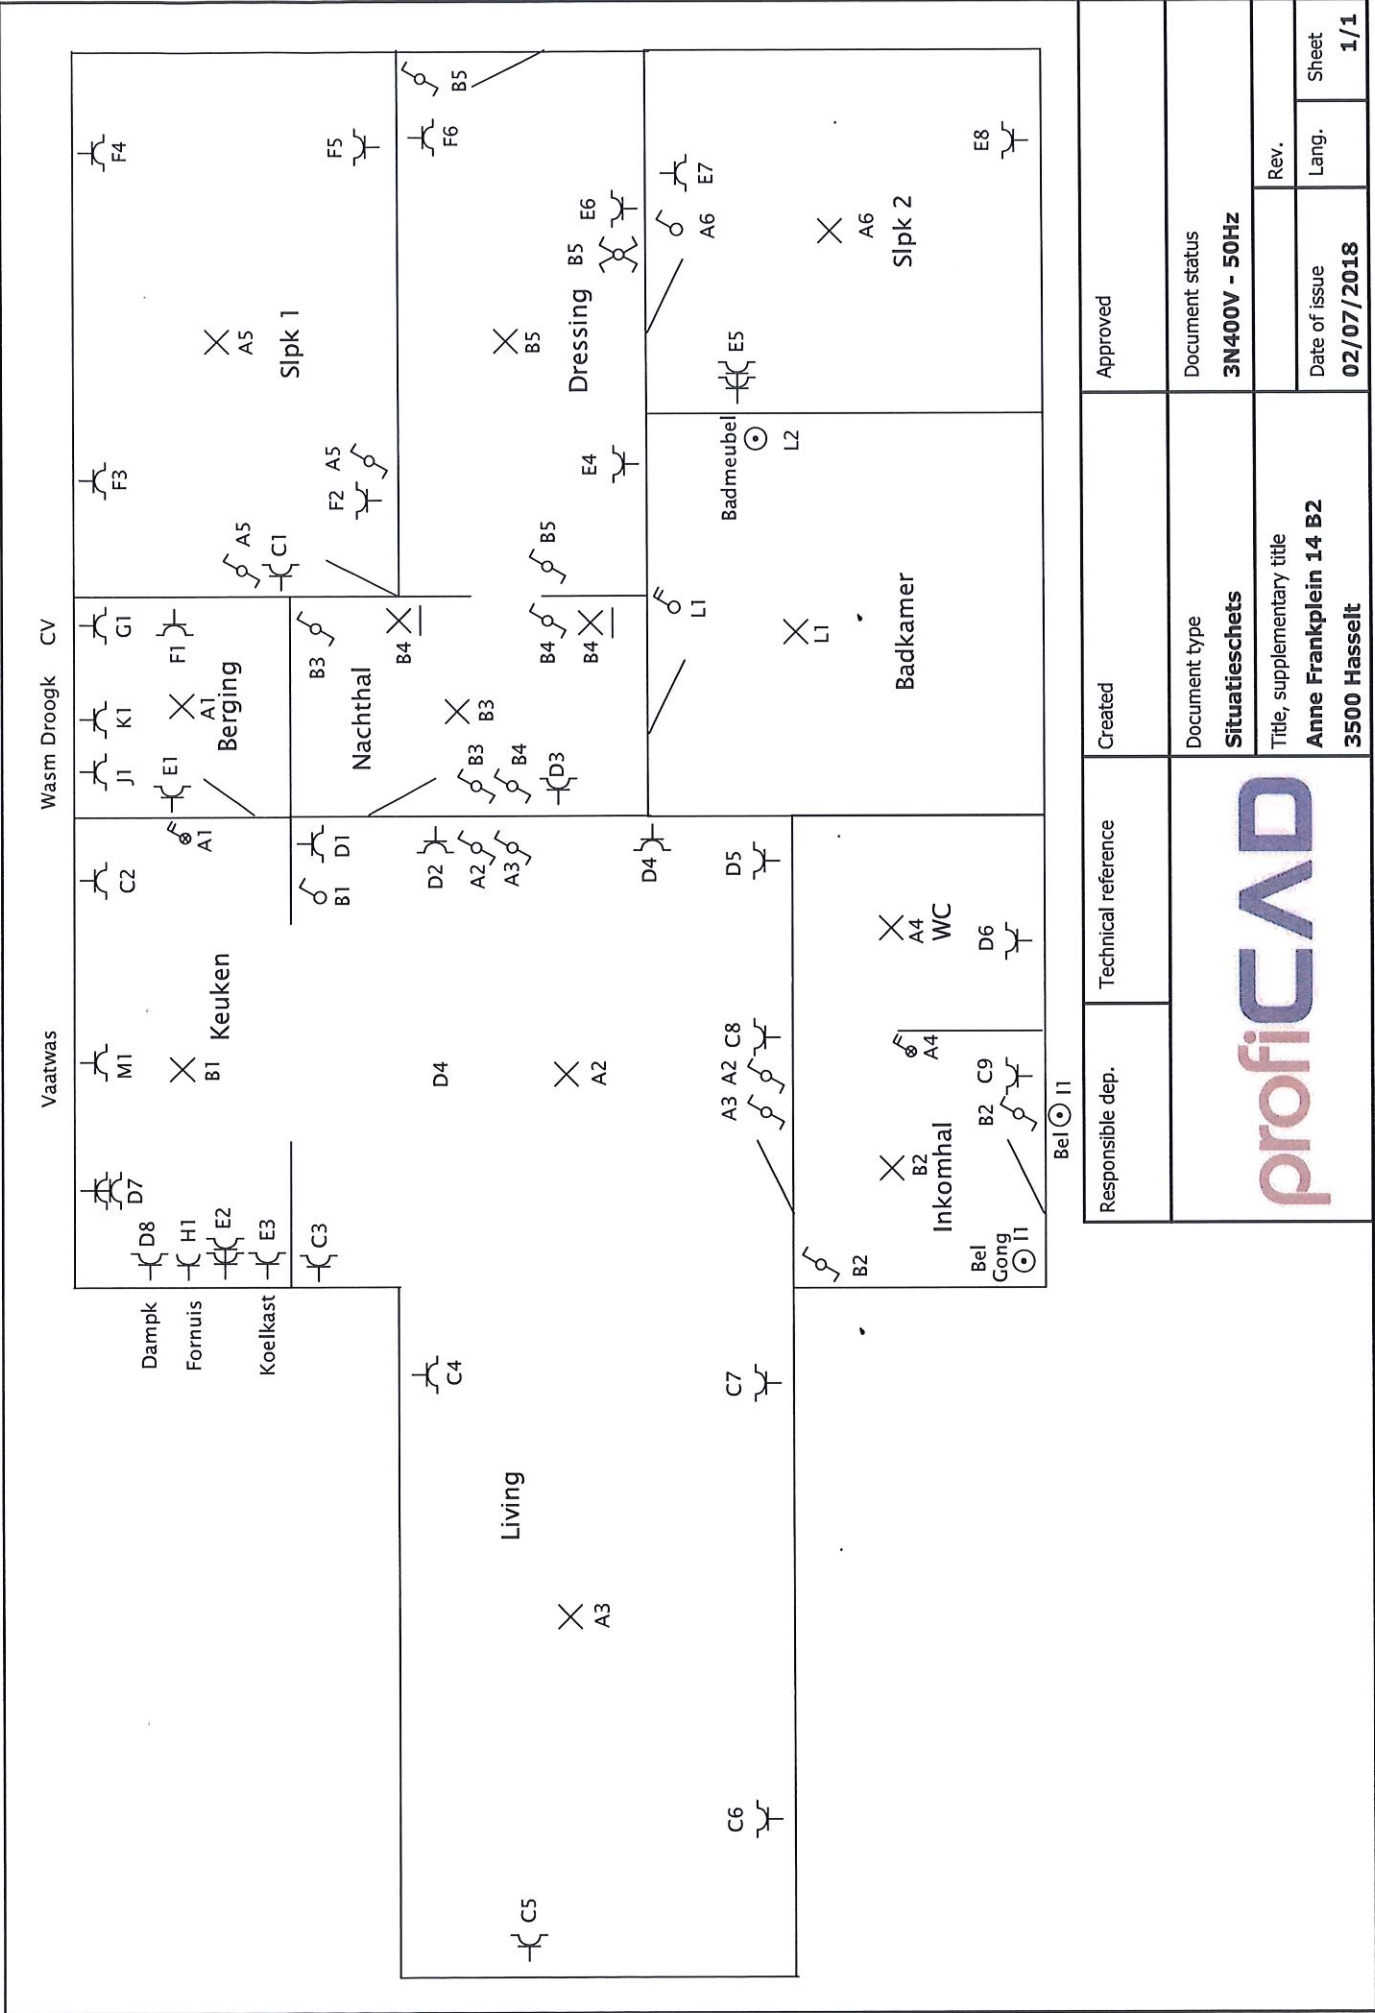

Responsible dep.	Technical reference	Created	Approved
Document type		Document status	
Situatieschets		3N400V - 50Hz	
Title, supplementary title		Date of issue	Rev.
Anne Frankplein 14 B2		02/07/2018	Lang.
3500 Hasselt			1/1



Title, supplementary title
Anne Frankplein 14 B2

3500 Hasselt

Eendraadsschema

Document type

Responsible dep.

Technical reference

Created

Approved

Document status

3N400V - 50HZ

100

Date of issue

Lang.

Sheet

02/07/2018

1

1/1