

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 21/06/2022 Uitgiftedatum verslag: 22/06/2022
 Verslagnummer: 0082-220621-09

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN THEO MANNAERTS
 Adres: LANGSTRAAT 52, 3900 PELT
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
 Adres: ARNOULD NOBELSTRAAT 5 ALG, 3000 LEUVEN
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN THEO MANNAERTS
 Adres: LANGSTRAAT 52, 3900 PELT
 BTW-nummer: 0678471052

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
 Adres: ARNOULD NOBELSTRAAT 5 ALG, 3000 LEUVEN
 EAN- code: 541448860021823309
 Nummer teller: 1SAG3100540121
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: technische lokalen van een residentieel geheel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 keuring van de technische lokalen van een residentieel geheel, kringen C, E, F, G, H, I
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) weittelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20
 Verslagnummer 0082-220621-09



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A

Type algemene schakelaar: 2 x diff 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type B, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

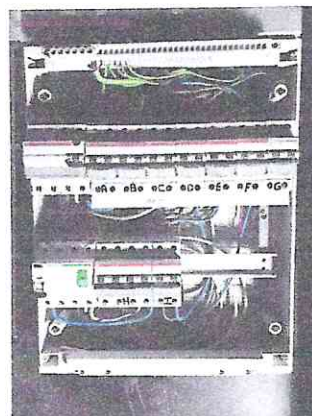

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie foto situatieschema

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: /

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 11 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 21/06/2027



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0082-220621-09

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0082 i.o. van de technisch directeur

22/06/22 7:18

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Handwritten signature

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0082-220621-09



3 / 3

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 21/06/2022 Uitgiftedatum verslag: 22/06/2022
 Verslagnummer: 0082-220621-08

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN THEO MANNAERTS
 Adres: LANGSTRAAT 52, 3900 PELT
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: -
 Adres: ARNOULD NOBELSTRAAT 5 ALG, 3000 LEUVEN
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN THEO MANNAERTS
 Adres: LANGSTRAAT 52,3900 PELT
 BTW-nummer: 0678471052

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: -
 Adres: ARNOULD NOBELSTRAAT 5 ALG, 3000 LEUVEN
 EAN- code: 541448860021823309
 Nummer teller: 1SAG3100540121
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 keuring van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel (kringen A,B en D)
 Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20
 Verslagnummer 0082-220621-08



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voedingsleiding hoofdbord: Type: XGB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Aardingslus
Aantal borden: 1


Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A
Type algemene schakelaar: 2 x diff 40A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 3 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type B, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

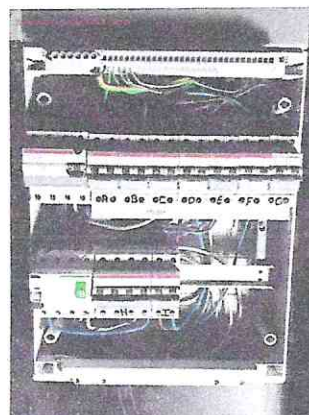

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie foto situatieschema

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: /

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 11 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 21/06/2047
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0082 i.o. van de technisch directeur
22/06/22 7:16

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:**1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0082-220621-08

3 / 3

