



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 29/03/2024

Inspecteur: Romain Scheepmans

Mentor:

Installateur: BE watts

Étiquette d'identification: Vershelde

Référence client:

N° TVA:BE 0507 741 847

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel MI 3102 BT

Numéro de serie: 23021926

Date rapport: 29/03/2024

Adresse de l'installation

Rue Rue Blaes
Numéro 144
Boîte 2ème gauche
Postcode 1000
Commune Pentagone
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Vershelde
Rue Rue Blaes
Numéro 144
Boîte 2ème gauche
Postcode 1000
Commune Pentagone
Pays Belgique

Installateur

Nom BE watts
N° TVA BE 0507 741 847
Numéro de téléphone 0472841271
E-mail brunopennequin@gmail.com

Type : appartement

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur: : 33257982

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 9

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 88,5 MΩ

RE: 14,96 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Voir plans	-	-		-	-
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 2 Aucune infraction .

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 29/3/2049
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.
- Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Romain Scheepmans


Romain Scheepmans
ACEG VZW- #373


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 29/3/2049	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



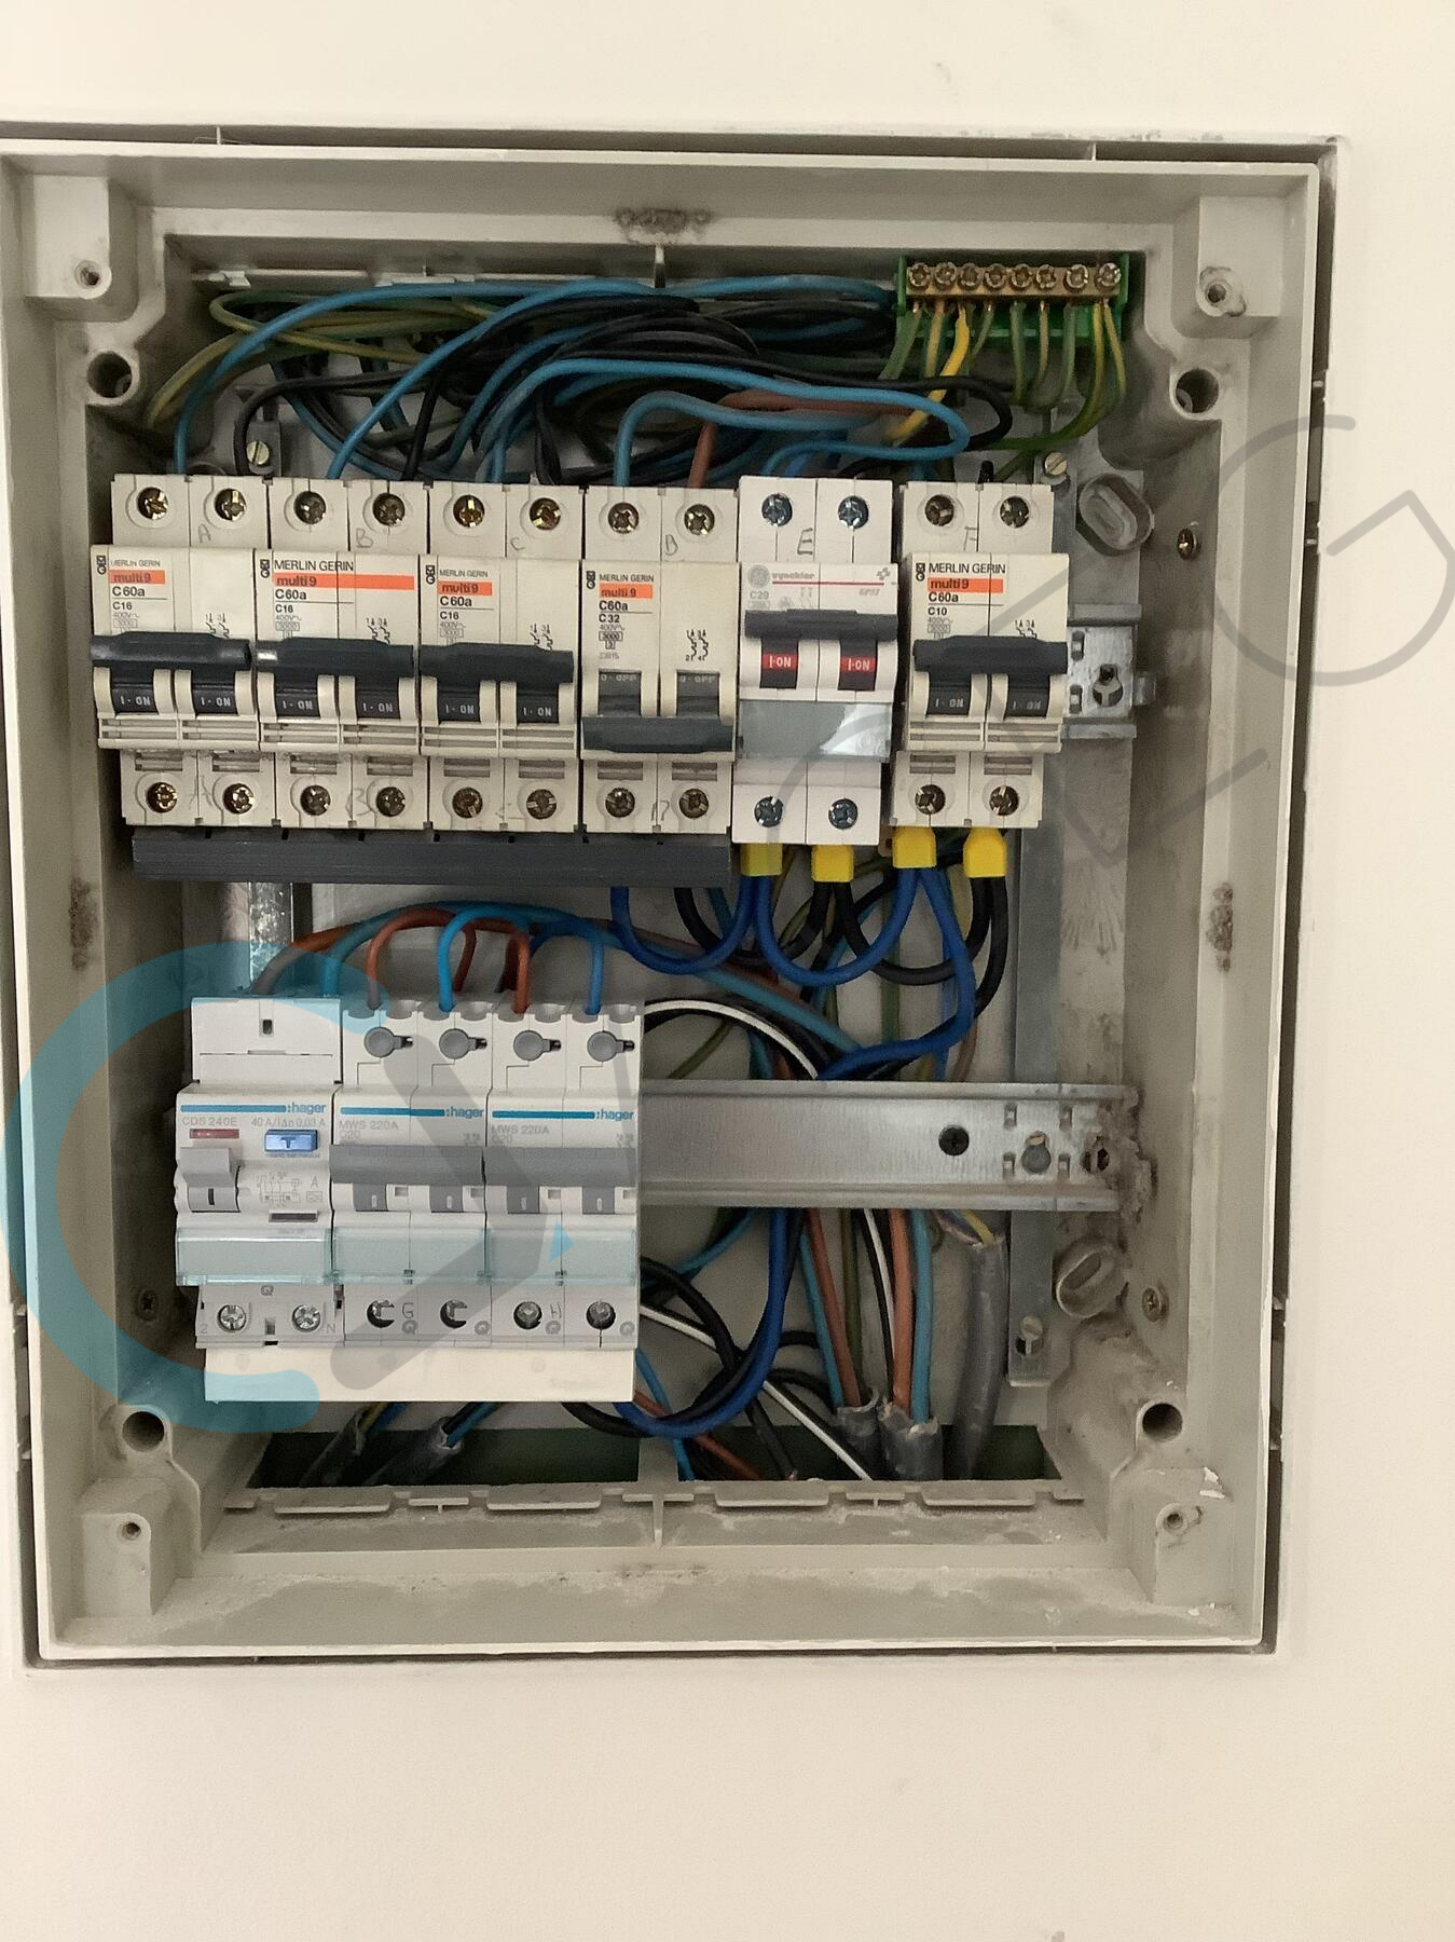

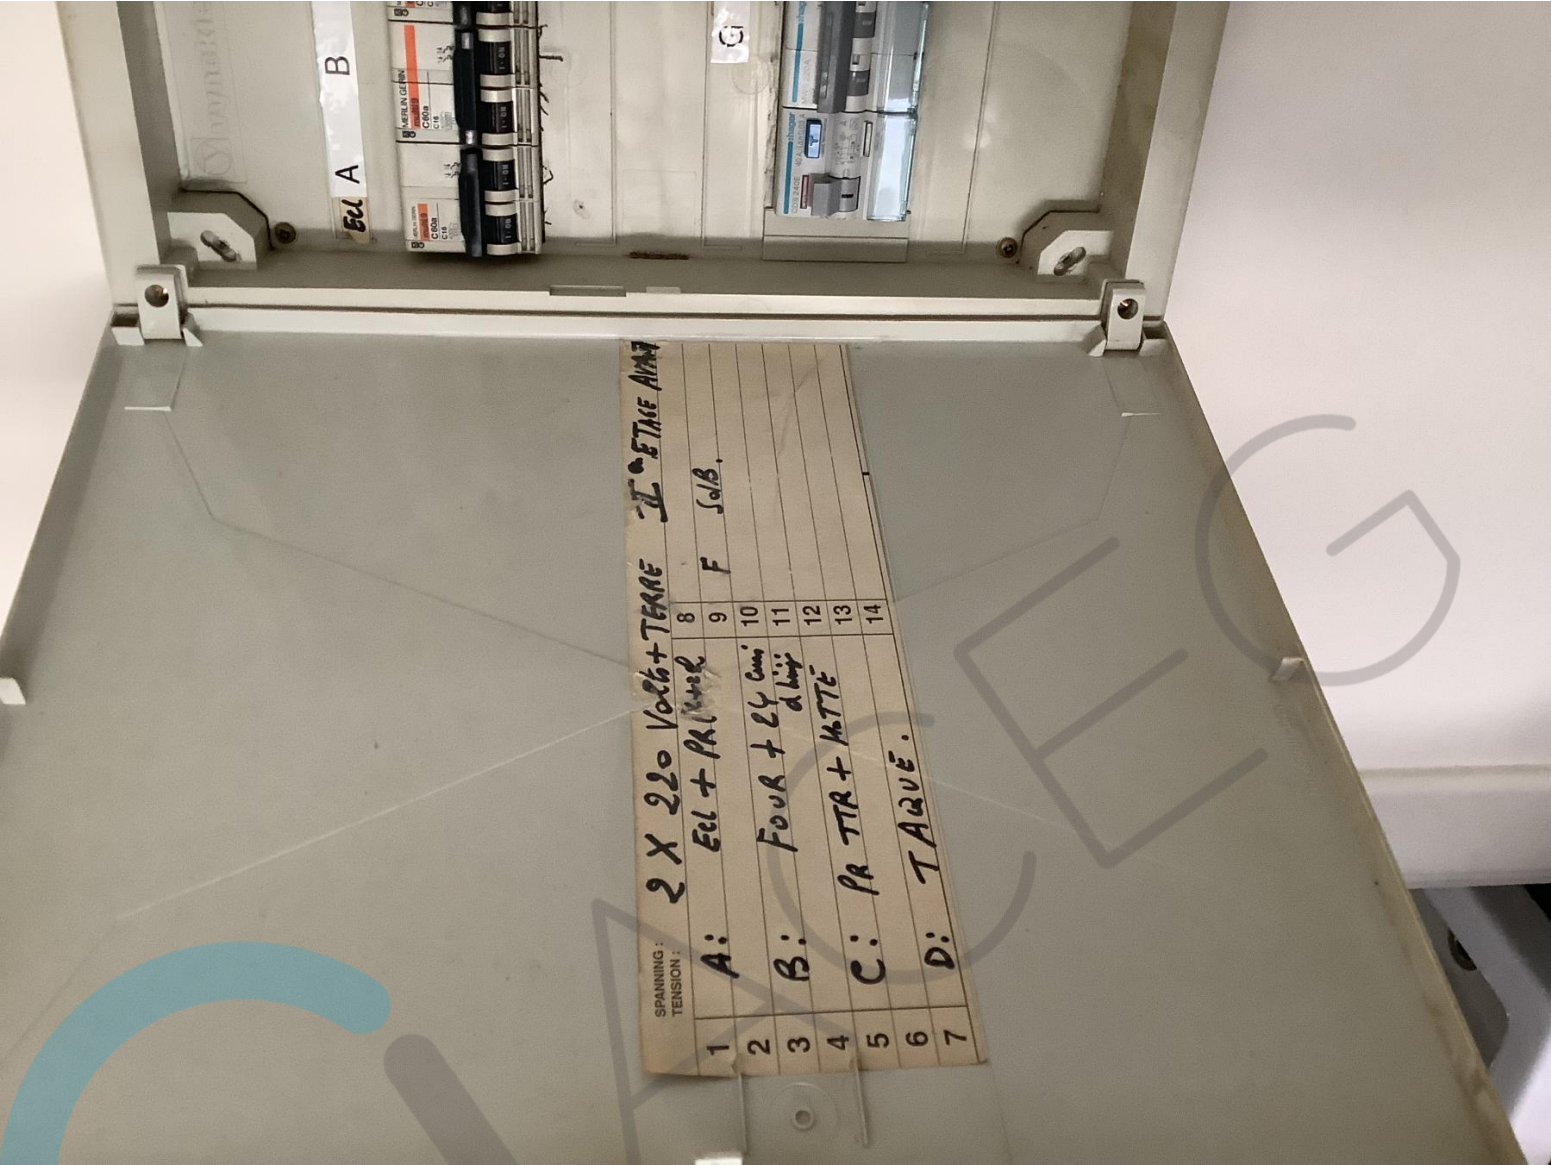

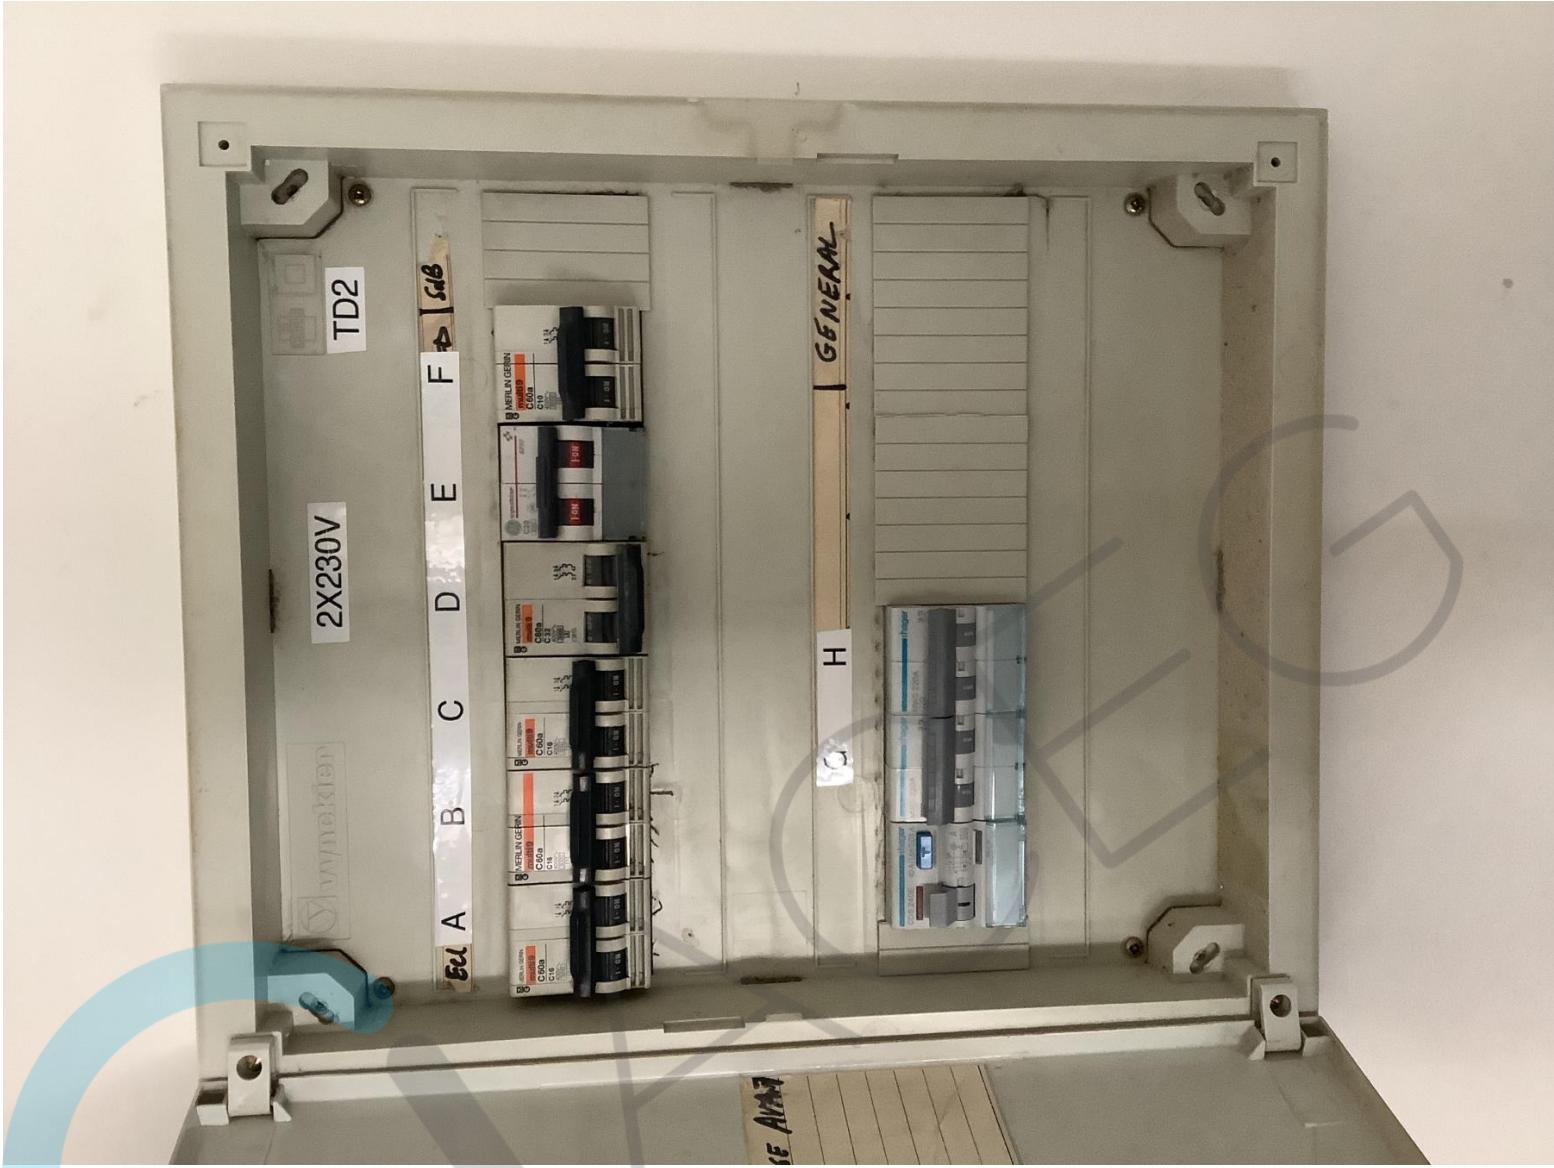












Installateur
Pennequin Bruno
Rue Jules Bailly 11
7180 Seneffe
GSM: 0472/84.12.71
e-mail: brunopennequin@gmail.com
BE05 0774 1847




BEE
WATTS

p. 2/4
Schéma unifilaire
Date: 29-03-24
2 x 230V ~ 50Hz
2ème av. gauche

Be Watts sprl - TVA BE 0507.741.847




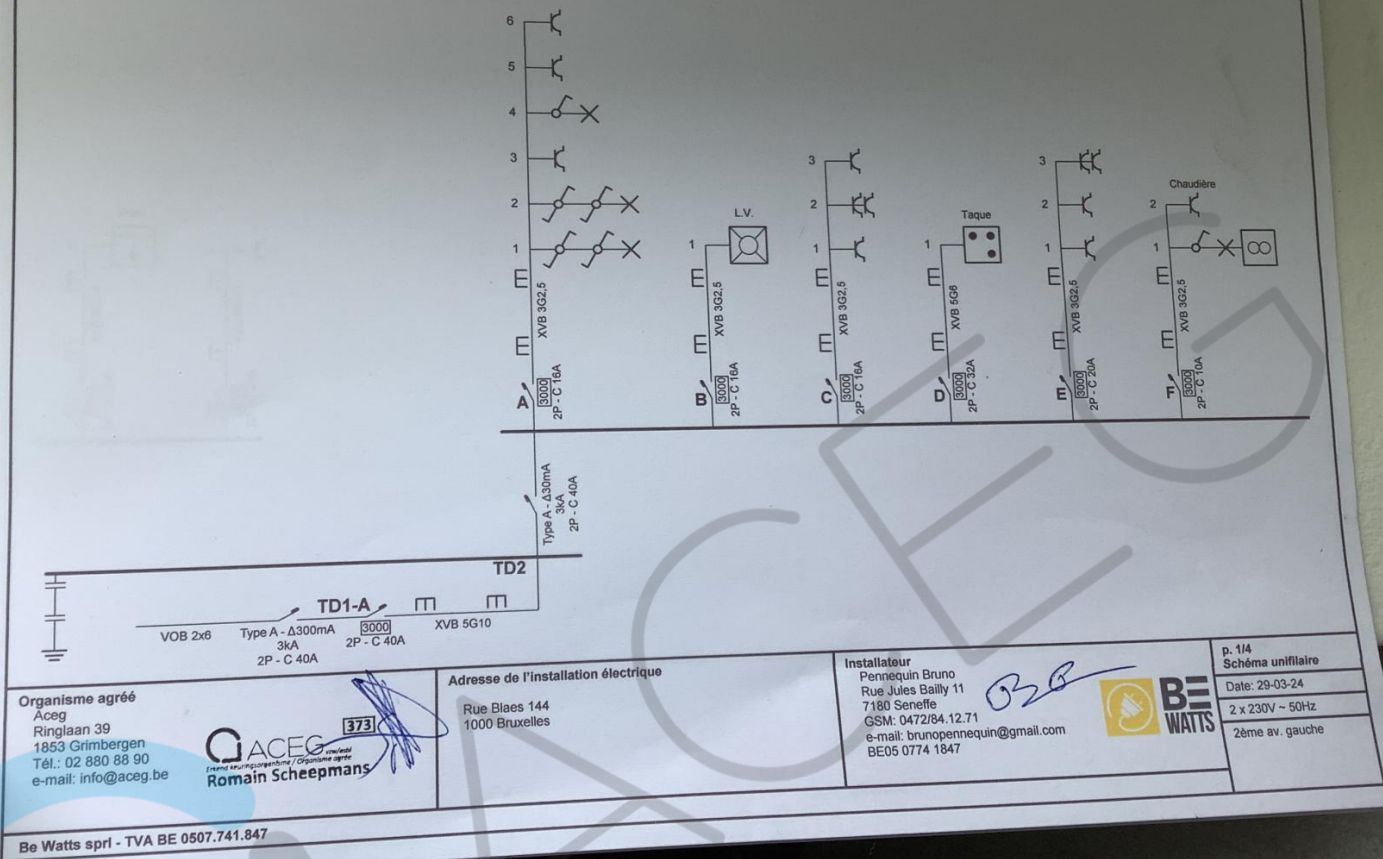

N°

Titre
Min
Date

Cave

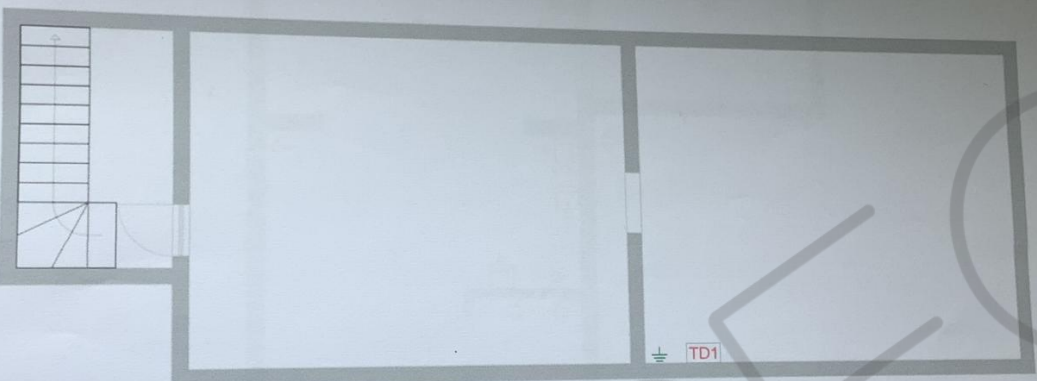

TD1

Organisme agréé Aceg Ringlaan 39 1853 Grimbergen Tél.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be	Adresse de l'installation électrique Rue Blaës 144 1000 Bruxelles	Installateur Pennequin Bruno Rue Jules Bailly 11 7180 Senefte GSM: 0472/84.12.71 e-mail: brunopennequin@gmail.com BE05 0774 1847	 p. 3/4 Schéma de position Date: 29-03-24 2 x 230V ~ 50Hz 2ème av. gauche
--	--	---	--

Be Watts sprl - TVA BE 0507.741.847

