



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 07/12/2023

Inspecteur: Yves Berghmans

Mentor:

Installateur: BE watts

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0507 741 847

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:
METREL MI3155

Numéro de serie: 20280400

Date rapport: 08/12/2023

Adresse de l'installation

Rue Rue Blaes
Numéro 144
Boîte 3 eme
Postcode 1000
Commune Pentagone
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Be watts
Rue Rue Blaes
Numéro 144
Boîte 3 eme
Postcode 1000
Commune Pentagone
Pays Belgique

Installateur

Nom BE watts
N° TVA BE 0507 741 847
Numéro de téléphone +32 472 84 12 71
E-mail brunopennequin@gmail.com

Type : appartement

EAN : 54

N° compteur : 33257995

☒ Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 8



Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 2 MΩ

RE: 24 Ω

OK

OK

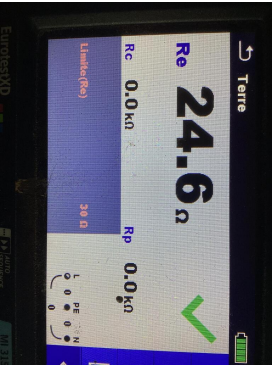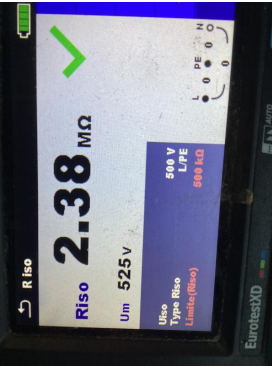

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40	General	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40	A. H	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
5	C	16		2	2,5
2	C	20		2	2,5
1	C	20		3	6
1	C	10		2	1,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 7/12/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Yves Berghmans

Yves Berghmans
ACEG VZW - #308

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 7/12/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.



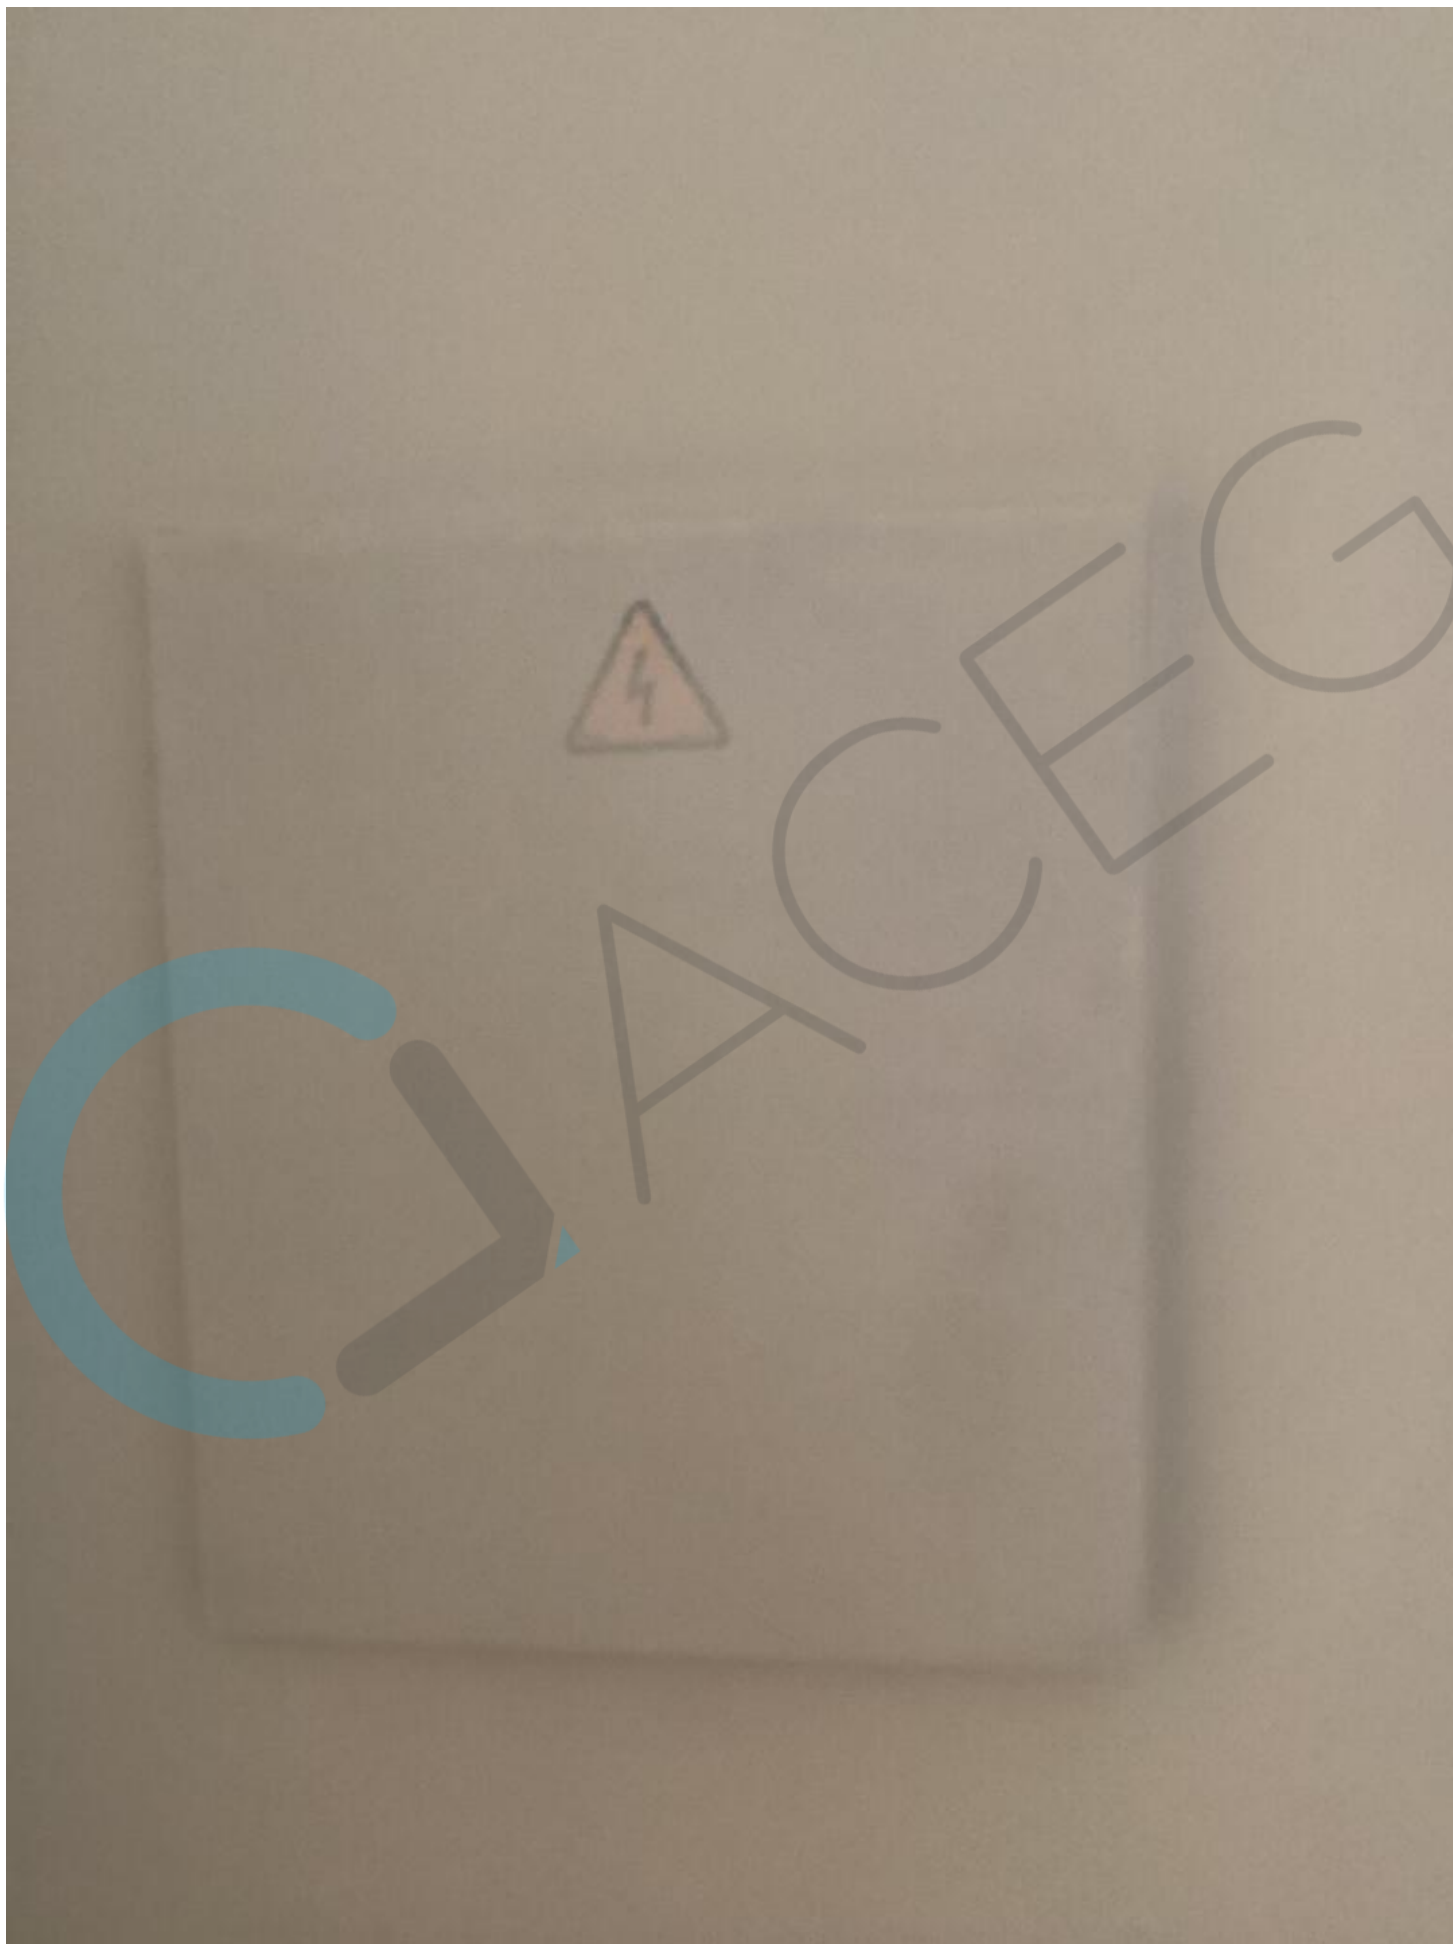



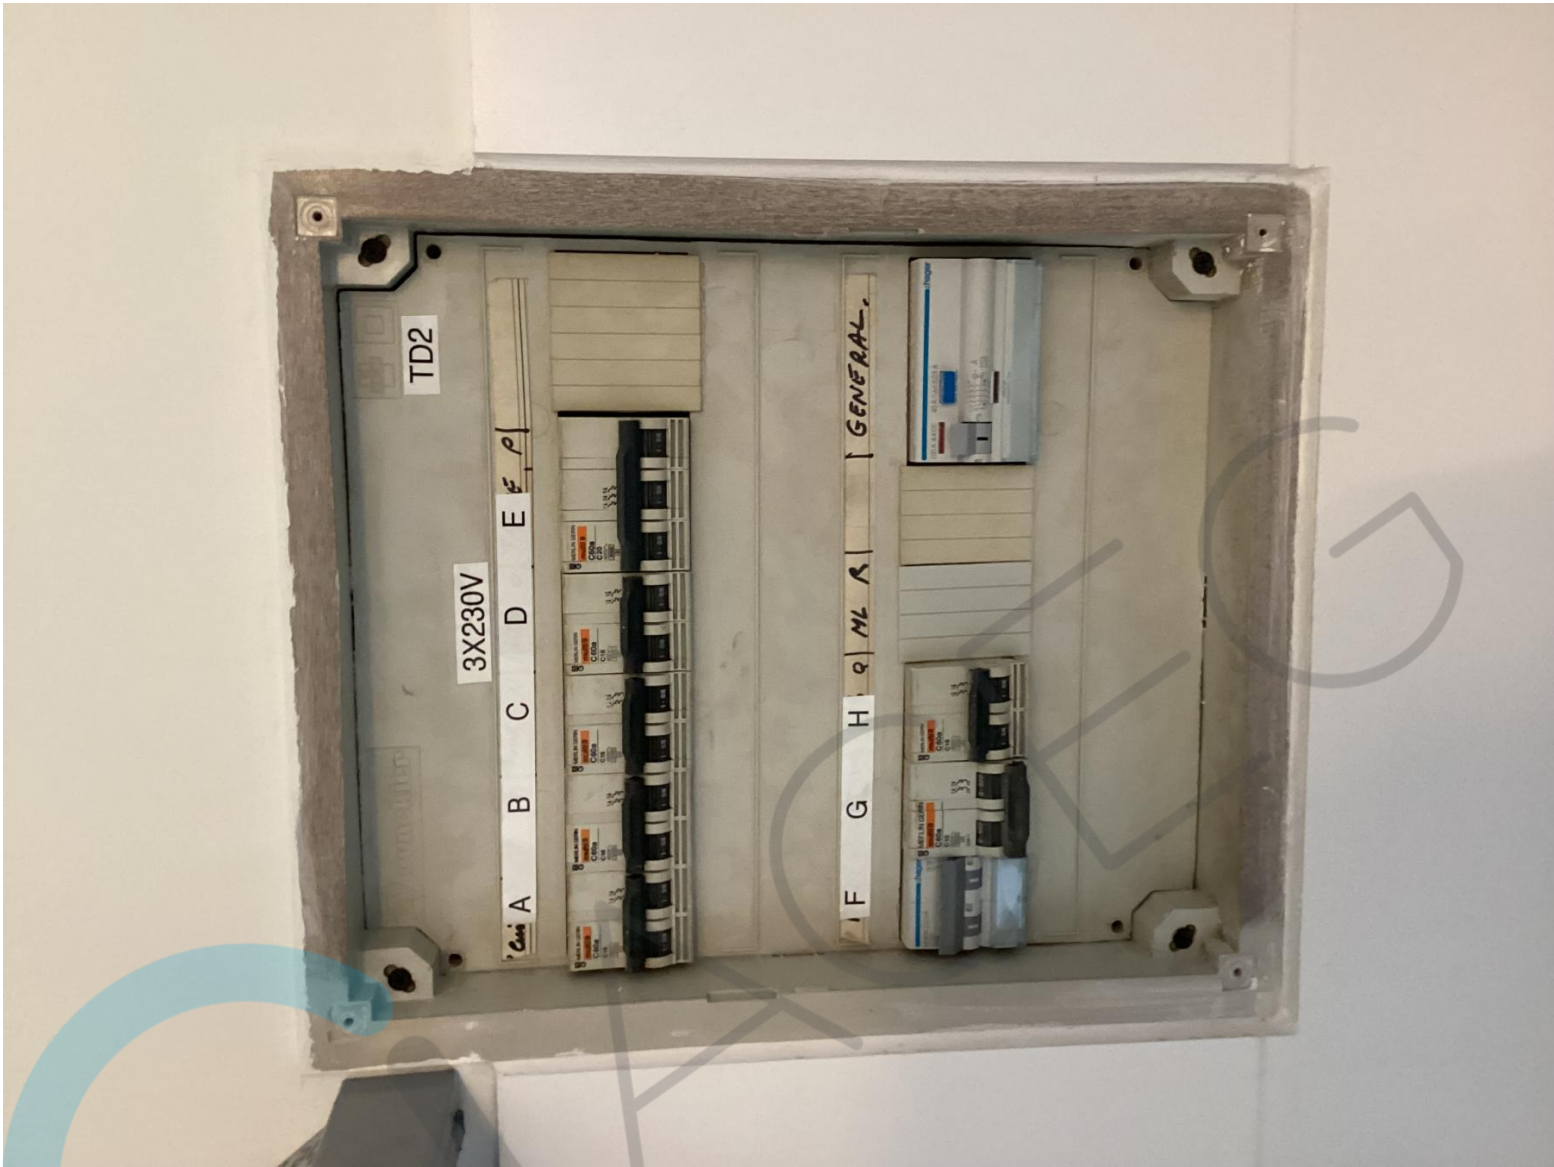



3ème

3 x 230V ~ 50Hz

Date: 09-11-23

Schema de position

p. 2/3



Installateur

Ferniqueun Bruno

Rue Jules Bailly 11

7180 Senefte

GSM: 0472/84.12.71

e-mail: brunoferniqueun@gmail.com


BE05 0774 1847

Adresse de l'installation électrique

Rue Blas 144

1000 Bruxelles

Be Watts sprl - TVA BE 0507.741.847



Organisme agréé

Aceg


Ringlaan 39


1853 Grimbergen


Tél.: 02 880 88 90

e-mail: info@aceg.be

Cave

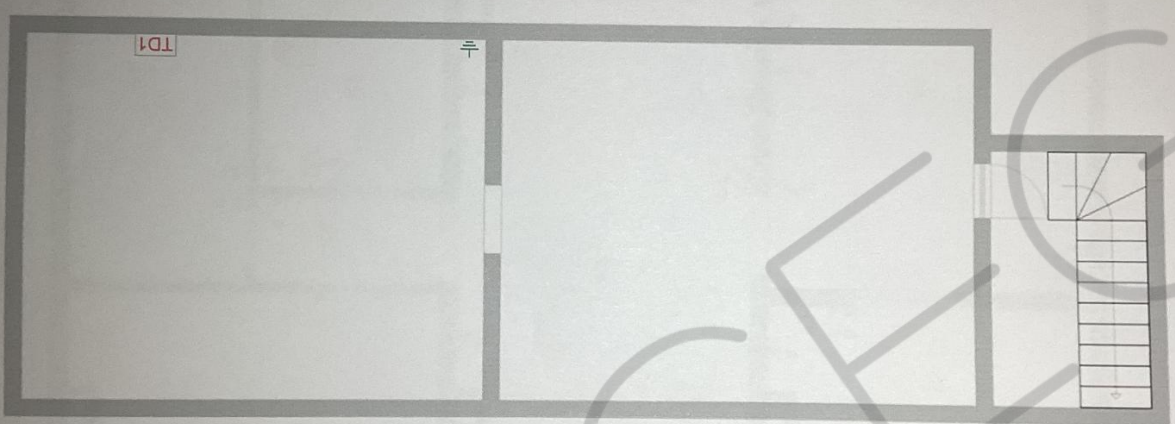



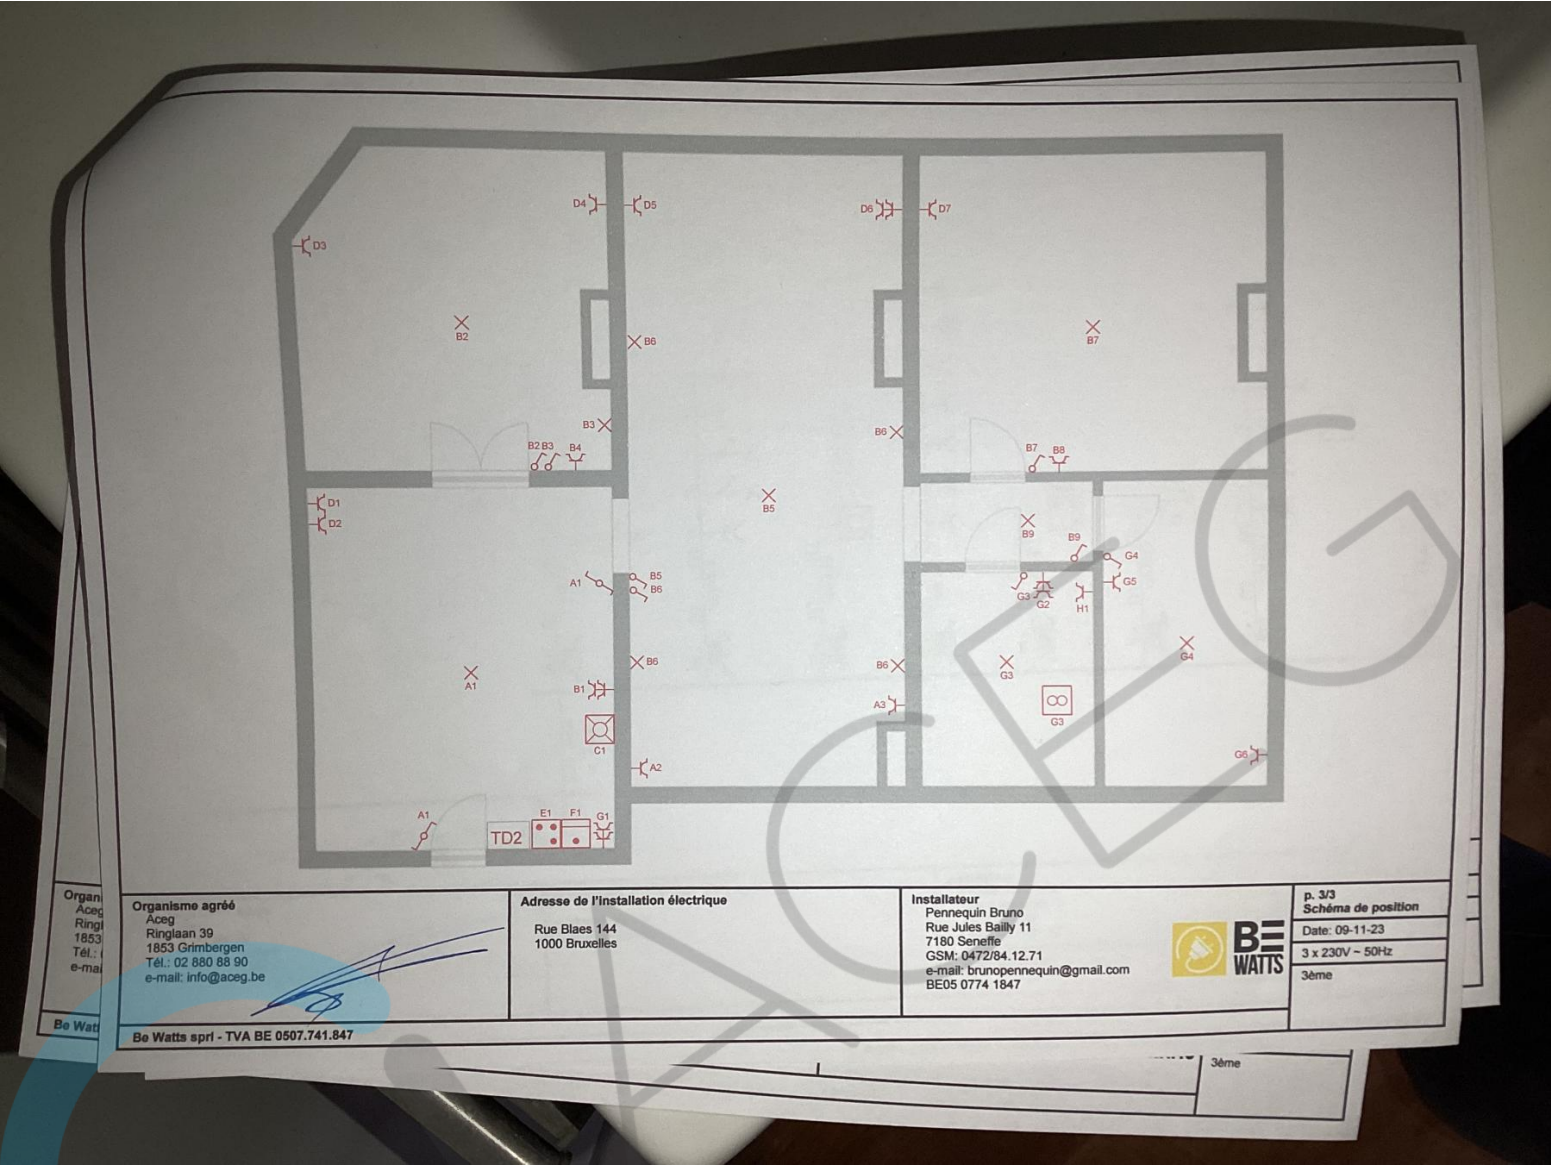

Organisme agréé Acog Ringlaan 39 1853 Grimbergen Tél.: 02 880 88 90 e-mail: info@acog.be	Adresse de l'installation électrique Rue Blaes 144 1000 Bruxelles	Installateur Pennequin Bruno Rue Jules Bailly 11 7180 Senefle GSM: 0472/84.12.71 e-mail: brunopennequin@gmail.com BE05 0774 1847	p. 3/3 Schéma de position
			Date: 09-11-23
			3 x 230V ~ 50Hz
			3ème



Be Watts sprl - TVA BE 0507.741.847

3ème



