

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 131106



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5987583
Voorl. verslagnr.:
Datum: 09/05/2023

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRICITEITSWERKEN VAN DROOGENBROECK
HELLESTRAAT 63
9400 APPELTERRE-EICHEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 510 LIEVENS CLINT

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: ROBINN SCHEERLINCK Adres: DENDERHOUTEMBAAN 88, 9400 NINOVE

Installateur/verantw. werk: Naam: ELEKTRICITEITSWERKEN VAN DROOGENBROECK Adres: HELLESTRAAT 63, 9400 APPELTERRE-EICHEM

B.T.W.: BE0686584311

Adres installatie: DENDERHOUTEMBAAN 88
NINOVE 9400

Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: 541448820064374848 Leverancier: Engie

Teller nr.: 1SAG310055
6424 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 09/05/2023 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2048

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en
01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig

Nom. spanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 63A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 3 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²

Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 4p 63A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen, incl reserve: Bord 1: 8 en bord 2: 13

RESULTATEN

Algemene Isolatiweerstand: 3,2 MOhm

Spreadingsweerstand: 15,8 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.


De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

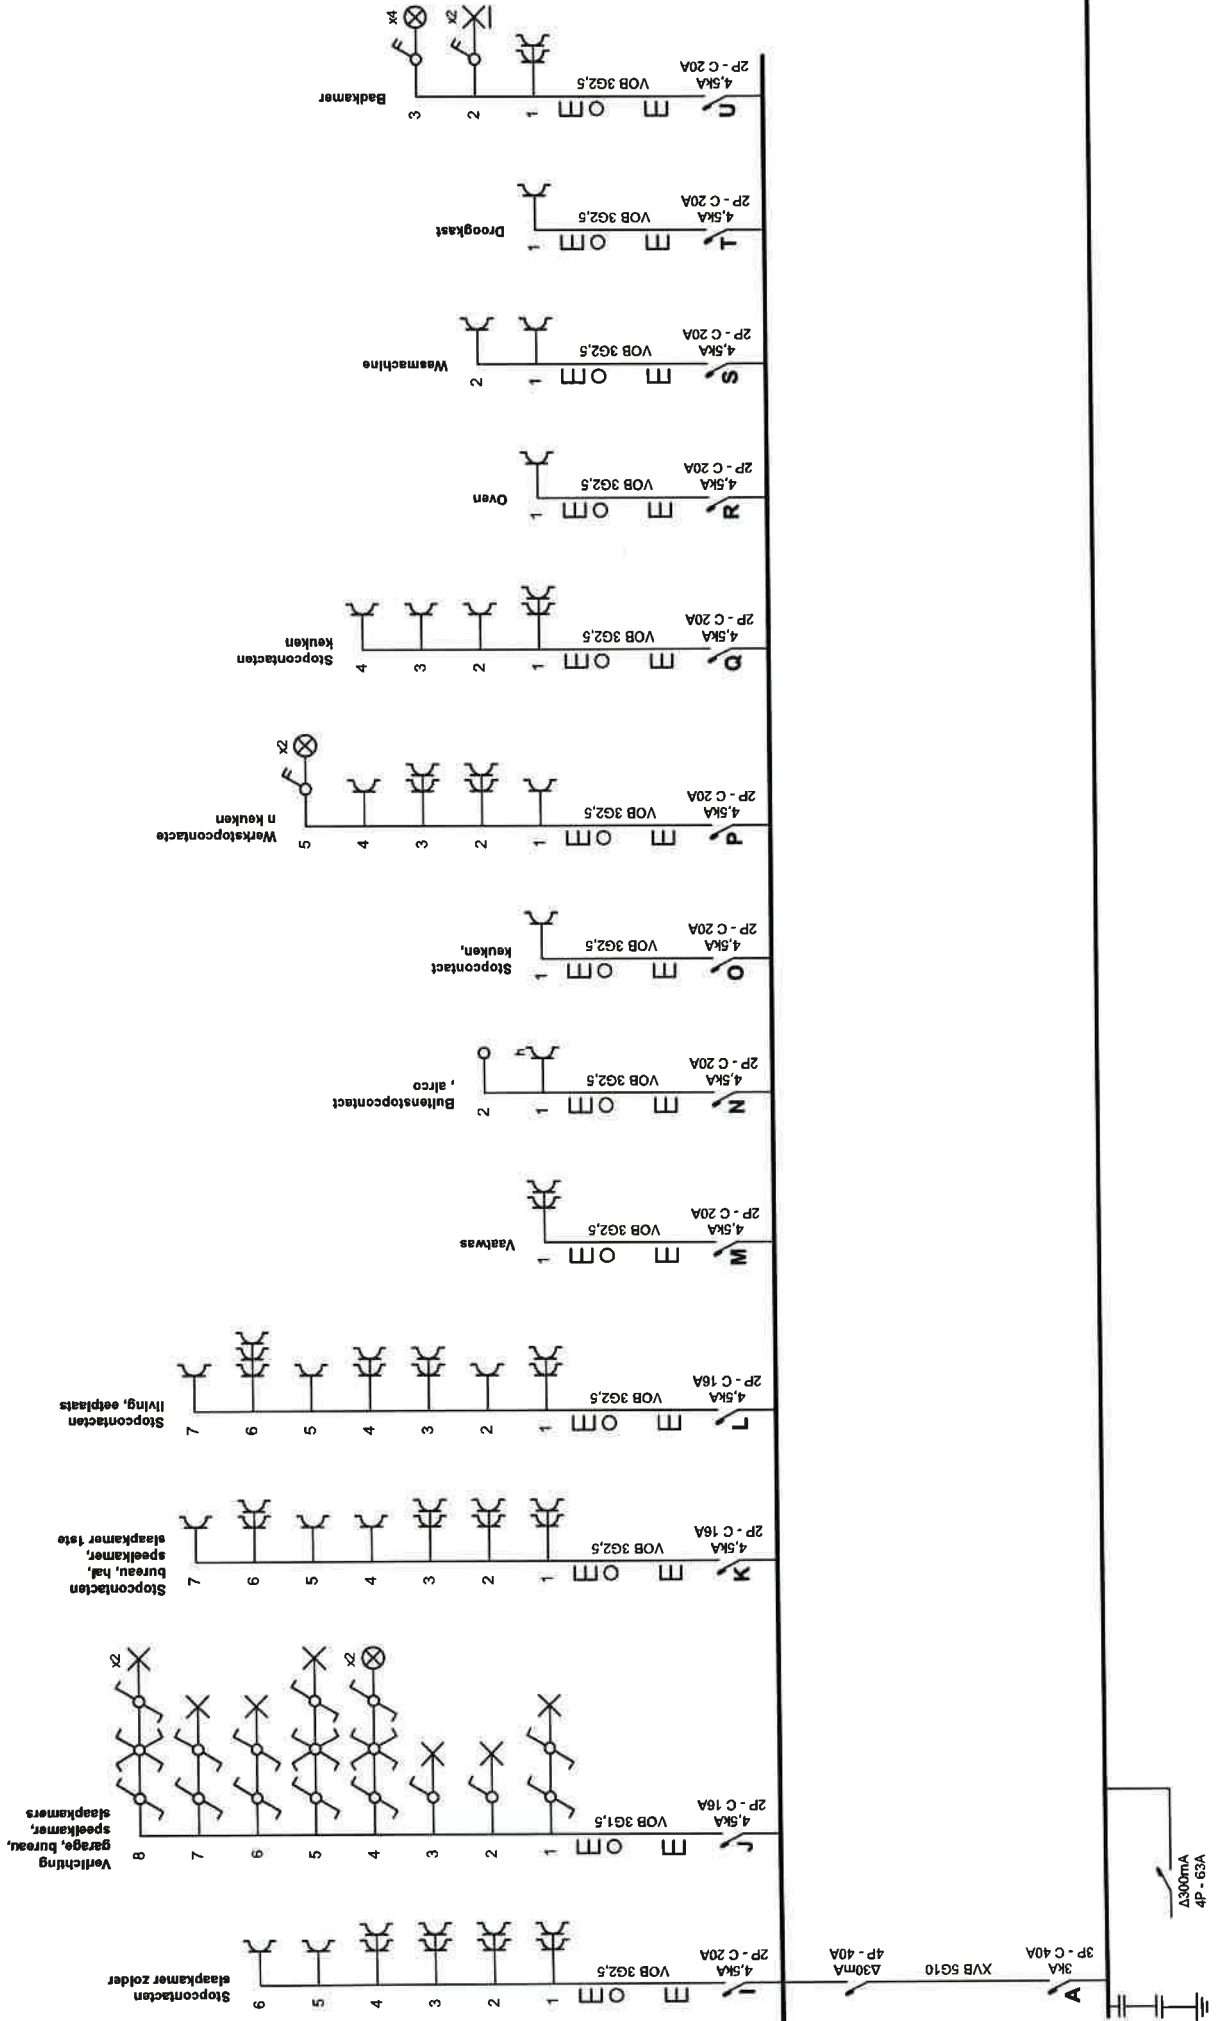

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Licentie

5987583
09/05/2023

Plaats van de elektrische installatie
Landemontmeirssen 66
9400 Ninove

Installateur


Van Drogenbroeck

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Van Drogenbroeck

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

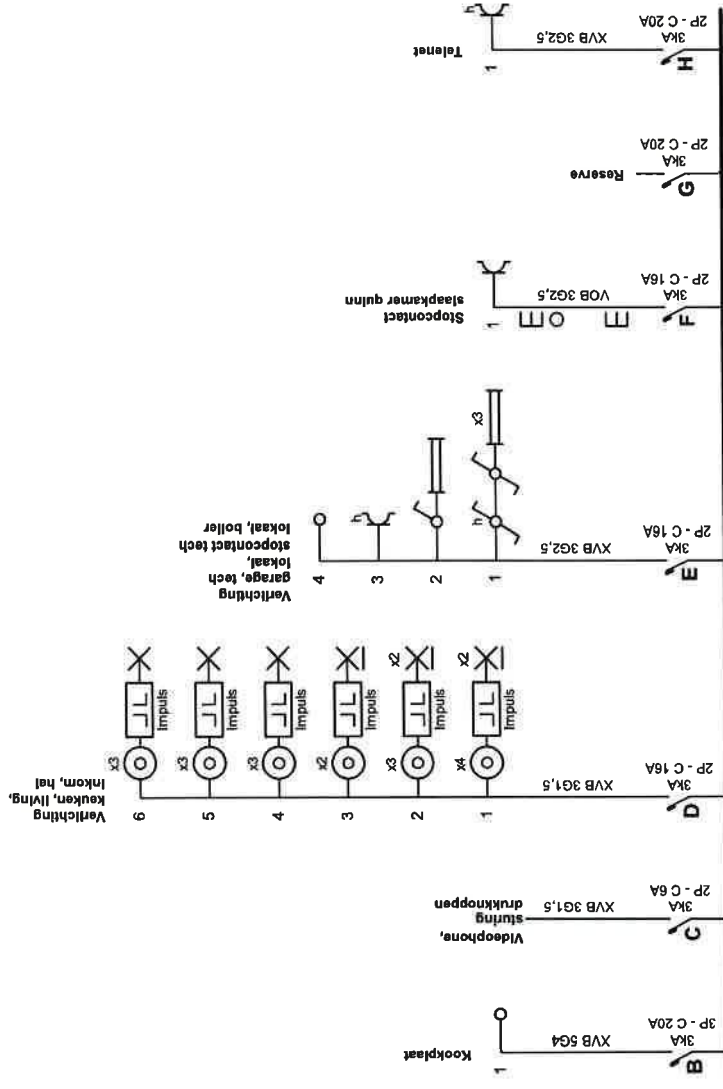

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 80
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034


Gert Liewens OCB
Kruider Elektriciteit, Gas en Water
Licke
5987583
09/05/2023

Plaats van de elektrische installatie
Denderhoutembaan 88
9400 Ninove


Installateur

algemene elektrische tekeningen
Van Drogenbroeck

p. 2/6
Eendradschema
3 x 230V ~ 50Hz

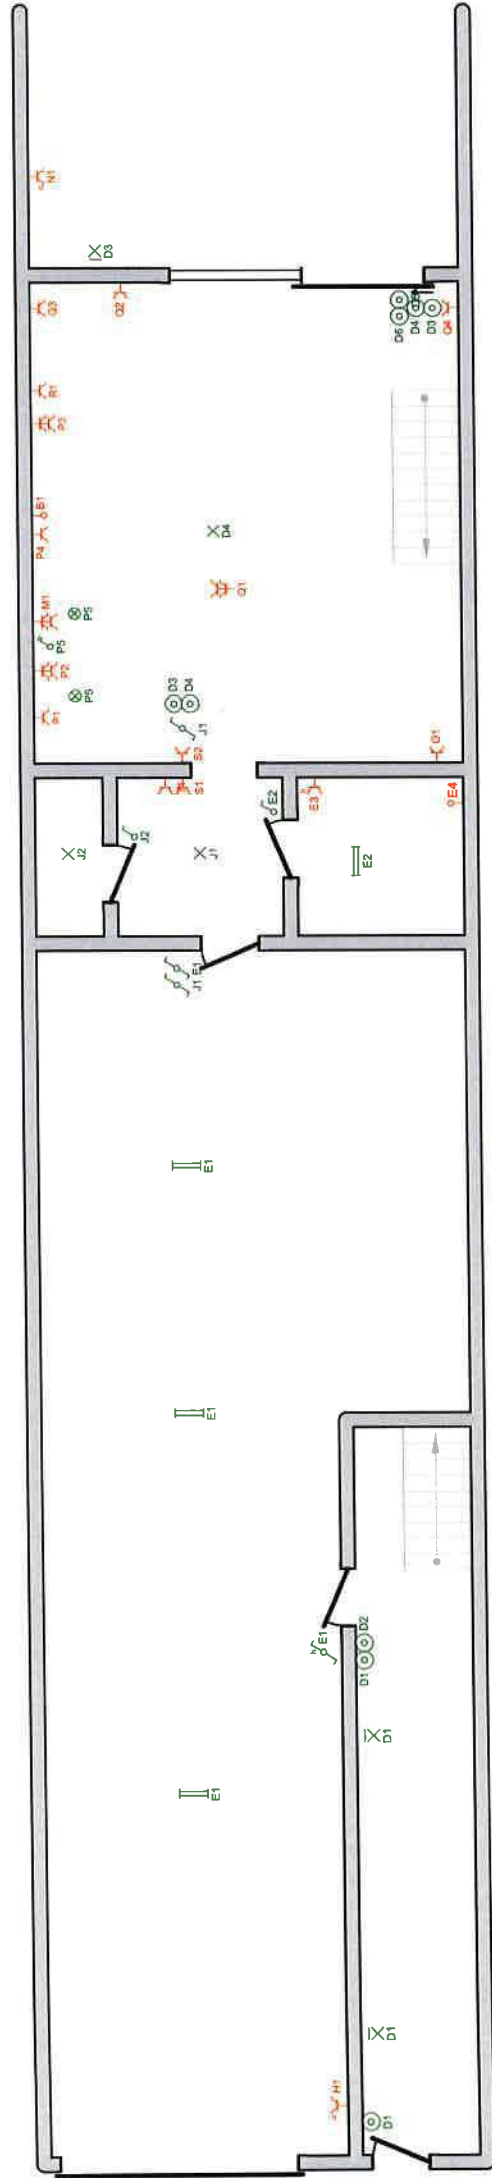

Geijkvloers Erkend Organieme O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034	Plaats van de elektrische installatie Denderhoutembaan 88 9400 Ninove	Installateur Van Drogenbroeck algemene elektriciteitswerken Van Drogenbroeck
Geijkvloers Erkend Organieme O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034	Plaats van de elektrische installatie Denderhoutembaan 88 9400 Ninove	Installateur Van Drogenbroeck algemene elektriciteitswerken Van Drogenbroeck

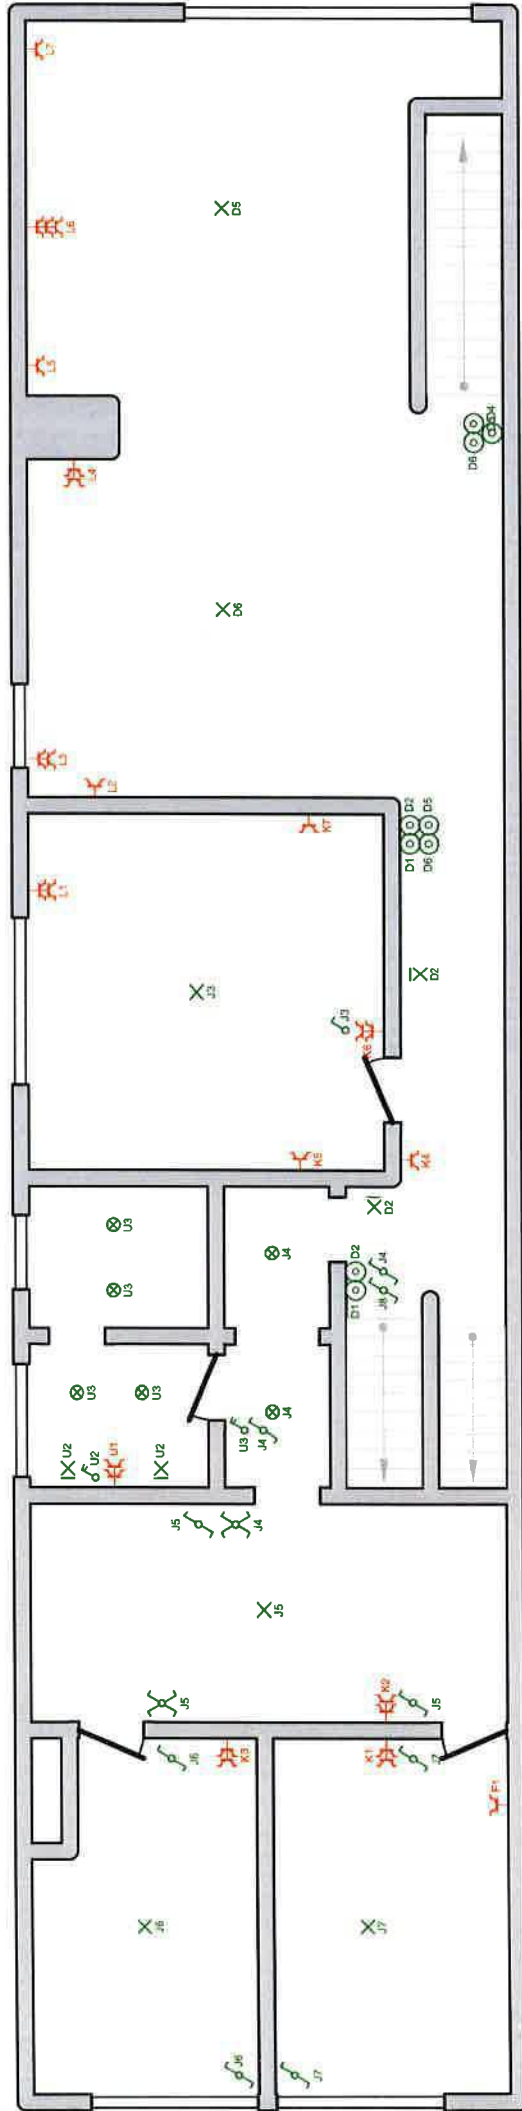

1stet Verdiep

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Konigin Astridlaan 80
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Cent Liewens DCB
Keurder Elektriciteit, Gas en Water


Licentie

5987583
09/05/2023

Installateur



p. 4/8
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

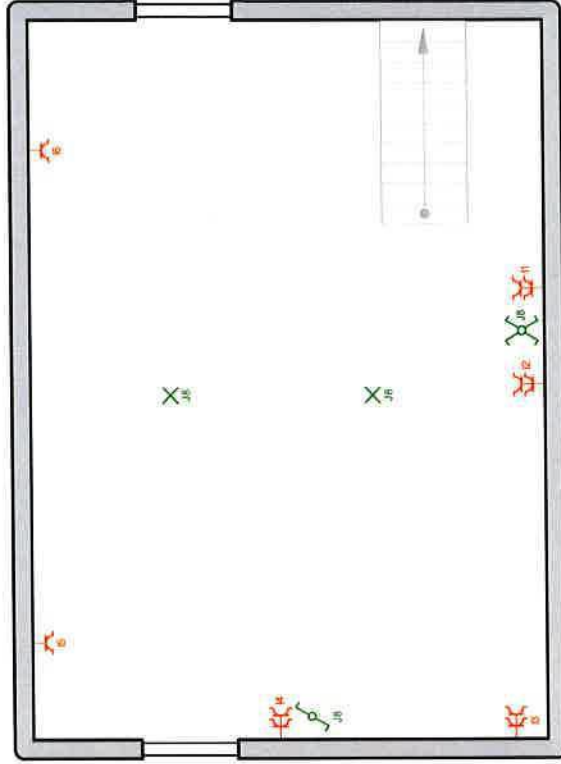

2de Verdiep

Erkend Orgaan
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 80
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Chrt Lievens OCB
Kunde Elektrik, Ges en Water

Lievens

5987583
09/05/2023

Plaats van de elektrische installatie



Installateur



opname elektriciteitsmeting



Van Droomland

p. 5/6
Situatieschema
3 x 230V ~ 50Hz

A	
I	Stopcontacten slaapkamer zolder
J	Verlichting garage, bureau, speelkamer, slaapkamers
K	Stopcontacten bureau, hal, speelkamer, slaapkamer 1ste
L	Stopcontacten living, eetplaats
M	Vaetwas
N	Buitenstopcontact, airco
O	Stopcontact keuken,
P	Werkstopcontacten keuken
Q	Stopcontacten keuken
R	Oven
S	Wasmachine
T	Droogkast
U	Badkamer
B	Kookplaat
C	Videophone, sturing drukknoppen
D	Verlichting keuken, living, inkom, hal
E	Verlichting garage, tech lokaal, stopcontact tech lokaal, boiler
F	Stopcontact slaapkamer quinn
G	Reserve
H	Telenet

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Carla Lieveens OCB
Kouder Elektriciteit, Gas en Water

Lieveens

5987583
09/05/2023



P. 6/6
Lijst Kringen
3 x 230V - 50Hz