



a **kiwa** company

# Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30817617/00/FR/000

Original



Votre numéro de client :

## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Chemin du Calvaire 22/265, 4960 Malmédy



Effectué le :

06/03/2026 12:31 - 13:40



Effectué par : MAXIME JAMAGNE (6669)

Conforme

### IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ID Vincotte            | 100 441 258                             |
| Adresse                | Chemin du Calvaire 22/265, 4960 Malmédy |
| Code EAN               | Non communiqué                          |
| Précision Installation | Camp de vacances numéro 265             |
| Installation contrôlée | - Installation à BT/TBT                 |
| Type d'installation    | Installation non-domestique             |

### DONNÉES DU CONTRÔLE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de l'examen                      | - RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019) |
| Type de contrôle suivant              | - 6.5. Visite de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Date de réalisation de l'installation | - A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schéma de mise à la terre             | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dérogations appliquées                | - Partie 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be  
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Date d'émission : 06/03/2026

1 / 8

## DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

|                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                                                      | Cabine générale avec compteur général qui alimente plusieurs cabines qui alimentent des coffrets extérieurs avec une protection 40A (départ logement). |
| Protection de branchement                                         | - Valeur nominale de la protection placée<br>- Valeur max. autorisée de la protection de branchement                                                   |
| Valeur nominale de la protection placée (A)                       | 32                                                                                                                                                     |
| Valeur max. autorisée de la protection de branchement (A)         | 40                                                                                                                                                     |
| Section canalisation d'alimentation du tableau (mm <sup>2</sup> ) | 10                                                                                                                                                     |
| Canalisation d'alimentation - Type                                | XVB                                                                                                                                                    |
| Tension (V)                                                       | - 3N400V AC                                                                                                                                            |


## DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

### Tableau BT : TGBT

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Le courant de court-circuit présumé maximal, Icc max (kA) | 3    |
| Schéma de mise à la terre                                 | - TT |
| Nombre de circuits                                        | 17   |



( Tableau électrique )

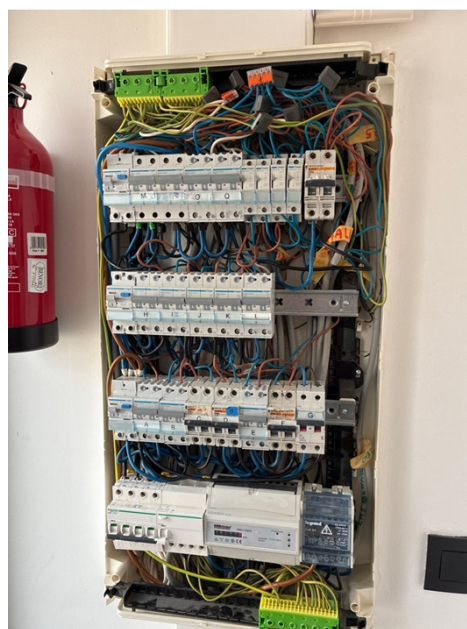

( Tableau électrique - intérieur )

## SCHÉMAS, PLANS ET DOCUMENTS DE L'INSTALLATION

|                                                                    |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Schémas de circuits                                                | Référence | A          |
|                                                                    | Date      | 10/02/2026 |
|                                                                    | Version   | 1          |
| Plans de position                                                  | Référence | B          |
|                                                                    | Date      | 10/02/2026 |
|                                                                    | Version   | 1          |
| Instructions premiers soins en cas d'accident d'origine électrique | Lieu      | TGBT       |
|                                                                    | Nombre    | 1          |
| Plans de position des prises de terre                              | Référence | C          |
|                                                                    | Version   | 1          |
|                                                                    | Date      | 10/02/2026 |
| Documents des influences externes                                  | Référence | IEGite265  |
|                                                                    | Date      | 05/02/2026 |
| Documents des influences externes                                  | Version   | 1          |

## RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

### Mesures et essais

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de prise de terre              | Conducteurs enfoncés verticalement / Barres / piquets |
| Mesure résistance de dispersion     | Mesure valeur de Re (Ohm) est possible                |
| Résistance de terre BT - Re (Ohm)   | 23.4                                                  |
| Emplacement du sectionneur de terre | Goulotte sous TGBT                                    |
| Valeur d'isolement général (Mohms)  | 1.42                                                  |

### Infractions constatées

- Néant

### Remarques

- Néant

## CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".




Ir F. Dewint  
Directeur Général

## RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.


Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique non-domestique est tenu d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

## Schémas de circuits

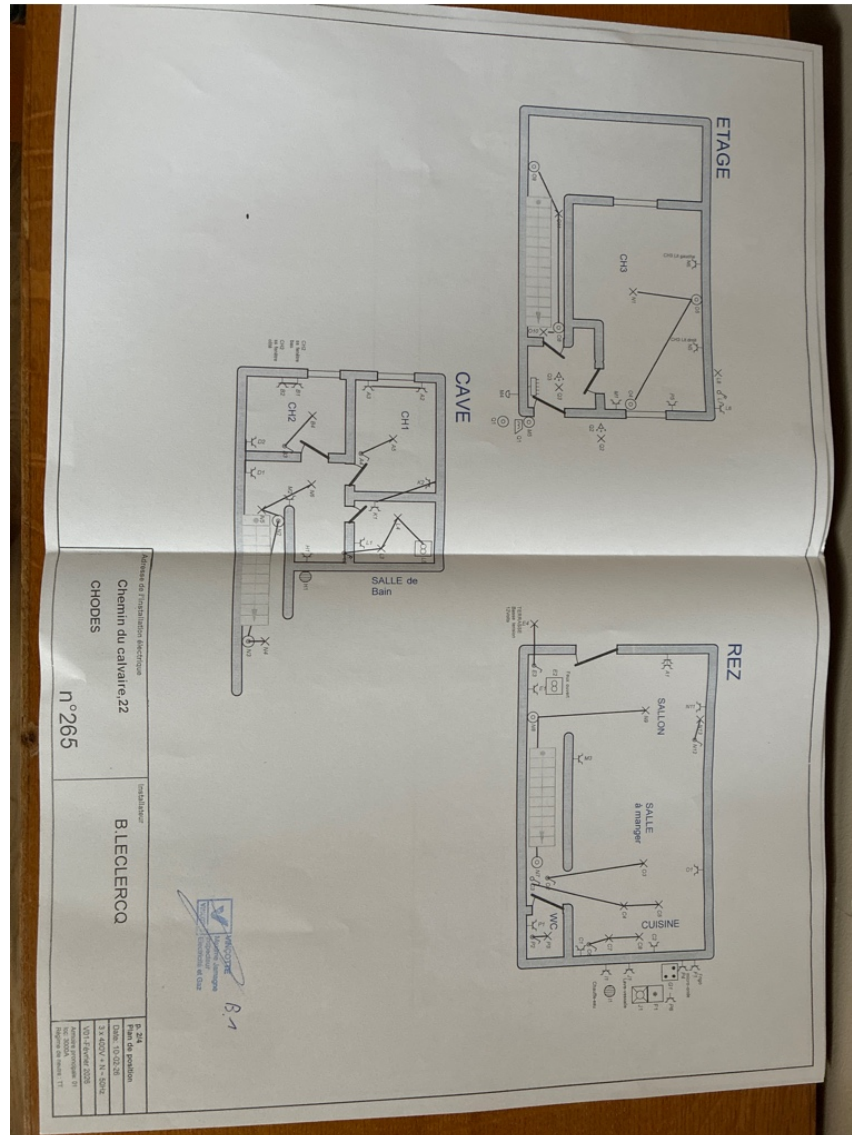

Plans de position



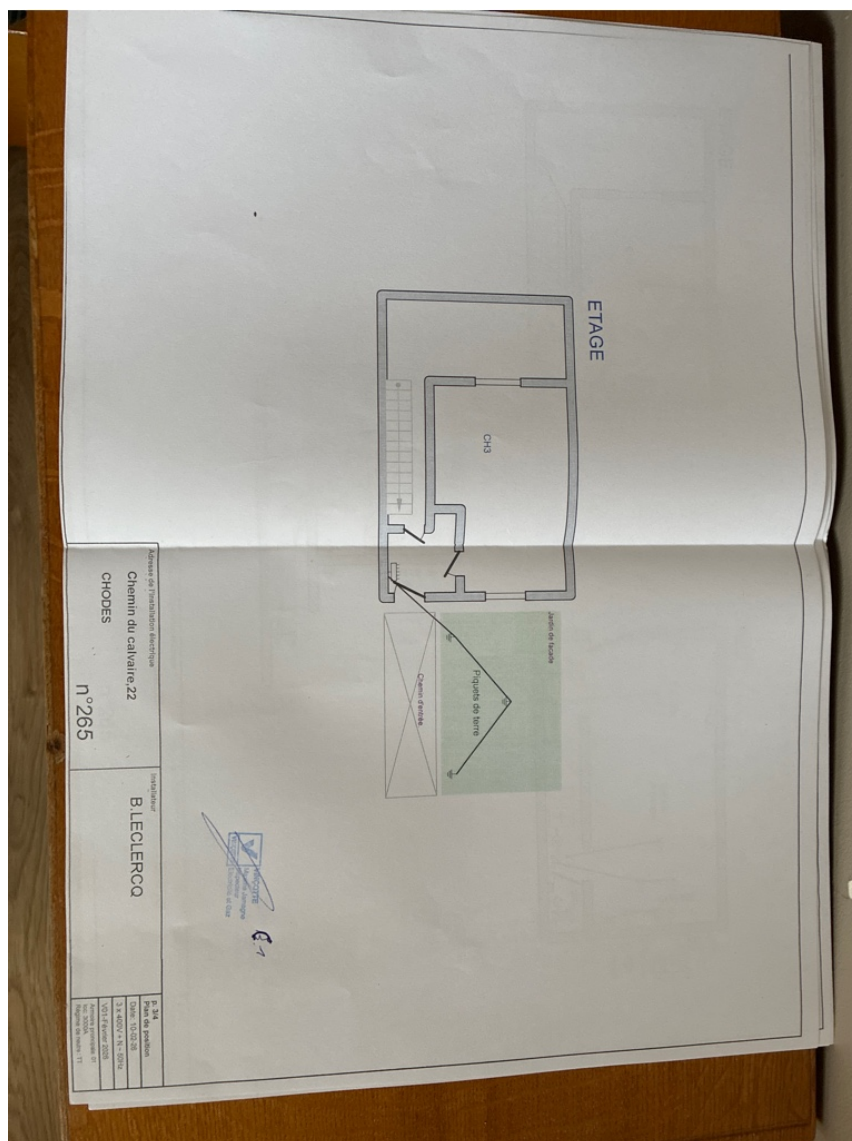

Plans de position des prises de terre

IE 026 265

**Document des influences externes**  
Livres 1 - 9.1.6 ; Livres 2 - 9.1.5 ; Livres 3 - 9.1.5

Adresse de l'installation: Chemin de Salvaire, 22 61 865  
Kabonady

Date de conception: Avant 2000

Appartenant aux plans et/ou schémas avec les numéros: .....

Appartenant au procès-verbal de contrôle avec référence: .....

☒ Il n'y a que des influences externes non spécifiques: AA4-5-8; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1; AN1; BA1; BB1; BC1-2-3; BD1; BE1; CA1; CB1

( ) Les influences externes spécifiques mentionnées ci-après sont présentes: :

| Lieu/localité | AA  | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | BA | BB  | BC | BD | BE | CA | CB |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| Salle de Bata | 4/5 | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3/3 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |

**Voies d'évacuation / lieux à évacuation difficile** Livres 1/2/3 - 4.3.3.7

☒ Il n'y a pas des voies d'évacuation ou des lieux à évacuation difficile.

☒ Référence des documents: VE V01 - Février 2026

**Installations de sécurité** Livres 1 - 5.5 ; Livres 3 - 5.6



☒ Il n'y a pas des installations de sécurité.

( ) Référence des documents: .....

**Installations critiques** Livres 1 - 5.6 ; Livres 3 - 5.7

☒ Il n'y a pas des installations critiques.

( ) Référence des documents: .....

| Exploitant ou son représentant |                                                                                     | Représentant de l'organisme agréé |                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                           | <u>05-02-2026</u>                                                                   | Date                              | <u>05/02/2026</u>                                                                    |
| Nom                            | <u>Lalercq B.</u>                                                                   | Nom                               |                                                                                      |
| Signature                      |  | Signature                         |  |

E15-03 (01.06.2020) Influences externes / Présence d'installations spécifiques p. 1/2

Pas de lieu accessible au public!

## Documents des influences externes