



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 15/03/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 15/03/2022
Verslagnummer: 0458-220315-07

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0458

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GEYS ELECTRO
Adres: HUNNEBERGSTRAAT 4 BUS 3, 3900 OVERPELT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Chique de friemel peer kringwinkel
Adres: OUDESTRAAT 13, 3990 PEER
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GEYS ELECTRO
Adres: HUNNEBERGSTRAAT 4 BUS 3,3900 OVERPELT
BTW-nummer: 0871370301

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: Chique de friemel peer kringwinkel
Adres: OUDESTRAAT 13, 3990 PEER
EAN- code:
Nummer teller: 56 666 830
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: winkel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20
Verslagnummer 0458-220315-07



1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 1


Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 13 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: gehele installatie

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

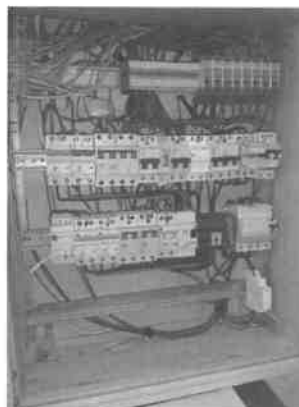

Document met uitwendige invloeden: zie bijlage
 Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie bijlage
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie opmerkingen
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 8,4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >10 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Dit controlebezoek heeft ook als doel om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid vorige controleverslagen).

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 15/03/2027





Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 KB 08/09/2019)
Bien vérifié



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0458 i.o. van de technisch directeur
15/03/22 16:2

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0458-220315-07



3 / 3

