



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR SB / 14 / 297 - No
ADRES INSTALLATIE: Kalbeuterstraat 34/6LV
2800 Mechelen
EIGENAAR: [Redacted]
Adres: [Redacted]
OPDRACHTGEVER: [Redacted]
Adres: [Redacted]
INSTALLATEUR: [Redacted]
Adres: [Redacted]
BTW of IK: [Redacted]

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
Meter nr.:
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 28/9/16 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: Woonruimte
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 3x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 0,3A 4P
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 17 ; Spreidingsweerstand : 26 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 22 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

Boord 1:
ADS 40A 0,3A 4P - kring 1 -> 16 en 22
DS 40A 0,03A 4P - kring 11 -> 16
Boord 2:
ABT 16A 2P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - Code E12N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: [Redacted]

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/9/2017
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening**


[Signature]
CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Steven Bressinck
Agent Onderzoeker


Legende Bord Gelijkvloers

- 1 (16A) Verlichting ingang - living - C.V. lokaal - buiten naast keuken
- 2 (16A) Verlichting nachthal - keuken - slaapkamers en beltransfo
- 3 (20A) stopkontakten living keuken slaapkamer voorkant en rolluiksturing
- 4 (20A) stopkontakten slaapkamers
- 5 (20A) stopkontakt keuken microgolf
- 6 (20A) stopkontakt keuken ijskast - diepvries - werkblad rechts
- 7 (20A) stopkontakt keuken dampkap - werkblad links en aan deur naar living
- 8 (20A) stopkontakt keuken oven
- 9 (32A) neus kookvuur
- 10 (16A) stopkontakt centrale verwarming
- 11 (20A) wc - badkamer
- 12 (16A) ventilator badkamer
- 13 (20A) stopkontakt wasmachine
- 14 (20A) stopkontakt droogkast
- 15 (20A) stopkontakt vaatwas keuken
- 16 (20A) Bordje garage

28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME
 RSTH VZW
 2820 BONHEIDEN
 Steven Bressinck
 Agent Onderzoeker

INSTALATEUR Roger Dierckx Stijn Streuvelsstraat 4 3191 Boortmeerbeek io Dirk Pattenaers	TITEL	RES. Kabouterstraat	
	PROJECT	Legende bord gelijkvloers Kabouterstraat 34 2800 Mechelen	
	DATUM	27/06/2016	
	PAGINA	0	
Bestandsnaam			

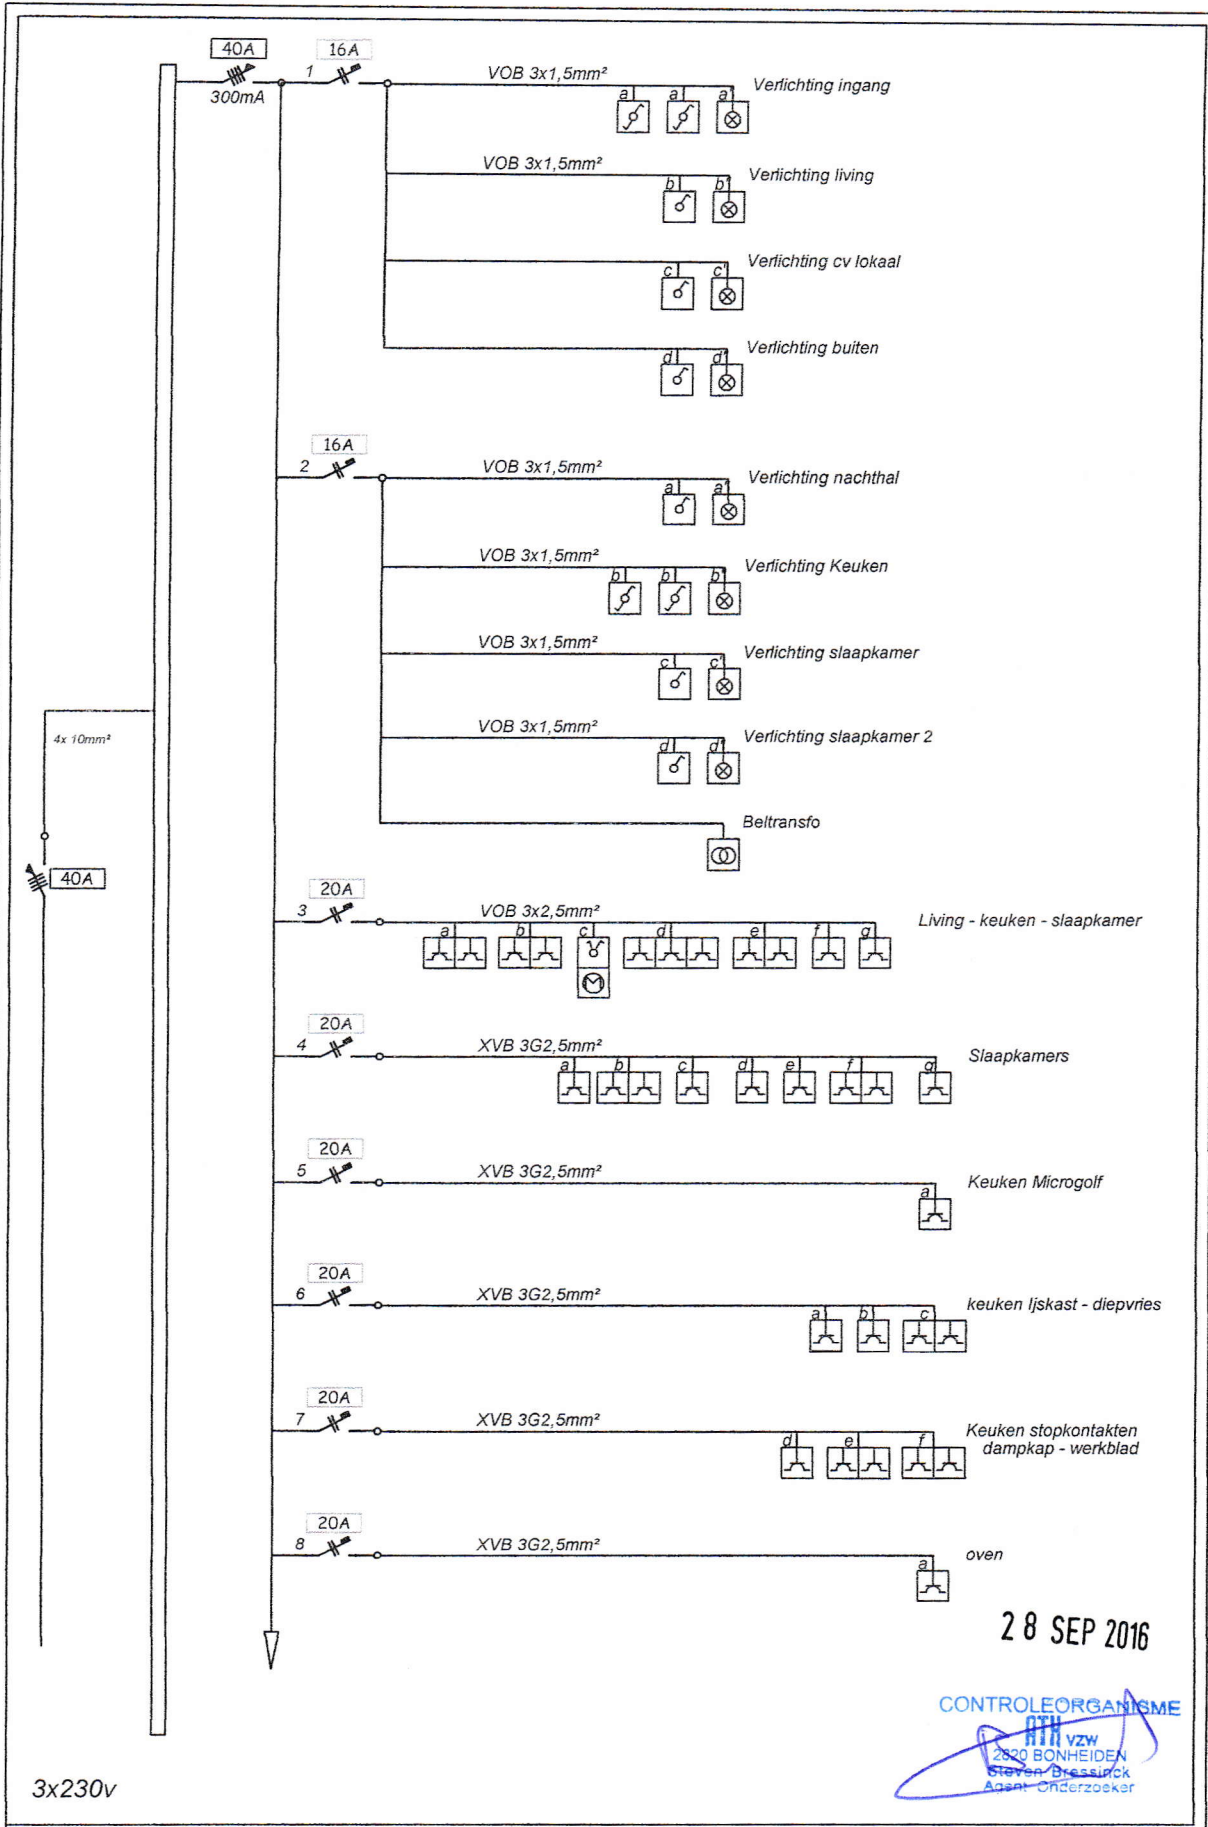


28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME
 VZW
 2800 BONHEIDEN
 Steven Bressinck
 Agaat Onderzoeker

3x230v

INSTALATEUR Roger Dierckx Stijn Streuvelsstraat 4 3191 Boortmeerbeek <i>to Dirk Puttenaer</i>	TITEL	RES. Kabouterstraat	
	PROJECT	Gelijkvloers Kabouterstraat 34 2800 Mechelen	
	DATUM	27/06/2016	
Bestandsnaam		PAGINA	1

[Handwritten signature]

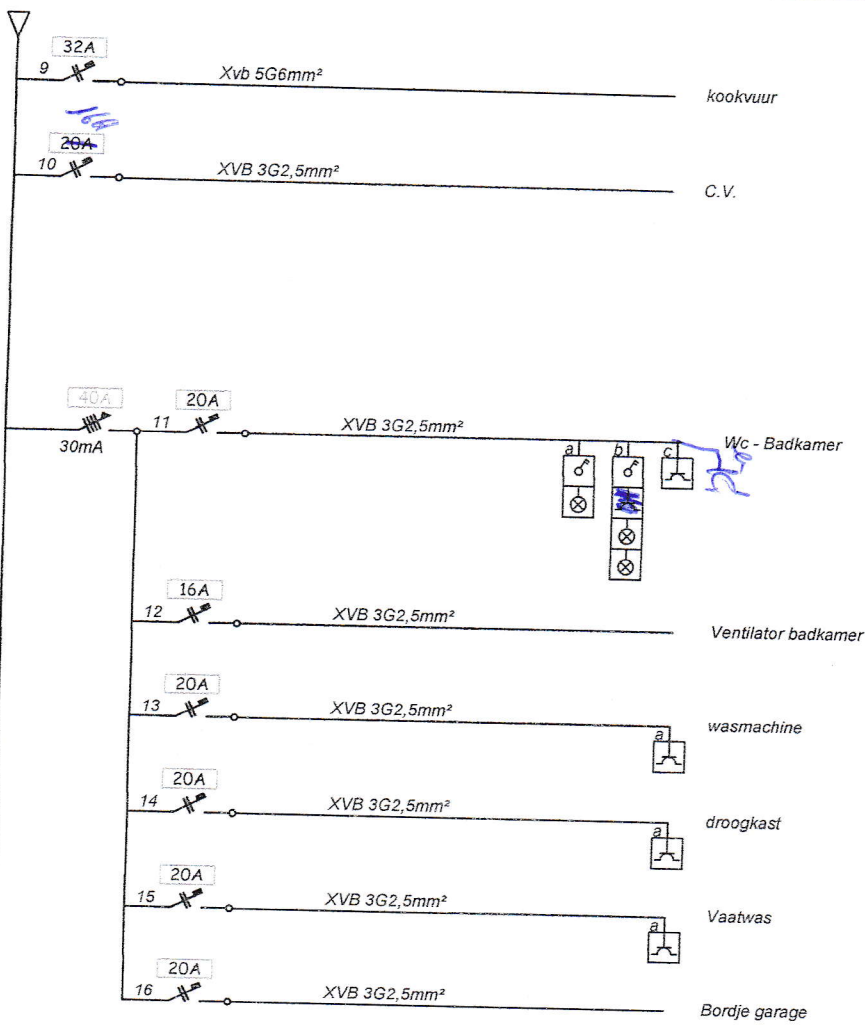


3x230v

28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME
 OTH
 2120 SONHEIDEN
 Stuvia Bressinck
 Agent: Onderszoeker

INSTALATEUR Roger Dierckx Stijn Streuvelslaan 4 3191 Boortmeerbeek <i>io Dirk Pattenaers</i>	TITEL	RES. Kabouterstraat	
	PROJECT	Gelijkvloers Kabouterstraat 34 2800 Mechelen	
	DATUM	27/06/2016	
	PAGINA	2	
Bestandsnaam			

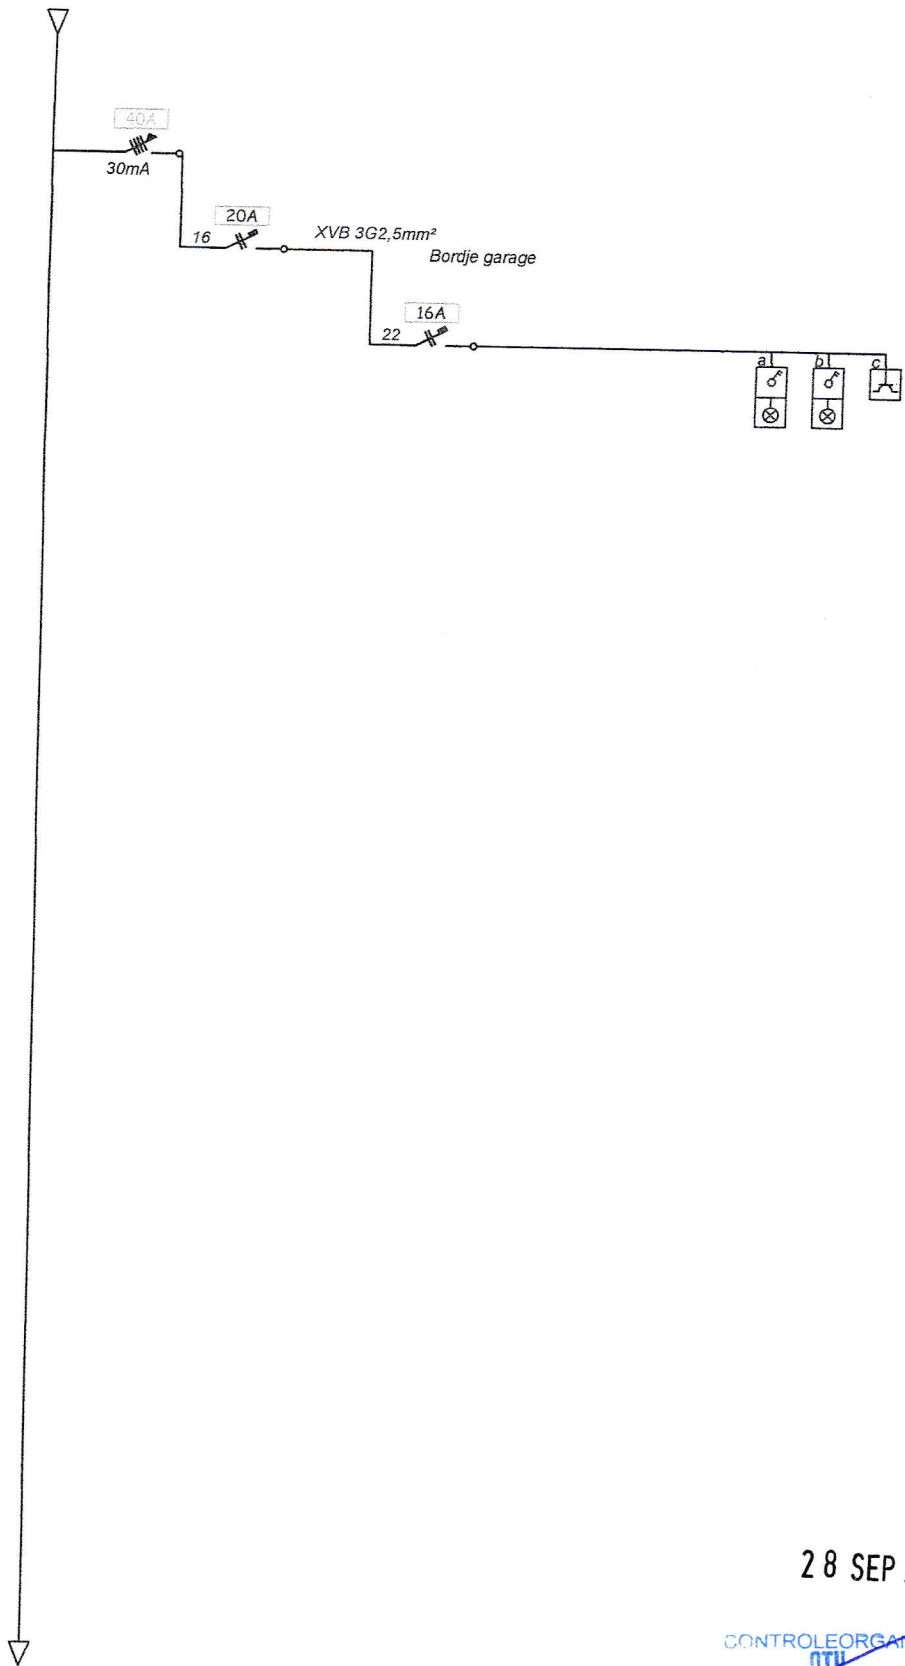

3x230v

28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME

 VZW
 BOUWBOUWBOUWBOUWBOUW
 Steven Bressinck
 Agent Onderzoeker

INSTALATEUR




3191 Boortmeerbeek
 io Dirk Puttemaers

Bestandsnaam

TITEL	RES. Kabouterstraat		
PROJECT	Garage Gelijkvloers Kabouterstraat 34 2800 Mechelen		
DATUM	27/06/2016		
PAGINA	3		

28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME
OTM vzw
20 BONHEIDEN
Steven Bressinck
Leest Onderzoeker

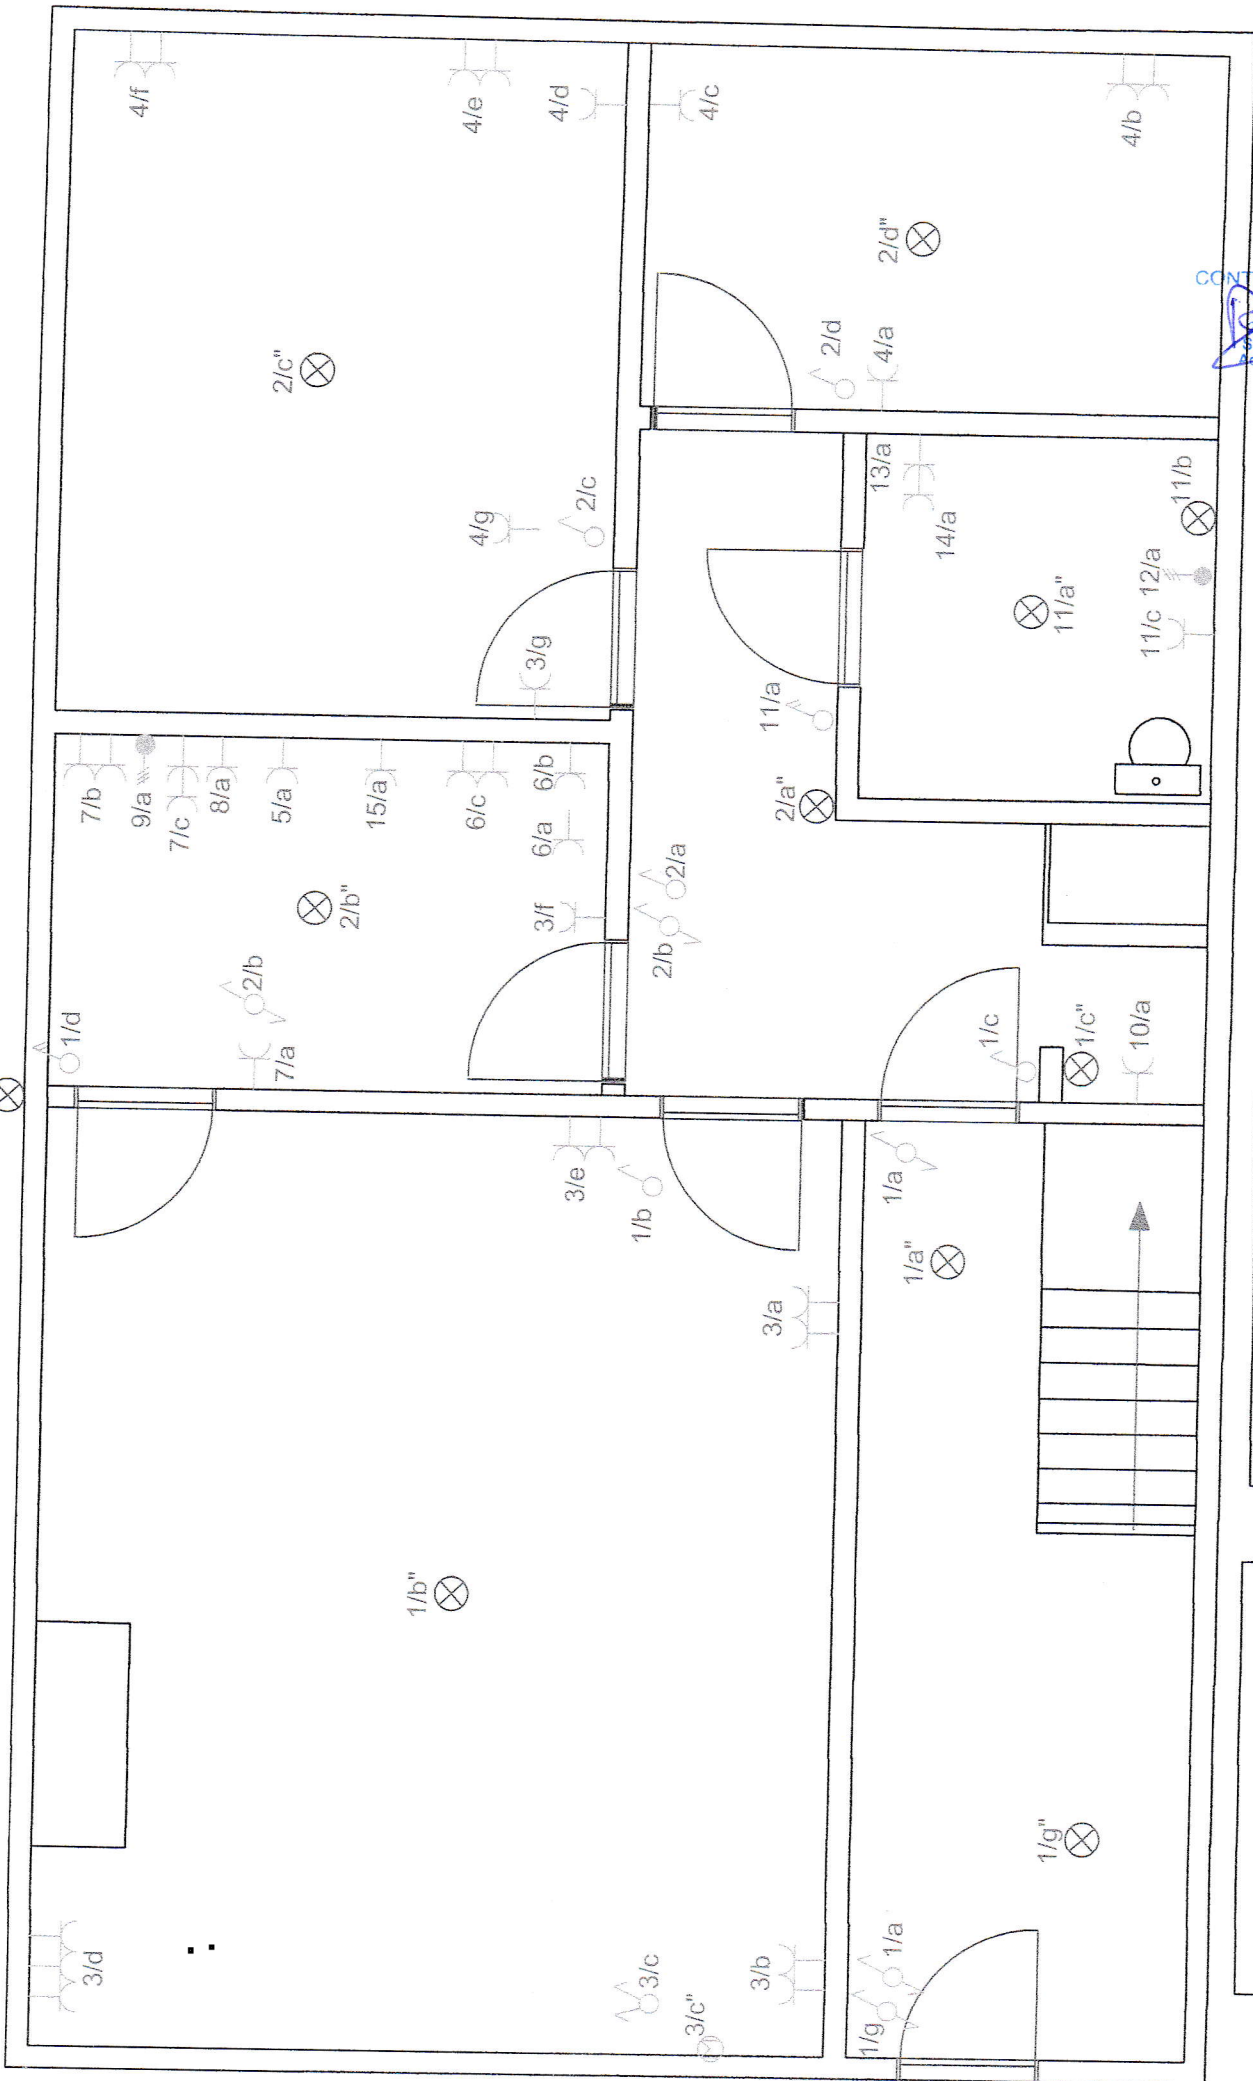

Roger Dierckx
Stijn Streuvelslaan 4
3191 Boortmeerbeek
io Dirk Puttemans

2800 Mechelen
Gelijkvloers

Res Kabouterstraat
Kabouterstraat 34

Res Kabouterstraat
Kabouterstraat 34

2800 Mechelen
Garage Gelijkvloers

Roger Dierckx
Stijn Streuvelsstraat 4
3191 Boortmeerbeek
io Dirk Patteniers

28 SEP 2016

CONTROLEORGANISME
~~OTM~~ vzw
PERSONELEN
Steven Bressinck
Agent Onderzoek

