



PROCONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation:

Rue du Fond des Fourches 41

B-4041 VOTTEM

TVA : BE 0507 735 513

Tel : 04/227.15.77

Fax : 04/227.47.24

E-mail : secretariat@pro-control.be

Affaire : E06/0174/20190513/03

Date de visite : 13/05/2019

Date du rapport : 13/05/2019

RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE/ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Proprietaire/Gestionnaire
Nom,Prénom : BARNICH	Nom,Prénom : MEBELEC SPRL	Nom,Prénom : BARNICH Mme
Rue Daussoigne Méhul 40	Carte ID :	Rue Daussoigne Méhul 40
B-4000 LIEGE	Tva : BE0428849866	B-LIEGE 4000

1. Conclusion :

- L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 13-05-2044 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : -/-/ - Par le même organisme de contrôle.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés à la demande.

2. Type de controle Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-01 02

<input type="checkbox"/> Art:270 <input type="checkbox"/> Temporaire	<input type="checkbox"/> Mise en usage	<input type="checkbox"/> Modification	<input type="checkbox"/> Extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art:86	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input checked="" type="checkbox"/> Art:271	<input checked="" type="checkbox"/> Périodique	<input type="checkbox"/> Contrôle		<input type="checkbox"/> Art:87	<input type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art:276 Renforcement				<input type="checkbox"/> Art:271b	<input type="checkbox"/> Partie commune
<input type="checkbox"/> Art:276b Transfert de propriete				<input checked="" type="checkbox"/> Art:278	<input type="checkbox"/> Installation photovoltaïque

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : RESA

SN compteur bi-horaire : 5102142 marque : Actaris

EAN : Non Communiqué Compteur non placé

Protection de branchement : 25

A/MAX. à placer.

Colonne d'alimentation type :V.F.V.B/X.F.V.B Section : 4x10 mm2

Données installation :

Tension nominale : 400V+N - Courant nominal max :40 A - Type de prise de terre : boucle piquets non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : X.V.B - section : 4x10 mm2 - Nombre de tableau électrique : 2 - Nombre de circuits électrique : 16

Description installation : voir annexe de 1 a 10 - pas d'ancien rapport

Disp.de Sect. Gén : 40 A / 300 mA -

4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

Contact dir Contact Indir Montage - Appareils - Matériels - I > section - Schémas - Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 24 Ω / Isolement général : 4,9 M Ω Continuité de terre - Test de dispositif diff

Le dispositif différentiel général : était plombé - a été plombé - n'a pas été plombé - n'est pas plombable - absence de différentiel

5.Infractions :

Infractions:Néant

Remarques:Néant

Inspecteur (Nom et Signature)

Pour Pro Control ASBL

Mr Olivier Roubbelle

Le demandeur (Signature)

ABSENT !

Visa du GRD

Ce rapport comporte 10 annexe(s)

DT1/RE:02-01/E02-02

VERSION A REV 04 Date d'application 30/03/2019

En vertu du Code du Bien-Etre au Travail Livre III, Titre II du 20/04/2017, le présent document sera fourni au CPPT lors de la prochaine réunion. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et conformément avec l'accord écrit de Pro Control.
Krachten van wetzijn op het werk Boek III: Titel II van 20/04/2017 van de Eerste maal dit document kan worden gebruikt van het comité van Veiligheidszorg en Vertegenwoordiging der werknemers, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan.


Version logiciel : 0.3.3 N° Appareil de mesure : 0



MME, BARNICH
RUE DAUSOIGNE MEHUL, 40
4000 LIÈGE

SCHEMA UNIFILAIRE
Coffret J

Installateur :
MEBELEC SPRL
Rue M. Van Roggen, 10B
4140 Sprimont.

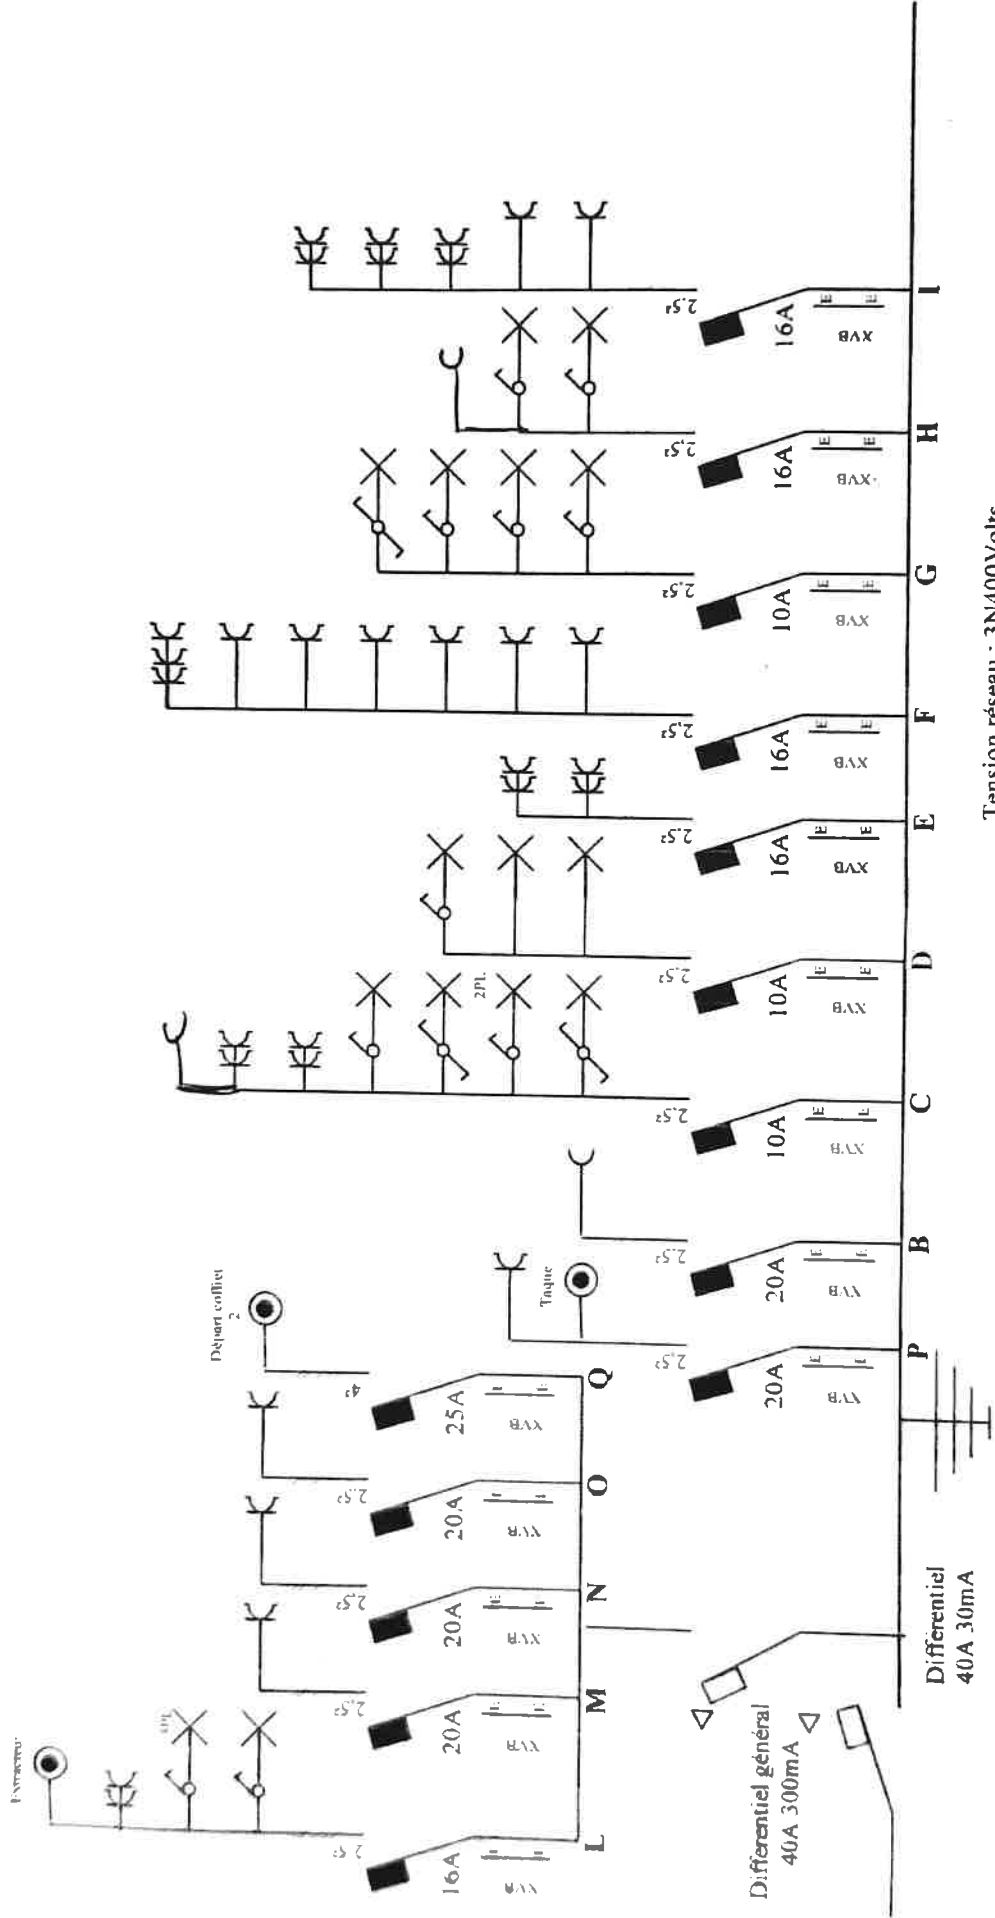

Tension réseau : 3N400Volts


Differential
40A 30mA

Differential général
40A 300mA

MME. BARNICH
RUE DAUSSOIGNE MEHUL, 40
4000 LIEGE

SCHÉMA UNIFILAIRE
Coffret 2

Installation
MEBELEC SPRL
Rue M. Van Reggen, 100
4140 Sprimont.

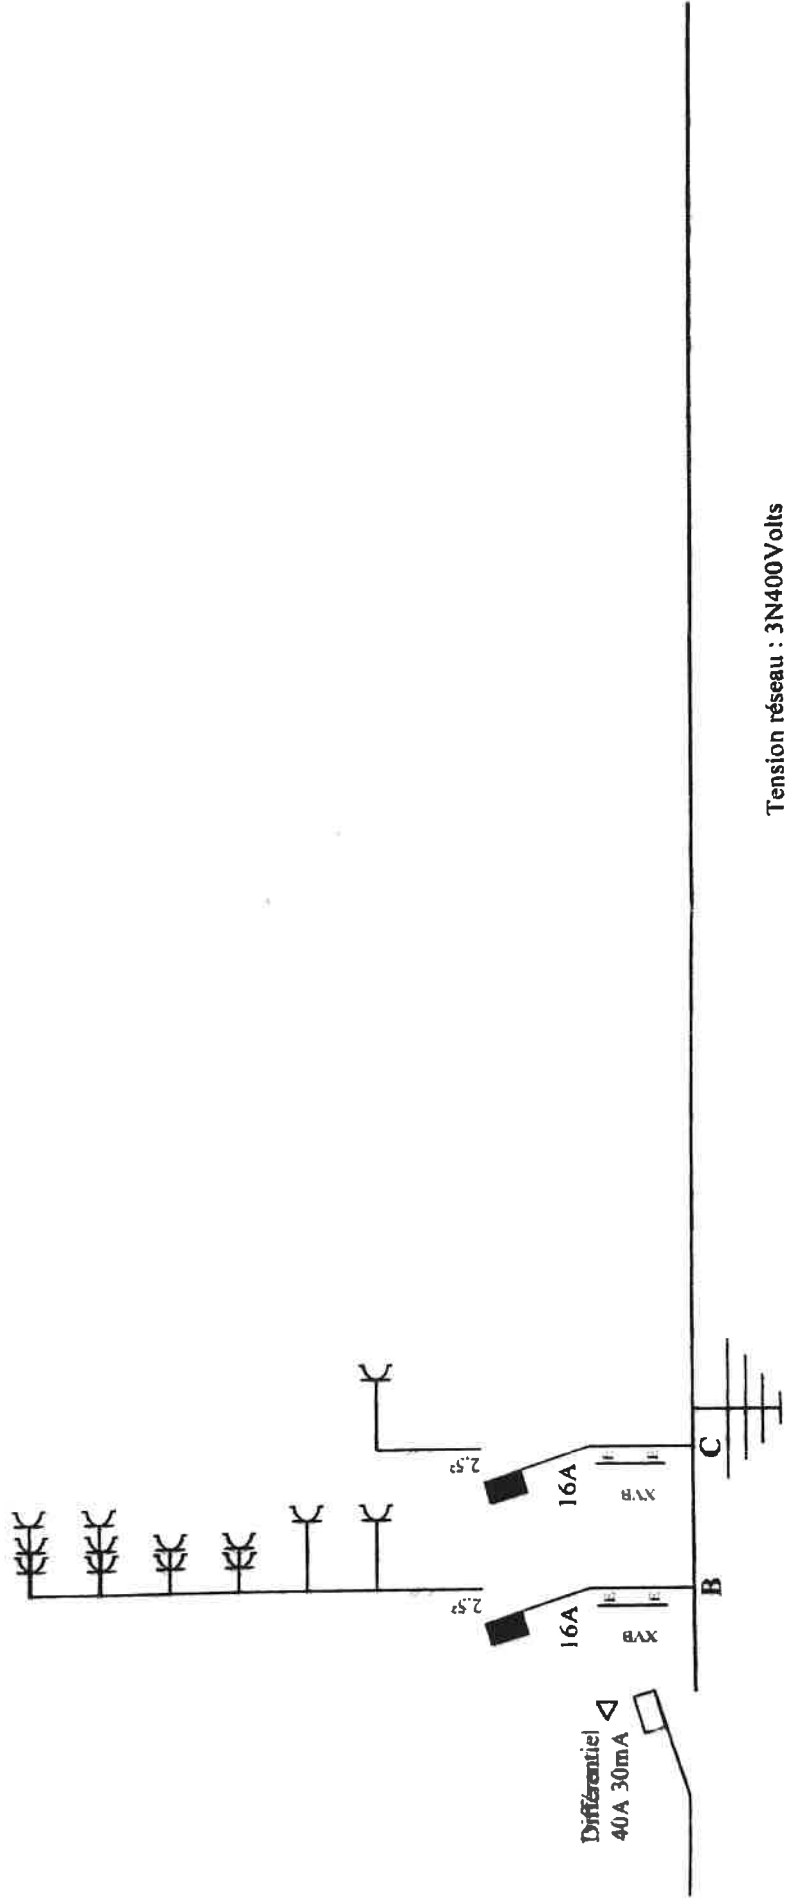



Tension réseau : 3N400Volts

MME. BARNICH
Rue Daussoigne Méhul, 40
4000 Liège

Schéma d'implantation
REZ DE CHAUSSEE

Installateur : MEBELEC sprl
Rue M. Van Roggen, 10B
4140 Sprimont

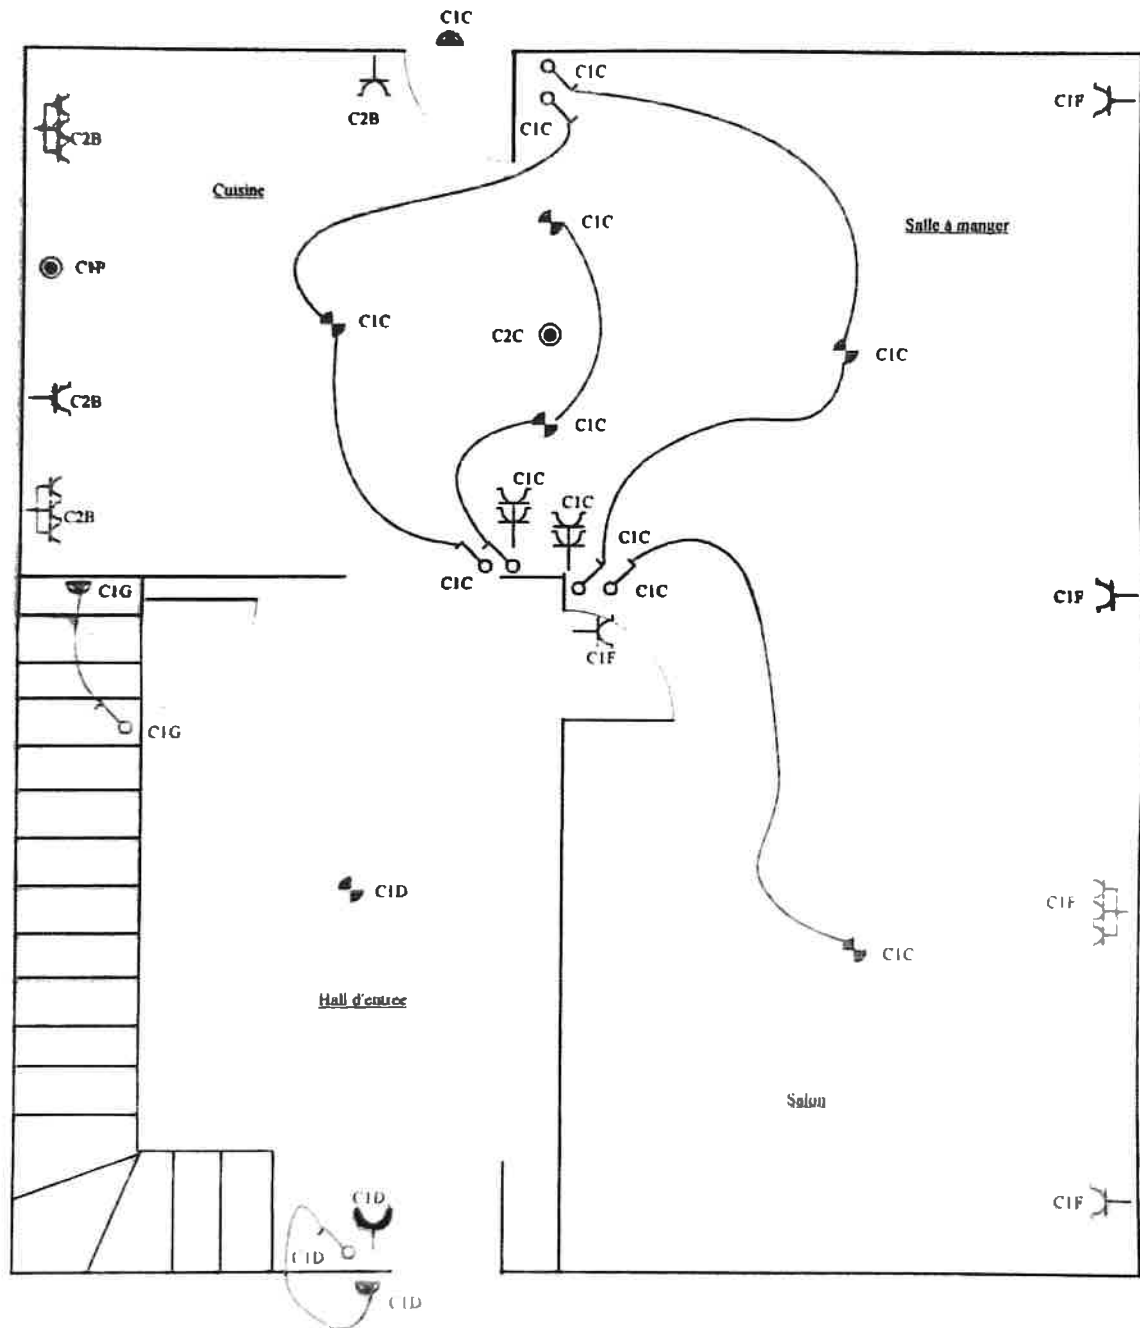


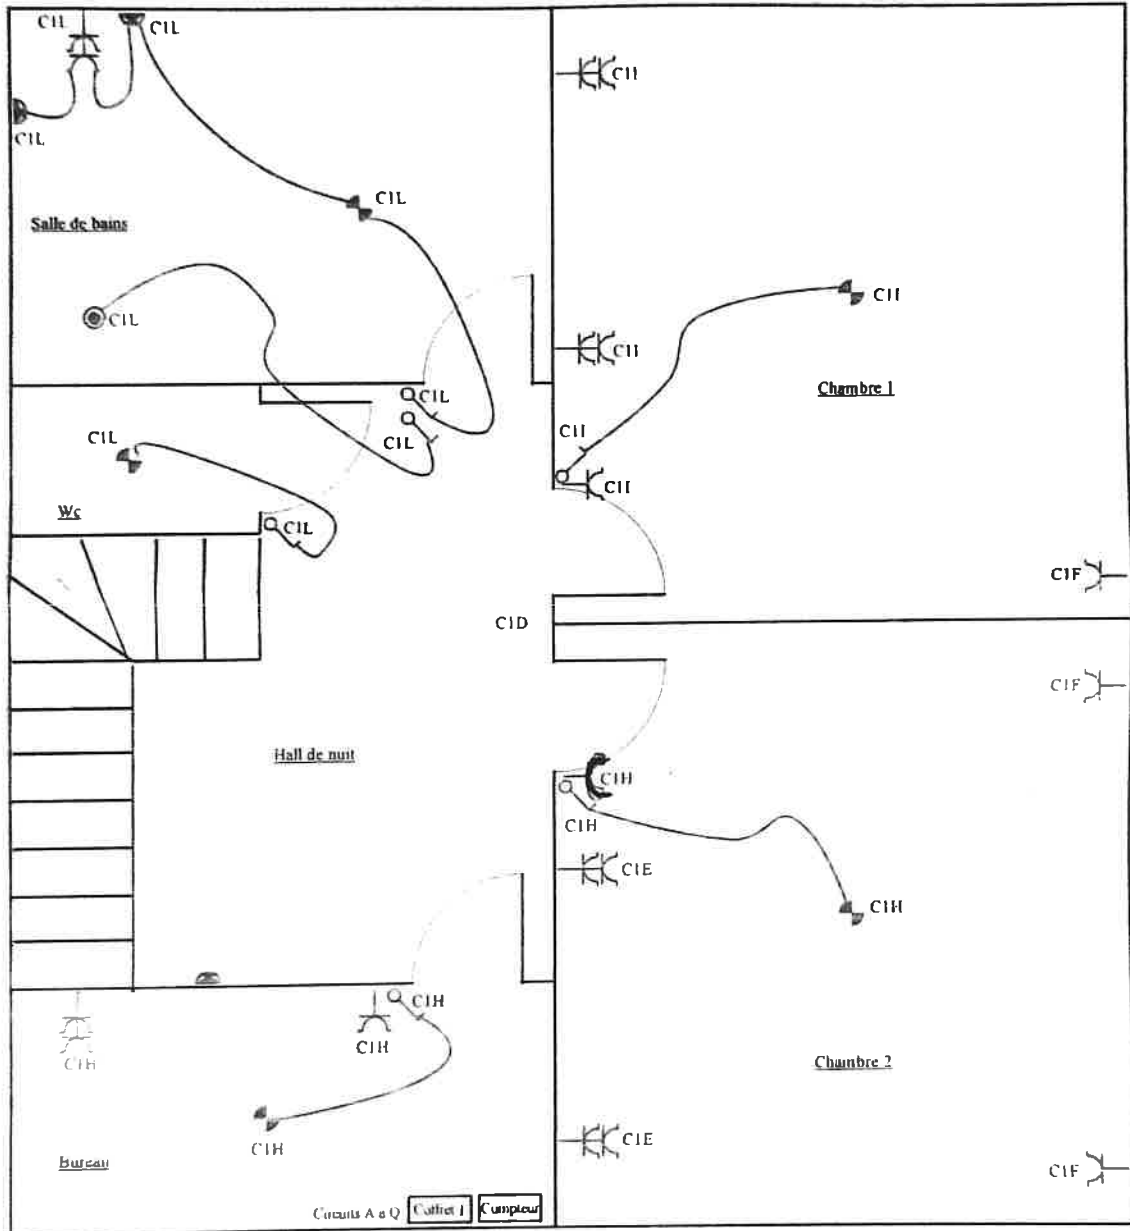

MME. BARNICH
Rue Daussoigne Méhul, 40
4000 Liège

Schéma d'implantation
CAVES

Installateur : MEBELEC sprl
Rue M. Van Roggen, 10B
4140 Sprimont

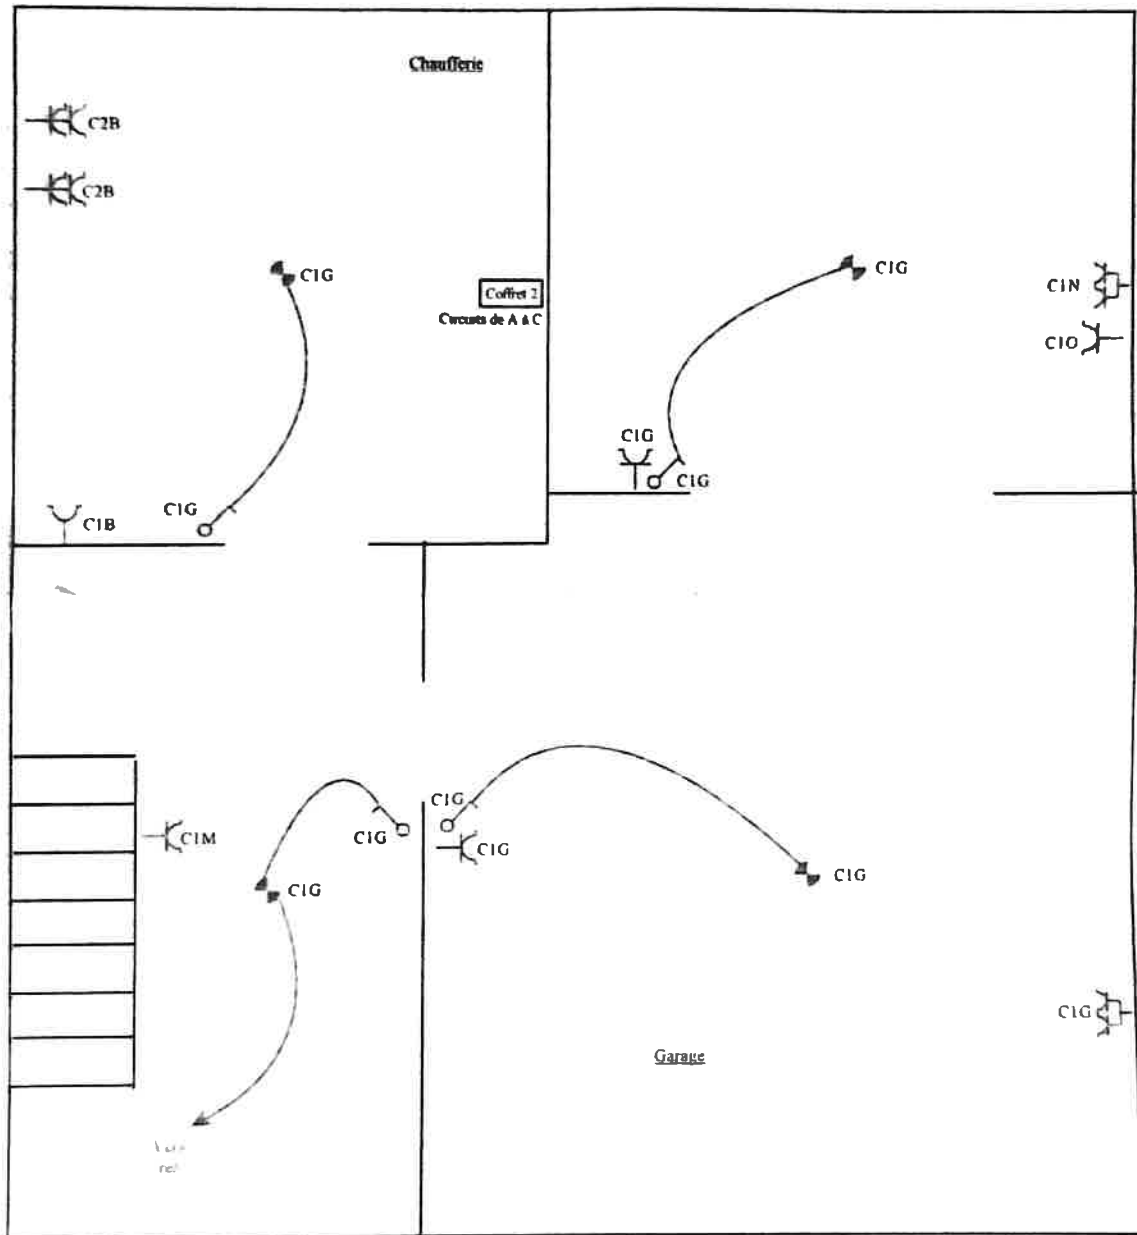

MEBELEC sprl

RUE M. Van Roggen, 10B
4140 SPRIMONT.

Tél. + Fax : 04/ 380.43.69

G.S.M. : 0499/10.80.75

**ELECTRICITE GENERALE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ALARMES, TELEPHONIE
DOMOTIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE**

Tension réseau : 3N400 Volts

- A. Différentiel général 40A 300mA.
- P. Taque et four.
- B. 1 Prise sans terre cave.
- C. Eclairage cuisine, salon, salle à manger et prises îlot cuisine.
- D. Eclairage cage escalier et extérieur avant.
- E. Prises chambre avant.
- F. Prises salon, prises chambre avant et arrière.
- G. Eclairage et prises caves.
- H. Eclairage et prises bureau, éclairage et prise chambre avant.
- I. Eclairage et prises chambre arrière.

- J. Différentiel 40A 30mA.
- L. Eclairage et prises sdb et wc.
- M. 1 Prise cave.
- N. Machine à laver.
- O. Séchoir.
- Q. Alimentation coffret 2.

MEBELEC sprl

RUE M. Van Roggen, 10B
4140 SPRIMONT.

Tél. + Fax : 04/ 380.43.69
G.S.M. : 0499/10.80.75

**ELECTRICITE GENERALE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ALARMES, TELEPHONIE
DOMOTIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE**

Tension réseau : 3N400 Volts

- A. Différentiel 40A 300mA.
- B. Chaudière, prises cave chaudière, prises plan de travail cuisine et hotte.
- C. Lave vaisselle.

