

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 03/02/2023 Uitgiftedatum verslag: 03/02/2023
Verslagnummer: 0341-230203-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0341

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SEGERS MARTIJN
Adres: ROZENSTRAAT 22, 2350 VOSSELAAR
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: POUILLON
Adres: TIELENDIJK 125, 2300 TURNHOUT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: SEGERS MARTIJN
Adres: ROZENSTRAAT 22, 2350 VOSSELAAR
BTW-nummer: 0763924587

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: POUILLON
Adres: TIELENDIJK 125, 2300 TURNHOUT
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid en Laadinrichting

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1)
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981

Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelstroominrichting kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Onbekend
Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 25+4 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:


Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadinrichting vanaf 01/11/2022:

merk: Easee , type: Home UKG98YBF , serien.: EHD966Q6

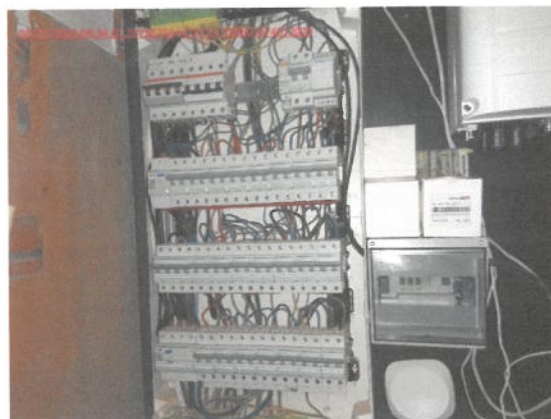

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 26 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 De controle van de laadinrichting werd uitgevoerd met toepassing van hoofdstuk 7.22 van Boek 1

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 03/02/2048
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0341 i.o. van de technisch directeur
03/02/23 10:36

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0341-230203-01

3 / 3

