



Rapport

RAPPORT N°

AUD/15/61463293/00/FR/000

Original



Votre numéro de client : 100408813

Numéro de contrat : 2221073/76000



040 - INSP

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Avenue Odon Warland 35, 1090 Jette



Effectué le :

06/03/2025 16:18 - 17:07



Effectué par : ABDELMALIK TIGRA (5064)

Conforme

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ID Vinçotte	100 347 360
Adresse	Avenue Odon Warland 35, 1090 Jette
Code EAN	Non communiqué
N° Compteur	N°84883189-98
Compteur index jour	22326
Précision Installation	Communs
Installation contrôlée	- Parties communes d'un ensemble résidentiel
Type d'installation	Installation non-domestique

DONNÉES DU CONTRÔLE

Base de l'examen	- RGIE - Livre 1 de l'arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (M.B. 28/10/2019)
Type de contrôle suivant	- 6.5. Visite de contrôle
Date de réalisation de l'installation	- A partir du 01/10/1981 & avant le 01/06/2020
Dérogations appliquées	- Partie 8

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

DONNÉES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	Via compteurs GRD
Protection de branchement	- Valeur nominale de la protection placée
Valeur nominale de la protection placée (A)	32
Section canalisation d'alimentation du tableau (mm ²)	10
Canalisation d'alimentation - Type	VVB
Tension (V)	- 3x230 V AC

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tableau BT : T1

Nombre de circuits	4
--------------------	---



(Tableau électrique)



RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Contrôles effectués

Les photos éventuelles illustrant par exemple les infractions, observations/remarques, notes, ... sont données à titre d'exemples et ne sont pas limitatives.

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

Mesures et essais

Type de prise de terre	Boucle(s) de terre
Resistance de terre BT - Re (Ohm)	4.45
Résistance d'isolement minimum mesurée par circuit (Mohm)	0.54

Infractions constatées

- Néant

Remarques

- Néant

Notes

Installation

- A titre informatif: des instructions de "premiers soins en cas d'accident d'origine électrique" ne sont pas affichées. Elles sont à afficher en des endroits judicieusement choisis en fonction des risques électriques.



Rapport

Original

RAPPORT N°
AUD/15/61463293/00/FR/000

CONCLUSION DU CONTRÔLE

L'installation dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies dans la rubrique "données du contrôle".

Des recommandations et/ou informations complémentaires sont mentionnées comme "notes" dans ce rapport.


Ir F. Dewint
Directeur Général

RAPPEL SUR LES PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES


Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant d'une installation électrique non-domestique est tenu d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Annexes

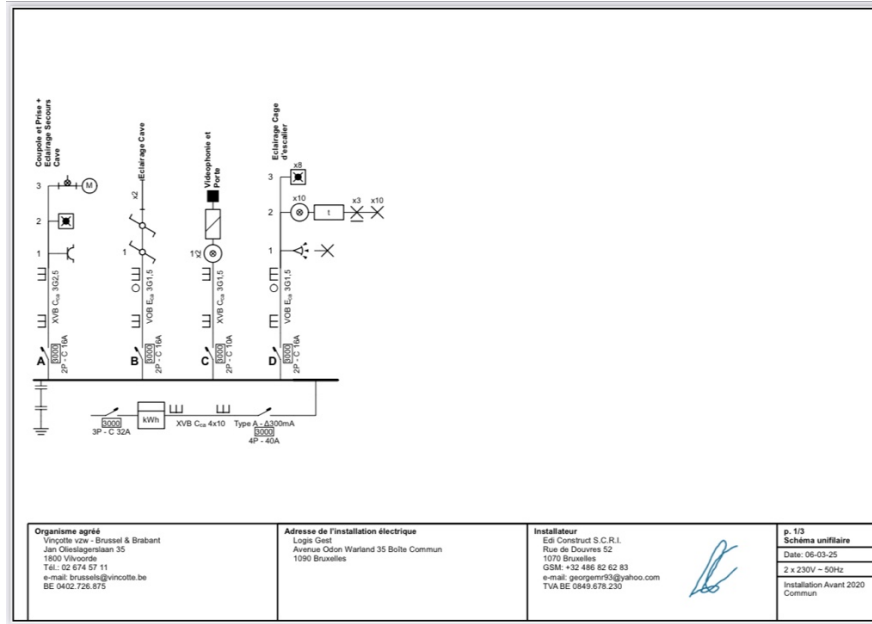

(Schémas unifilaires et plans de position)

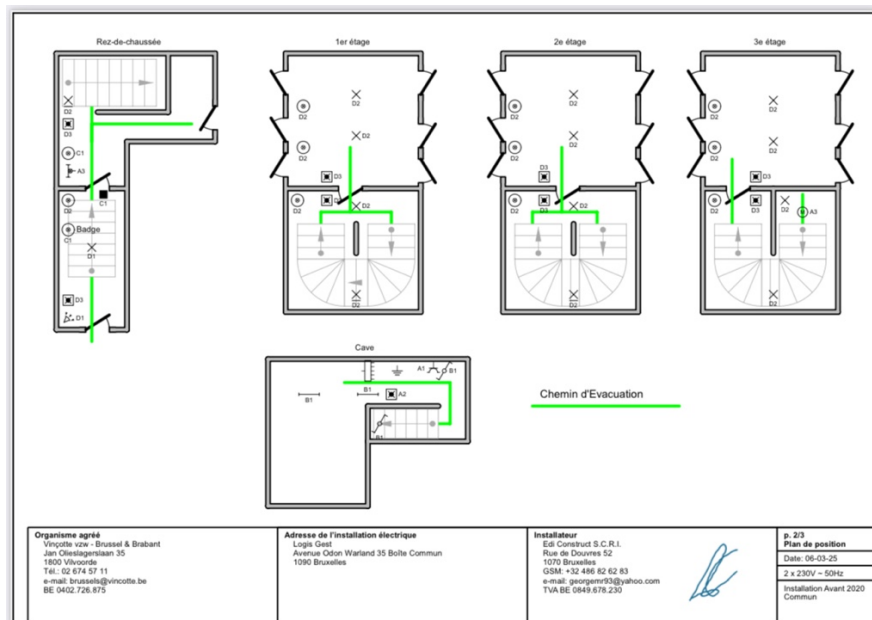

(Schémas unifilaires et plans de position)

