

Fabio Casella
Nekkerdellestraat 5
3080 Tervuren

Melsbroek, 5 augustus 2013

O.ref: ST-2013/013

Geachte,

In de maand mei 2008 hebben wij een controle uitgevoerd van uw elektrische laagspanningsinstallatie volgens het algemeen reglement voor elektrische installaties (A.R.E.I.). (Kopie verslag van onderzoek in bijlage)

Volgens artikel 271 van het A.R.E.I. moet er een periodiek controlebezoek plaats hebben om de vijf jaar.

Aangezien uw installatie opnieuw dient gekeurd te worden, zijn wij bereid U een afspraak te geven via onze burelen, dienst planning, telefoonnummer 02/751.98.39 zodat U terug voor een periode van vijf jaar veilig kan werken met uw elektrische installatie.

De schema's & verslagen van onderzoek dienen aanwezig te zijn op het moment van de controle.

Tegemoet ziend naar een spoedige reactie en hopen op een verdere goede samenwerking, verblijven wij,

met de meeste hoogachting.

Dienst Planning


bp-1/1

ADRES: NEKKERDELLESTRAAT 5
3080 TERVUREN
RECHTS BOVEN

BOUWHEER: FABIO CASELLA



DE AFGEVAARDIGDE VAN HET ERKEND ORGANISME:

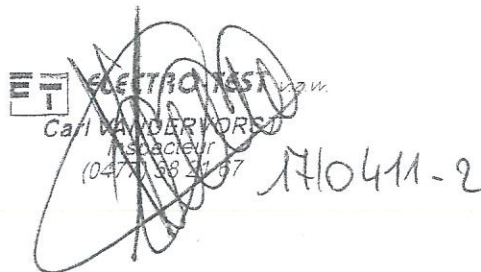

ELETTRO TEST vzw.
Carl VANVOERDRE
Inspecteur
(0477) 38 21 07
1710411-2

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UITVOERING VAN HET WERK:


V. V. elek


Kouterstraat 3/1


3040 HULDENBERG

BE 0746,319,681



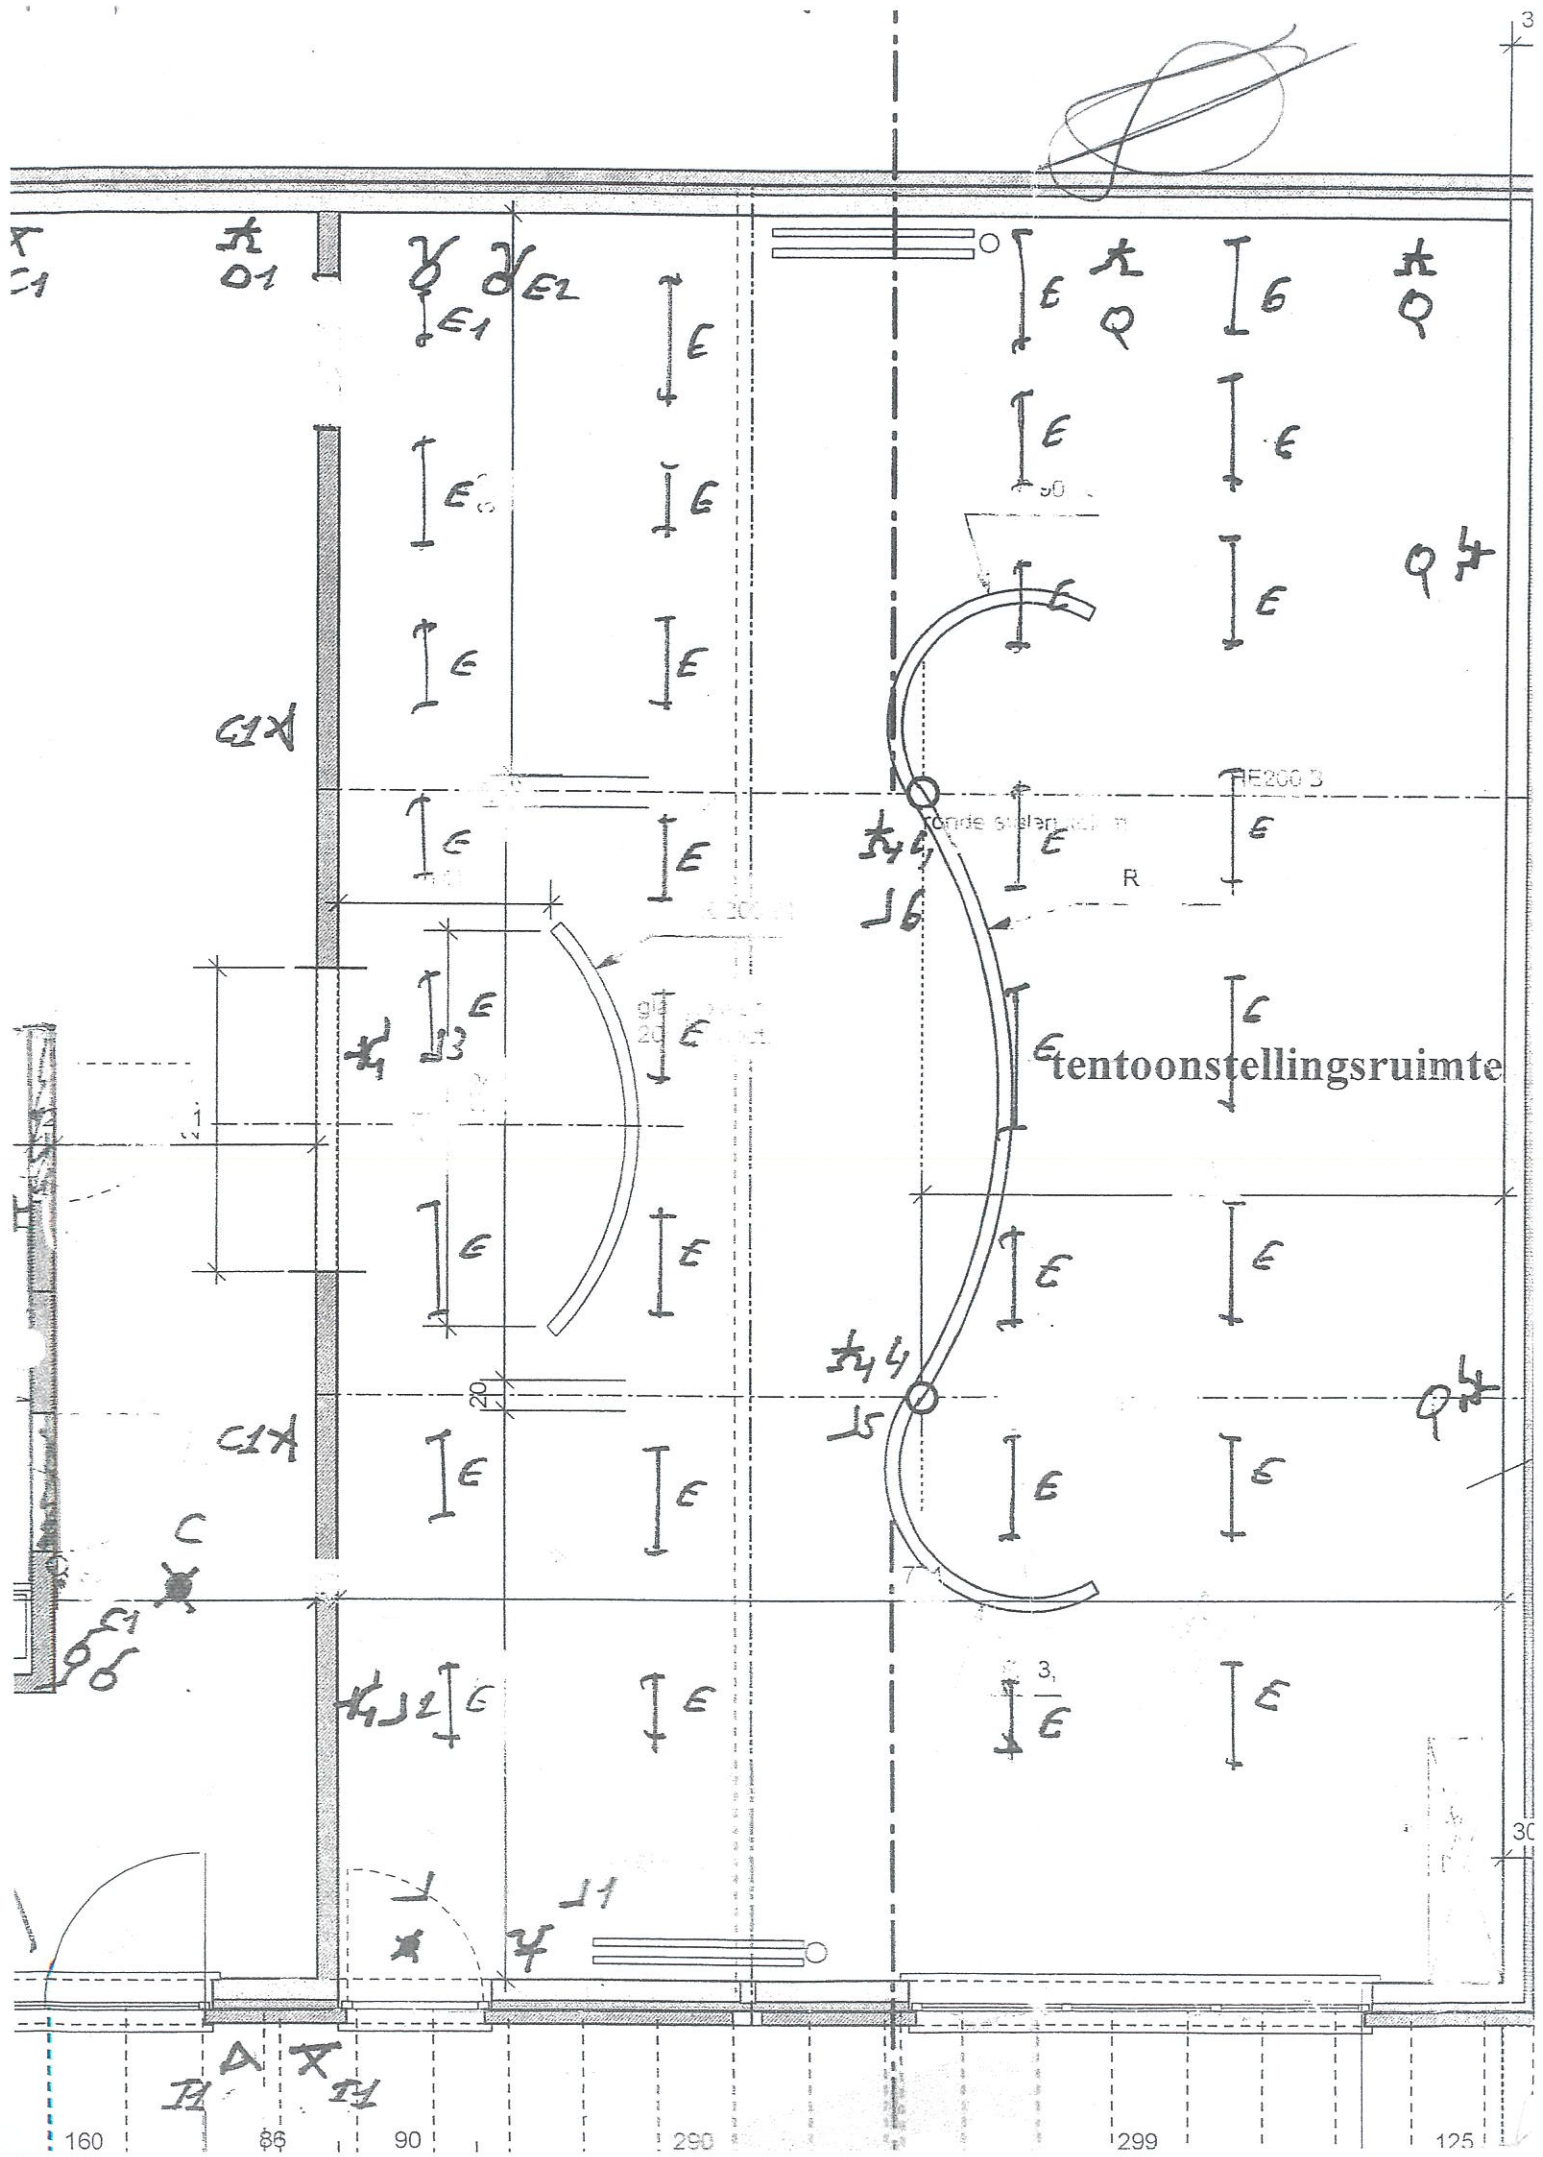

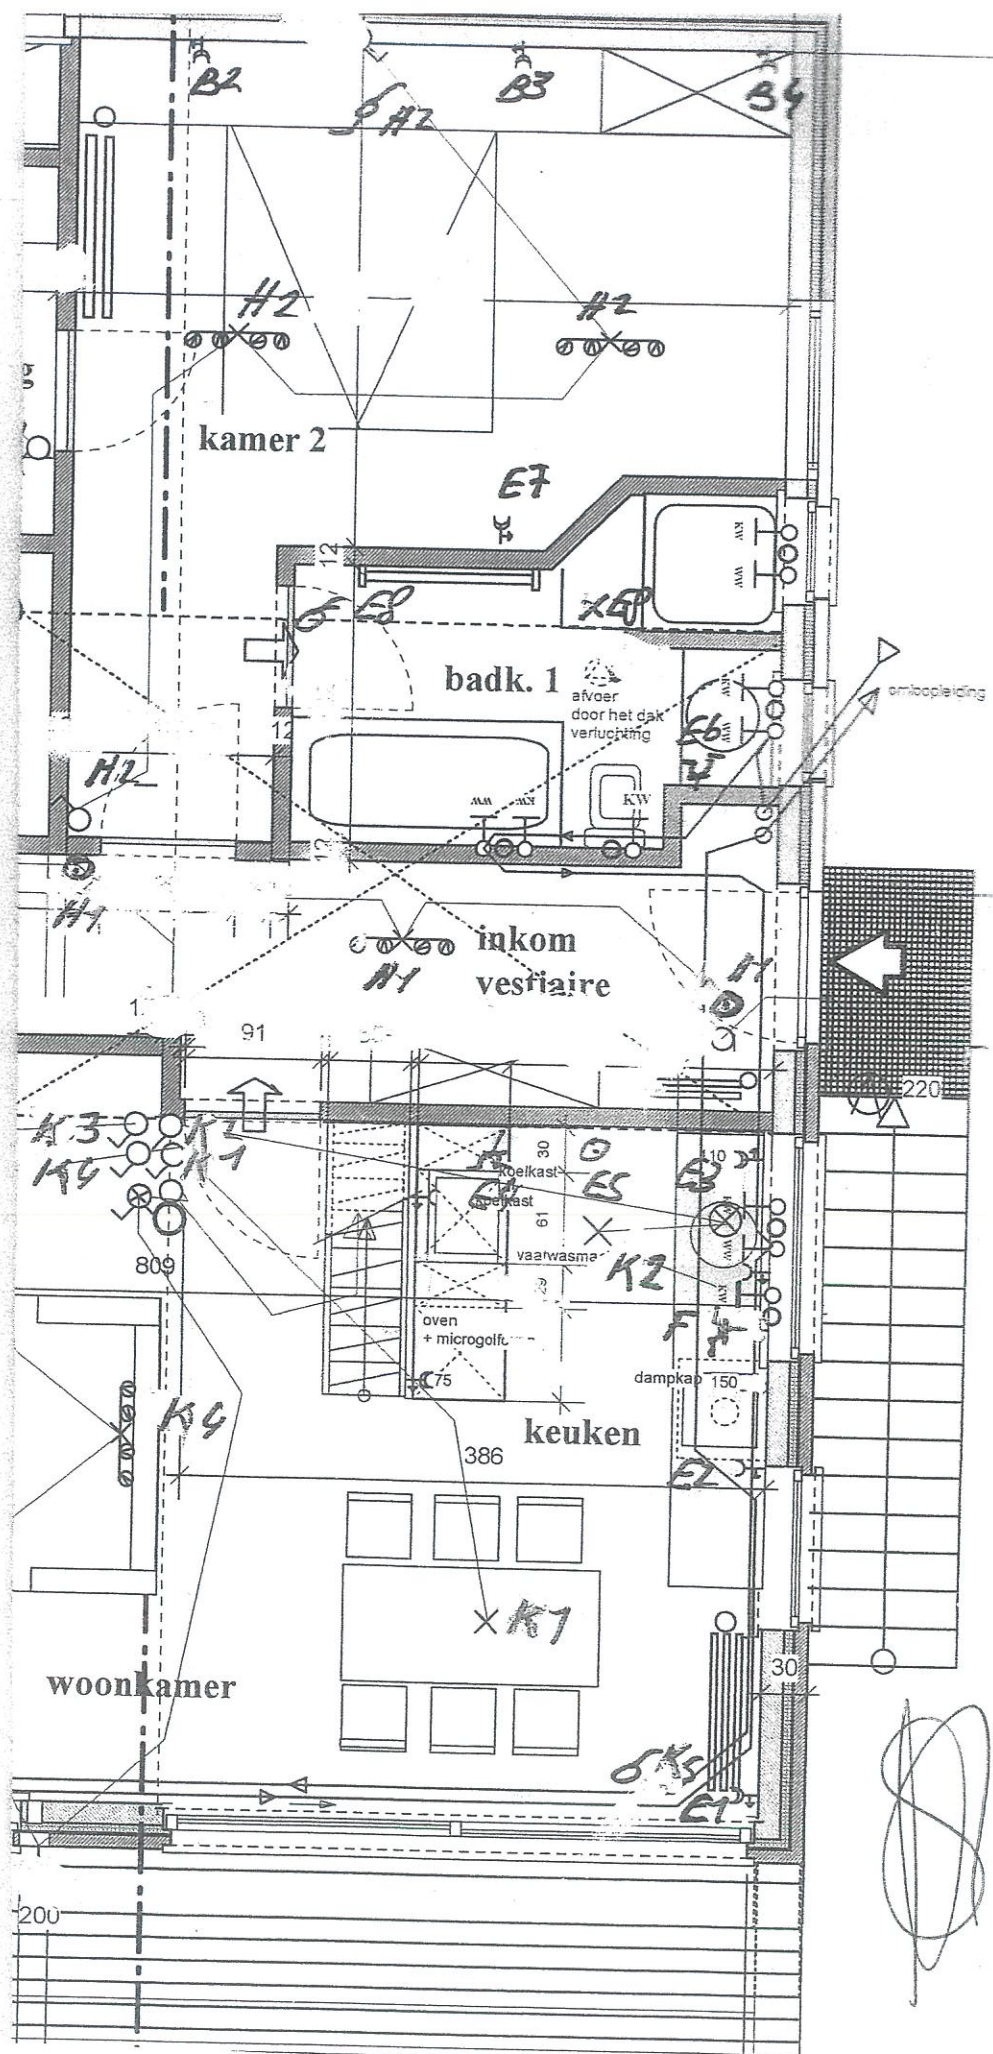


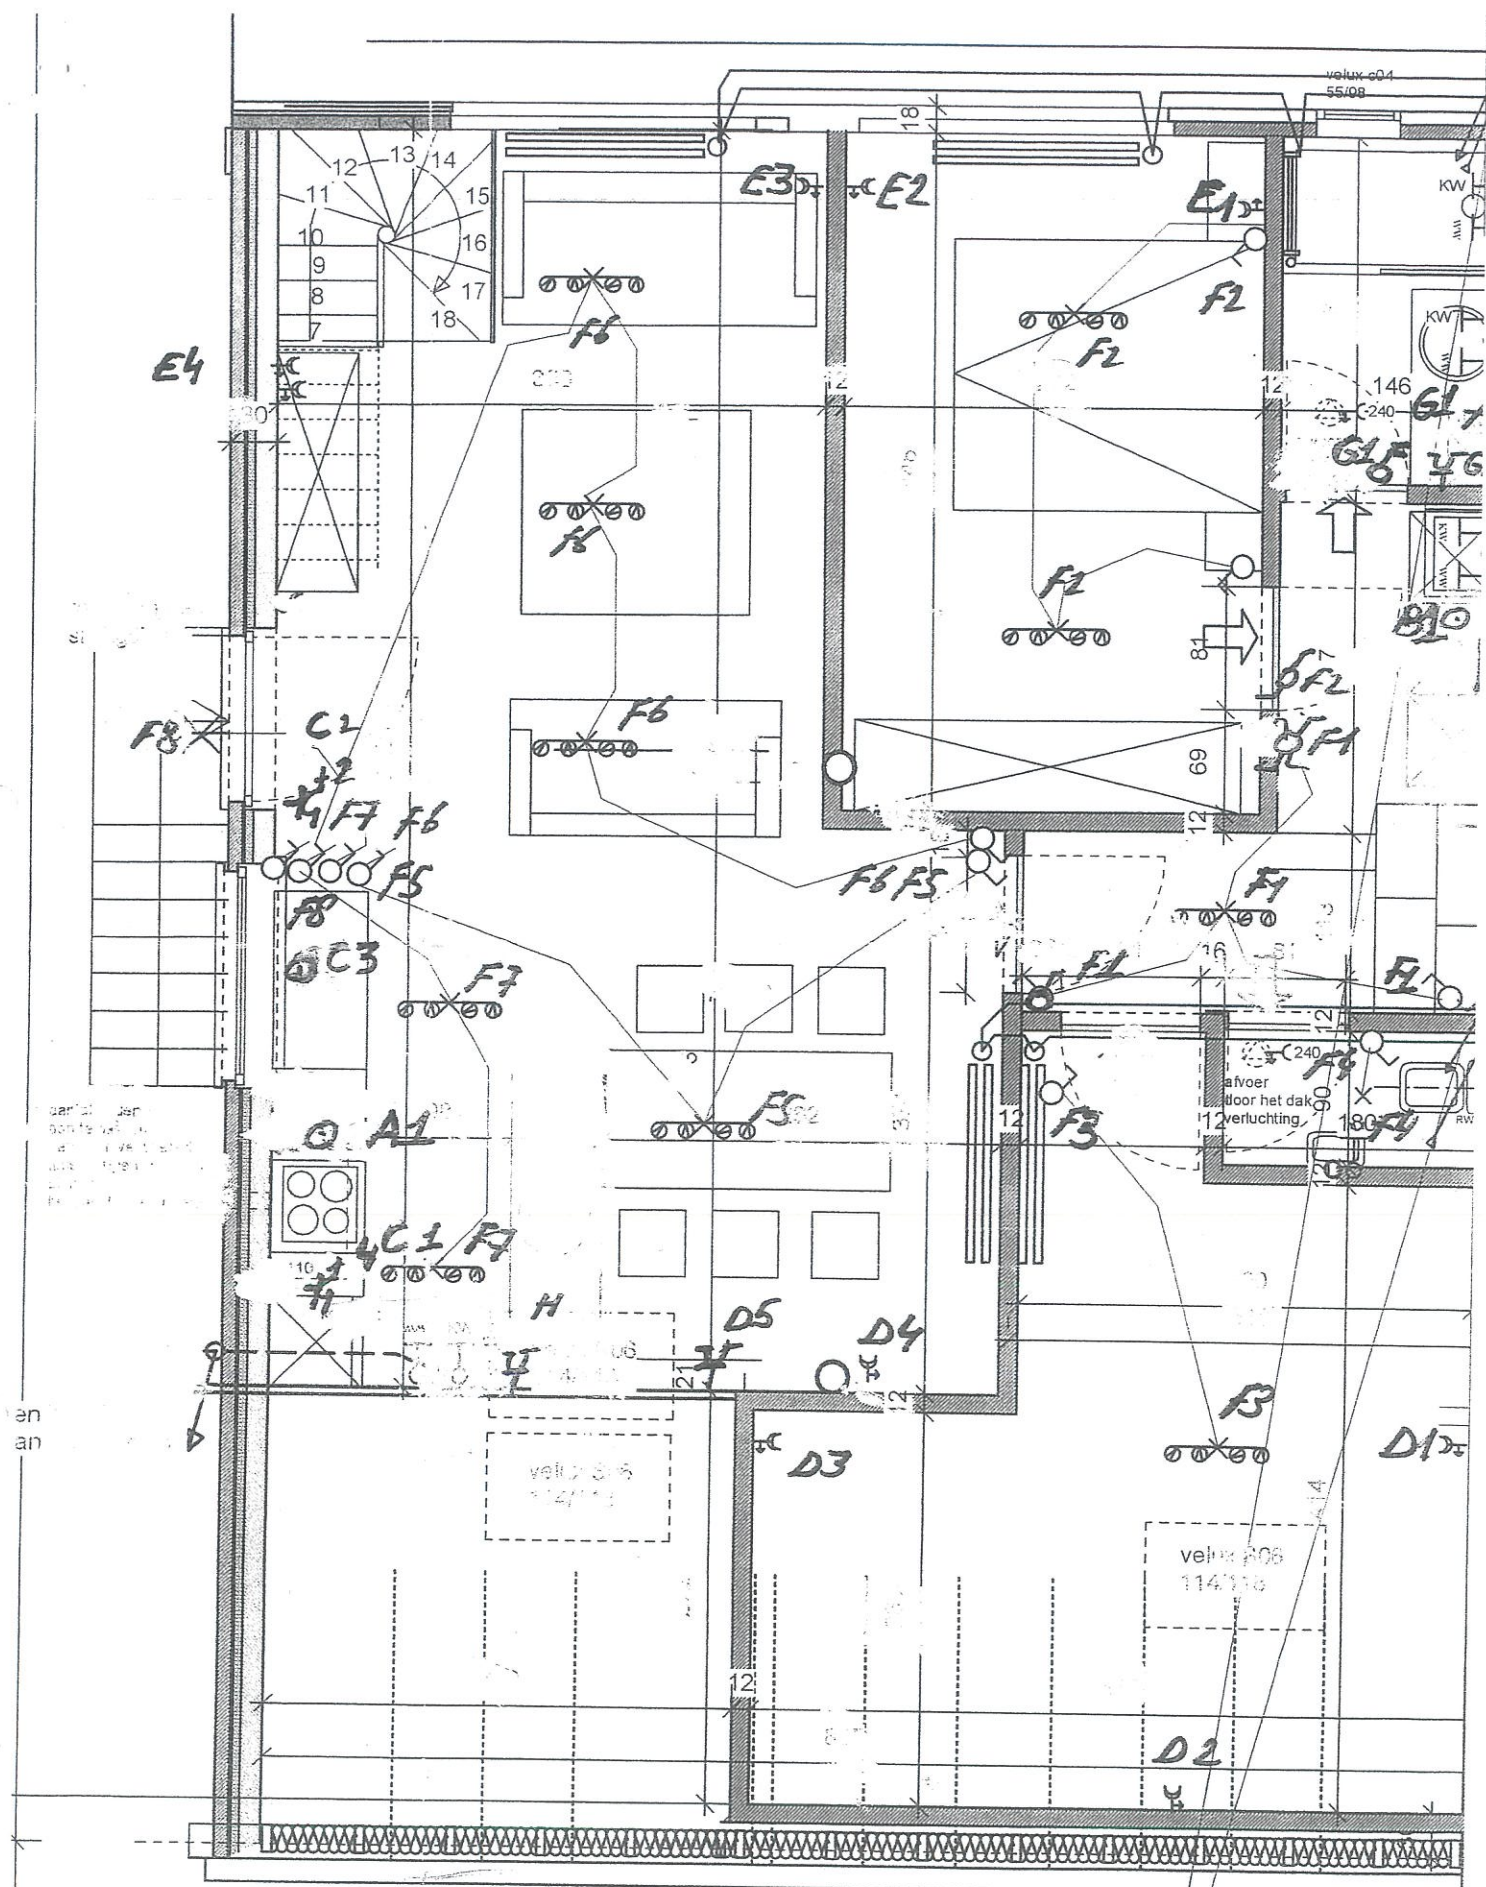


de verdieping *Links*




de radiators koppelen aan
leiding tegen plafond en gemene muur van het atelier.

for conversion

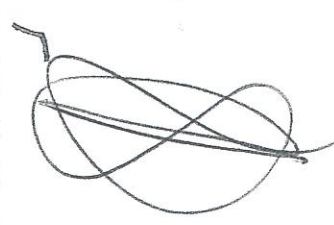

300m
634
3x230v

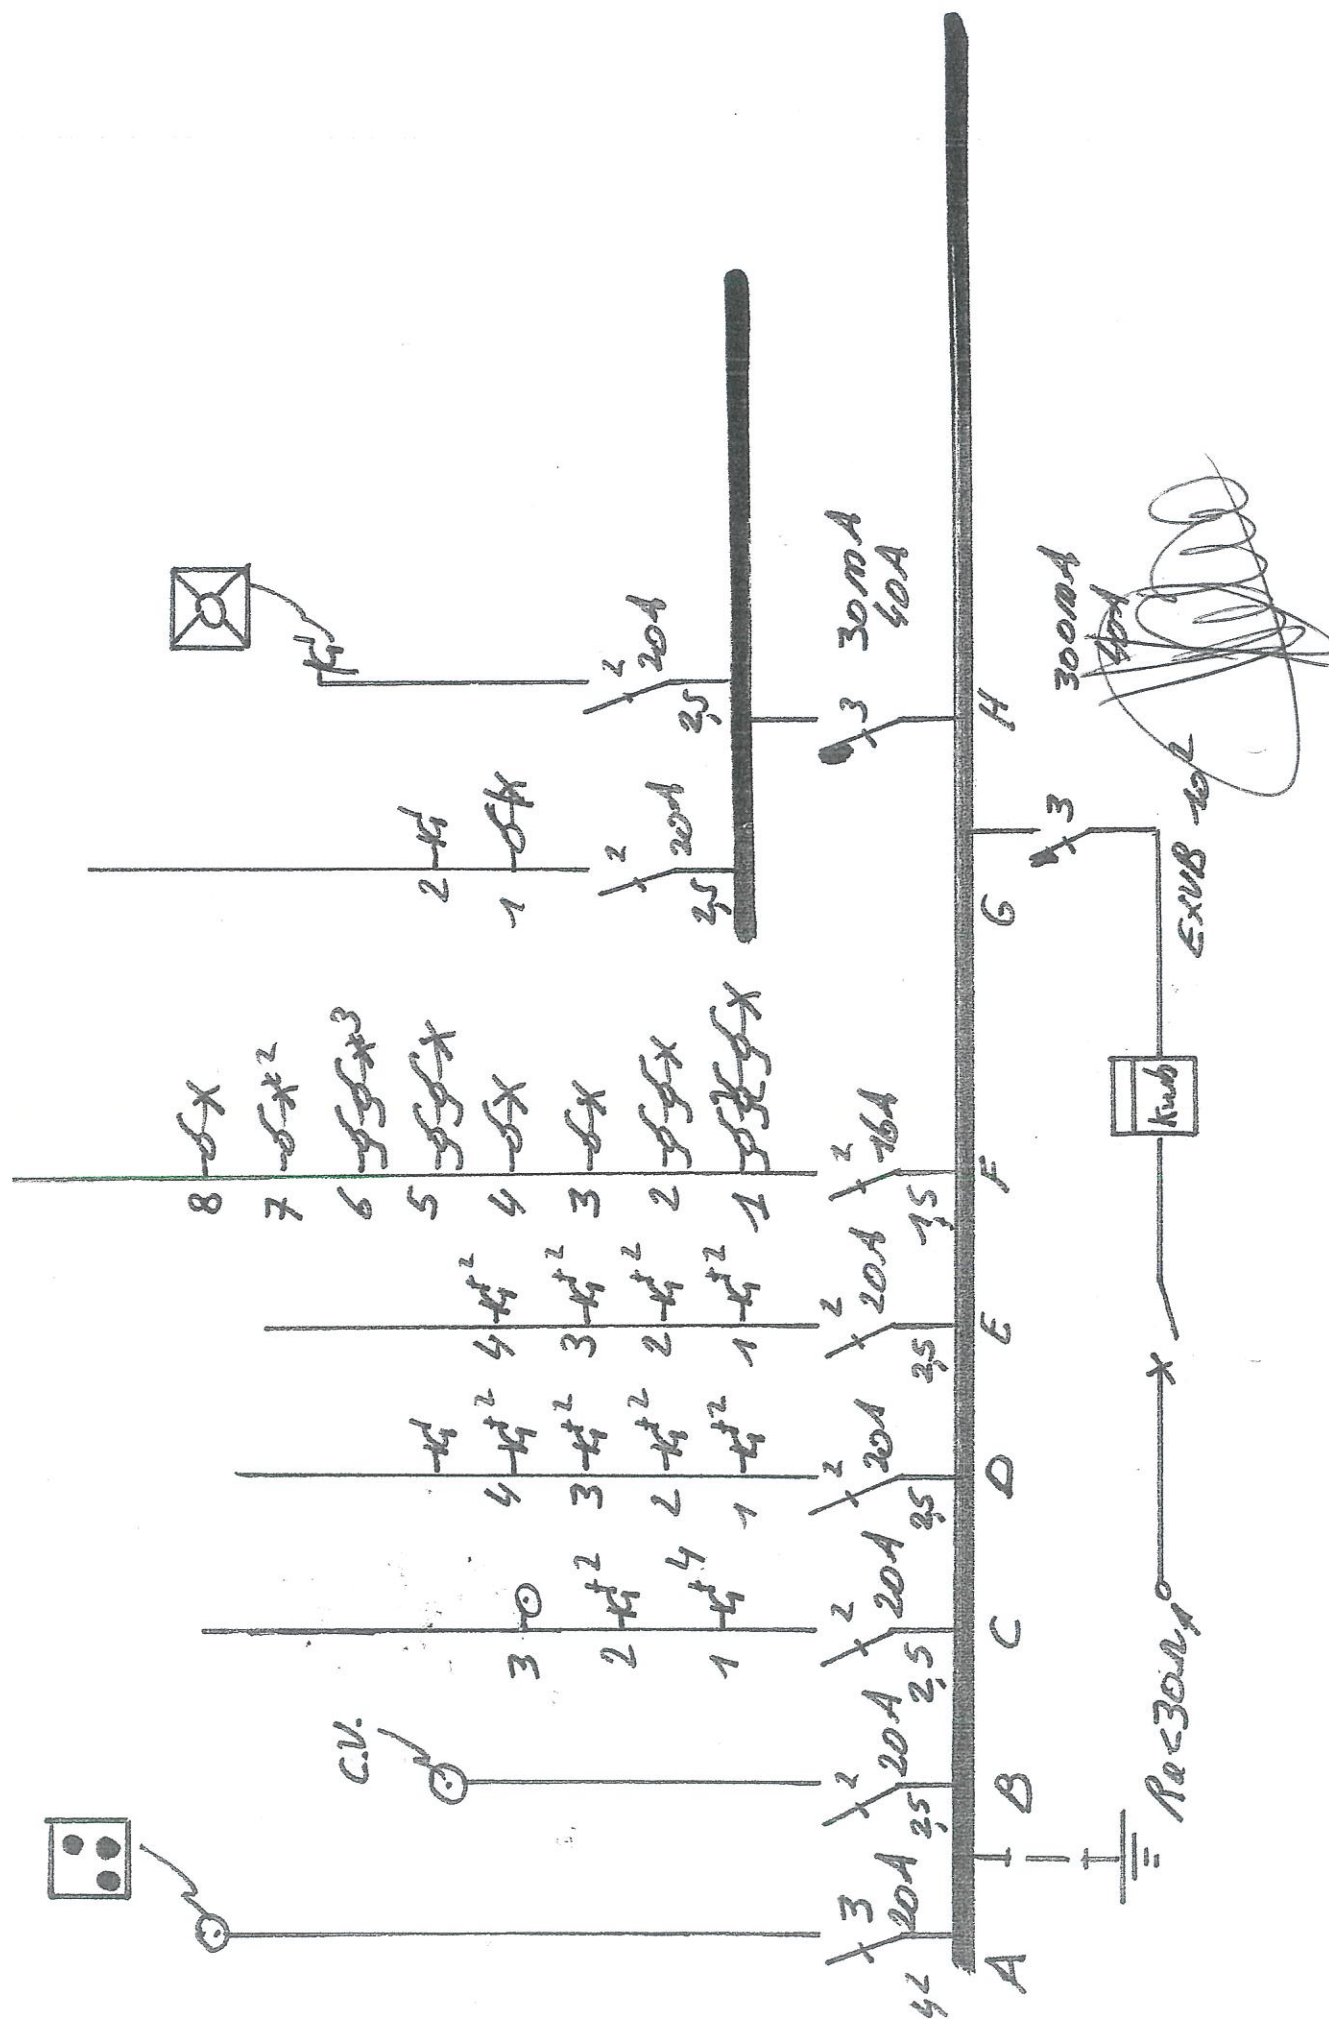

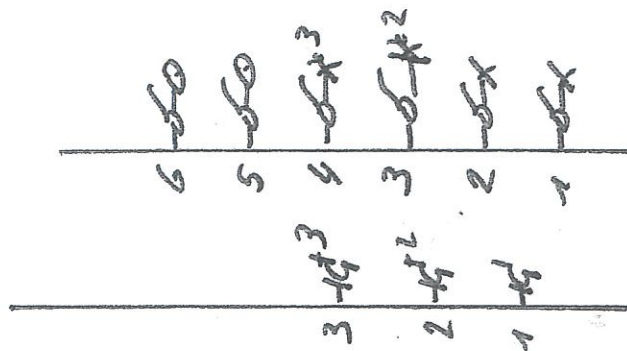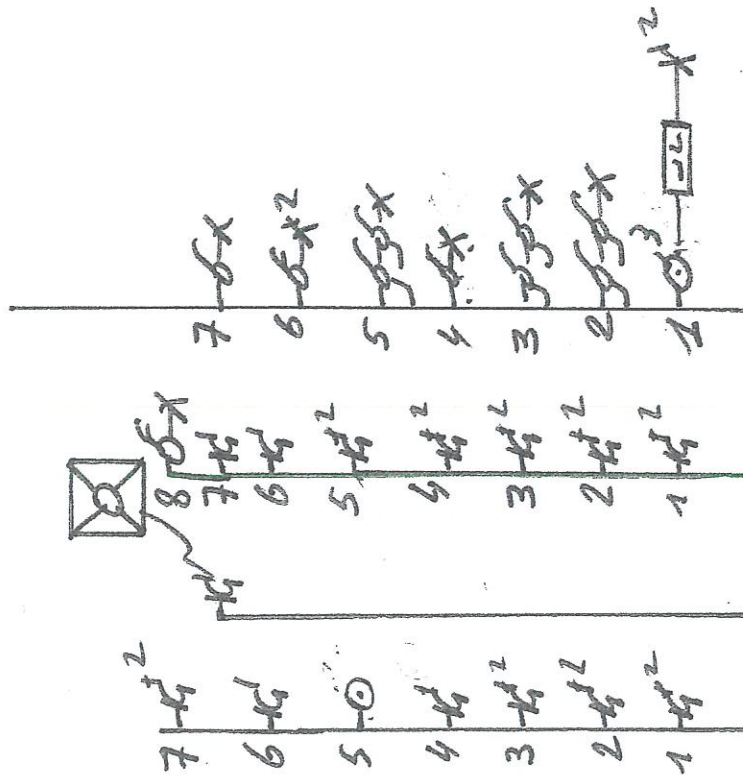

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

300 mA

400

300 mA

400

300 mA

400

300 mA

400

300 mA

400



EXUB-102

3x230V

$R_a < 30 \Omega$

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1710411-1

EAN:
code:

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE													Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
☐	☐	☒	☐	☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Eigenaar

Propriétaire:

Adres

Adresse:

Installateur:

BTW / TVA:

Datum van het onderzoek:

Ik. / C.I.:

Date du contrôle:

Inspecteur:

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
3x230V	EVDB4x12mm ²	max 10kA

Aardelektrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
bestaande	D.5	1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn 2,5.ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
63	300	A	Algemeen voor alle brengen									
			A-XR									
40	30	A	Gruut k-R									

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐ contact direct : ☒	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : Raccordements :	OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK ☒	NOK ☐
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
L'installation est ~~niet pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : / /

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou directement ou indirectement à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.