



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Installatiebedrijf

Naam:	QZ CONSULTING	B.T.W. nr:	0744.448.769
Straat:	Vlierhof	Nr.:	7
Plaats:	3550 Heusden-Zolder		
Telefoon:	+32 486397957	E-mail:	Qzheating@gmail.com
Cerga-nummer:	21-05032-N		

Installatie

EAN: 541448860023444359

Adres: stevoortse kiezel 97 - 3511 Kuringen

Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• Nummer:	2123001199	Index:	0.0000
------------------	------------	---------------	--------

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 21
- **Nieuwe installatie**

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES


ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de **volledige installatie** (nieuwe of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₃) en vermogen P_n).

Belangrijk: **duid op** het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'**installation complète** (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₃) et puissance P_n).

Important : **marquez** sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

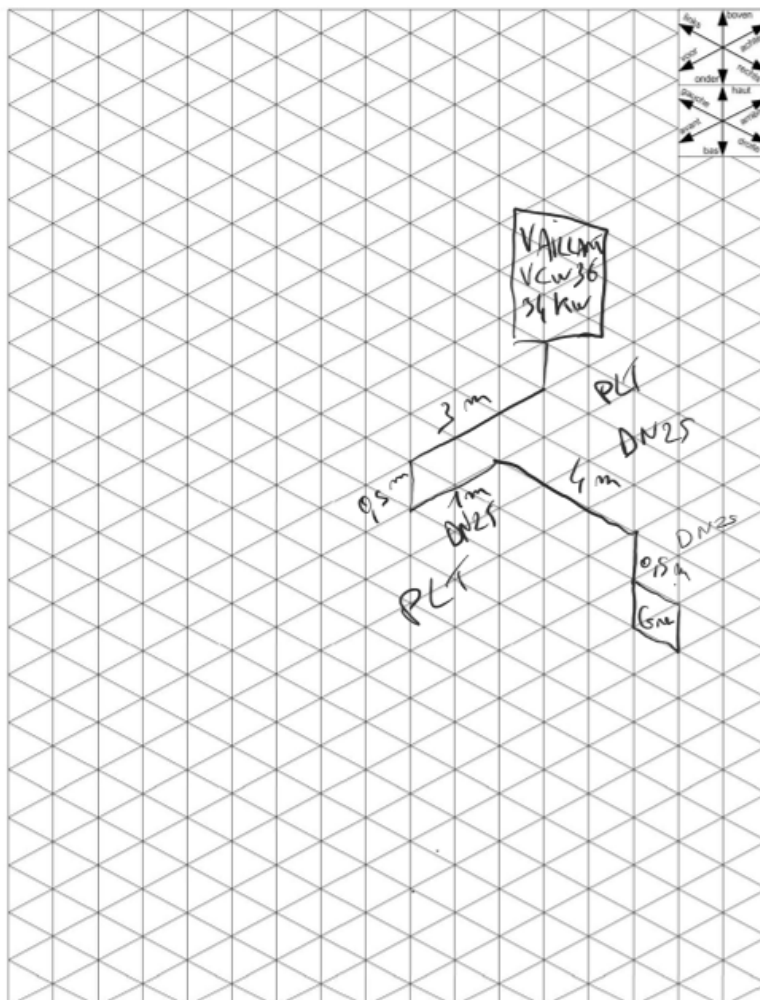

Versie/Version 1.01

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de nieuwe installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 25/08/2024 22:50:05

Door: Özver Yusuf
QZ CONSULTING

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN
DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER