



VINÇOTTE asbl
Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Oliegelaarslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° 60781513

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Oliegelaarslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be



F 133590

Rési code: L

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom: <u>TECHNIBAT</u>		Nom, Prénom: <u> </u>			
N° carte d'identité: <u> </u>		Adresse: <u> </u>			
N° TVA: BE <u>0638842691</u>		CP + Commune: <u> </u>			

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non placé
	Compl. kWh n° :	Index jour :	Index nuit :
Données installation	Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>		n° :
	Conçue pour U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 400 V <input type="checkbox"/>		Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XV0</u>		<input type="checkbox"/>
	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>30</u> mA		Nombre de tableaux : <u>1</u>
	Nombre de circuits terminaux : <u>13</u>		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input checked="" type="checkbox"/> Appareils	<input type="checkbox"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> I _d /section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>4</u> Ω		<input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : <u>10</u> MΩ		<input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre		<input type="checkbox"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input checked="" type="checkbox"/> Néant
Infractions Installation existante	<input type="checkbox"/> Néant
Remarques	
<input type="checkbox"/> Néant	

Conclusion(s) :

- La nouvelle installation est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.
- L'installation existante est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

23/05/2019

par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur : AWLIK

Agent n° 1733 Date 23.05.2019

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : Schéma(s) de position :


Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

révisé :

Installation : Techni Bar SRL chambre de pomant 340 JARDINURE TABFC638.849.691

- circuit Paire Four VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire Micro onde VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire lave vaisselle VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire Machine à Laver VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire sechoir VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire cuisine VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire taque de cuisson x VOB 366mm²
- circuit Paire éclairage Sejour, Hall, VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire, éclairage WC, Hall, Buanderie chauff VOB 3x2,21
- circuit ch 1 Bureau VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire, éclairage ch 2 VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire, éclairage Salle de bain VOB 3x2,5mm²
- circuit Paire chauffeure VOB 3x2,5mm²

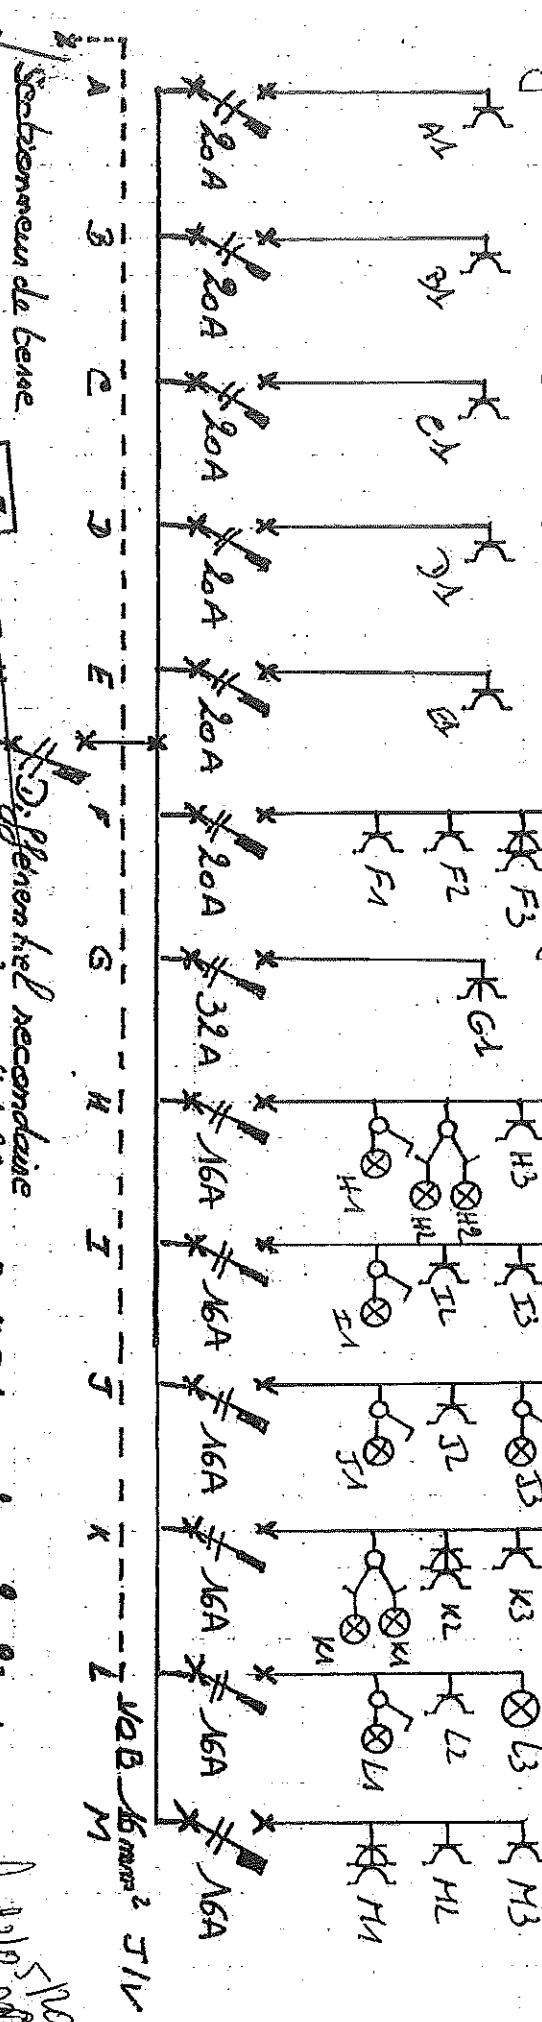


Arrangement B 101

Sectionneur de base

Differential secondaire 30mA 30A 2P

Differential général 300mA 48A 2P

Schéma uni polaire



1019

[Signature]

