

**PROCONTROL**Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation:

Rue du Fond des Fourches 41
B-4041 VOTTEM
TVA : BE 0507 735 513

Tel : 04/227.15.77

Fax : 04/227.47.24

E-mail : secretariat@pro-control.be

Affaire : E07/0205/20191024/09

Date de visite : 24/10/2019

Date du rapport : 24/10/2019

RAPPORT ☒ D'EXAMEN DE CONFORMITE/ ☐ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE
ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Proprietaire/Gestionnaire
Nom, Prénom : BATICO sprl		
Rue : Heppinchamps 31		
B-4801 STEMBERT		

1. Conclusion : <https://bit.ly/2mn4GFd> - ART 86 : Portée des conclusions et Devoirs du propriétaire

- ☒ L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 24-10-2044 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : --/--/-- ☐ Par le même organisme de contrôle.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés à la demande.

2. Type de contrôle Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-☒ 01 ☐ 02

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☒ Art:270 ☐ Temporaire | ☒ Mise en usage ☐ Modification ☐ Extension | ☒ Art:86 | ☒ Unité d'habitation |
| ☐ Art:271 | ☐ Périodique ☐ Contrôle | | ☐ Unité de travail domestique |
| ☐ Art:276 Renforcement | | ☐ Art:271b | ☐ Partie commune |
| ☐ Art:276b Transfert de propriété | | ☐ Art:278 | ☐ Installation photovoltaïque |

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : - pas communiqué - Schéma de distribution TT

☒ EAN : Non Communiqué ☒ Compteur non placéProtection de branchement : max 63 ☒ A/MAX. à placer. Colonne d'alimentation type : NON VISIBLE Section : NON VISIBLE mm2

Données installation :

Tension nominale : 2x230V - Courant nominal max : 63 A - Type de prise de terre : ☒ boucle ☐ piquets ☐ non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : EXVB - section : 4x16 mm2 - Nombre de tableau électrique : 1 - Nombre de circuits électrique : 17

Description installation : voir annexe de 1 a 5

☒ Disp.de Sect. Gén : 63 A / 300 mA -**4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :**

☒ Contact dir. ☒ Contact Indir. ☒ Montage - ☒ Appareils - ☒ Matériels - ☒ I > section - ☒ Schémas - ☒ Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 12,6 Ω / Isolement général : 8,44 M Ω ☒ Continuité de terre - ☒ Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☒ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - ☐ n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel

☒ voir schéma(s) visés en annexe ☐ voir croquis réalisé en annexe (art276bis)

Infractions: Néant	Remarques: - Salle de bain non équipée en sanitaires - Cuisine et appareils de chauffage non placés
--------------------	---

Inspecteur (Nom et Signature)
Pour Pro Control ASBL
Mr Gaëtan CASTROGIOVANNI

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Ce rapport comporte 5 annexe(s)


DTT/R/E02-01/E02-02-Art 86

VERSION A-REV 05 - Date d'application 7/10/2019

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de Pro Control
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan

Version logiciel : 0.3.9 N° Appareil de mesure : 05



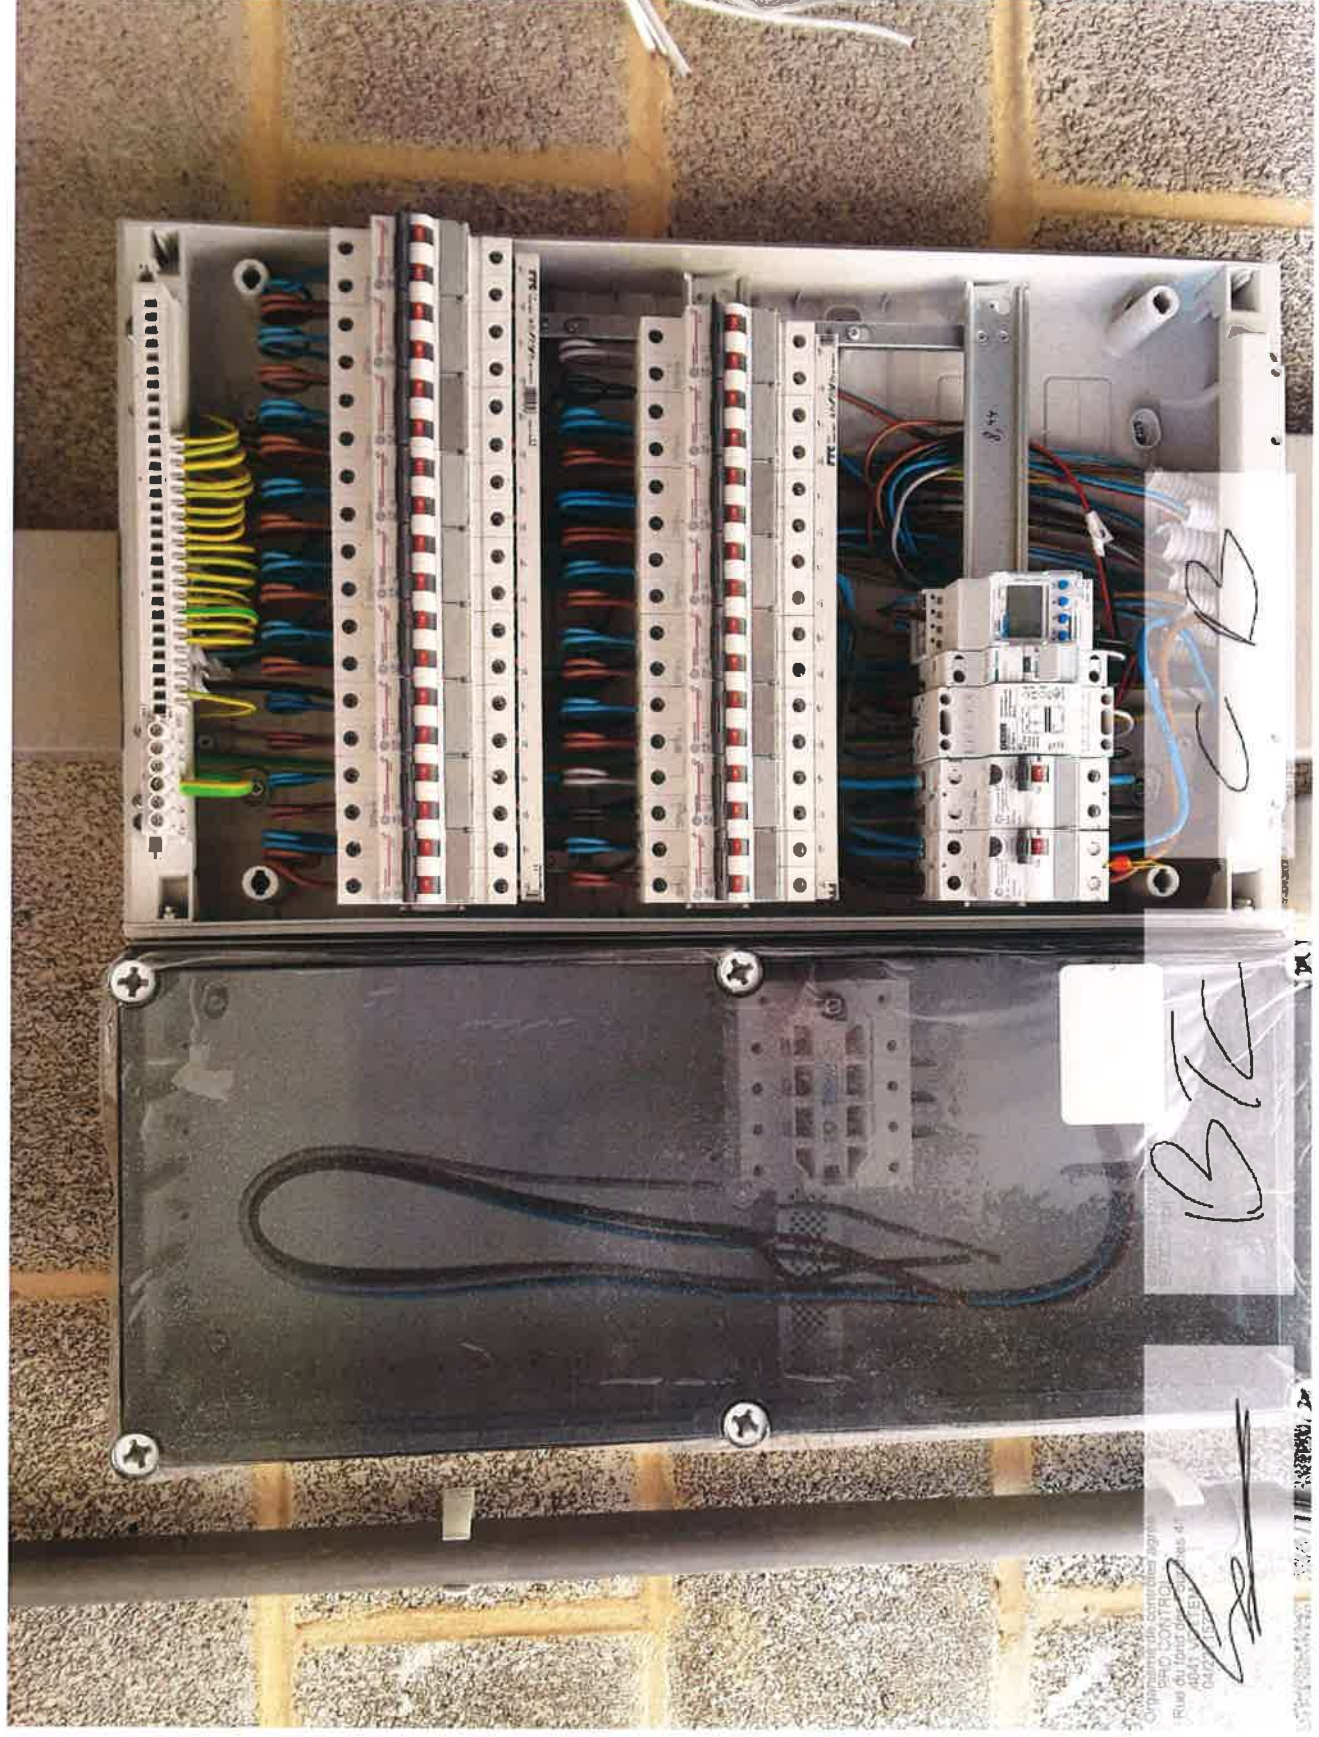

Batico Sprl.

Rue Heppinchamps n° 31 (lot 17)

4801 Stembert.

Liste des circuits.

- A) Cuisinière électrique
- B) Alarme
- C) Eclairage du grenier + éclairage du hall de nuit + éclairage du hall d'entrée + éclairage à l'extérieur à l'avant + sonnerie + éclairage et ventilation du W.C. + éclairage du living + éclairage central de la cuisine
- D) Eclairage et prises de la chambre à l'arrière à gauche
- E) Eclairage et prises de la chambre à l'arrière à droite
- F) Eclairage et prises de la chambre à l'avant
- G) Eclairage et prises de la chambre centrale à gauche
- H) Les prises du living + une prise dans le hall d'entrée + une prise sous l'interrupteur de la cuisine
- I) Four
- J) Eclairage, prises et ventilation de la salle de bains + deux prises dans le grenier
- K) Micro-ondes + frigo
- L) Une triple prise au plan de travail de la cuisine à gauche de la cuisinière électrique + éclairage sous les meubles de la cuisine + ventilation de la cuisine + hotte
- M) Une double prise au plan de travail de la cuisine à gauche de la fenêtre + éclairage dans le caisson de la cuisine + éclairage et prises de la terrasse + le volet électrique de la porte fenêtre du living
- N) Lave-vaisselle
- O) Eclairage et prises du garage + une prise pour le groupe hydrophore + chauffage
- P) Machine à laver
- Q) Séchoir


Electricité

ELECTRICITE GENERALE
CORMAN FRERES SPRL
Rue des Pêches 1 B-6840 Welkenraedt
Tél + Fax 087 84 06 28

Batico SpA
Rue Heppinchamps (Lot 17) n° 31
4801 Stembach

Tension : 2X230V~

Disjoncteurs automatiques

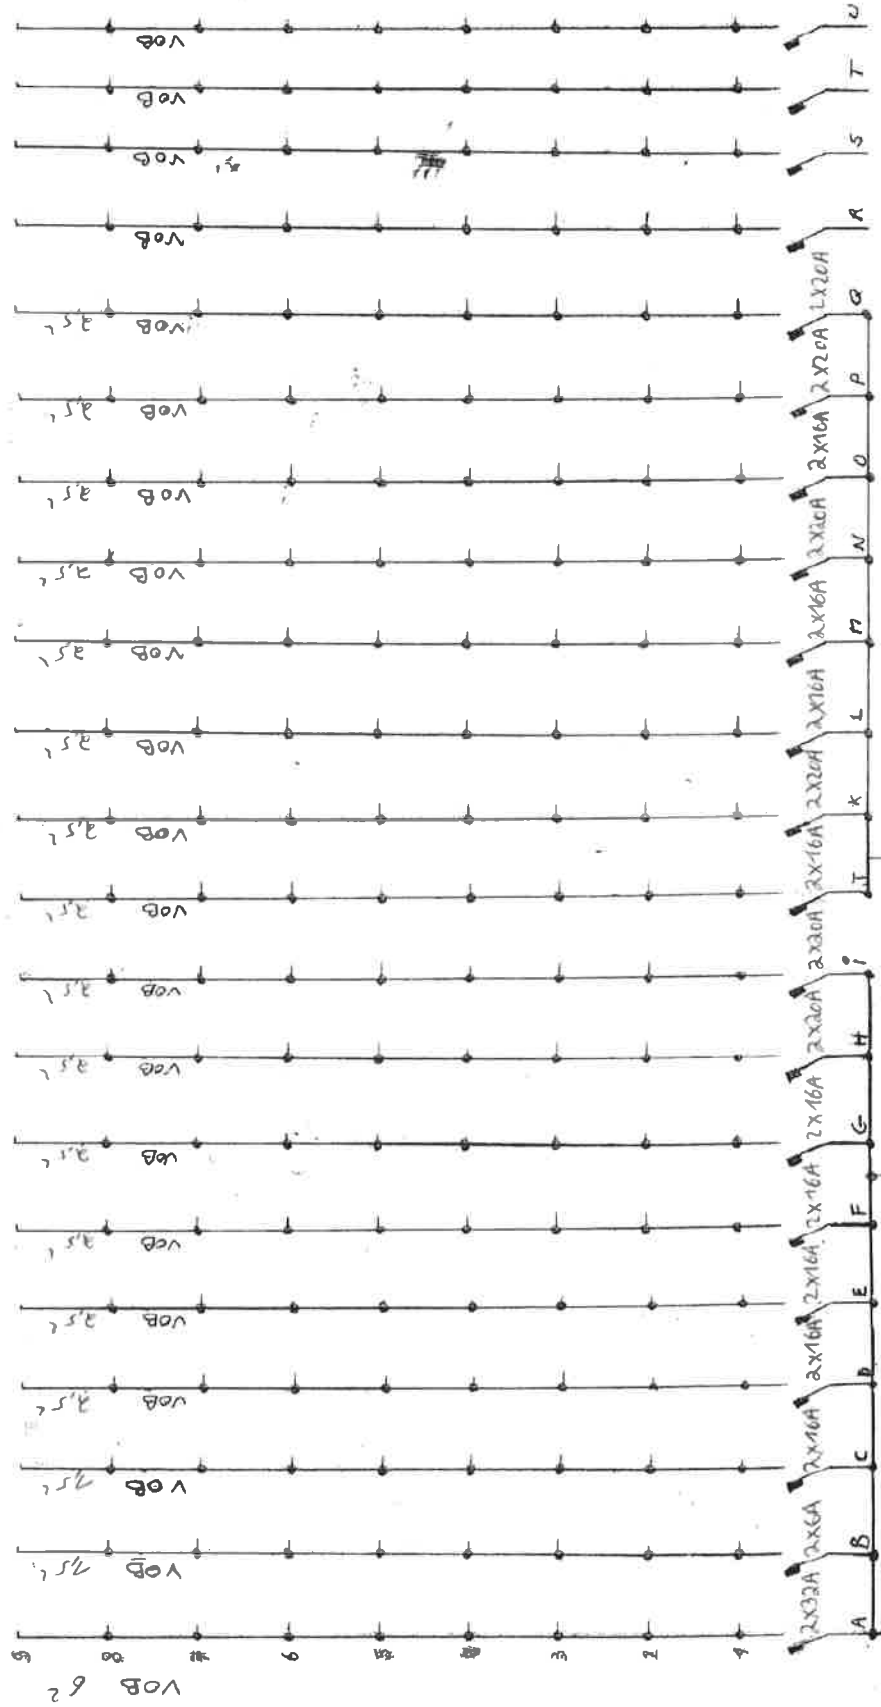

le délégué de
l'organisme de
contrôle

Signature Electricien
CORMAN FRERES SPRL

Signature Electricien
CORMAN FRERES SPRL

Signature Electricien
CORMAN FRERES SPRL

Signature Electricien
CORMAN FRERES SPRL

C B

4X16 500m

4X16 500m

4X16 500m

