




N° 294-I



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 20 / 05 / 71 P.

Table with columns for Aard onderzoek, Nature du contrôle, and Voorschr. netbeheerder. Includes checkboxes for RGIE, AREI, and other standards.

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienstelling, Uitbreiding, and Vernieuwing. Includes checkboxes for Temporaire, Install. Foraine, Mise en service, Extension, and Renouvellement.

Plaats van het onderzoek : E. Vueresstraat 37 bus 6 Ten Park
Lieu du contrôle :

Eigenaar : K. Keyser
Adres :
Propriétaire : K. Keyser Adresse :

Installateur : K. Keyser
BTW / TVA : 872.993.911

Datum van het onderzoek : 15/05/2006
Date du contrôle :
Inspecteur : M. G. Colinas

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apart. 6

Spanning : 230V
Tension :
Meter / bord verbinding : 4210
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 60A
Prof. maximale :

Aardelektrode :
Electrode de terre : 4.0 Ohm
Isolatie : 20 Mohm
Isolement :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, In (A), Δ In (mA), Beschermd kringen - Circuits protégés, and AREI / RGIE. Includes handwritten notes and a large diagonal line through the table.


Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)
VISUM : ELECTRO-TEST V.Z.W. STEVEN A. VANDORMEN Inspecteur G.S.N. : 0476 283 326
Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.
L'installation est - n'est pas - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - temporairement - être mise en service - rester en service.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 15/05/2006.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,
de inspecteur : l'inspecteur:

NOTE AUX ENTREPRENEURS : Conformément à l'art. 14 du Code de ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPP.ELSS1.02

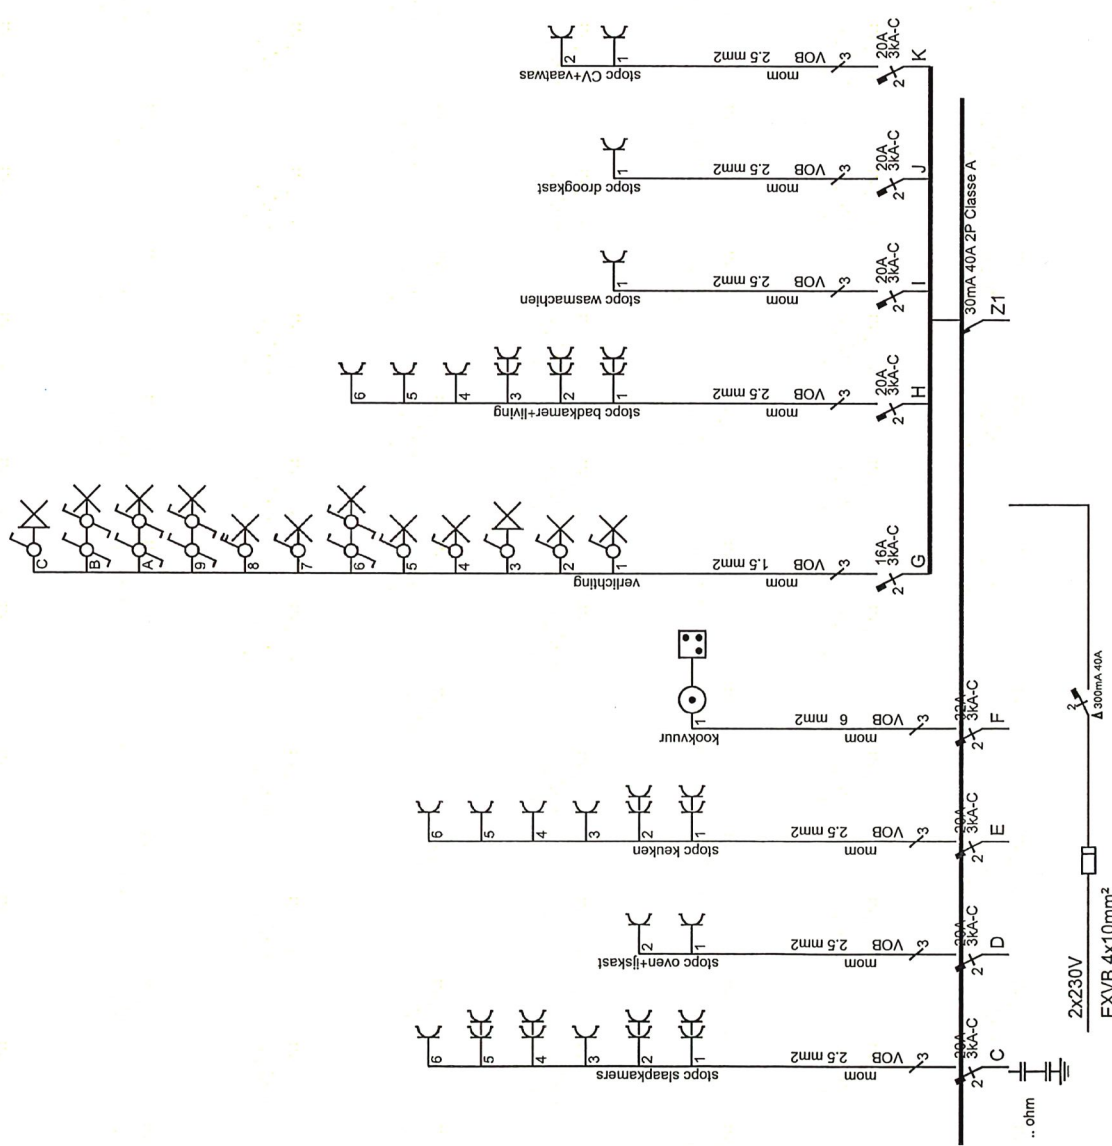

Elektricitetswerken
LENAERTS
 Poldersstraat 26, 2990 Wuustwezel

Verantw. uitvoering
 .. / .. / 2007

Kleynen Agnes
 emiel verreesstraat 37b6
 turnhout

Afgev. erkend organisme
 .. / .. / 2007

