

PROCONTROL
Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
Installations Electriques

Sieges Social & d'exploitation: Rue du Fond des Fourches 41
B-4941 VOTTEM
TVA : BE 6567 735 513
Tel : 04/227 15 77
Fax : 04/227 47 34
E-mail : secretariat@pro-control.be
Date du rapport : 21/01/2020

Affaire : E02/0148/20200121/02 Date de visite : 21/01/2020

RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE/ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

Lieu de visite	Responsable des travaux	Propriétaire/Gestionnaire
	Nom, Prénom : AVELEC Mr FOCAN	
	Carte ID	
	Tva : BE0503031232	

1. Conclusion : <https://billy/2mn4GFd> - ART 86 : Portée des conclusions et Devoirs du propriétaire
- ☒ L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 21-01-2045 délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : -/-/ - ☐ Par le même organisme de contrôle.
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures préventives doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an des infractions subsistant l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'inspecteur de l'énergie préposé à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés à la demande.

2. Type de contrôle Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02 ☒ 01 ☐ 02

☒ Art.270 ☐ Temporaire	☒ Mise en usage	☐ Modification ☐ Extension	☒ Art.86	☒ Unité d'habitation
☐ Art.271	☐ Périodique	☐ Contrôle		☐ Unité de travail domestique
☐ Art.276 Renforcement			☒ Art.271b	☐ Partie commune
☐ Art.276b Transfert de propriété			☐ Art.278	☐ Installation photovoltaïque

3. Données générales de l'installation

Données distributeur => Nom du GRD : RESA Schéma de distribution TT SN compteur bi-horaire : 33937894 marque : PAFAL

☒ EAN : Non Communiqué ☐ Compteur non placé

Protection de branchement : 40 ☒ A/MAX. à placer. Colonne d'alimentation type : VFVB/XFVB Section : 4x10 mm2

Données installation :

Tension nominale : 2x230V - Courant nominal max : 63 A - Type de prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets ☐ non-visible

Cable d'alimentation tableau principal => type : XVB - section : 3x10 mm2 - Nombre de tableau électrique : 2 - Nombre de circuits électrique : 14

Description installation : voir annexe de 1 a 6

☒ Disp.de Sect. Gén. : 1 A / 1 mA -

4. Mesures - Tests - Contrôles visuels - Scelle :

☒ Contact dir. ☒ Contact Indir. ☒ Montage - ☒ Appareils - ☒ Matériels - ☒ I > section - ☒ Schémas - ☐ Contrôle boucle de défaut

Résistance de dispersion de la prise de terre : 13,4 Ω / Isolement général : 87,6 M Ω ☒ Continuité de terre - ☒ Test de dispositif diff.

Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☒ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - ☐ n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel

5. Infractions : ☒ voir schéma(s) visés en annexe ☐ voir croquis réalisé en annexe (art276bis)

Infractions: Néant	Remarques: Néant
--------------------	------------------

Inspecteur (Nom et Signature)

Pour Pro Control ASBL

Mr Benoît SCHMITZ

Le demandeur (Signature)

Visa du GRD

Ce rapport comporte 6 annexe(s)

DTT/R/E02-01/E02-02-Art 86


VERSION A-REV 06 - Date d'application 9/12/2019

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de Pro Control
De reproductie van dit verslag wordt enkel en niet schriftelijke goedkeuring van Pro Control toegestaan

Version logiciel : 0.4.1 N° Appareil de mesure : 06



[illegible]

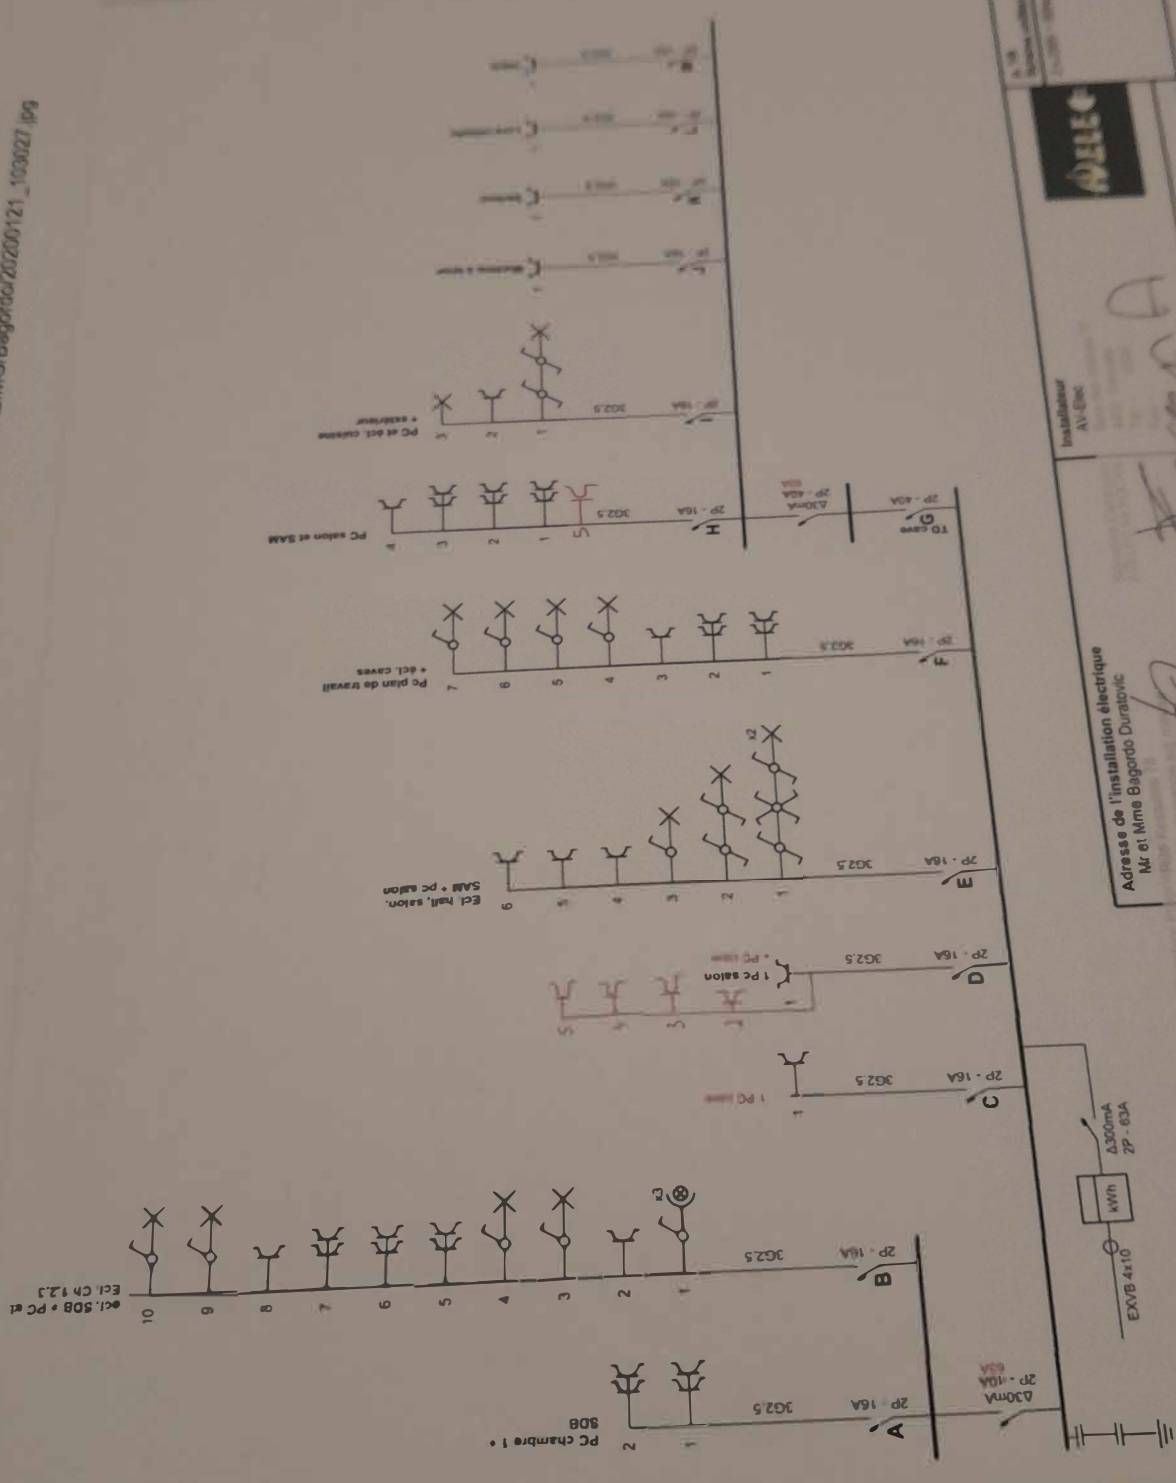

Installateur
AV-Enc

Adresse de l'installation électrique
Mr et Mme Bagordo Duratovic

Foran A

Bagordo

Attestation de conformité
PRO CONTROL
Rue du Fond des Fourches 41
4041 VOITTEM
04/2271517