

Resp. client:
N° commande:
N° client: 76396
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0474 83 46 71
e-mail: info@certibru.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS18
N° rapport : 4708683
N° rapp. prov.:
Date: 28/06/2016

Client / Mandant :
CERTIBRU
RUE GABRIELLE PETIT 47
1080 BRUXELLES 8

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: _____ Type d'installation: Existante/Modification _____ Type de locaux: appartement
Lieu de contrôle: AV Albert Giraud 1/6 BRUSSEL 3 1030
Type de contrôle: visite de contrôle _____ Selon RGIE Art. 86/271
Date du contrôle: 28/06/2016 _____ Contrôleur: WAGNY RUDY
Propriété de: Monsieur Druez
Installateur: Monsieur Druez
T.V.A.: - _____ Carte-ID : - _____ Délivré à : - _____ Date: 28/06/2016

DESCRIPTION

EAN n°: - _____ N° compteur: 48190912 _____ Index I: 034133.1 _____ Index II: - _____
Raccordement: - _____ Fourreau: - _____ Plaque d'isolat: - _____
Tension de serv.: 3 x 220V _____ Protection max.: 32A _____ Protection principale: 32A _____ Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: VVB _____ nombre de conducteurs: 4 _____ section: 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: - _____ nombre de conducteurs: - _____ section: - mm²
Electrode de terre: type: barres _____ section: 10/16 mm² _____ Résistance de dispersion: 7.12 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: A _____ est plombé par des scelles d'OCB: en ordre _____ Diff. supplém.: 4p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre _____ Contrôle boucle de défaut: en ordre _____ Résist. d'isolem. général: 31.6 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre _____ Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: _____ contact direct: en ordre _____ contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre _____ Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ - d'eau
Ne sont pas encore raccordés: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire
Nombre de tableaux: 2 _____ Nombre de circuits terminaux: 2/15

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

1. Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
2. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
3. Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

N


CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée (28/06/2041), comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,


0493 24 61 55


Le contrôleur

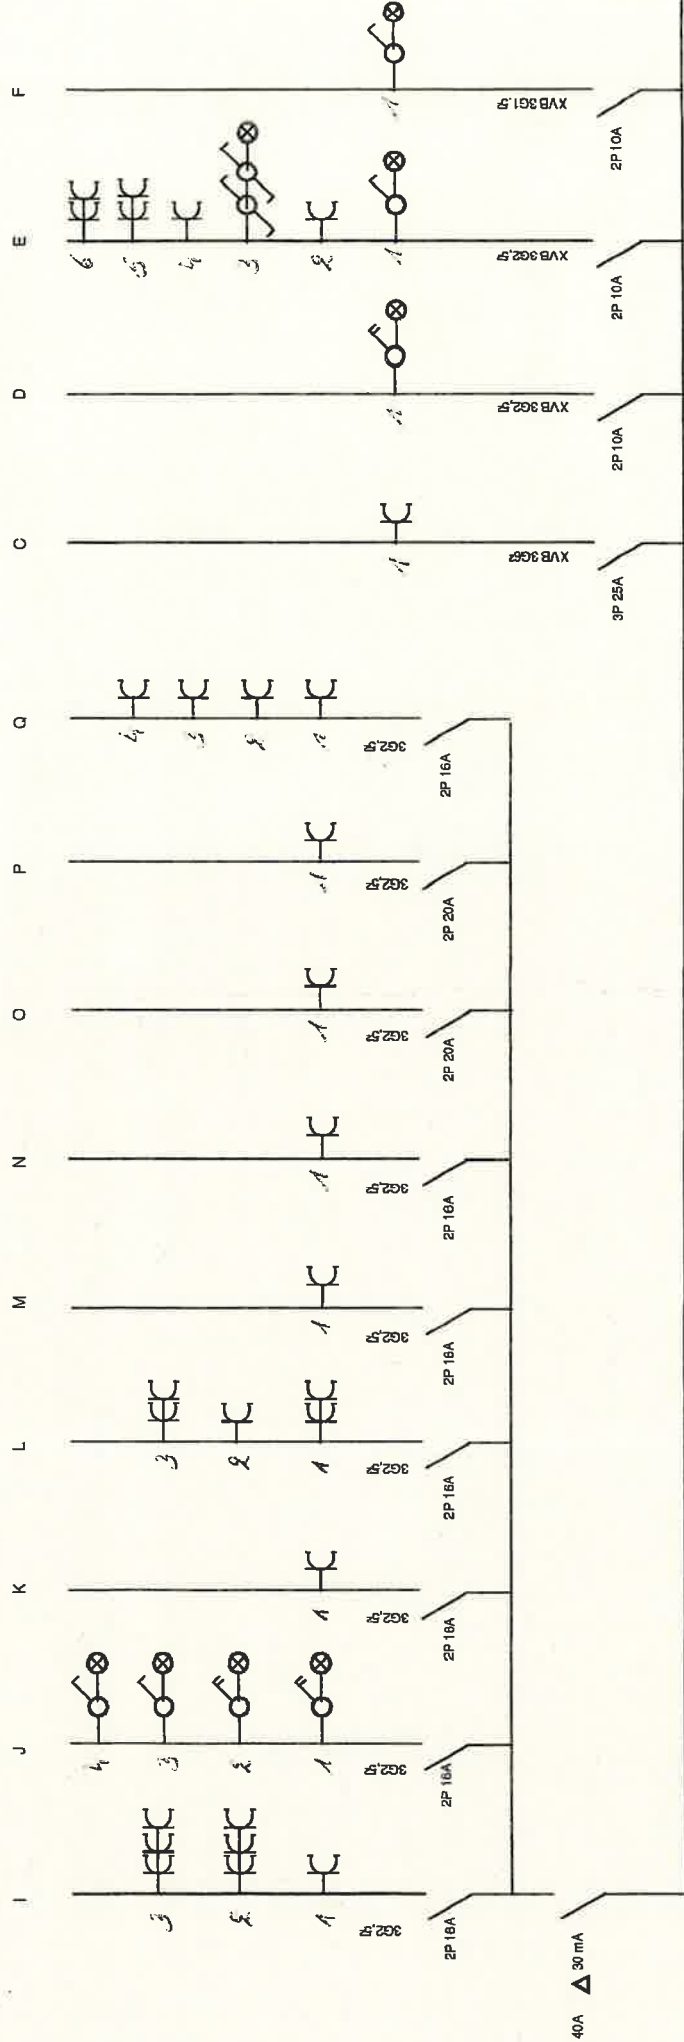

Installation est contrôlée par:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Inspecteur : Wagner Rudy
 Date : 28/08/2016
 PV nr° : 4708683
 Signature : *[Signature]*

Electricien	Client	Organisme de contrôle
EMC2U - Pascal Dumonceau Rue Général Graty, 93 1030 BRUXELLES	Monsieur Thomas DRUEZ Av. A. Giraud, 1 Bte 12 1030 BRUXELLES	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

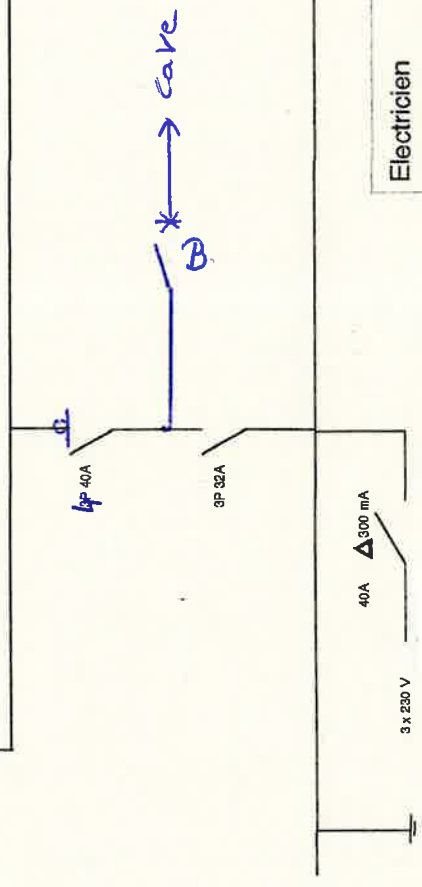

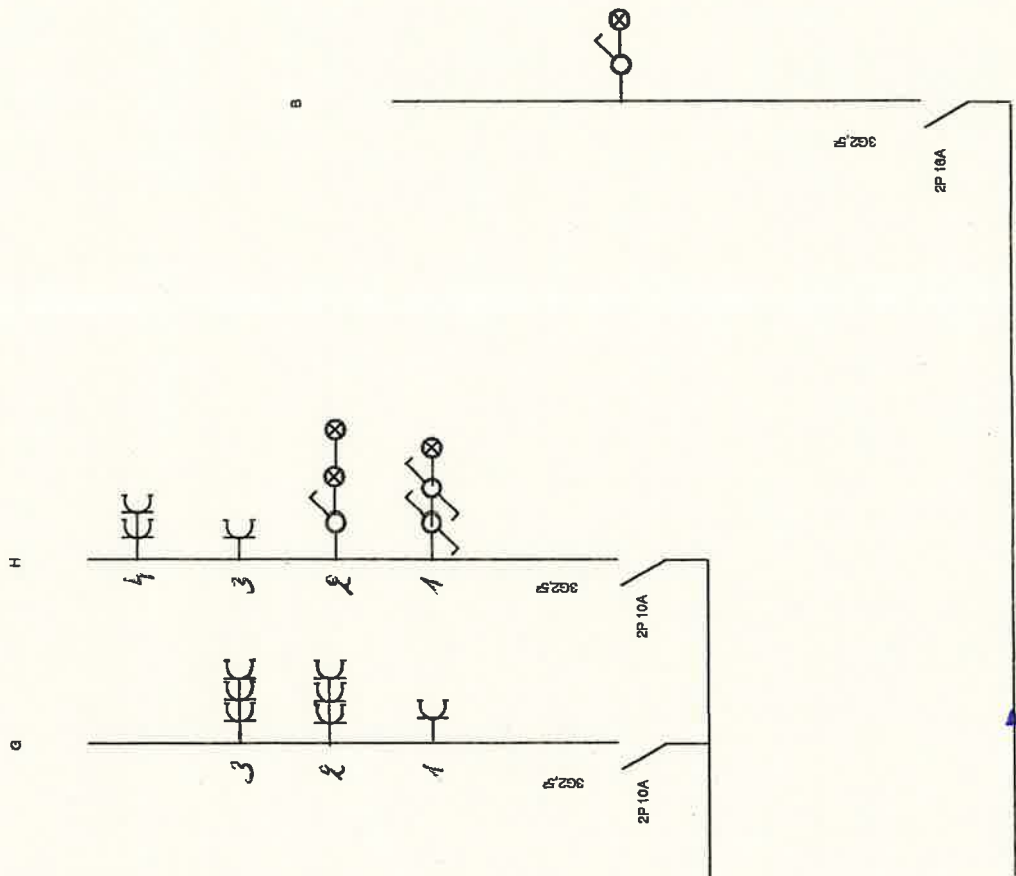

Installation est contrôlée par:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Inspecteur : Wagny Rudy
 Date : 28/6/2016
 PV nr° : 47088B
 Signature : *[Signature]*

Electricien	Client	Organisme de contrôle
EMC²U - Pascal Dumonceau Rue Général Gratry, 93 1030 BRUXELLES	Monsieur Thomas DRUEZ Av. A. Giraud, 1 Bte 12 1030 BRUXELLES	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	