

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

N° de rapport : 19.20170921/02

Concerne : contrôle dans le cadre d'une vente contrôle périodique

Type d'habitation : maison appartement autres :

Demandeur : M. PAUWELS, MARC.

Personne sur place : M. PAUWELS code EAN de l'installation : Nc.

Adresse de la visite : Rue Commandant Lemaire 149, 7033 Euxmes.

Date de visite : 22.09.2017 Date d'émission : 22.09.2017 Références client : -

Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 271 bis 278

Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : 230
 3N400 V 3x230V 2x230V 1N400V

Protection générale du branchement : 10 A

Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 11

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<input checked="" type="checkbox"/>		
Etat du matériel électrique installé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts directs	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel <input checked="" type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<input checked="" type="checkbox"/>		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<input checked="" type="checkbox"/>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<input checked="" type="checkbox"/>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>10,0</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>19,53</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/>		

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIUM asbl.


Manquements / Notes :

NEANT.


Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.
- Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa de l'inspecteur :
 Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,



Nom et visa du demandeur pour réception :

PAUWELS MARC 

RAP/SOCOTEC-E273(h)/0215 - V8

Adresse : Rue comandant
Lemaire ,149 à 7033 CUESMES


Tension : 230V ac

Le propriétaire


Date : Le

Le délégué de l'organisme agréé.


Date : Le

 BONVIBERT
DITTELLI


21.09.2017

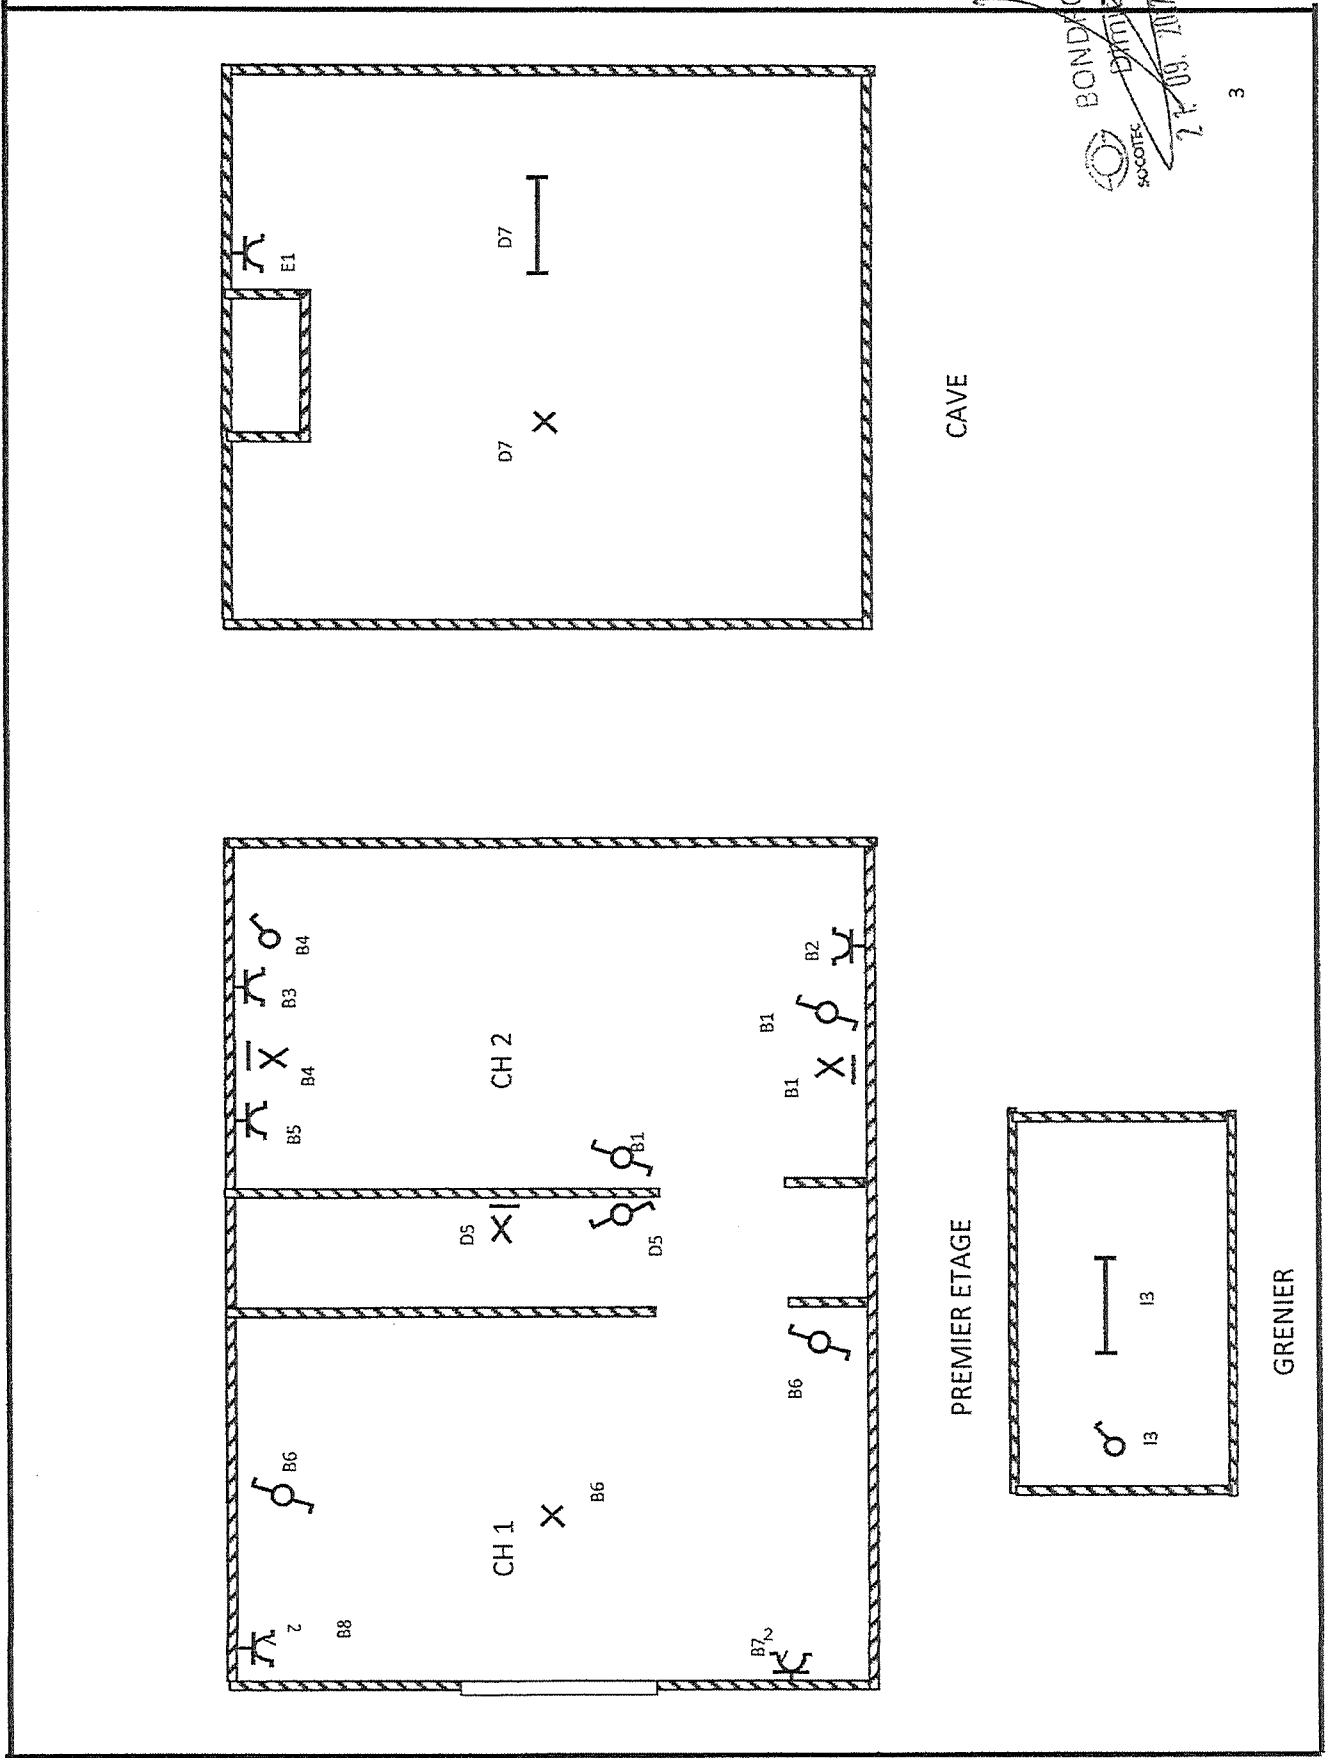


EDMONT
 SOCIÉTÉ
 21.09
 4

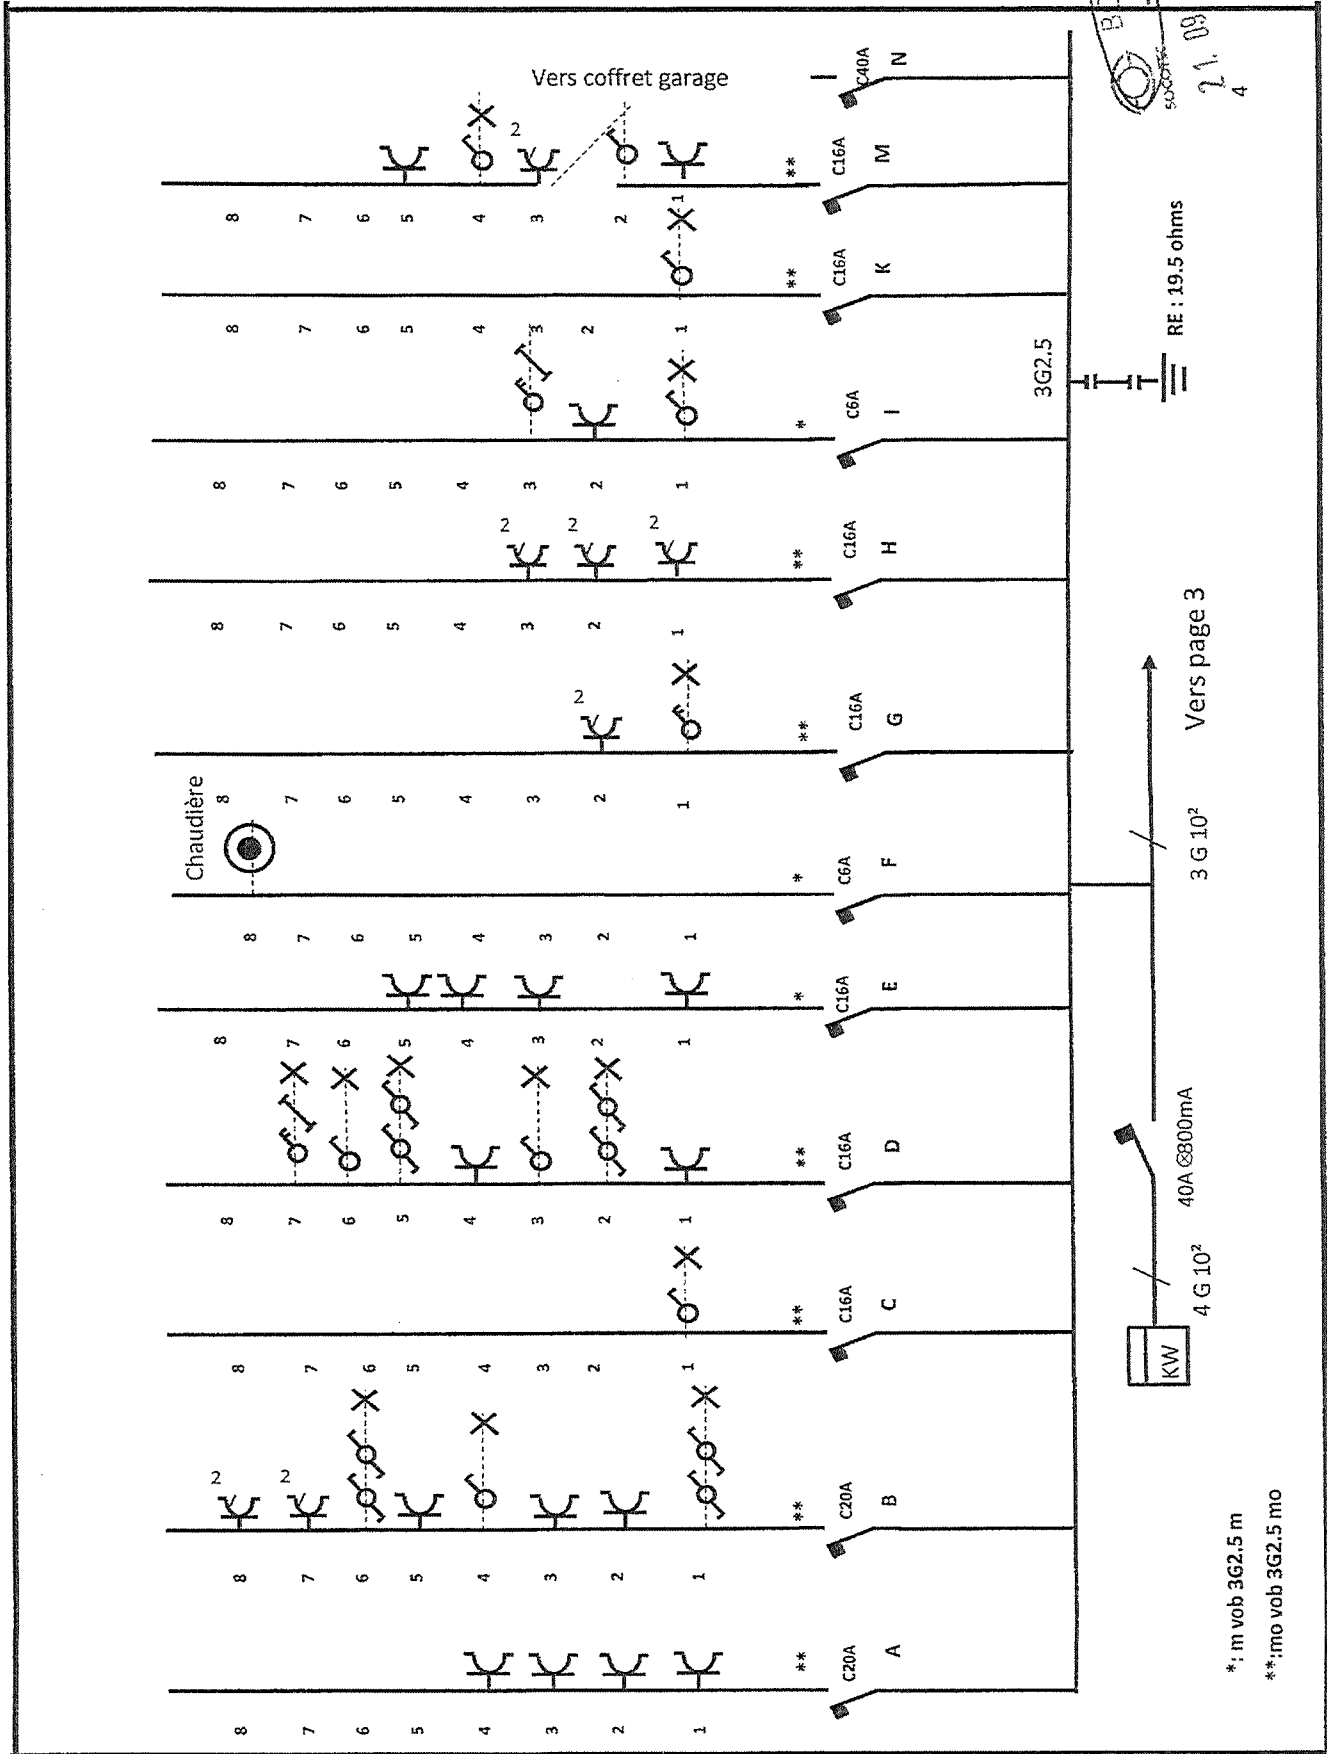

*: m vob 3G2.5 m
 **:mo vob 3G2.5 mo

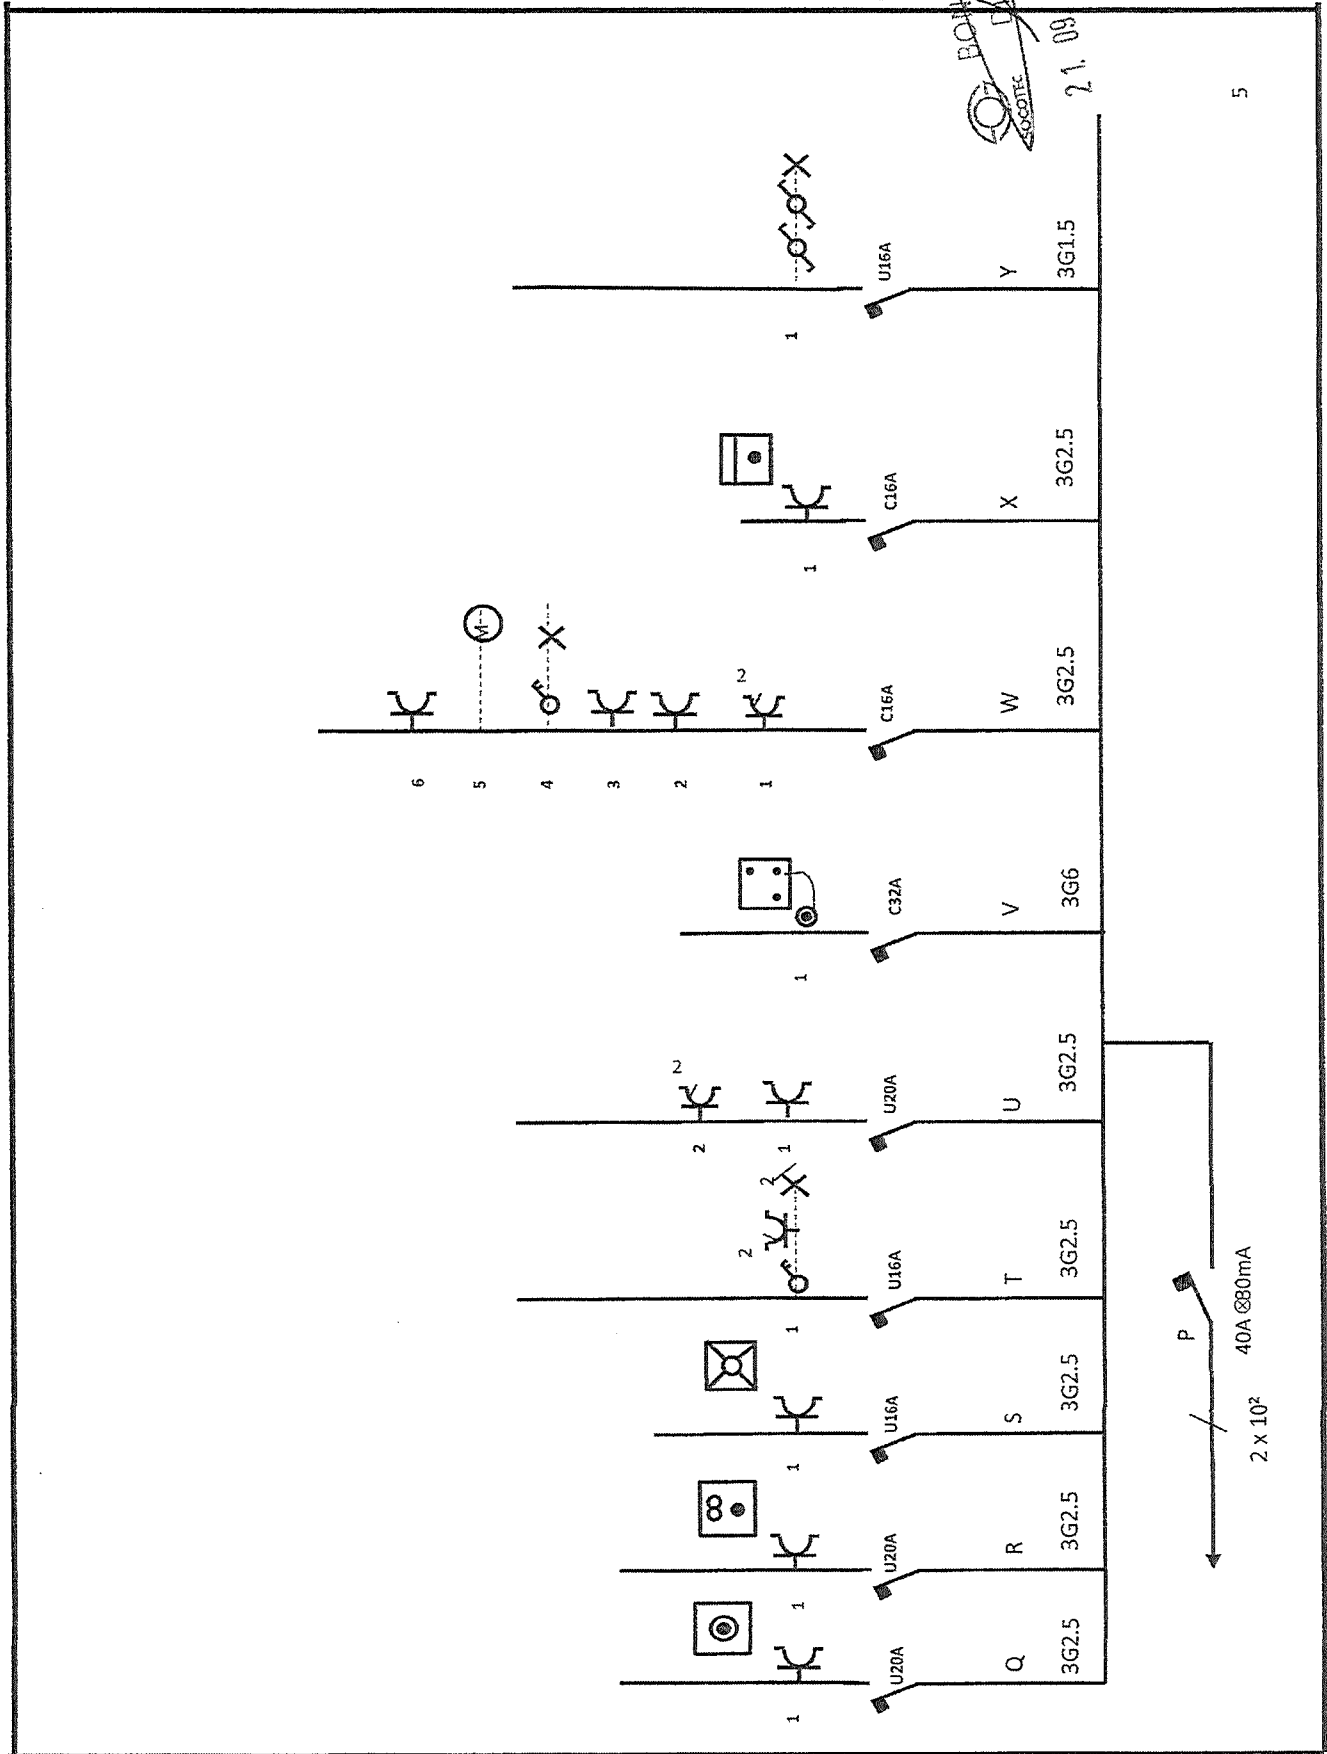

N	Liaison Coffret 2 garage
A	Prises Salon
B	Chambre 1 et 2
C	Eclairage Cuisine
D	Prises Salons + Eclairage Hall/Cave/ SAM
E	Prises Hall + Prises SAM
F	Chaudière
G	Prises cuisine Porte EXT + Eclairage cour.
H	Prises cuisine Frigo
I	Eclairage Penderie + Grenier
K	WC
M	Buanderie
Q	Lessiveuse
R	Sechoir
S	Lave Vaisselle
T	SDB
U	Eclairage Garage
V	Taque cuisine
W	Prises Cuisines plan de travail + éclairage spot
X	Four
Y	Prises garage



21.09.2007