ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 16/05/2022 **Inspecteur:** Thibault Vanhoutte **Mentor:** **Installateur:** -

ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19370806

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	27
Busnummer	
Postcode	8660
Gemeente	Adinkerke
Land	België

Eigenaar


Naam	Ceulemans
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	27
Busnummer	
Postcode	8660
Gemeente	Adinkerke
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 541448820066297770 **Teller Nr.:** : 714646

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

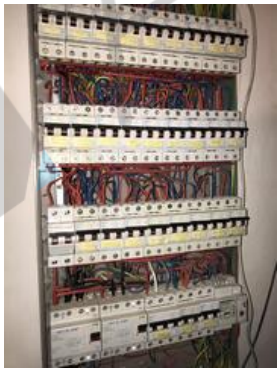


Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 32


Ri algemeen: 1.067 MΩ

OK

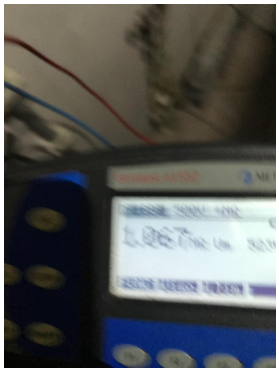

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 16.46 Ω OK

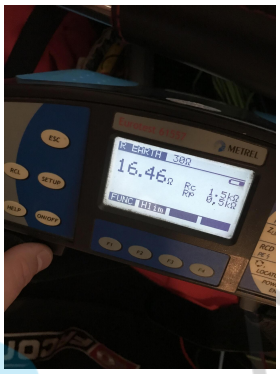

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	32	OK	OK
30	40		-	A	9	OK	OK
300	40		-	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
18	C	16		2	2,5
9	C	10		2	2,5
1	C	20		2	2,5
1	C	20		3	6
1	C	4		2	1,5
2	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	NOK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I9.11 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is. Afstanden elektrisch materiaal in volume 2 (>60cm) werden niet gerespecteerd.(Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 7.1.)

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Thibault Vanhoutte




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

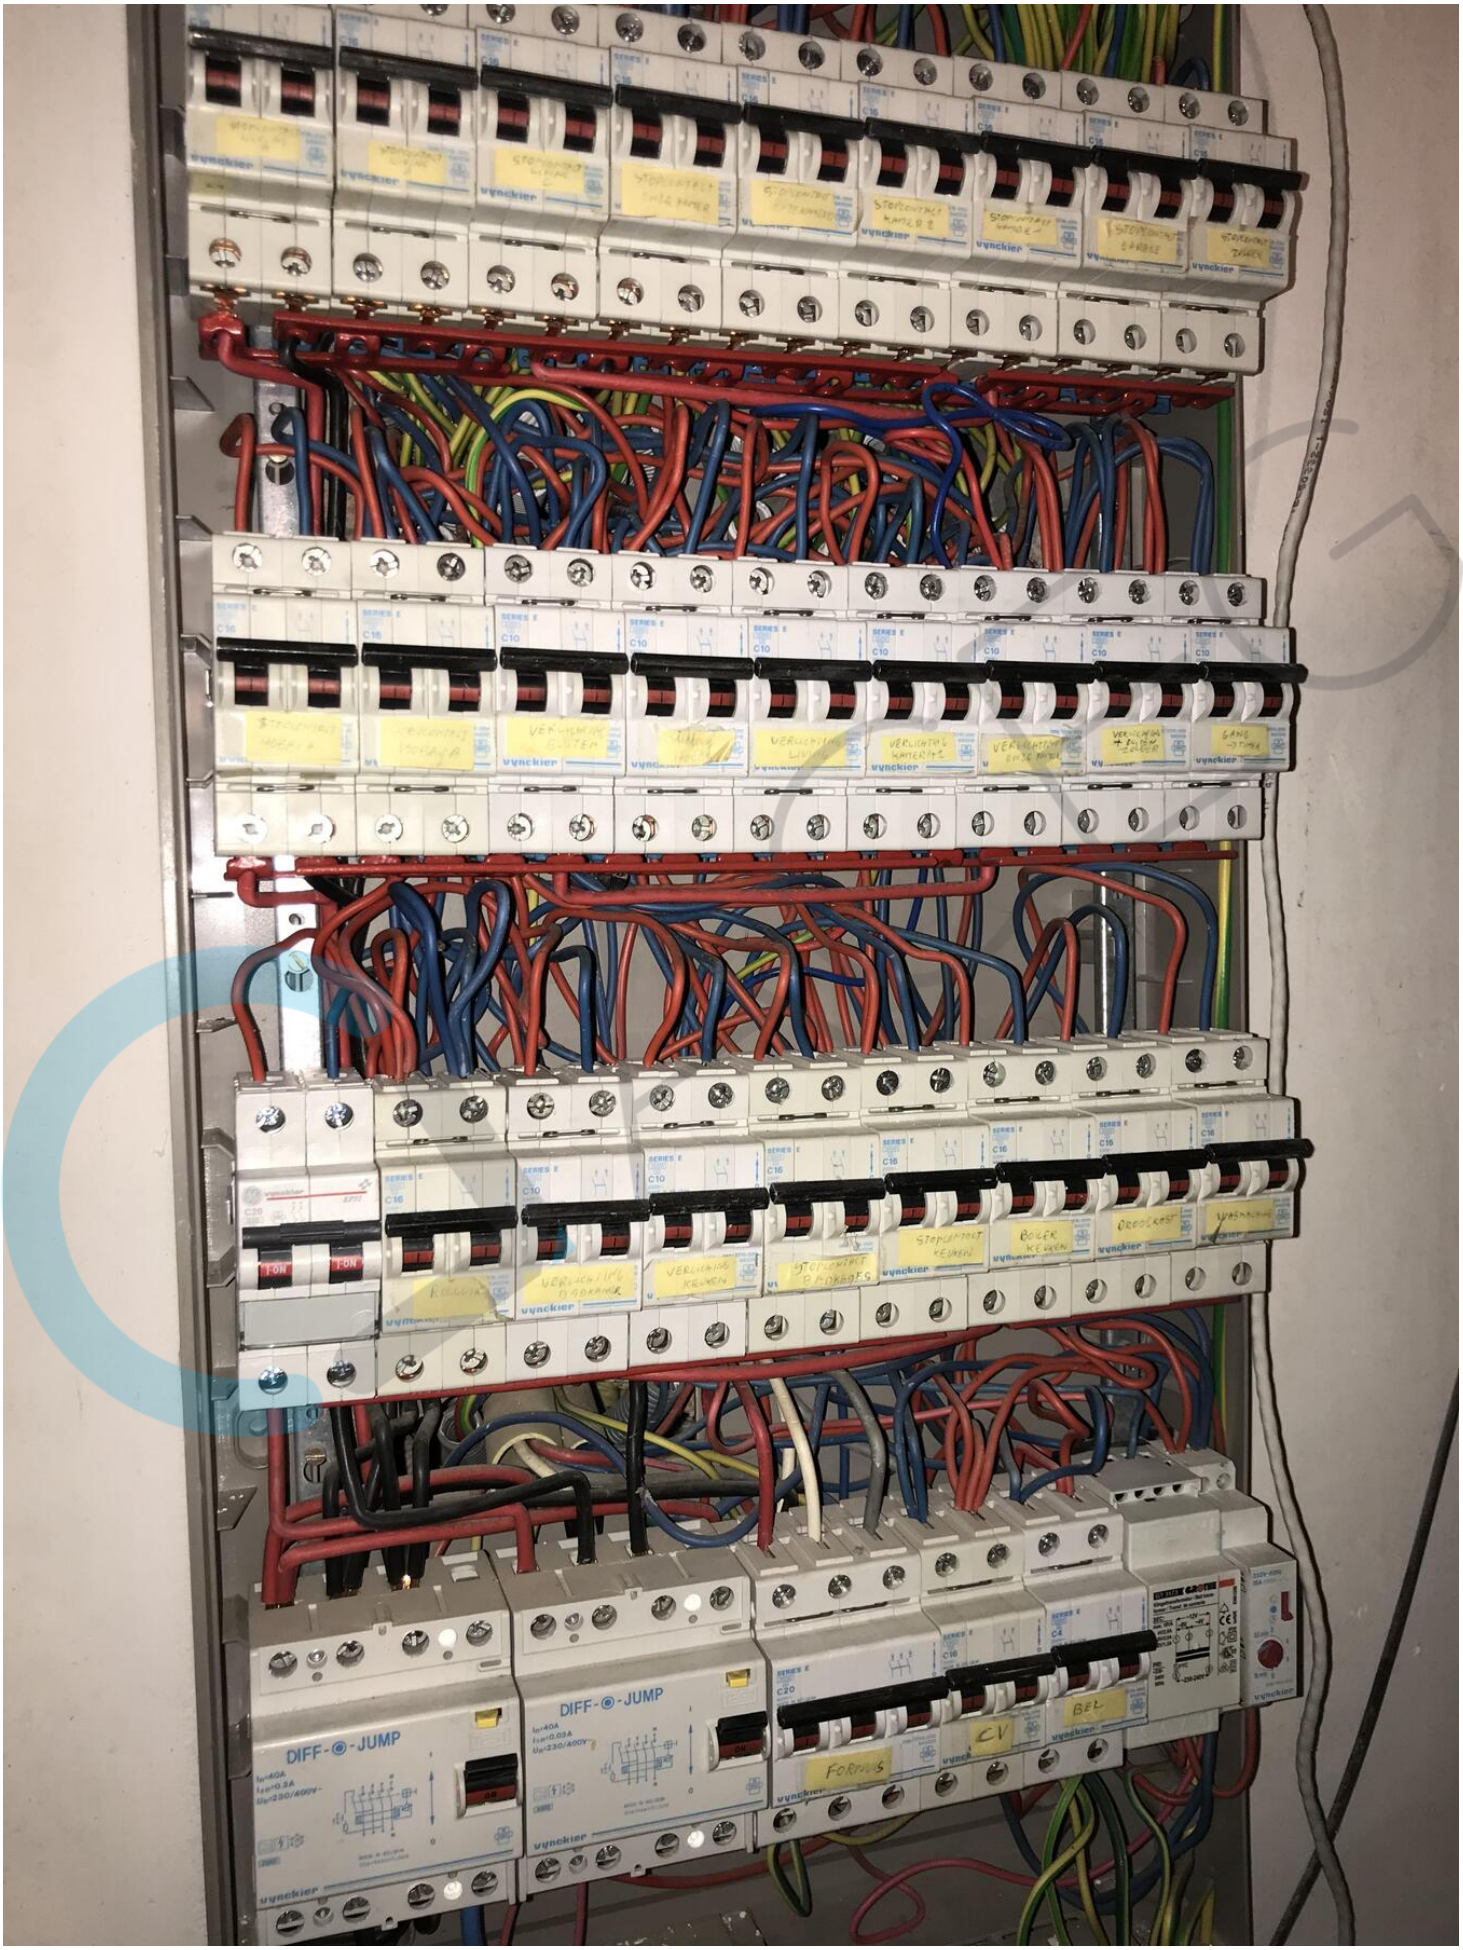

DIFF-⊙-JUMP
DIFF-⊙-JUMP
CV
BEL
FORNUS



DIFF - JUMP
TEST
SERIES G
C20
SERIES G
C20
vynckier
vynckier
vynckier



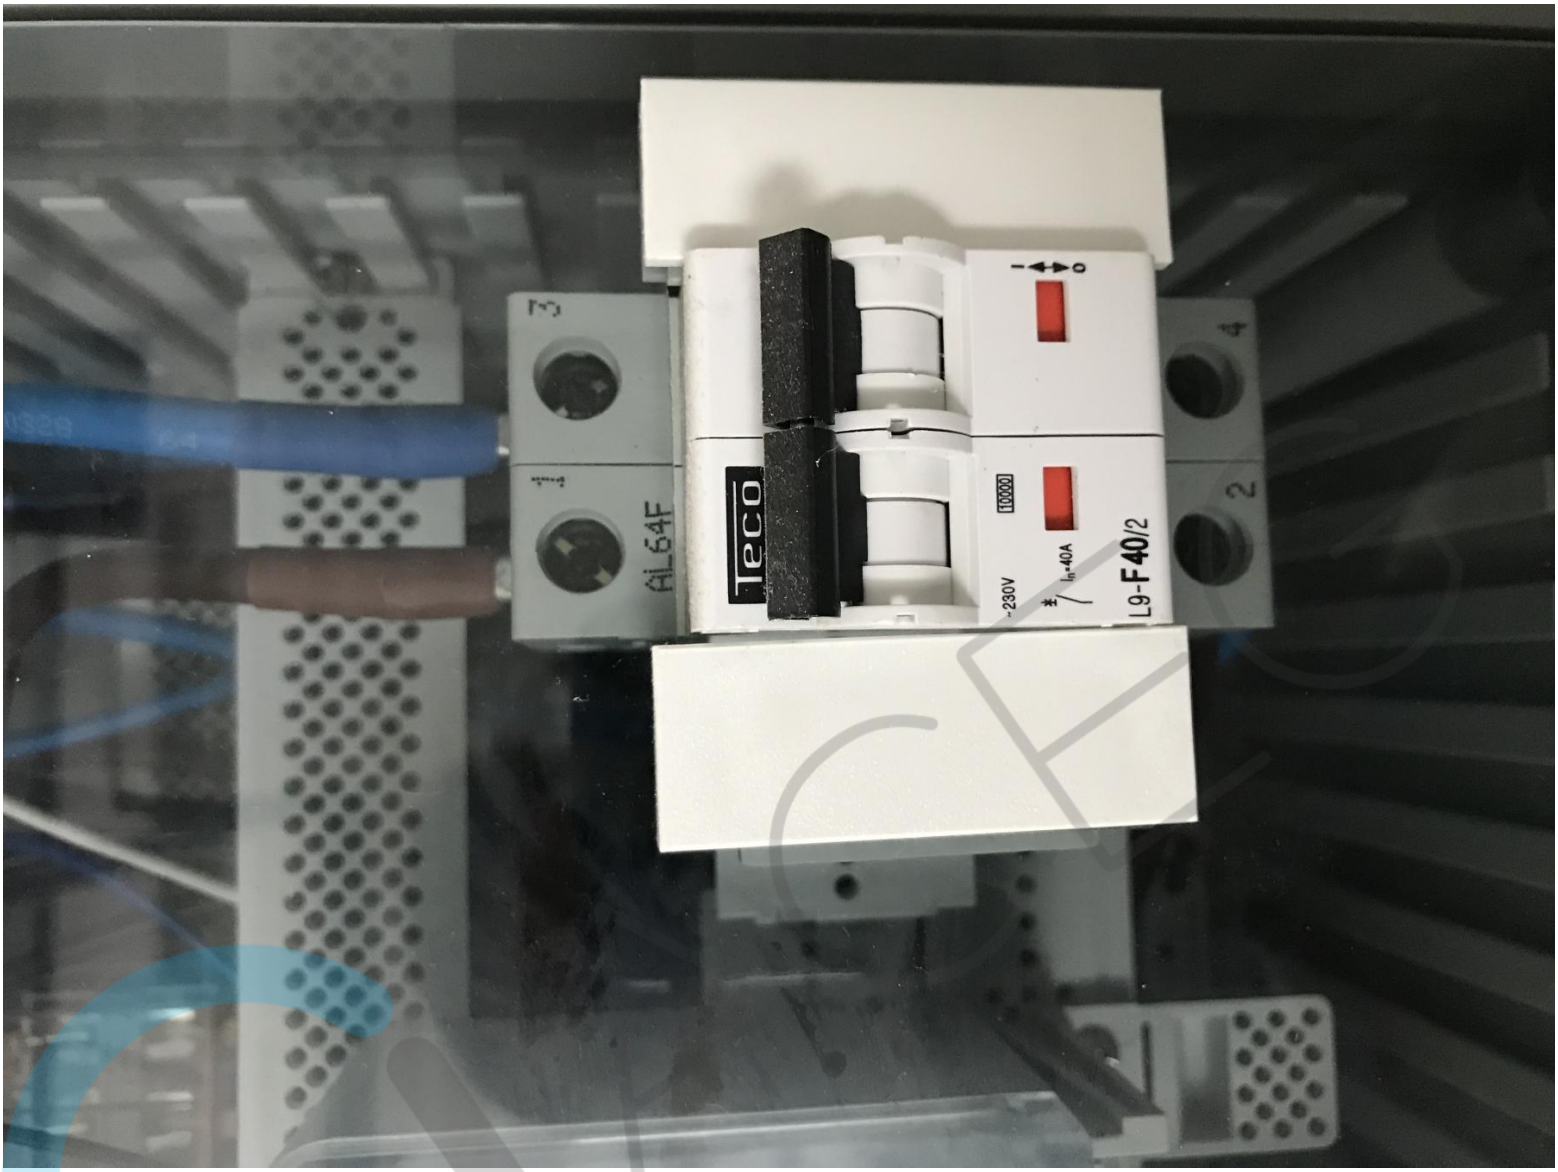



Taco
AiL64F
L9-F40/2
~230V
1
2
3
4

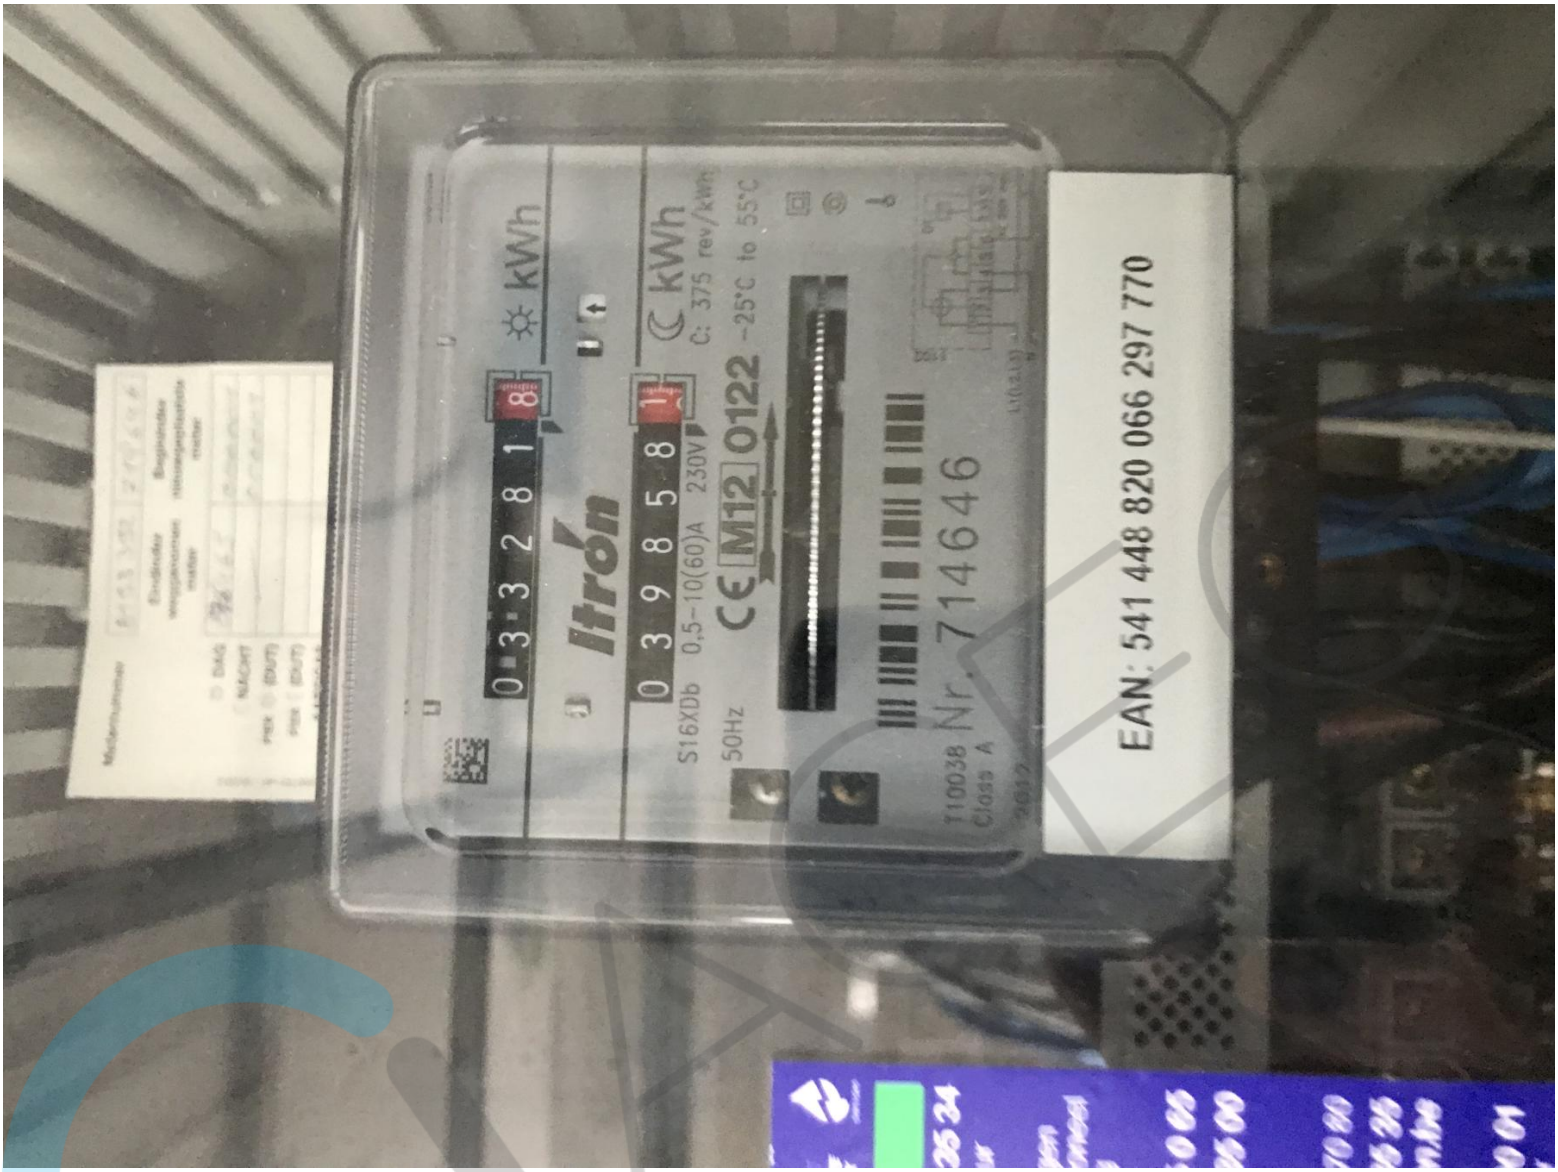
kWh
0 3 3 2 8 1 8
kWh
0 3 9 8 5 8 1
C: 375 rev/kWh
S16XDb 0.5-10(60)A 230V
50Hz
-25°C to 55°C
M12 0122
110038
Class A
Nr. 714646
EAN: 541 448 820 066 297 770

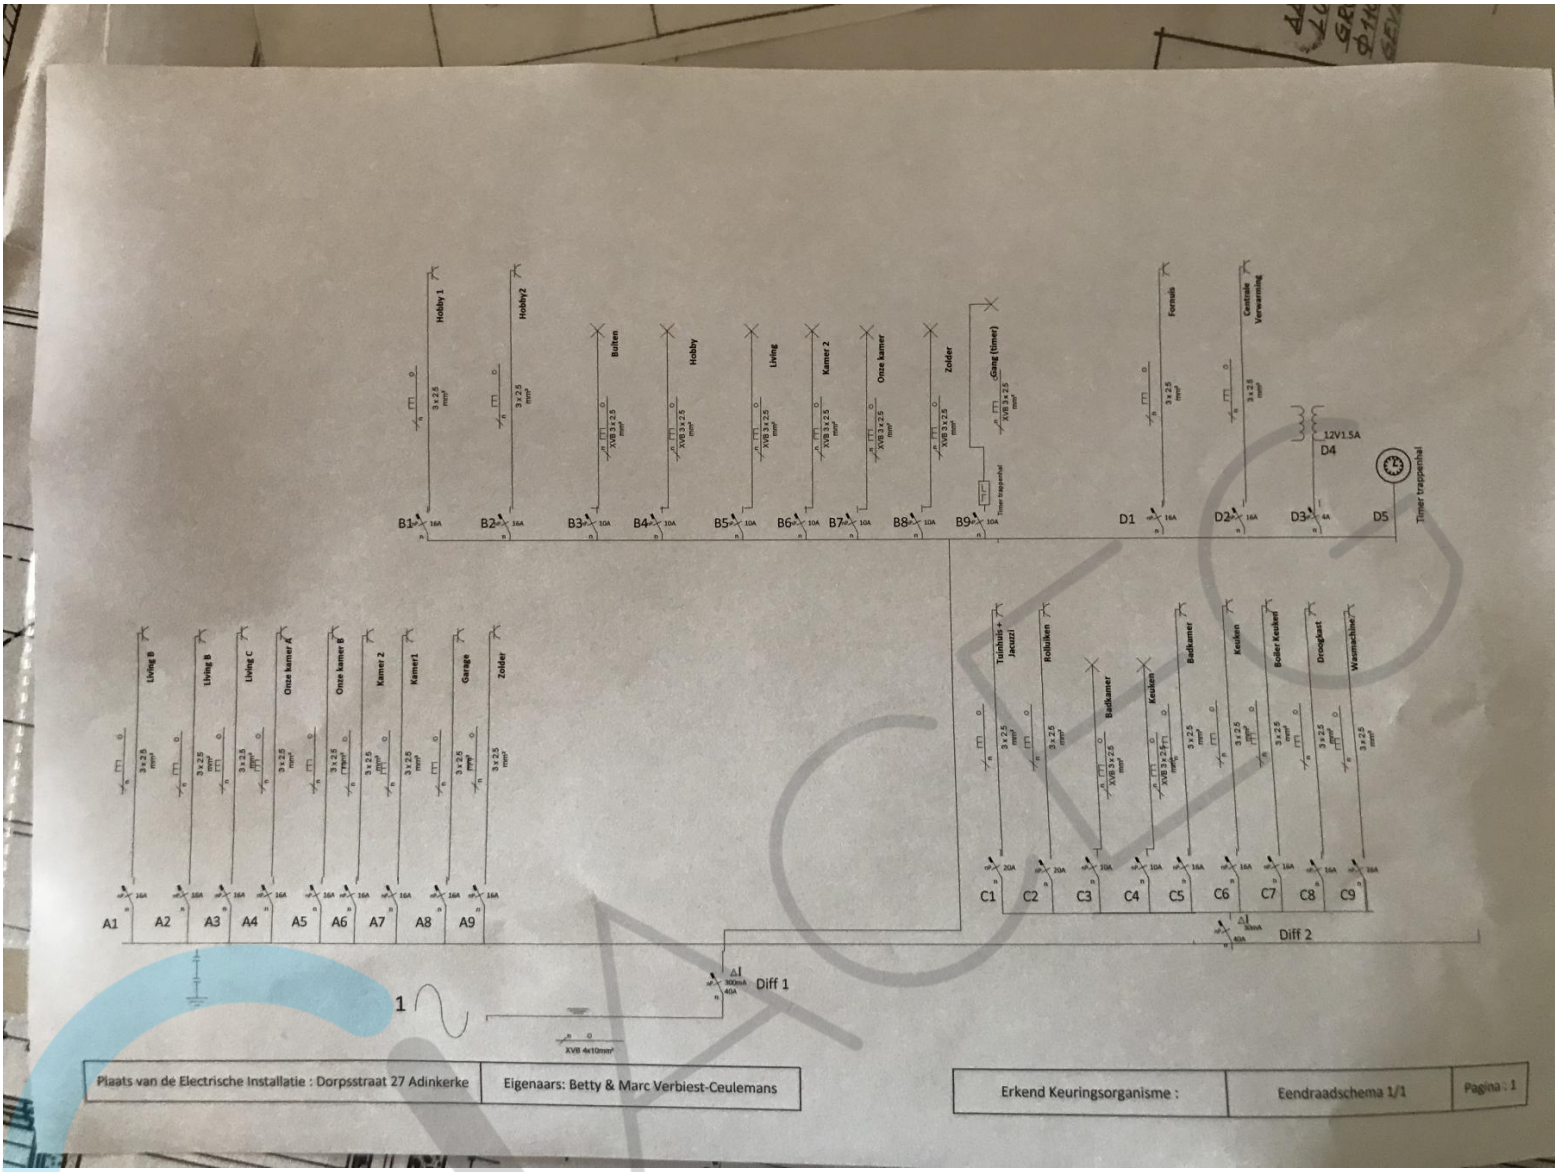
Hobby 1
Hobby2
Buiten
Hobby
Living
Kamer 2
Onze kamer
Zolder
Gang (timer)
Formule
Centrale Verwarming
12V1.5A
D4
Timer trapgat
Timer trapgat hal
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
D1
D2
D3
D5
Living B
Living B
Living C
Onze kamer A
Onze kamer B
Kamer 2
Kamer1
Garage
Zolder
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Toiletpot + Jacuzzi
Rolluiken
Badkamer
Keuken
Badkamer
Keuken
Boiler Keuken
Droogkast
Wasmachine
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Diff 2
Diff 1
1
Plaats van de Electrische Installatie : Dorpsstraat 27 Adinkerke
Eigenaars: Betty & Marc Verbiest-Ceulemans
Erkend Keuringsorganisme :
Eendraadschema 1/1
Pagina : 1


A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
D5
D4
D3
D2
D1
DIFF 2
DIFF 1
DIFF JUMP

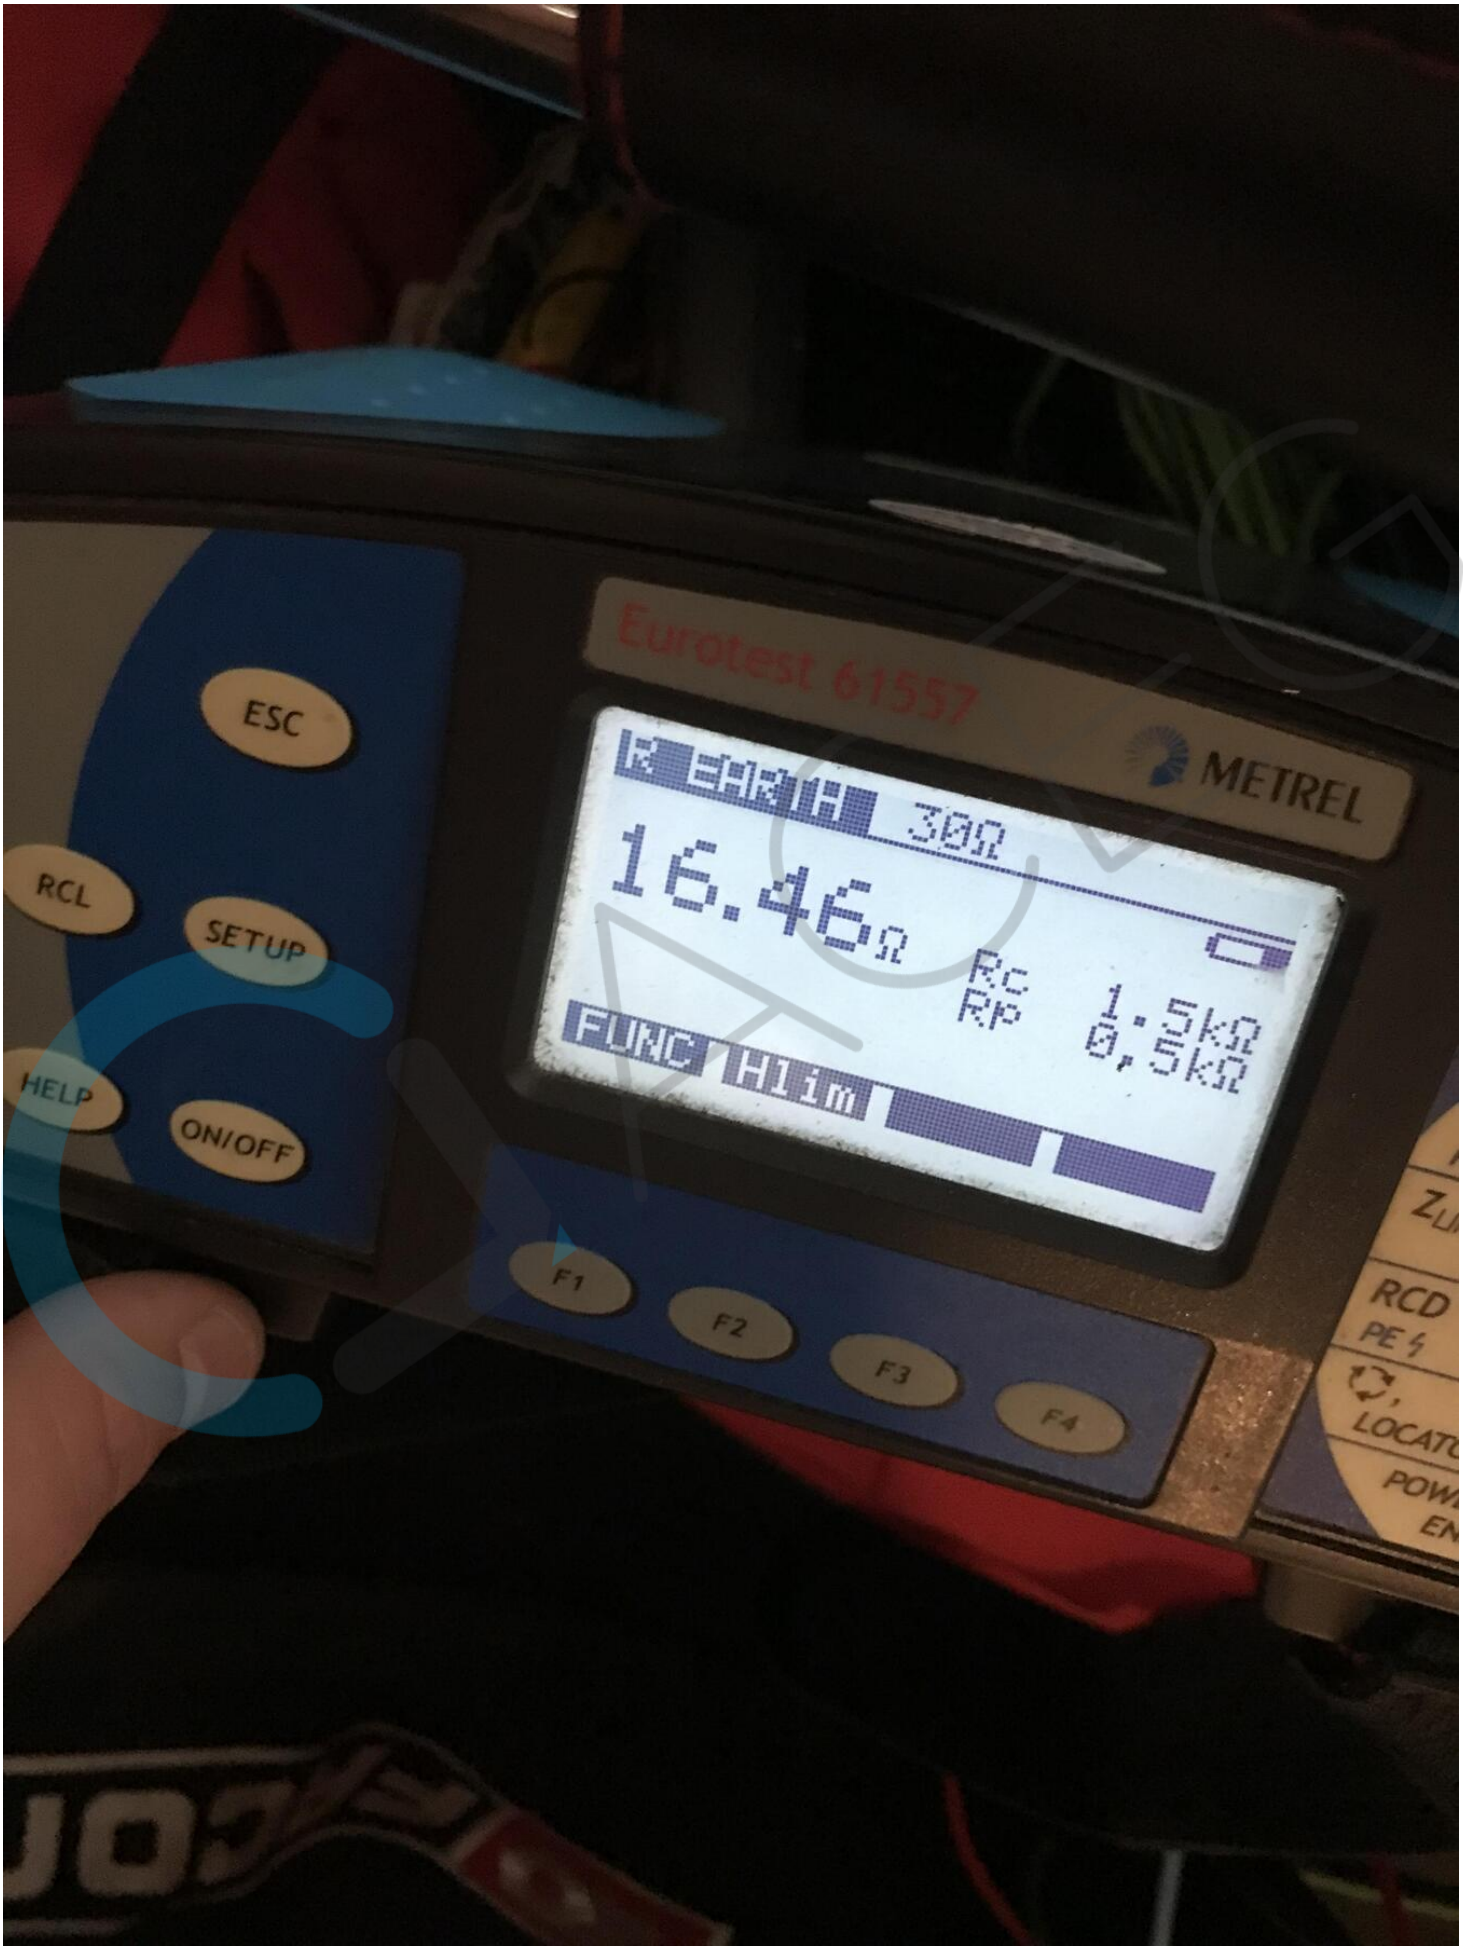
Eurotest 61557
METREL
ESC
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
300Ω
16.46Ω
RC
RP
1.5kΩ
0.5kΩ
FUNC
H1im
RCD
PE

