

**ELECTRO-TEST**Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréévereniging zonder winstoogmerk
association sans but lucratifMaatschappelijke zetel / Siège social
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Tel. : (02) 751 98 39

FAX : (02) 751 52 09

B.T.W.
T.V.A. BE 0434.433.603

Nr / N°: 9701/1

ONTVANGSTBEWIJS / REÇU

Datum: Date:	19/2/2013	aan / à:	Seresiat Rue Vanderborght 118 1090 Jette
-----------------	-----------	----------	--

B.T.W. / T.V.A.:

Tel.: () FAX: ()

Voor controle van :

Pour le contrôle de :

Elektr. install. L.S. / Install. électr. B.T.:

Elektr. install. H.S. / Install. électr. H.T.:

Gasinstallaties / Inst. de gaz :

Hefwerktuigen / Engins de levage :

ATEX:

Branddetectie / Défect. incendie :

Alarm / Alarme :

Andere / Autres :

Voor akkoord betaling

Pour accord à payer

Handtekening/signature :

Naam/Nom :

Adres/Adresse :

IK/C.I.:

Factuur wordt nagestuurd
La facture sera envoyée☐ Ja

Oui

☒ Neen

Non

Handtekening / Signature

Controlevergoeding :

Frais de contrôle :

Vastrecht / Droit fixe :

Km. vergoeding :

Frais de déplacement :

Netto totaal / Total net :

B.T.W. / T.V.A. %

Algemeen totaal / Somme totale

Door de Staat erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé par l'état.

068-2117692-15

734-1126000-33

N° 163473



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

de du contrôle :

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☒
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☒
périodique :

Nr : 790171
N° :

BTW / TVA : 0434.780-454
Ik. / C.I. :

Inspecteur : PIRA

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

☒ appart. 1^e

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel

☐ butaan / butane

☒ aardgas G25 gaz naturel

☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank :
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Alleen 1", 3/4", 1/2"

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : compteur

☐ druk :
pression : mbar

☐ tester

☒ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie : ☒
sur installation complète :

op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

- NIET / GEEN

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002



ELECTRO-TEST

Michel PIRA

Inspecteur

Gsm +32 473 55 05 35

De inspecteur,

L'inspecteur,



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

S. Selga

Nr teller :

N° comp :

Nouveau

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *28/10/06*EAN
code*4*

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Vanderborght 118 - 1080 Bxl

Eigenaar

Propriétaire :

Seresat Gn.

Adres

Adresse :

Idem

Installateur :

Vandenberghe Freddy

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

28/10/2006

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*De Coorde P.*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.*1^{er} étage* ☒ Renforcement

Spanning :

Tension :

230V

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

EXUB 4x16

Max. beveiliging :

Protection max. :

EP/16A

Aardelectrode :

Electrode de terre :

Piquet

Isolatie :

Isolement :

1 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :			Test ΔIn		1 ΔIn		AREI RGIE		
In (A)	ΔIn (mA)	Type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	300 A	A	6x EP/16A			☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
40A	30 A	A	5x EP/16A			☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen :

OK

NOK

Indirecte aanraking :

OK

NOK

Contrôle visuel : générale :

☒ ☐ | contact direct : | ☒ | ☐ | Contact indirect : | ☒ | ☐ |

Aansluitingen :

Raccordements :

OK

NOK

Potentialvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK

NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Neant

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI en mag ☒ in dienst gesteld worden ☒ in dienst gesteld worden.

L'installation est ☒ conforme au RGIE et peut ☒ être mise en service ☒ être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *28/10/2007*.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le *28/10/2007*.

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	271 HK	☐	 /

ELECTRO-TEST v.z.w.
Patrick DE COORDE
Inspecteur
G.s.m. : 0479/80.89.44TEL. : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
APR Brussel

P/S INCIAT. Patrick
 Mr VAN DER BECHT, AS
 1190 Bal.

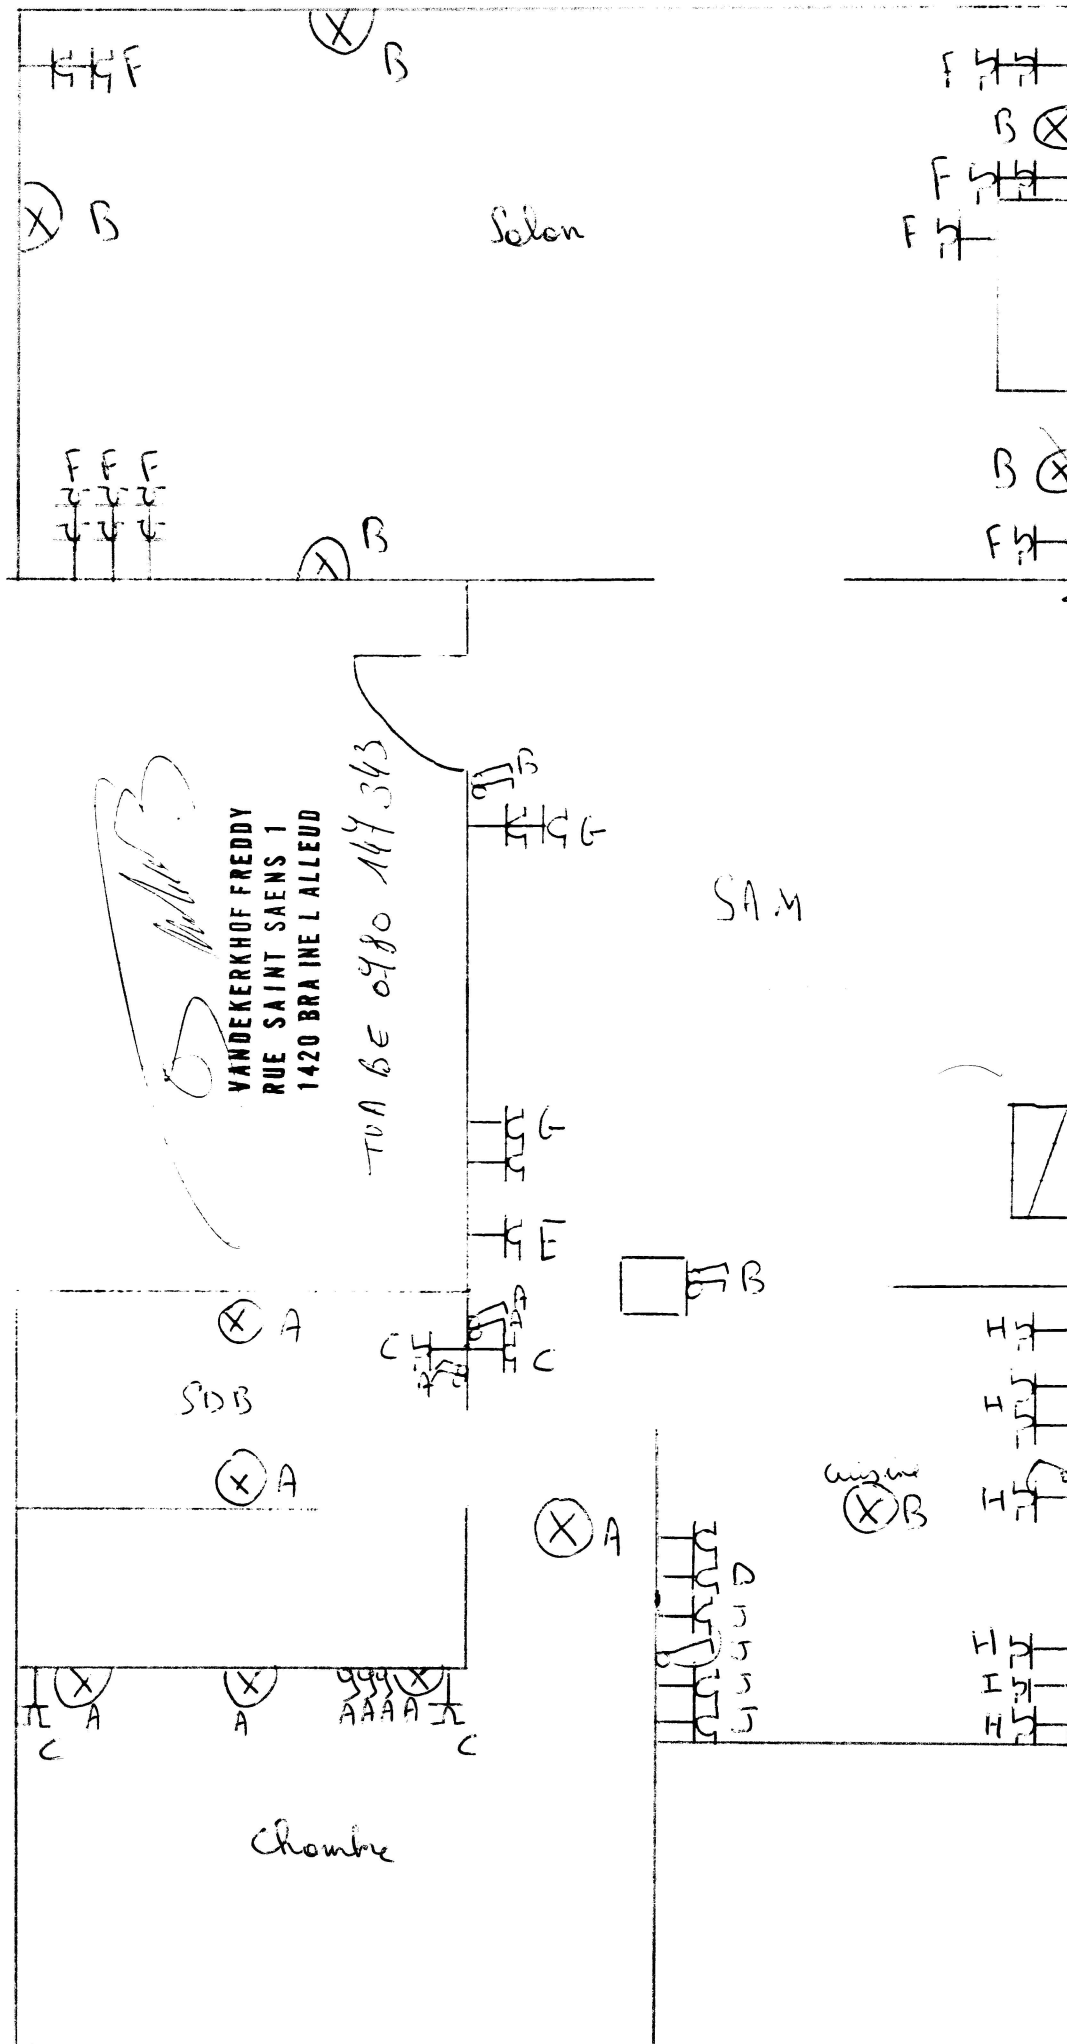

VANDEKERKHOF FREDDY
 RUE SAINT SAENS 1
 1420 BRAINE L ALLEUD

TVA BE 0480 144 343

ELECTRO-TEST W.W.
 Patrick DE COORDE
 inspecteur
 G.s.n. - 047500 89 44

178/101/06

VANDEKERKHOFF FREDDY
RUE SAINT SAENS 1
1420 BRAINE L ALLEUD


TWA. BE. 0780. 144. 343.

Handwritten signature

1/ SENSIAAT Gedyguy.


me VAN DEN BONGHT, m8

1090 Bal

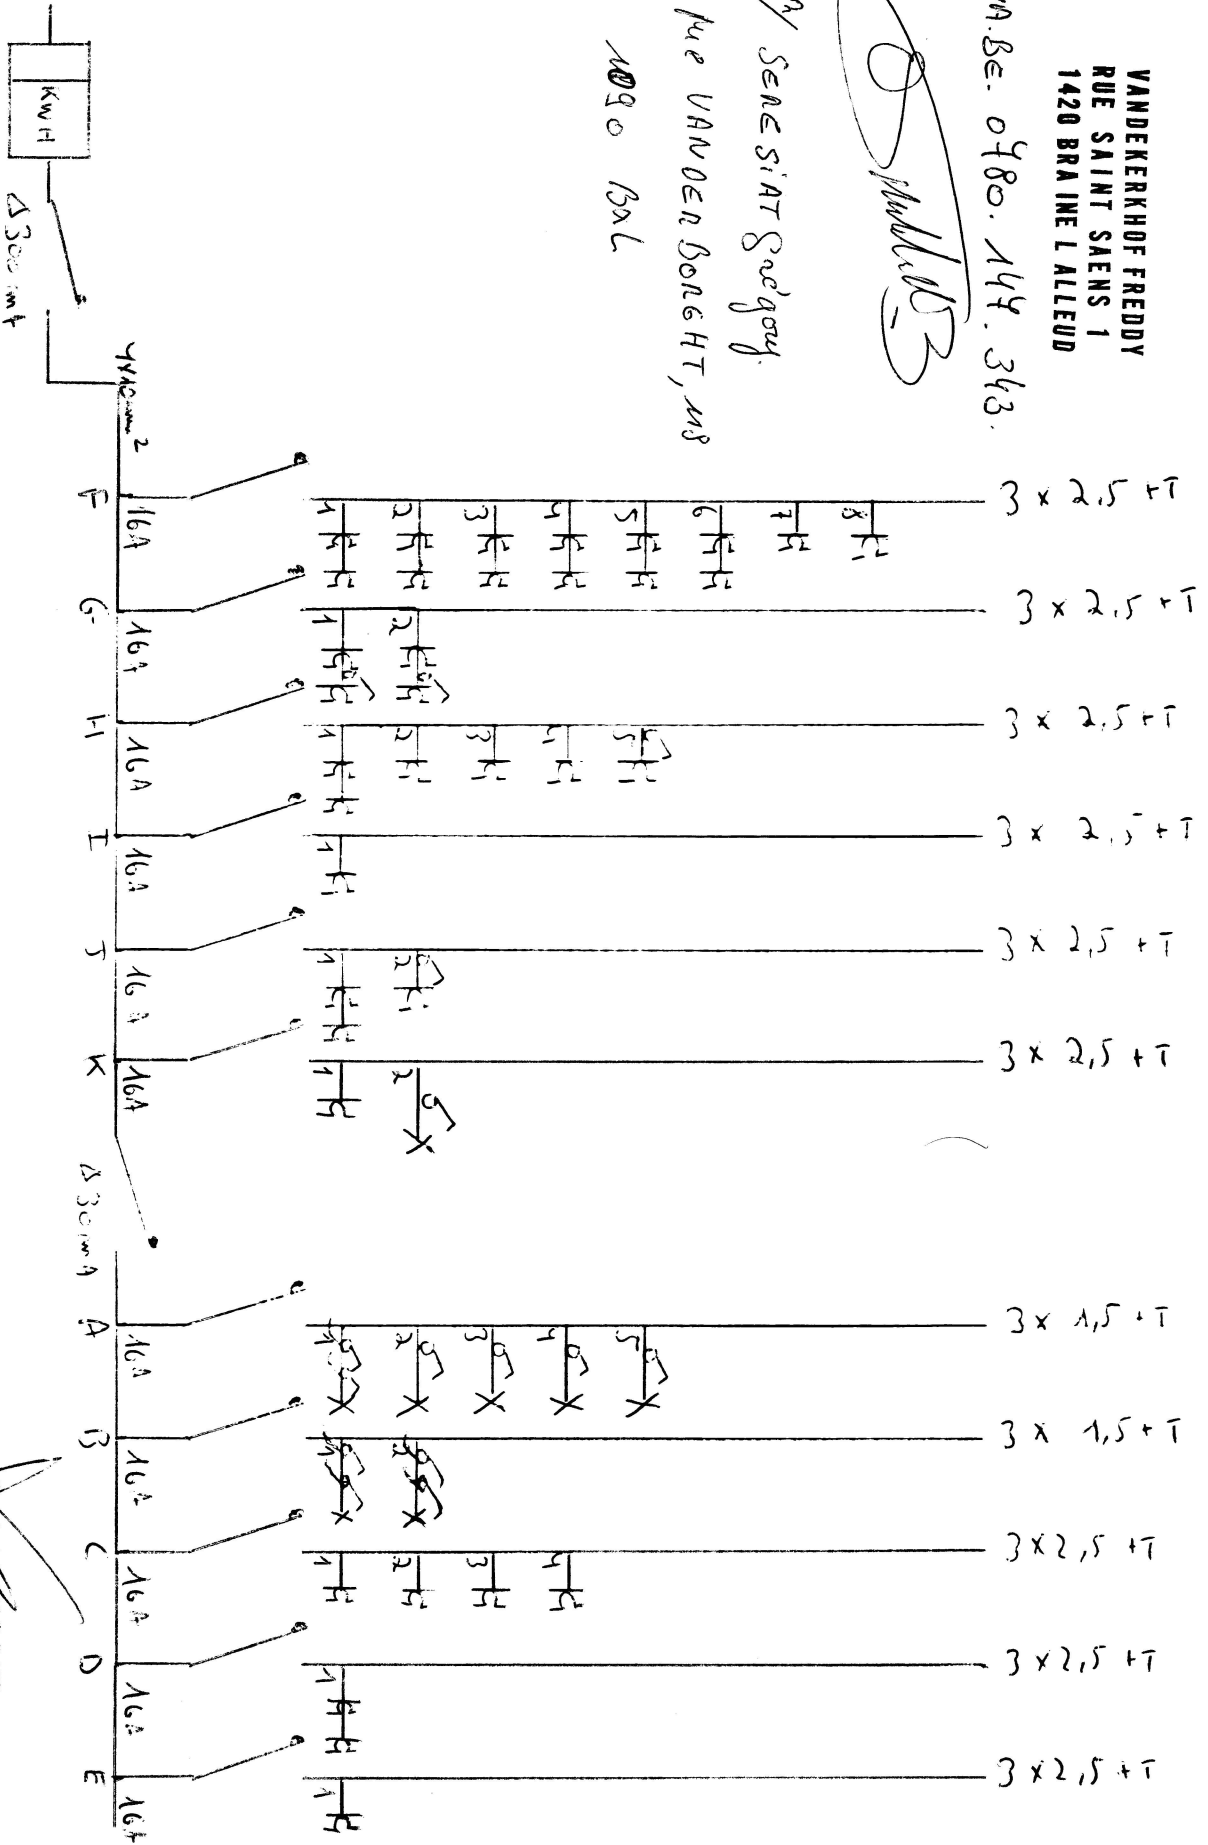

REGISTRO-TEST VLM
PATRICK DE COORDE
Inspecteur
Tél. : 0479/80.8944

Handwritten signature

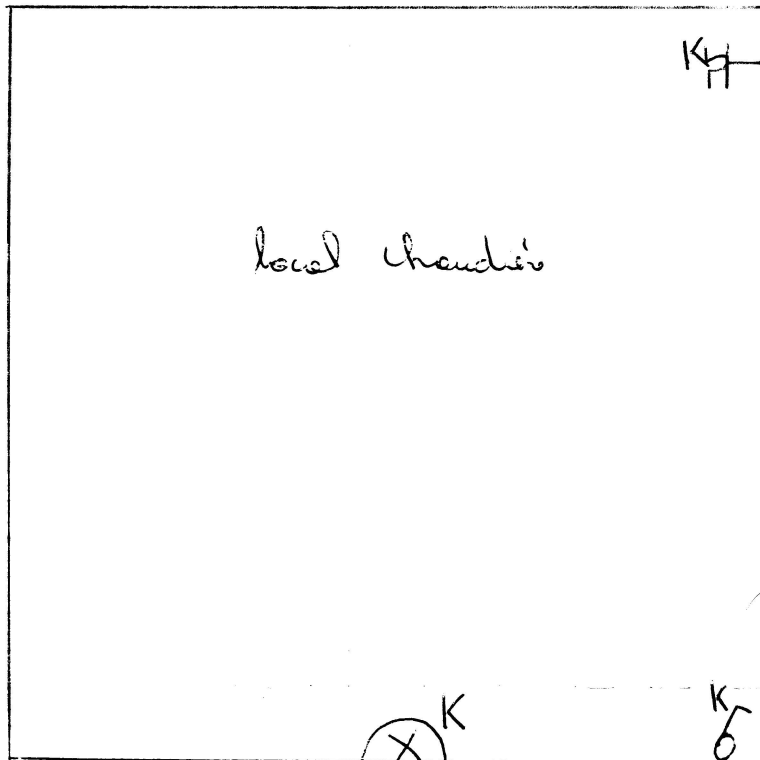

R/ SENEZIAT Jany.

Mme VANDERBORGHT, MS

MGO BAL.

[Signature]

RECRO-ISTE
Patrick DE COORDE
Inspecteur
G.S.M. 027980.89.44

VANDEKERKHOF FREDDY
RUE SAINT SAENS 1
1420 BRAINE L ALLEUD

18/10/106 TVA-BE 0780 147843