


ELECTRICITE & ELECTRONIQUE Ets. RASIR Français RC Lg 187.920 TVA BE 0753.280.422 Rue Vert Vinàve 54 - 4041 VOTTEM Tél. 04 /227.51.59	Bâtiment Piscine rue campagne de Bellaire 18 4671 RETINNE	
	Nos réf. Piscine Saive	Dessiné le : 13/03/2026 Modifié le : Par : RASIR Français
		02

B C D E F G H I J K L M N O P Q

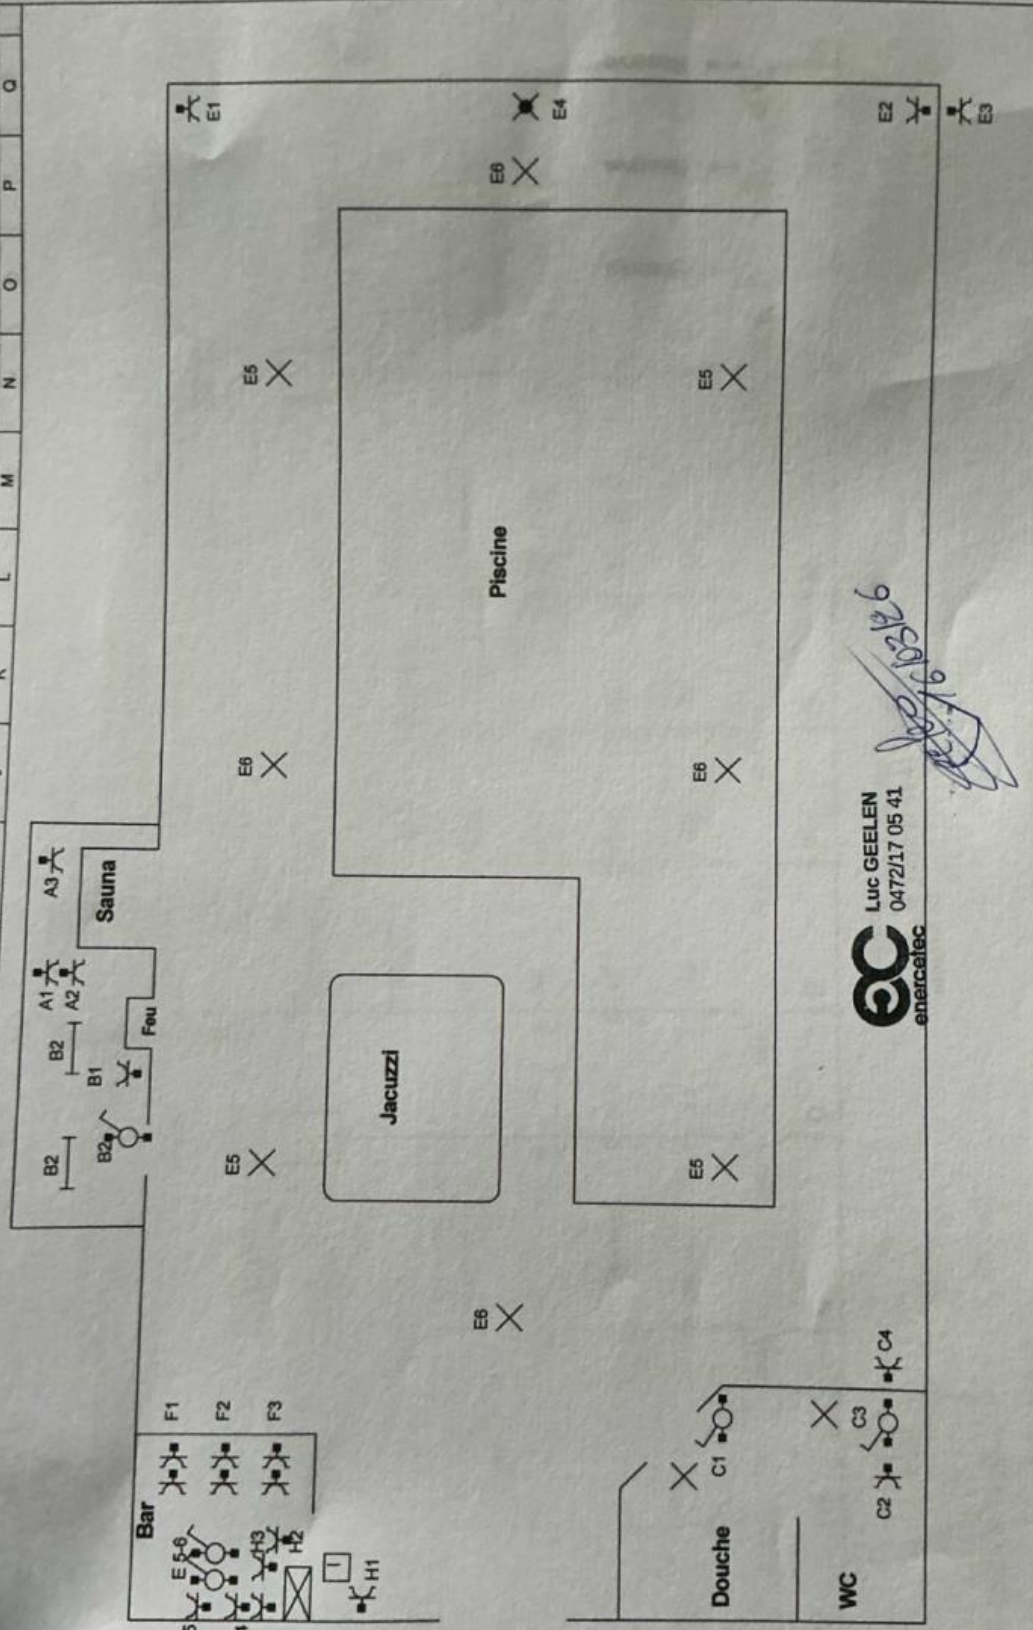

ELECTRICITE & ELECTRONIQUE Ets. RASIR Français RC Lg 187.920 TVA BE 0753.280.422 Rue Vert Vinàve 54 - 4041 VOTTEM Tél. 04 /227.51.59	Bâtiment Piscine rue campagne de Bellaire 18 4671 RETINNE		Nos réf.	Piscine Saive
			Dessiné le : 13/03/2026 Modifié le : Par : RASIR Français	02
				02

Document des influences externes

Livre 1 - 9.1.6 ; Livre 2 - 9.1.5 ; Livre 3 - 9.1.5

Adresse de l'installation: 4671 Rehinne
Campagne de Belaine 18

Date de conception: 16/03/2026

Appartenant aux plans et/ou schémas avec les numéros:
.....
.....

Appartenant au procès-verbal de contrôle avec référence:

Il n'y a que des influences externes non spécifiques: AA4-5-8; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1; AN1; BA1; BB1; BC1-2-3; BD1; BE1; CA1; CB1

Les influences externes spécifiques mentionnés ci-après sont présents :

Lieu/locals	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB
Proximité	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1

Voies d'évacuation / lieux à évacuation difficile Livre 1/2/3 - 4.3.3.7


Il n'y a pas des voies d'évacuation ou des lieux à évacuation difficile.
 Reference des documents:

Installations de sécurité Livre 1 - 5.5 ; Livre 3 - 5.6

Il n'y a pas des installations de sécurité.
 Reference des documents:

Installations critiques Livre 1 - 5.6 ; Livre 3 - 5.7

Il n'y a pas des installation critiques.
 Reference des documents:

Exploitant ou son représentant		Représentant de l'organisme agréé	
Date	<u>16/03/2026</u>	Date	<u>16/03/2026</u>
Nom	<u>RASIR F2</u>	Nom	<u>ENERCETE</u>
Signature		Signature	