


CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Renseignements d'identification


Adresse de l'installation: Rue de la Vesdre 54 4032 Chénée Belgique

Type de locaux: Unité d'habitation

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant:



Demandeur:



GRD: RESA

Reps. de l'exécution du travail: Leonard Fabrice - BE0735683533

Code EAN: Pas disponible

Type de contrôle

Suivant l'AR du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à BT et à TBT

Visite de contrôle - Chapitre 6.5

Données générales de l'installation électrique

N° métrologique: MF0001

Index jour: 7574

N° compteur: 40023220SAGE

Index nuit: 12633

Un: 1N400V

Protection générale du branchement: Existant 63 A

Colonne d'alimentation principale: 4×10 mm²

Type: XVB

Différentiel général: 63 A / 300 mA / type A

Nombre de tableaux: 4

Nombre de circuits terminaux: 36

Type de prise terre: Piquets

Description de l'installation ☐ < 01/10/1981 ☒ >= 01/10/1981 ☒ >= 01/06/2020

Voir schémas/plans en pièces jointes

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion prise de terre	25 Ω	Test différentiel (bouton et défaut)	En ordre
Isolement général	23 M Ω	Test du différentiel	En ordre
Test de continuité	En ordre	Plombage du différentiel	En ordre
Protection surintensité	En ordre	État du matériel fixe	En ordre
Protection à courant différentiel résiduel	En ordre	Schéma(s) / Plan(s)	En ordre

Remarques (R) - Infractions (I)

Néant

Le contrôle ne porte que sur les parties **visibles ET accessibles** de l'installation, d'autres infractions pourraient apparaître à la lecture des plans et schémas électriques.

Conclusion

L'installation électrique est **conforme** aux prescriptions du Livre 1.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur: 11/02/2048

Signature de l'inspecteur:




- a) Obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) Obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) Obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) Obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



M. Smith



p. 110
Schéma unifilaire
2 x 230V - 50Hz

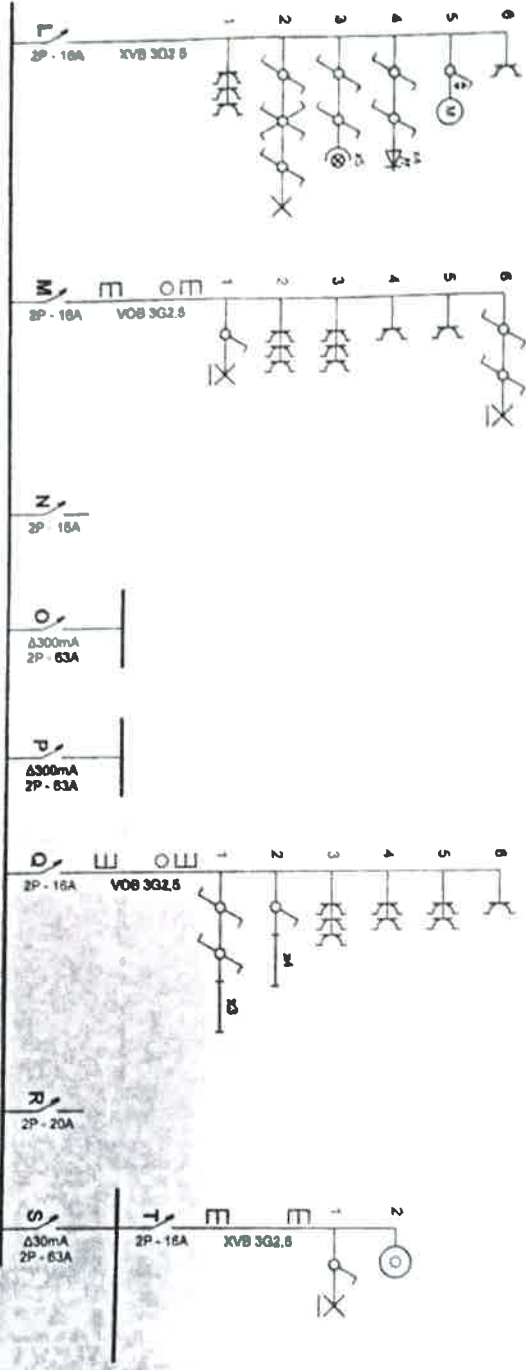


Handwritten notes:
 5.2.1.1.1
 5.2.1.1.2

Adresse de l'installation électrique
 Prévu par le maître
 de l'ouvrage
 40072 Chénou
 Tel - GSM
 Fax
 e-mail

Installateur
 Leonard Joubert
 40000 Verviers
 Tel - GSM
 Fax
 e-mail
 0735 083 533

P. 2/10
 Schéma unifilaire
 2 x 220V ~ 50Hz

Schema dessiné par Leonard Joubert

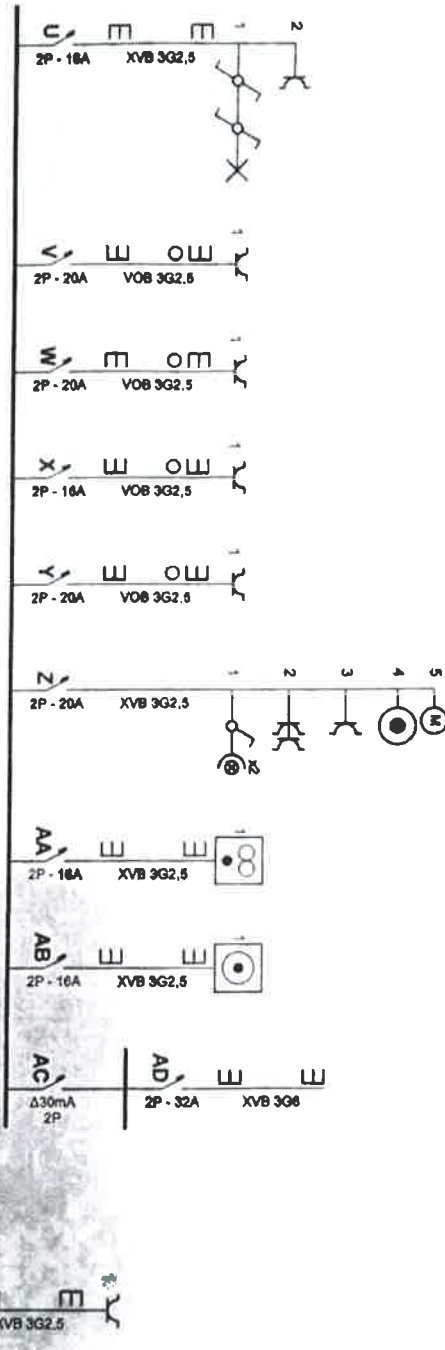

Adresses de l'installation électrique
 Procureur maître
 de la voie 64
 4000 Verviers
 Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

Installateur
 Leonard Lefebvre
 de la voie 61
 4000 Verviers
 Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

P. 3/10
 Système unitaire
 2 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par: Leonard Lefebvre


BBLG/BS
 S. D. H. L.
 11/02/23

Schéma dessiné par: Leonard **Adriano**

BELBERS

5. Struktur

190274

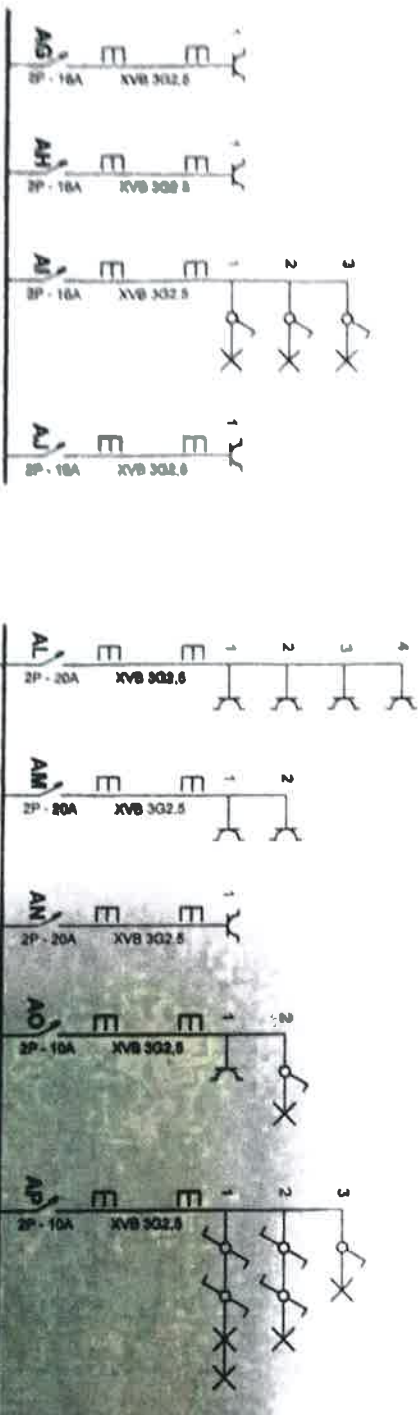

Belcast
5 rue
Maliz

Adresse de l'installation électrique
 Duvion sur Sambre
 4532 Châtillon
 Tél. : 03 20 41 11 11
 Fax : 03 20 41 11 12
 e-mail : 07 35 00 13 33

Installateur
 Bernard Tardieu
 09 19 04 01 01
 45000 Varennes
 Tél. : 03 20 41 11 11
 Fax : 03 20 41 11 12
 e-mail : 07 35 00 13 33

B. 4718
 Règlement électrique
 2 e 2381 - 6012

Document destiné aux professionnels




 1:500 000

BELLORESI
 C. M. A. V.
 1922

Adresse de l'habitation descripteur Professeur de l'enseignement de la physique 14 4020 Chénou 10 0384 0384	Installation 10 000 000 4020 Chénou 10 0384 0384	10 000 000 4020 Chénou 10 0384 0384
---	---	---

Système dessiné par: Bernard M. M. M.

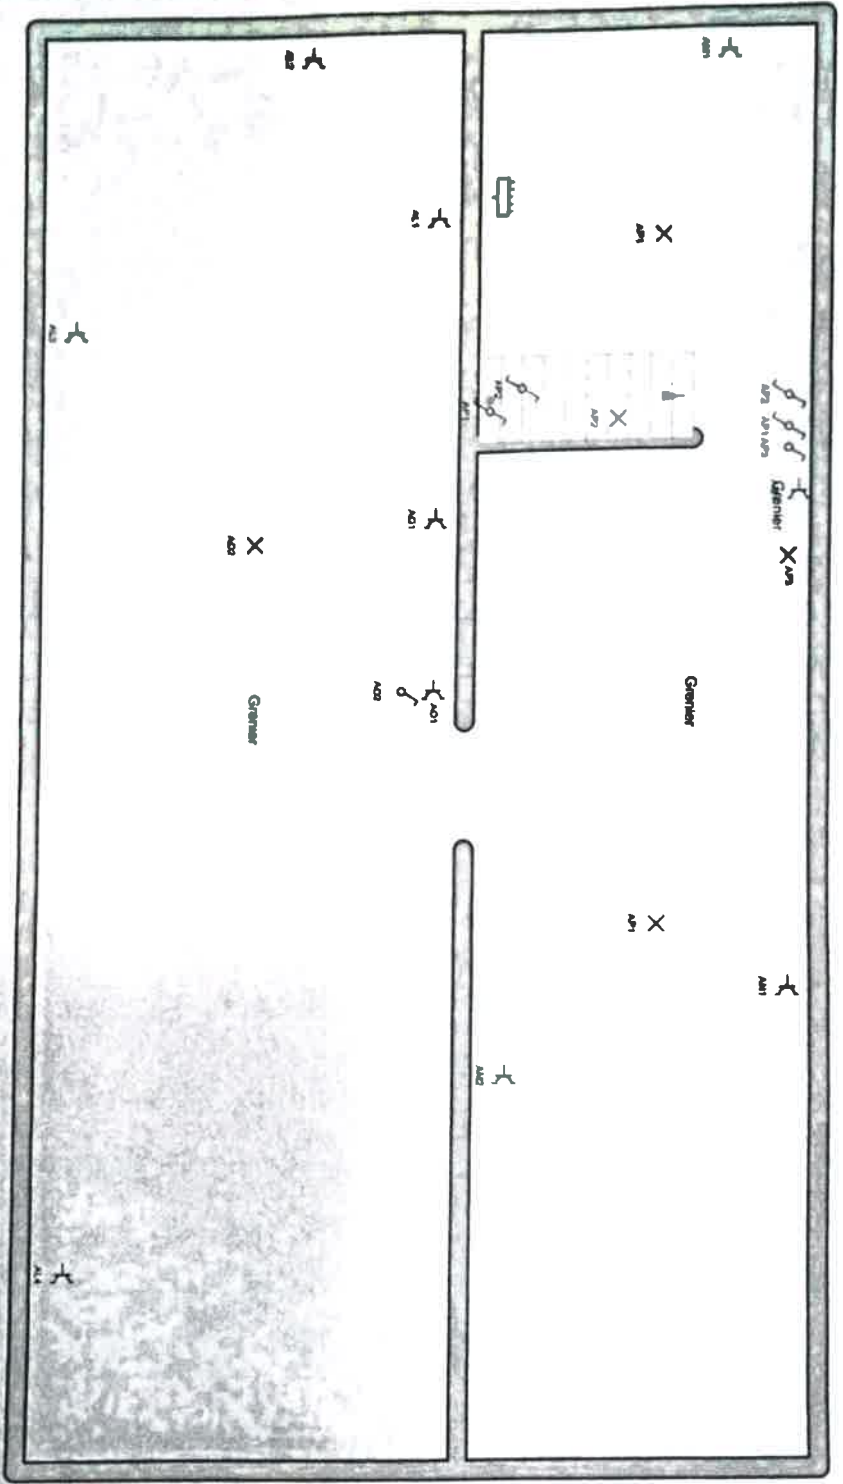

Adresses de l'installation électrique
 Proviseur marquis
 de la rue de la
 4032 Chénas
 1er
 GSM
 Fax -
 e-mail -

[Signature]


Installateur
 Leonard Fabrice
 de la rue de la
 4600 Vénissat
 1er
 GSM
 Fax -
 e-mail -
 0735 683 533

[Signature]

P. (D)10
 Schéma de position
 2 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par Leonard Fabrice

3866951
[Signature]
 11/02/13

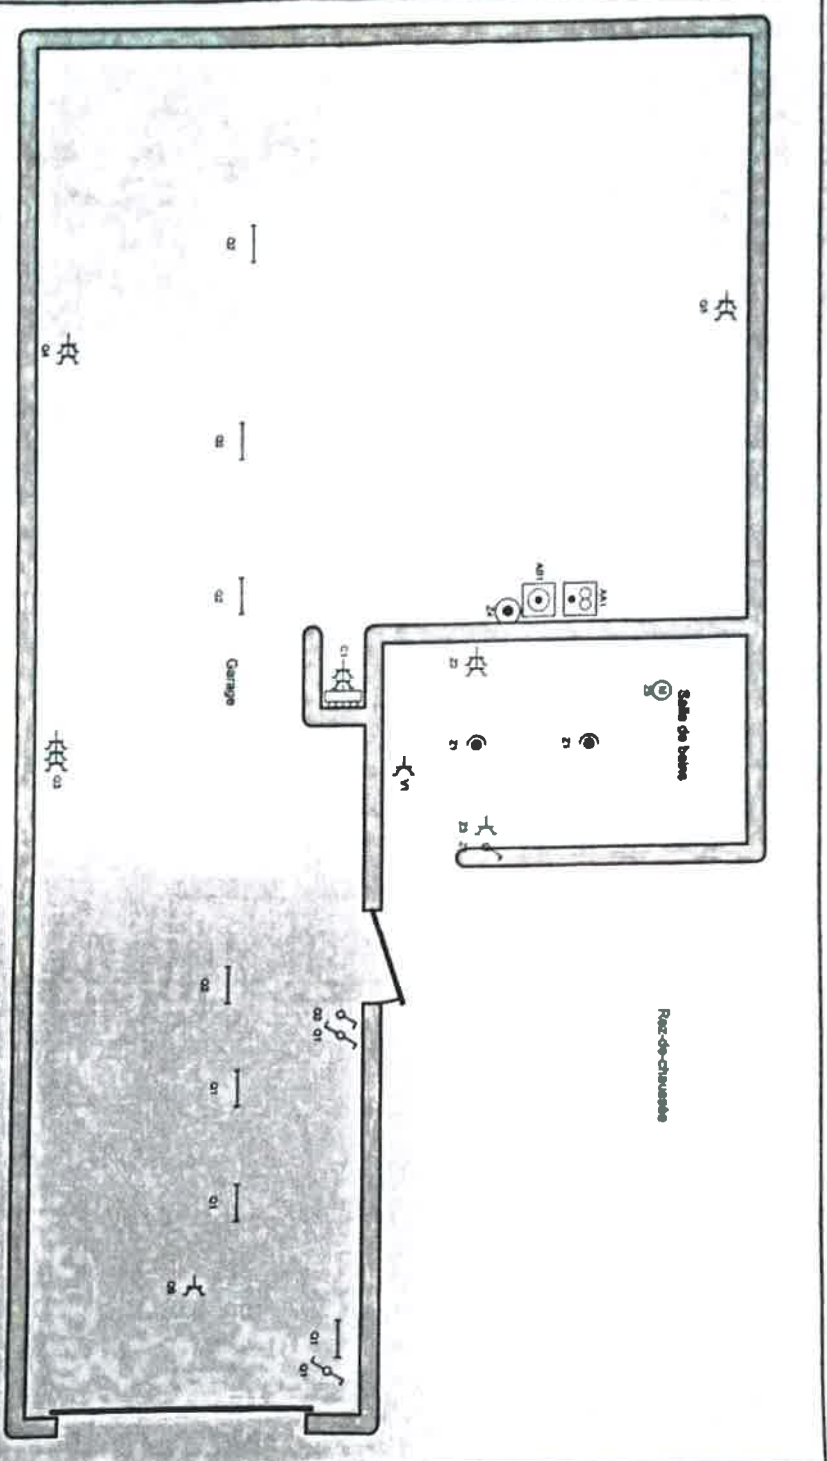


Adresse de l'installation électrique
 Prouvoir manulo
 de la voirie 64
 4002 Cramo
 Tel - GSM -
 Fax -
 e-mail -

Installateur
 Leonard Barica
 de la cite 81
 4000 Verrier
 Tel - GSM -
 Fax -
 e-mail -
 0735 693 533

P. 6/10
 Schéma de position
 2 x 230V - 50Hz

BELEGERS
 S. M. V.
 11/12/23

Schéma dessiné par: Leonard Barica

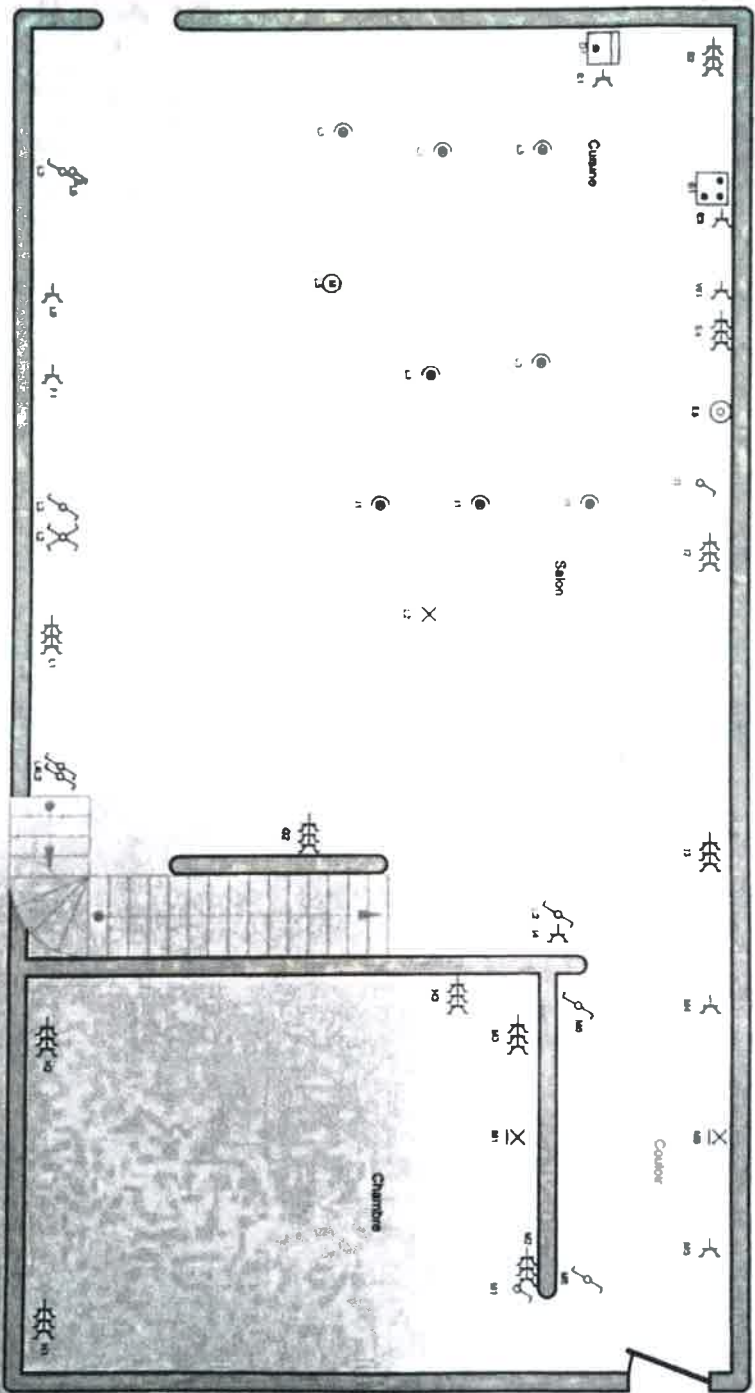


Adresse de l'installation électrique
 Propriétaire titulaire
 de la voirie 54
 4000 Chénoué
 Tél. GSM
 Fax
 e-mail

Installateur
 Jean-Luc
 de la rue 61
 4800 Verviers
 Tél. GSM
 Fax
 e-mail
 0735 653 533

B. 7110
 Schéma de position
 2 x 230V - 50Hz

Schéma dessiné par: Jean-Luc

Handwritten signature and date:
 BELLAERTS
 5 Oct 11
 190213

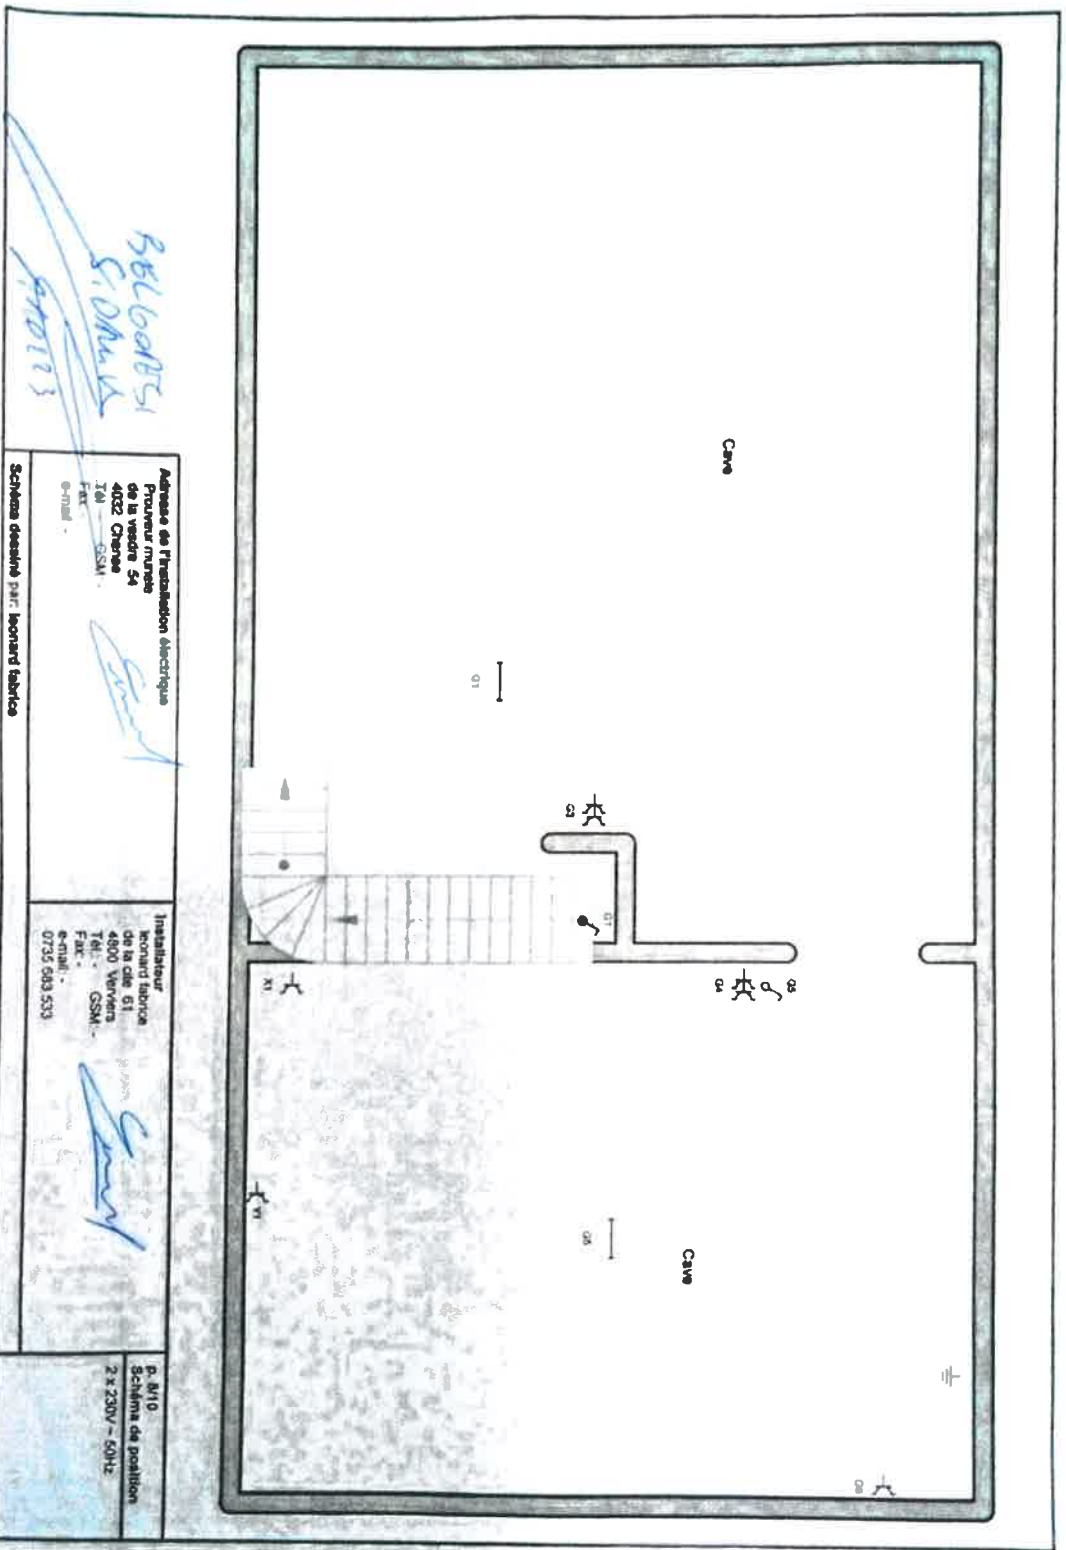


Adresse de l'installation électrique
Prouvereur (maître)
de la voirie 54
4022 Chéreau
Tel : GSM
Fax :
e-mail :

Installateur
lecomte fabricant
de la cité 61
4800 Verviers
Tel : GSM
Fax :
e-mail :
0735 683 533

P. M. 10
Schéma de position
2 x 230V - 50Hz

Schema dessiné par: Leonard Fabrice

Belgobesi
S. D. M. A.
40213

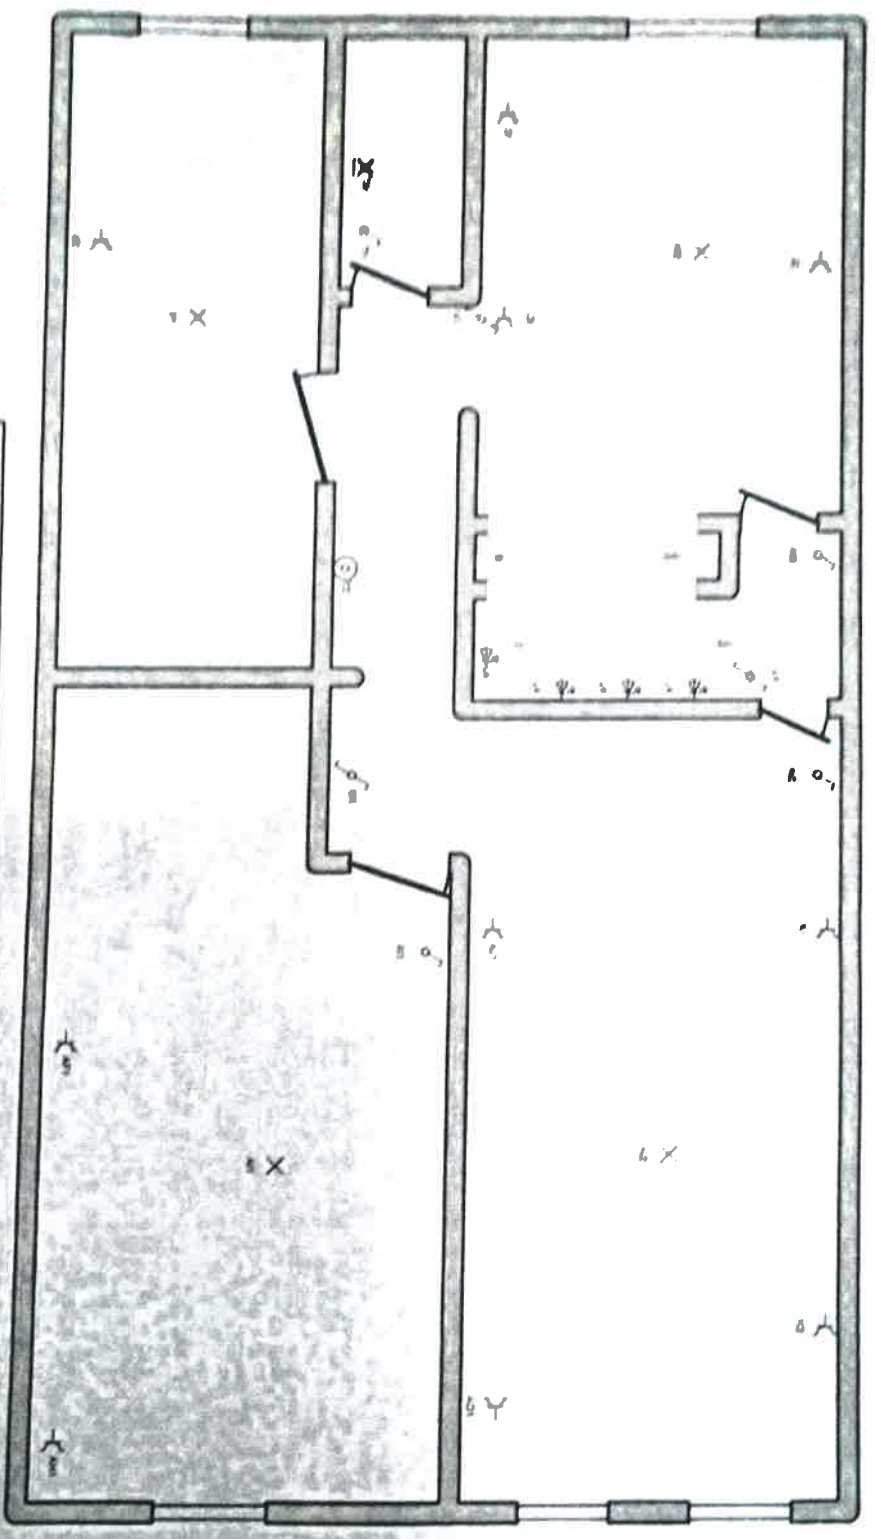

Adresse de l'installation électrique

Provenance murée

de la dalle 54

4022 Chemin

de la Gare

CSM

CSM

CSM

CSM

Intérieur

de la dalle 51

4000 Verviers

Tel. - CSM

Fax - CSM

E-mail -

0715 683 533

P. 9/10

Schema de position

2 x 230V ~ 50Hz