

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

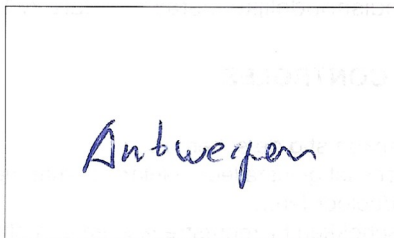

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 292/10306/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2170 MERKSEN
KLAVERSTRAAT 14

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: IDEM INSTALLOTEUR

Adres: _____

INSTALLATEUR: ELRO DVBA

Adres: 8000 ANTWERPEN ITALIELEI 99 bus 13

BTW of IK: 0888 777 742

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 16/3/11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 202) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm² Alg. schakelaar: type ADS 63/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 36; RA: 10 Ohm; RI tot >1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie eendraad + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

NOTA: STOPKONAKTEN ZONDER AARDING ZIJN NIET GESCHIKT VOOR TOESTELLEN KLASSE I

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1) De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/3/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2) De installatie is niet conform.
3) De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 292 MV
nr. + naam + handtekening

De directeur,

