

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	29/2018/6/15/12	Datum van bezoek: Date de visite:	15/06/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ELEKTRO CLEYS bvba Peter Benoitaan(BEV) 36 - 9120 BEVEREN-WAAS BTW BE 0453.804.996	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	18649407 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Yzerhand(BEV) 8BUS101 B101 - 9120 BEVEREN-WAAS		
Eigenaar: Propriétaire:	Reyns -		
Installateur:	ELEKTRO CLEYS bvba	BTW/TVA:	BTW BE 0453.804.996
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP1 (Conformiteitscontrole van 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:


Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	AREI	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement		1verdiep						
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:						
2x230V	4 x 10 mm ² XVB		40A						
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	4.2 Ohm	Isolatie / Isolement: 56 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1					
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 15								
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
63A	300mA	A/s	alle kringen	-	-	270			
40A	30mA	A/s	K-O	-	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

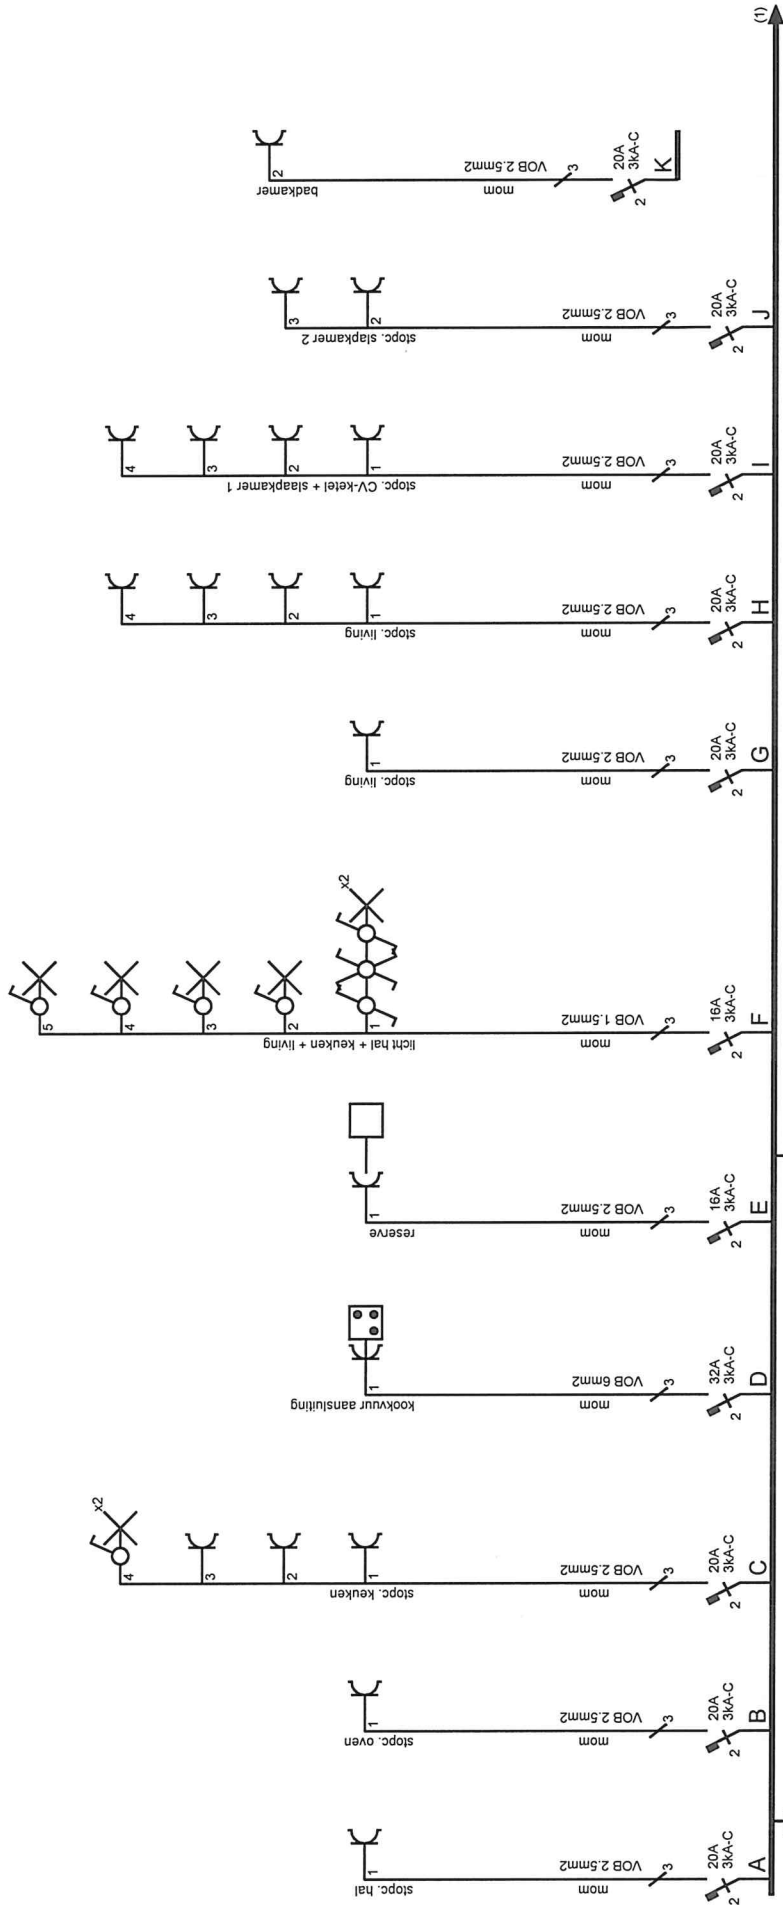

Afgev. erkend organisme

15/10/2018

Reyns
Ijzerhand 8 bus 101
9120 Beveren-Waas


Verantw. uitvoering


7/06/2018

Elektro Cleys BVBA

P. Benoitlaan 36
9120 Beveren

BE 0453.804.996



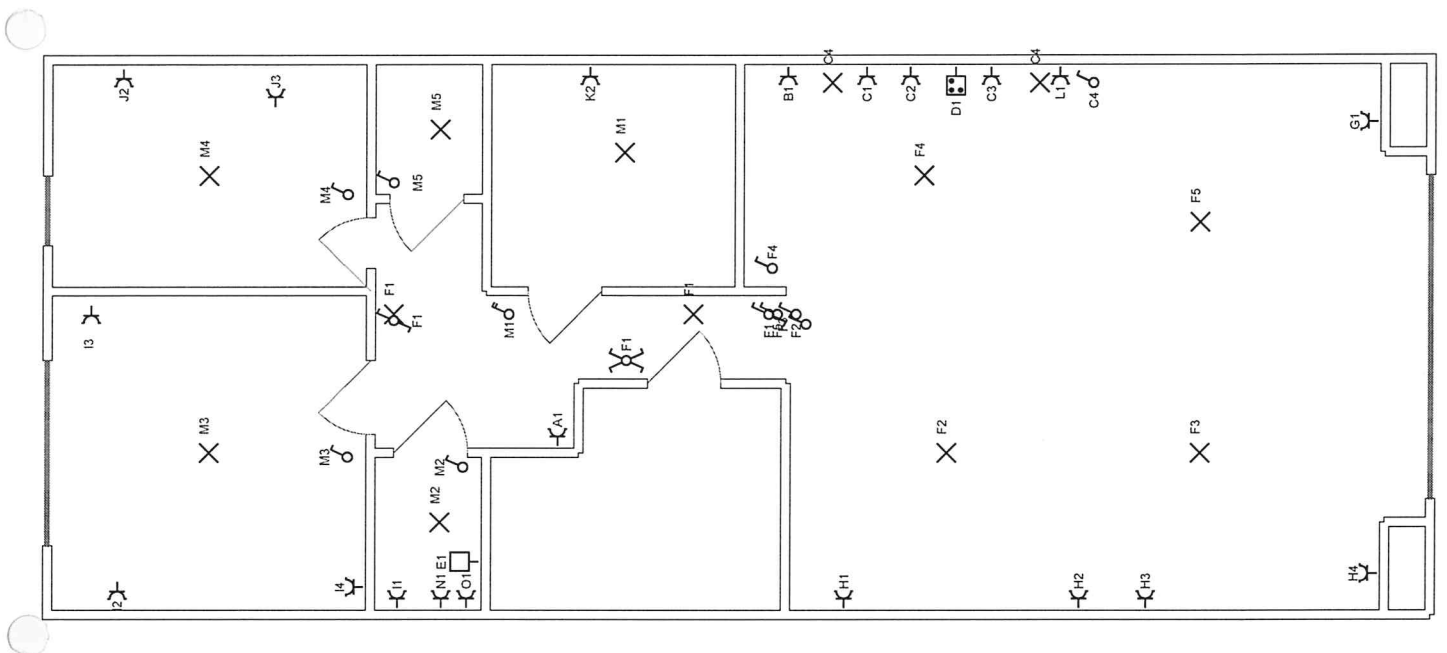


KURT D. SMETEC
 In-house electricians
 515-619-3110
 kurt@kdsmetec.com