



Certificat de Performance Énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel existant

Numéro : 20250905004077

Établi le : 05/09/2025

Validité maximale : 05/09/2035



Wallonie

Logement certifié

Rue : Chemin des Moulyniers n° : 10

CP : 4607 Localité : Feneur

Certifié comme : **Maison unifamiliale**

Date de construction : Inconnue




Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de**97 512 kWh/an**

Surface de plancher chauffé :**431 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire :**226 kWh/m².an**

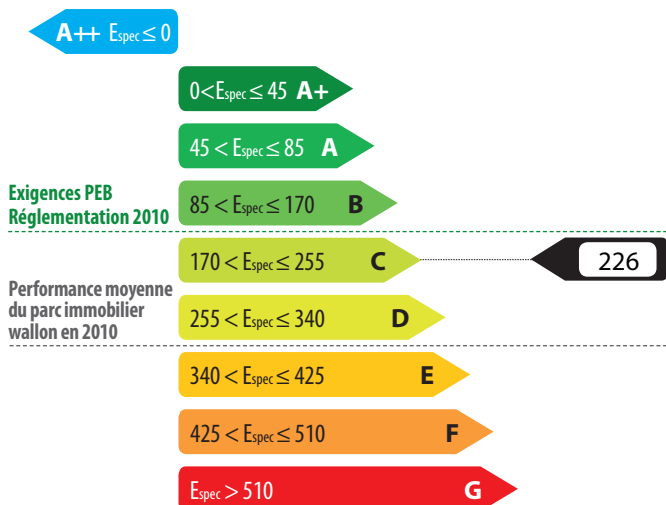

Indicateurs spécifiques

Besoins en chaleur du logement




Performance des installations de chauffage



Performance des installations d'eau chaude sanitaire



Système de ventilation

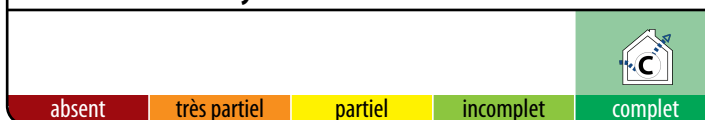

Utilisation d'énergies renouvelables



Certificateur agréé n° CERTIF-P3-02479

Dénomination : A+ Concept

Siège social : Rue du Tilleul

n° : 54

CP : 4432 Localité : Ans

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 02-sept.-2024. Version du logiciel de calcul 4.0.5.

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de la visite du bâtiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be

Volume protégé



Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Description par le certificateur

Le volume protégé (VP) est la délimitation qui englobe toutes les parties du bâtiment que l'on veut protéger thermiquement de l'environnement extérieur.

Le volume protégé inclut la bâtisse principale, du plancher à la toiture inclinée. Il ne reprend pas le garage, ni le sas d'entrée.

Le volume protégé de ce logement est de **1 802 m³**

Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **431 m²**

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	+	10 000 kWh
Pertes de transformation	+	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	=	25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques	-	1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	+	1 500 kWh
Économie en énergie primaire	=	- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.

Évaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, *Espec*, est obtenue. C'est sur cette valeur *Espec* que le label de performance du logement est donné.

		kWh/an
	Besoins en chaleur du logement	76 639
		+
	Pertes de l'installation de chauffage	-37 321
		+
	Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation	9 022
		+
	Consommation d'énergie des auxiliaires	3 865
		+
	Consommation d'énergie pour le refroidissement	2 483
		-
	Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage	0
		=
	Consommation finale	54 687
		-
	Autoproduction d'électricité	5 811
		+
	Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité	57 353
		-
	Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité	-8 717
		=
	Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus	97 512 kWh/an
		/
	Surface de plancher chauffée	431 m²
		=
	Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (<i>Espec</i>) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">170 < <i>Espec</i> ≤ 255</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">C</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">226</div> </div> <p>Ce logement obtient une classe C</p>





La consommation spécifique de ce logement est environ 1,3 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée si l'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.

Preuves acceptables - 1 -

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.



- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

Postes	Preuves acceptables prises en compte par le certificateur	Références et descriptifs
 Isolation thermique	Dossier de photos localisables	Identification du vitrage
	Donnée produit	Fiche technique Saint-Gobain Climaplust Sun
	Dossier de photos localisables	Photo de l'isolant Heraklith
	Donnée produit	FT Heraklith HERATEKTA C-3 032
	Attestation signée de l'architecte	AUAr206_250903_OUT_A+_Attestation isolant : attestation sur l'honneur pour laine minérale en toiture
 Étanchéité à l'air	Pas de preuve	
 Ventilation	Dossier de photos localisables	Photos des bouches d'extraction dans les locaux humides
 Chauffage	Dossier de photos localisables	Photos du local technique
	Documentation technique	Combinaison unité extérieure ERLQ016BAW1 et unité intérieure EKHBH016BA pour le chauffage
	Documentation technique	Valeurs PEB Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 pour le chauffage


suite →

Preuves acceptables -2-

Postes	Preuves acceptables prises en compte par le certificateur	Références et descriptifs
 Eau chaude sanitaire	Documentation technique	Valeurs PEB Vaillant uniSTOR VIH R 200/6 B
 Solaire photovoltaïque	Facture d'installation	Facture Enersol 14/10/11 pour l'installation du système PV
	Documentation technique	Fiche technique du panneau PB installé TF Sanyo HIT-N240SE10
	Documentation technique	Fiche technique de l'onduleur STP17000TL-DEN1427W SMA

Descriptions et recommandations -1-


Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.

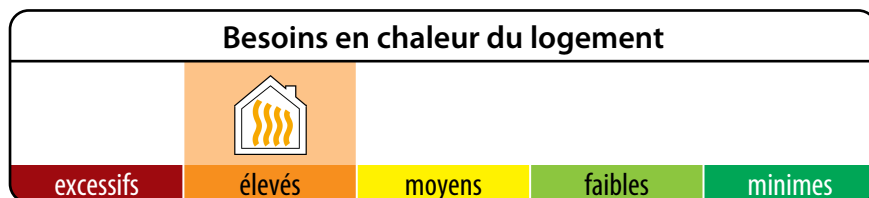

178
kWh/m².an


Besoins nets en énergie (BNE)
par m² de plancher chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

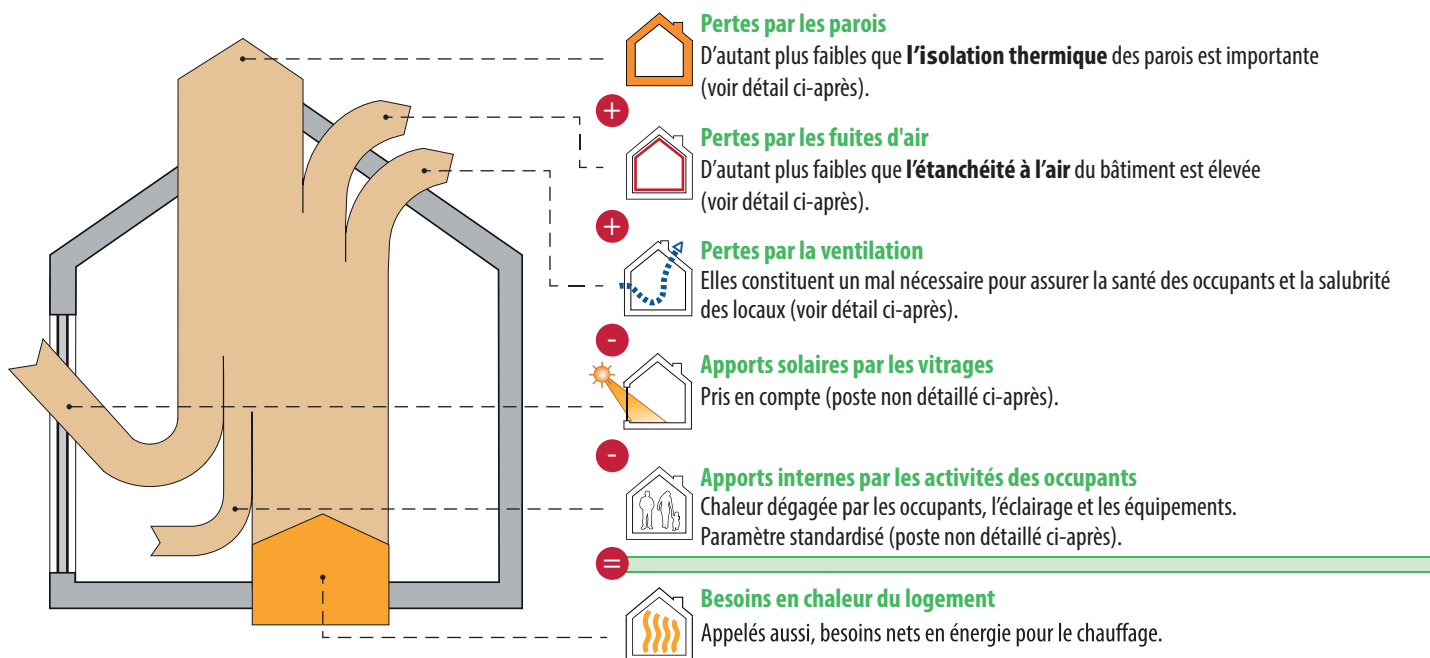

Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type	Dénomination	Surface	Justification
① Parois présentant un très bon niveau d'isolation			
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.			
	T1 Toiture inclinée ardoises 40%	199,4 m ²	Laine minérale (MW), 15 cm







suite →

Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois - suite

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type	Dénomination	Surface	Justification	
② Parois avec un bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.				
	M3	Mur contre garage	23,2 m ²	Heraklith HERATEKTA C-3 032 : Produit composé de 2 couches visible en fibre de bois autour d'un coeur en polystyrène, 10 cm
	F1	Fenêtre DV 2015	81,7 m ²	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2.K$ Châssis métallique avec coupure thermique
	P1	Porte DV 2015	19,0 m ²	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2.K$ Châssis métallique avec coupure thermique
	FT	Fenêtre de toit	71,3 m ²	$U_g = 1,2 \text{ W/m}^2.K$ Châssis métallique avec coupure thermique
③ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).				
	F2	DV plus ancien	14,5 m ²	Double vitrage ordinaire - ($U_g = 3,1 \text{ W/m}^2.K$) Châssis métallique avec coupure thermique
④ Parois sans isolation Recommandations : à isoler.				
	PO	Porte du garage	1,7 m ²	Panneau isolé métallique Châssis métallique avec coupure thermique
⑤ Parois dont la présence d'isolation est inconnue Recommandations : à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).				
	T2	Toiture terrasse	14,0 m ²	Aucune indication de présence d'isolant, en l'absence de sondage
	M1	Mur brique	195,8 m ²	Aucun sondage réalisé
	M2	Mur brique avec bardage bois	28,8 m ²	Aucun sondage réalisé

suite →




Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois - suite

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type	Dénomination	Surface	Justification
	P1 Plancher sur sol	222,7 m ²	Pas de sondage réalisé

Commentaire du certificateur

Lors de la visite, aucune isolation n'a pu être constatée.

Descriptions et recommandations -4-



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²

Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

Commentaire du certificateur

Aucune donnée sur l'étanchéité à l'air n'est disponible



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur.

Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération de chaleur.

Votre logement est équipé d'un système C. Les facteurs permettant de réduire les pertes par ventilation sont mentionnés ci-dessous.


Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Preuves acceptables caractérisant la qualité d'exécution
<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Diminution globale des pertes de ventilation		0 %

Commentaire du certificateur

Aucune donnée sur les pertes par ventilation n'est disponible

Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations de chauffage

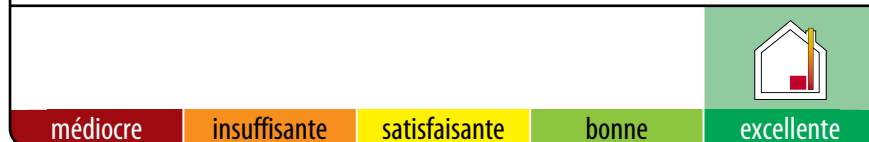

88 %

Rendement global
en énergie
primaire



Installation de chauffage central


Production	Générateur préférentiel : Pompe à chaleur, électricité, air/eau Générateur non préférentiel : Chaudière, propane/butane/GPL, à condensation
Stockage	Réservoir(s) de stockage dans un espace chauffé
Distribution	Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur
Emission/ régulation	Planchers, murs ou plafonds chauffant, sans vannes Présence d'un thermostat d'ambiance
Recommandations : aucune	

Commentaire du certificateur

Le chauffage est produit par une chaudière propane à condensation de la marque Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3, en combinaison avec un système de pompe à chaleur comprenant une unité extérieure ERLQ016BAW1 et unité intérieure EKHBH016BA.

Descriptions et recommandations -6-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

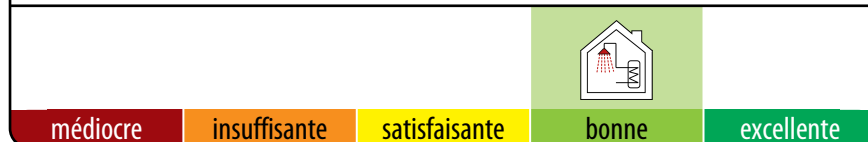

51 %

Rendement global
en énergie
primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

Production	Production avec stockage par chaudière, propane/butane/GPL, non couplée au chauffage des locaux, régulée en T° variable (la chaudière n'est pas maintenue constamment en température), fabriquée après 2016
Distribution	Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Evier de cuisine, plus de 15 m de conduite


Recommandations :

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.

Commentaire du certificateur

Le chauffage est produit par une chaudière propane à condensation de la marque Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3. L'eau chaude est alors stockée dans un ballon Vaillant VIHR 200/6 B

Descriptions et recommandations -7-

Système de ventilation				
				
absent	très partiel	partiel	incomplet	complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
 Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	Locaux humides	Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM)
Salon, salle à manger	OAR	Cuisine ouverte	OEM
Bureau	OAR	Salle de douche	OEM
Chambre	OAR	Salle de bain	OEM
Chambre 1	OAR	Buanderie	OEM
Chambre 2	OAR	WC	OEM
Chambre 3	OAR		
Chambre 4	OAR		

Selon les relevés effectués par le certificateur, votre logement est équipé d'un système C complet.
 Dans un système C, l'alimentation en air neuf est naturelle c'est-à-dire sans ventilateur, mais l'évacuation de l'air vicié est mécanique, c'est-à-dire avec un ventilateur.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'utiliser correctement votre système C, et notamment de ne pas fermer les ouvertures de ventilation.


Commentaire du certificateur

Des ouvertures d'aération réglables sont présentes au dessus des fenêtres, permettant la ventilation d'un grand nombre de locaux secs.

On voit dans les pièces humides des bouches d'aération

Descriptions et recommandations -8-

Utilisation d'énergies renouvelables

				
sol. therm.	sol. photovolt.	biomasse	pompe à chaleur	cogénération



Installation solaire thermique

NÉANT

Commentaire du certificateur

Aucune installation solaire thermique n'est présente



Installation solaire photovoltaïque

Puissance crête : 9,6 kW_c

Orientation : Ouest-sud-ouest

Inclinaison : 45 °

Commentaire du certificateur

Une installation solaire photovoltaïque est installée sur le pan OSO de la toiture en pente. C'est une installation de 40 panneaux SANYO HIT-N240 SE10 reliée à un onduleur SMA TRIPOWER STP 10000TL-10 (10kVA)



Biomasse

NÉANT



PAC Pompe à chaleur

La pompe à chaleur destinée au chauffage des locaux n'a pas été prise en compte pour l'utilisation d'énergie renouvelable pour la raisons suivante : les performances de la pompe à chaleur ne sont pas suffisantes



Unité de cogénération

NÉANT



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Émission annuelle de CO ₂ du logement	24 272 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	431 m ²
Émissions spécifiques de CO ₂	56 kg CO ₂ /m ² .an

1000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit logement** mis en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier.

L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).

Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.



Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via :
- un certificateur PEB
- les guichets de l'énergie
- le site portail <http://energie.wallonie.be>

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

- la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 393,25 € TVA comprise