

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 23/05/2025

Inspecteur: Jens Nys

Mentor:

Installateur: DK-Technics

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0803 752 985

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 18460112

Datum verslag: 23/05/2025

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Stationsstraat
Huisnummer	22
Busnummer	
Postcode	2440
Gemeente	GEEL
Land	België

#### Eigenaar

Naam	Janne
Straatnaam	Stationsstraat
Huisnummer	22
Busnummer	
Postcode	2440
Gemeente	GEEL
Land	België

#### Installateur

Naam	DK-Technics
BTW nr.	BE 0803 752 985
Telefoonnummer	+32 498 26 78 97
E-mail	info@dktechnics.com

Type : niet huishoudelijke installatie (winkel pand, kantoor, restaurant) ≤ 63A

EAN : 54

Teller Nr.: -

 Niet meegedeeld

Afbelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 14


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 135,6 MΩ

RE: 13,87 Ω

OK

OK

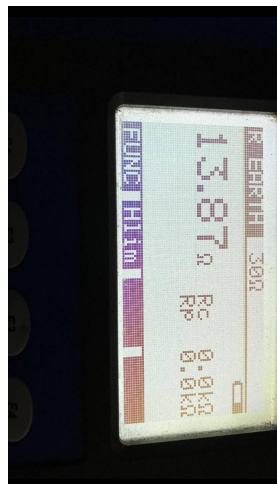

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>Δt</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	14	OK	OK

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		
Uitwendige invloeden	OK				

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/5/2030
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 10:10 tot 10:47

De inspecteur Jens Nys

De werknemer,

  
 Jens Nys  
 ACEG VZW #150

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/5/2030	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



















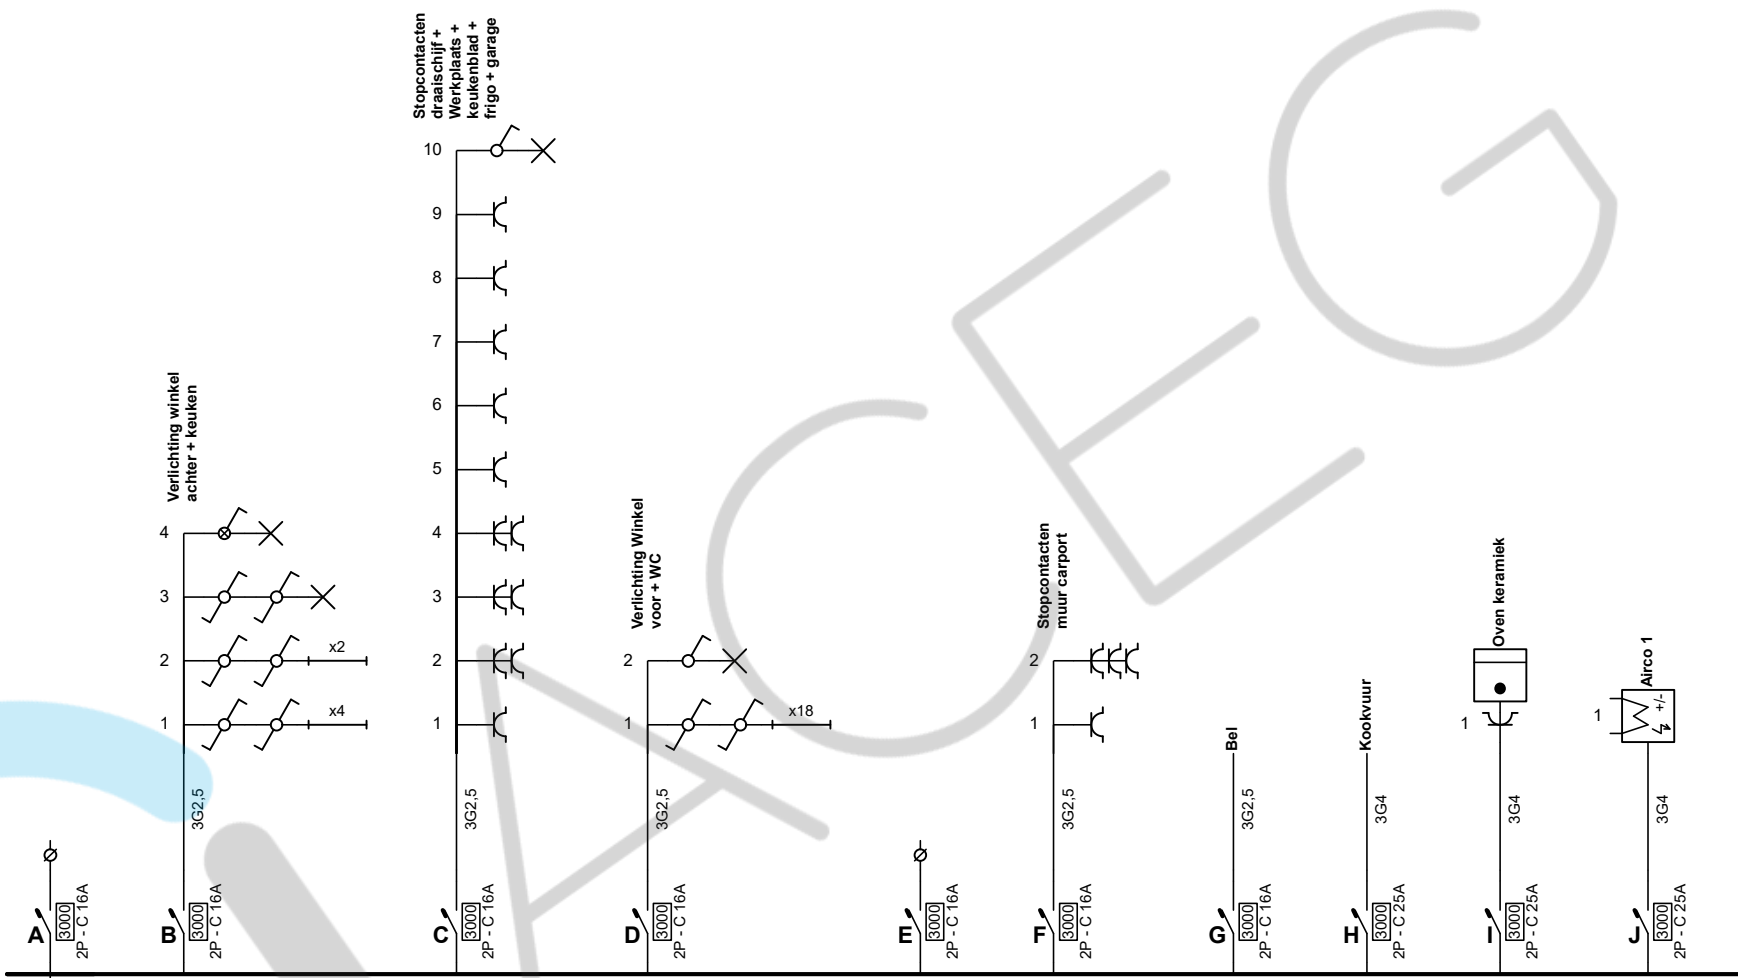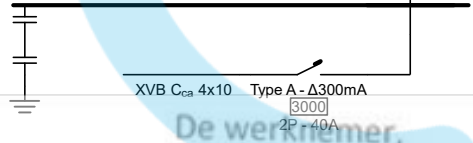

De werknemer,  
  
 Jens Nys  
 23/05/2025 CEG VZW #150


**Plaats van de elektrische installatie**  
 Janne Lemmens  
 stationstraat 22  
 2440 Geel

**Installateur**  
 DK-Technics  
 Stationstraat 22 Bus 01/2  
 2230 Ramsel  
 Tel.: 0477 72 22 26  
 e-mail: info@dktechnics.com  
 BE0803.752.985



**p. 1/5**  
**Eendraadschema**  
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's medemogelijk door: E-DK Comm. V. - BTW BE 0727.821.484

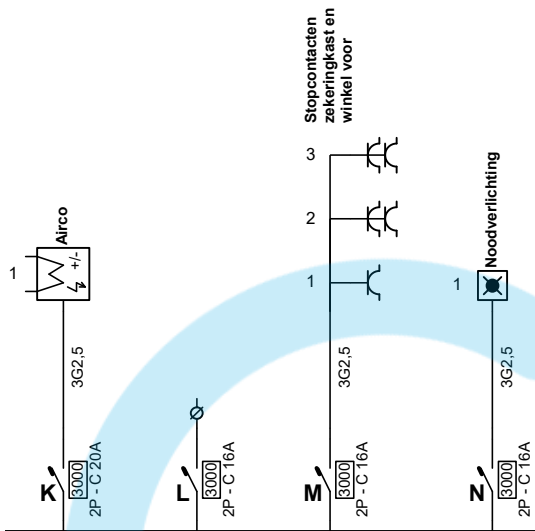

De werknemer,

Jens Nys

23/05/2025 CEG VZW #150

**Plaats van de elektrische installatie**

Janne Lemmens  
stationstraat 22  
2440 Geel

**Installateur**


DK-Technics  
Stationstraat 22 Bus 01/2  
2230 Ramsel  
Tel.: 0477 72 22 26  
e-mail: info@dktechnics.com  
BE0803.752.985



p. 2/5  
**Eendraadschema**

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's medemogelijk door: E-DK Comm. V. - BTW BE 0727.821.484

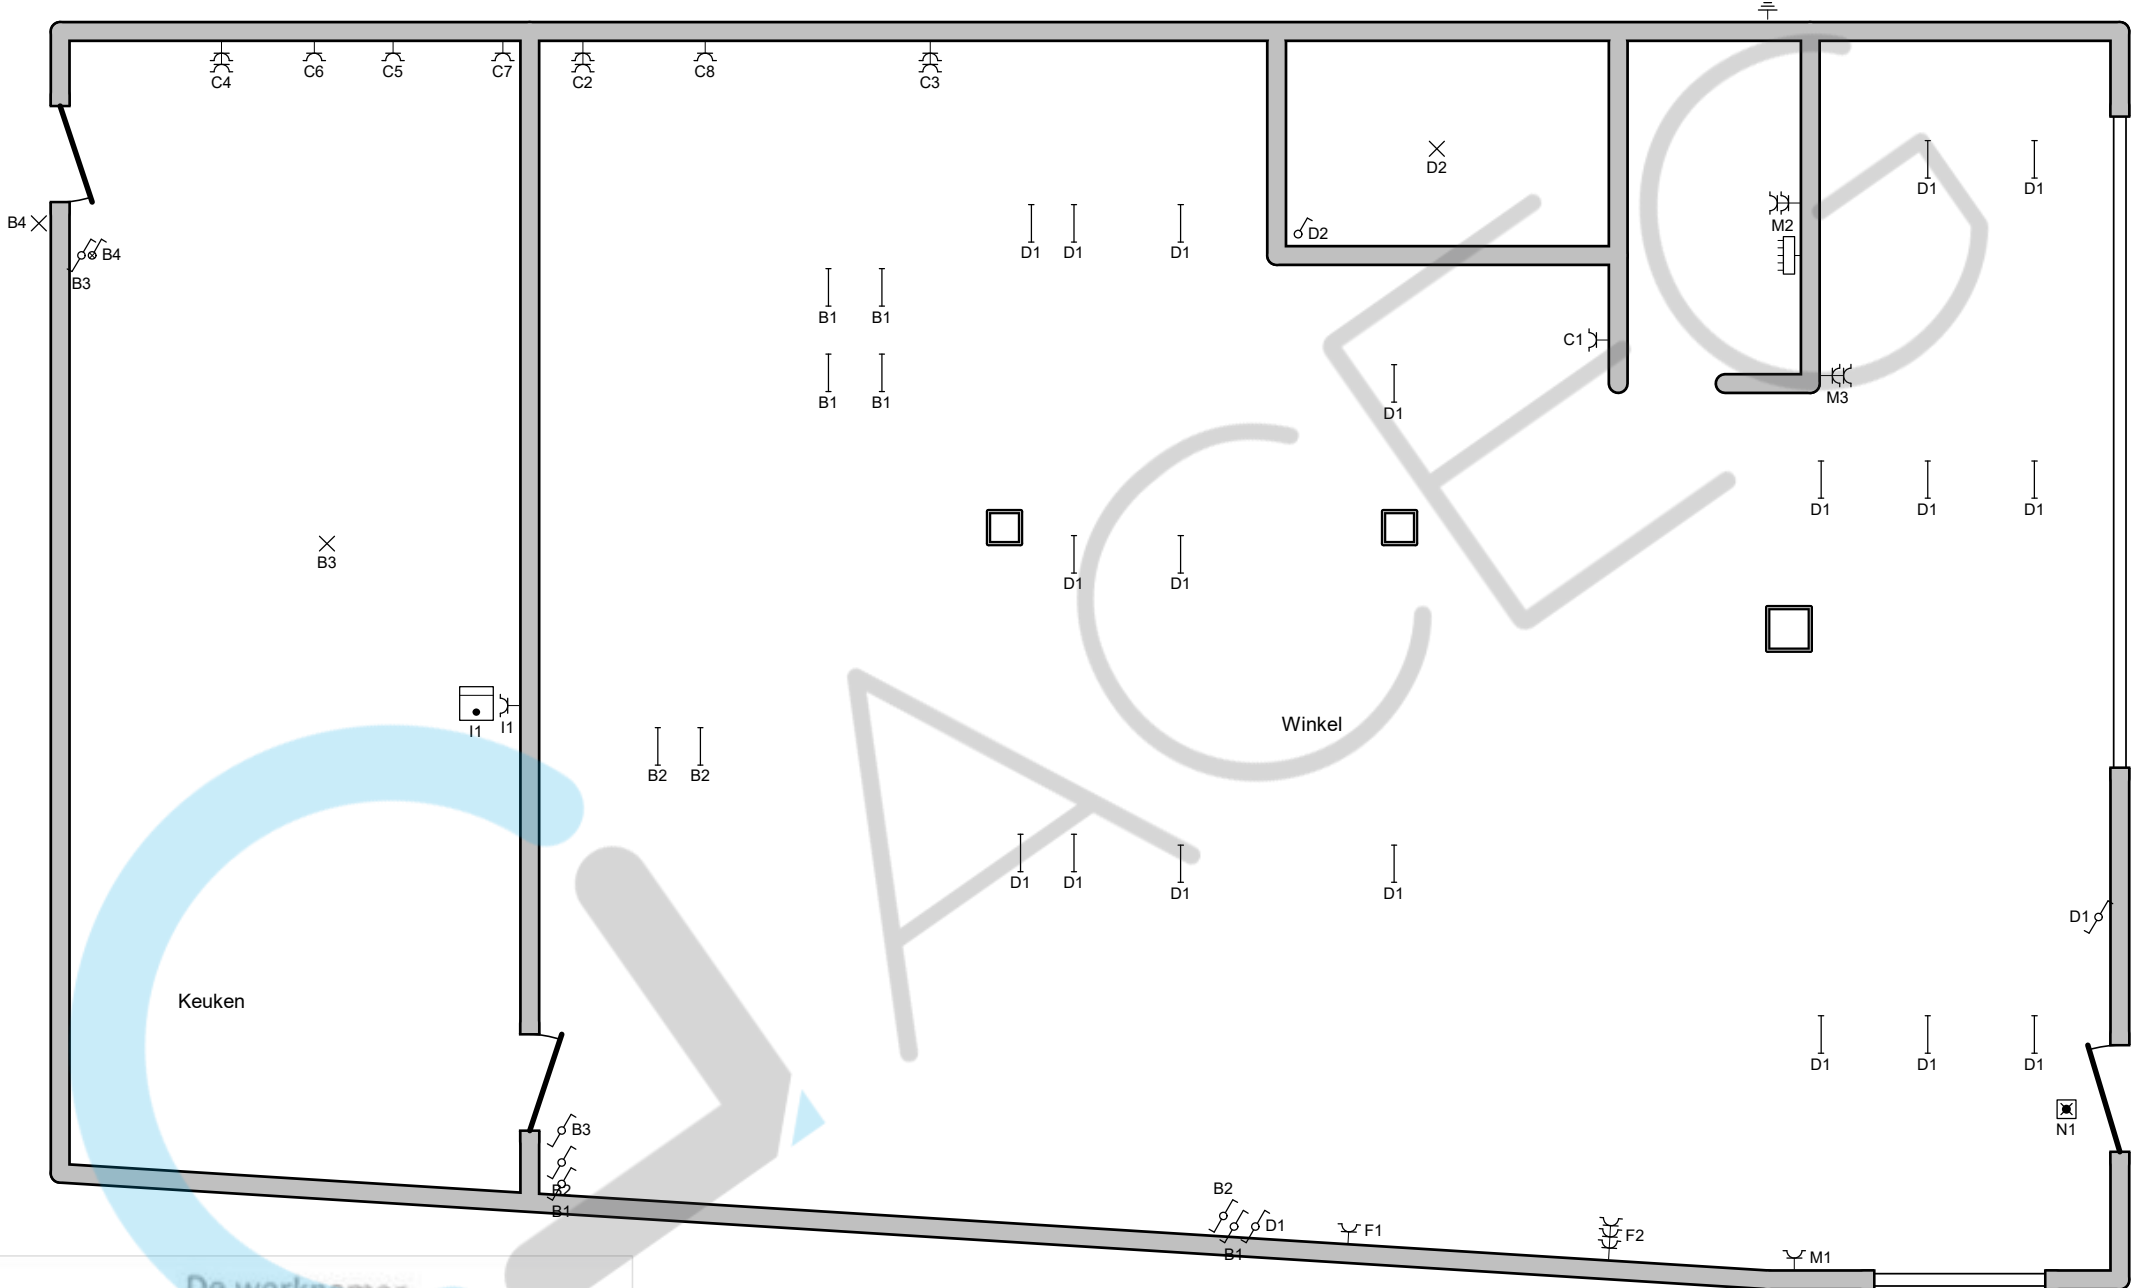

De werknemer,

*Jens Nys*

Jens Nys

23/05/2025 CEG VZW #150

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Janne Lemmens  
 stationstraat 22  
 2440 Geel

**Installateur**  
 DK-Technics  
 Stationstraat 22 Bus 01/2  
 2230 Ramsel  
 Tel.: 0477 72 22 26  
 e-mail: info@dktechnics.com  
 BE0803.752.985



**p. 3/5**  
**Situatieplan**  
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's medemogelijk door: E-DK Comm. V. - BTW BE 0727.821.484



De werknemer,

*Jens Nys*

Jens Nys

23/05/2025 CEG VZW #150

**Plaats van de elektrische installatie**

Janne Lemmens  
stationstraat 22  
2440 Geel

**Installateur**

DK-Technics  
Stationstraat 22 Bus 01/2  
2230 Ramsel  
Tel.: 0477 72 22 26  
e-mail: info@dktechnics.com  
BE0803.752.985



**p. 4/5**  
**Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's medemogelijk door: E-DK Comm. V. - BTW BE 0727.821.484

**A**

**B** Verlichting winkel achter + keuken

**C** Stopcontacten draaischijf + Werkplaats + keukenblad + frigo + garage

**D** Verlichting Winkel voor + WC

**E**

**F** Stopcontacten muur carport

**G** Bel

**H** Kookvuur

**I** Oven keramiek

**J** Airco 1

**K** Airco

**L**

**M** Stopcontacten zekeringkast en winkel voor

**N** Noodverlichting

De werknemer,



Jens Nys

23/05/2025 CEG VZW #150

**Plaats van de elektrische installatie**

Janne Lemmens  
stationstraat 22  
2440 Geel

**Installateur**

DK-Technics  
Stationstraat 22 Bus 01/2  
2230 Ramsel  
Tel.: 0477 72 22 26  
e-mail: info@dktechnics.com  
BE0803.752.985



p. 5/5  
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's medemogelijk door: E-DK Comm. V. - BTW BE 0727.821.484