



vzw • AIB-VINÇOTTE Belgium • asbl

Siège d'exploitation: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : P03438 2023 / 7 / VCL



F 185633

Rési code :

1

Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

Oost & West - Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

Brabant

tél : 02 674 57 11

Wallonie

tél : 081 432 611

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>Renou elc</u>	Nom, Prénom : <u>[redacted]</u>	Nom, Prénom : <u>[redacted]</u>
N° carte d'identité : <u>[redacted]</u>	Adresse : <u>ru de Spolame 10</u>	Adresse : <u>[redacted]</u>
N° TVA : BE <u>438451678</u>	CP + Commune : <u>5580, Wavreille</u>	CP + Commune : <u>[redacted]</u>
	Tél : <u>[redacted]</u>	Tél : <u>[redacted]</u>

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270 ☒ mise en usage ☒ modification ☒ extension	☐ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Unité d'habitation
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ temporaire ☐ contrôle ☐ [redacted]	☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Unité de travail domestique
☐ Art 276 : renforcement ☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	☐ Art 88 ☐ Art [redacted] ☒ Parties communes
	☐ Art [redacted] ☐ Art [redacted] ☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN <u>541449020713243667</u> ☐ EAN non communiqué ☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>34600806</u> Index jour : <u>045534,2</u> nuit : <u>[redacted]</u> ☐ Compt. kWh exclusif nuit : <u>[redacted]</u>
	Protection branchement (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ [redacted] n° : <u>[redacted]</u> Index nuit : <u>[redacted]</u>
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐ [redacted] Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ [redacted] ☐ [redacted]
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>EXVB</u> ☐ [redacted]
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Nombre de tableaux : <u>1</u> Nombre de circuits terminaux : <u>1</u>
☐ Voir annexe(s)	<u>6. parreaux de 230 V/c pour un total de 1380 W</u>
	<u>1. onduleur 5612.00 n° 2002157600 P max : 08061,7</u>
	<u>1. compteur vert n° 1576730037 index : 1200 W</u>
	<u>1. Dig II 16A en XVB 302.5mm</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ > section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>4</u> Ω	☒ Isolement général : <u>2500</u> MΩ	☒ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant	

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation	<u>est conforme</u>	☒ n'est pas conforme	au RGIE.
☐ L'installation existante	<u>est conforme</u>	☒ n'est pas conforme	au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

<u>19/05/2023</u>	(*)
☒ par le même organisme de contrôle.	

Agent visiteur :

Nom : VannesteAgent n° : 3438Date : 19/05/2023

Pour le Directeur Général : Signature


Annexe(s) :

☒ Schéma(s) de position : 2☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

QUANTITE / AANTAL: 12 PANNEAUX DE 210Wc
+ 6 PANNEAUX DE 230Wc (Ext)

P.V GENERATEUR / GENERATOR: 2520Wc + 1380Wc (Ext)

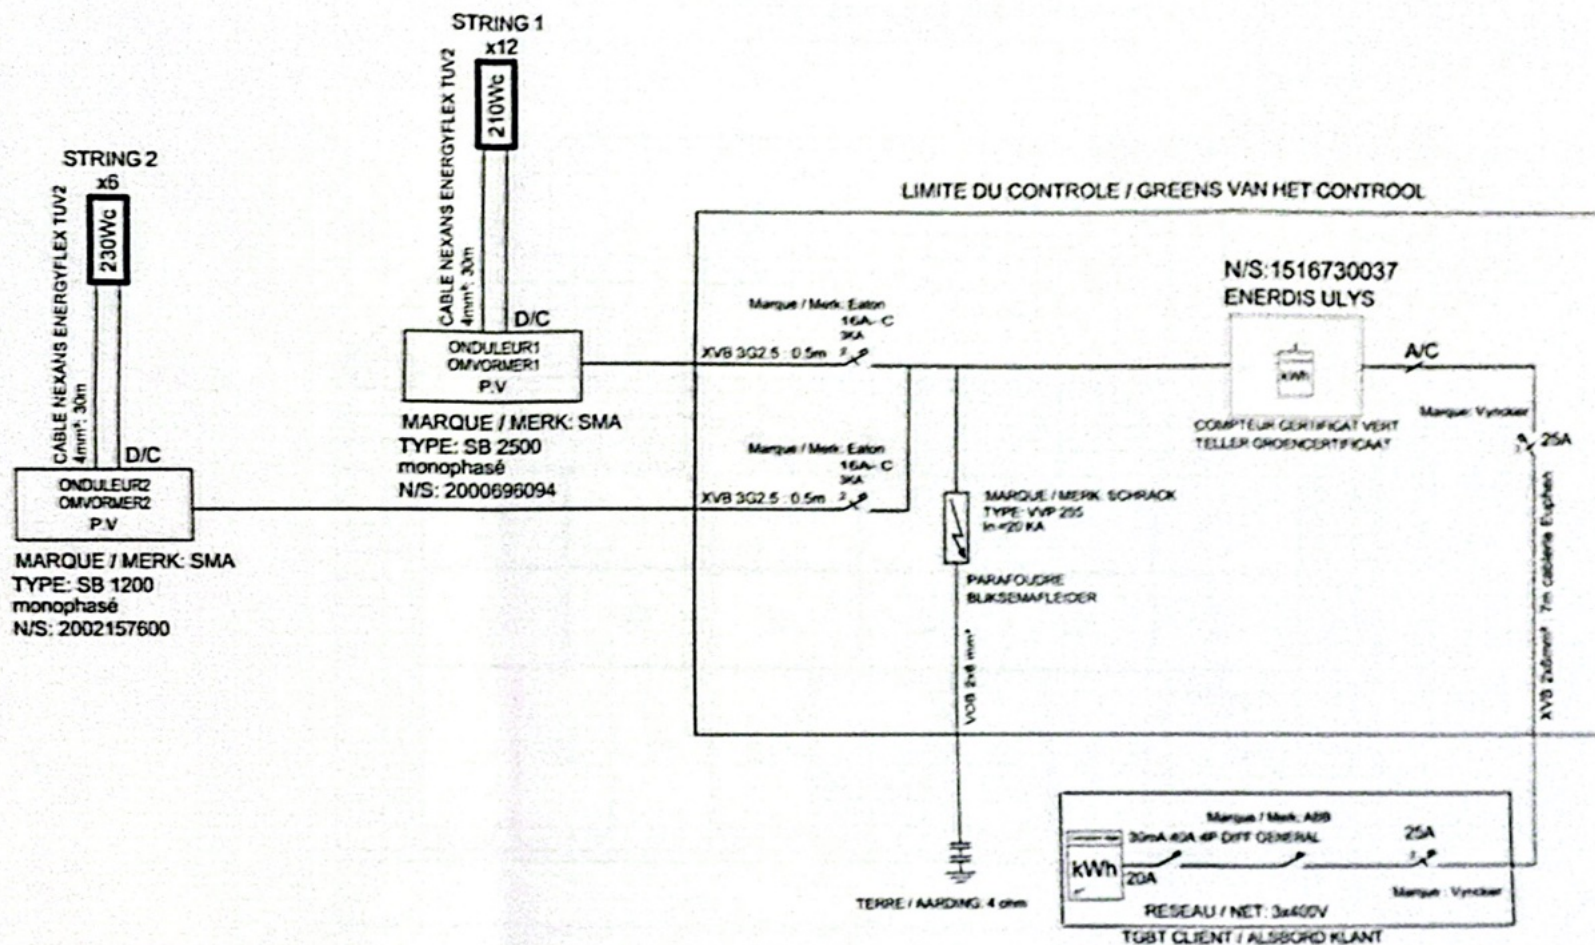


LOCALISATION / PLAATS: CPT ELECTRABEL / TELLER NETBEHEERDER: GARAGE
TD CLIENT / ALSB BORD: GARAGE
ONDULEUR / OMVORMER EN PV BORD: GARAGE

CPT ELECTRABEL RACC.RESEAU / ELEK. TELLER NETAANLUITING: NL1, NL2

DATE / DATUM 3/05/2012	RENOVE ELECTRIC ZONING MARTIN RUSATIRALAAN 9 B-1083 GANSHOREN TEL.: 02.268.40.18 - FAX: 02.262.28.62	CLIENT / KLANT: RUE DE SPOLAME 10 B-5580 WAVREILLE	ORGANISME DE CONTROLE A.V. / KEURING ORGANISM A.V. 14/5/2012	Folio: 1
			 Gérard VANNOOTE nr 3408 BESCHRIJVING INNOVATIEF	SCHEMA DE PRINCIP PRINCIPAL SCHEMA

RUE

INCLINAISON 45°

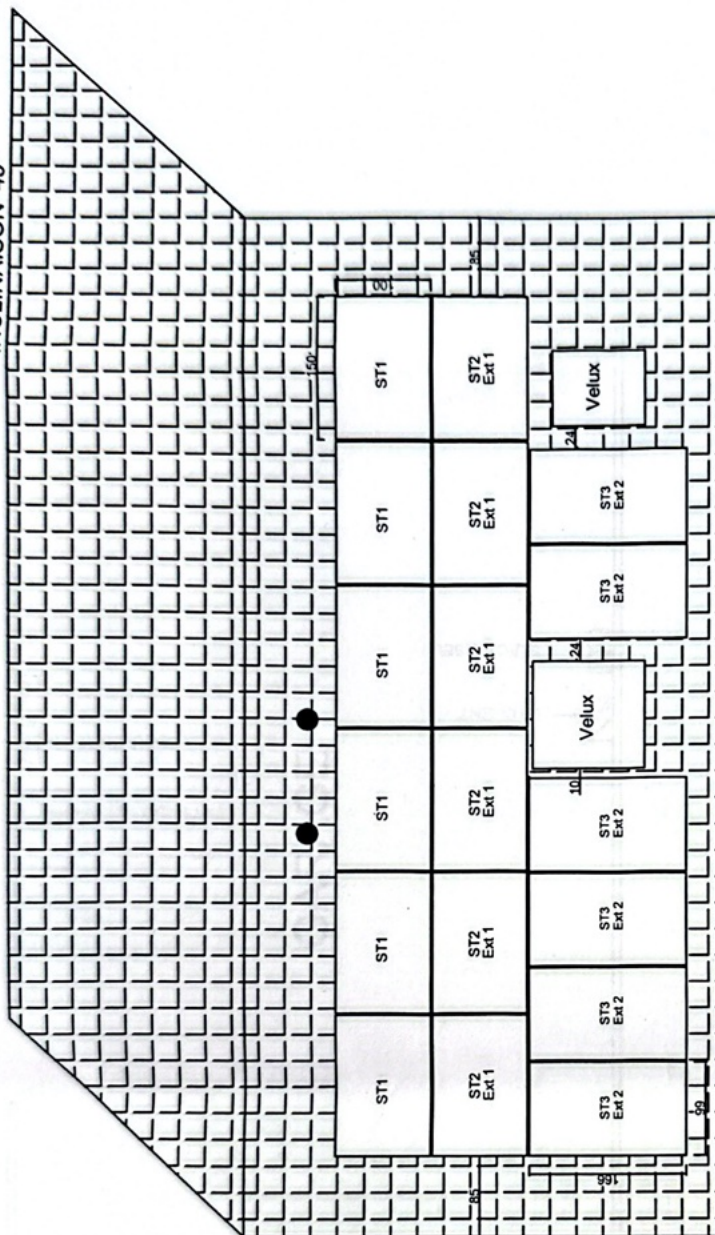

1080

JARDIN



PROJET : IMPLANTATION DE 12 MODULES DE 210Wc
+ 6 MODULES DE 230Wc (Extension)
GENERATEUR: 2520Wc + 1380Wc (Extension)

CLIENT :
RUE DE SPOLAME 10
B-5560 WAVREILLE

RENOVE ELECTRIC

ZONING MARTIN
RUSAT RALAAN 9
B-1093 GANSHOREN
TEL : 02 266 40 18 - FAX : 02 262 28 62

Date
11/05/2012


Designer
ANTOINE K

Folio : 1

ORGANISME DE CONTROLE
Gérard VAN DUQUE
RESEAU :
N° 2012
GSM 079 80 84 84
SCHEMA : IMPLANTATION

VINCOTTE
Ingénieur de travail

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE RENOVE-ELECTRIC

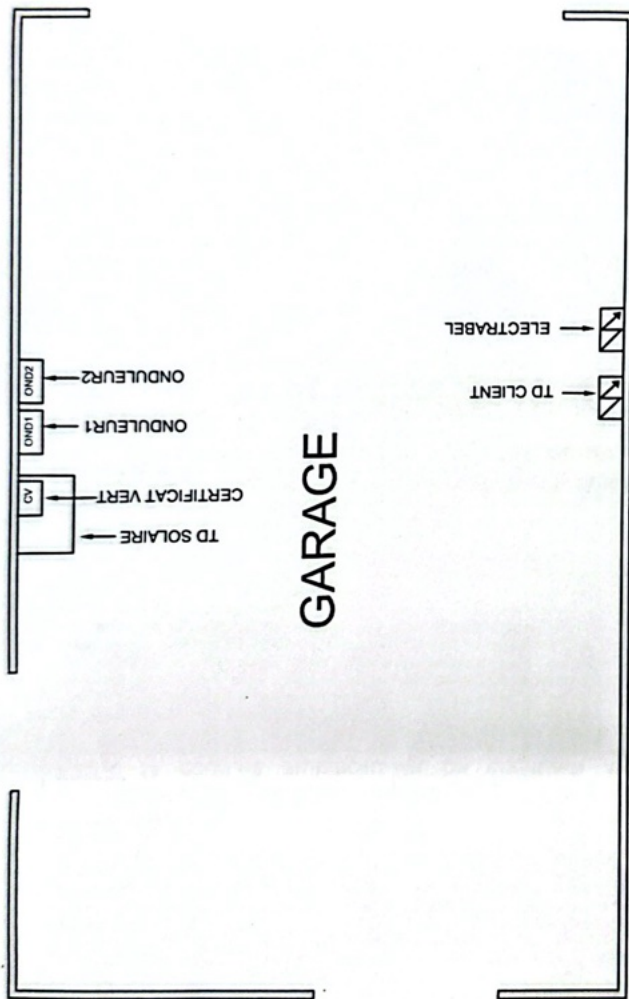

Gérald VANNOOTE
nr. 3438
CSMA 0478/80.3438
Inspecteur Brabant

Handwritten signature and date: 20/11/20