



ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom : Prénom :
Représentant de l'entreprise.....N° de T.V.A. :
Rue : N°: Boîte :.....
Code postal : Localité: Tél :..... Fax :.....
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :)
Adresse + Tél. :

atteste formellement et garantis par la présente
installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après
dans l'immeuble situé à : Rue : D. L. Lionstraat N°: 49 Boîte :..... Étage :.....
Code postal : 9550..... Commune : Herenthals.....
Marque compteur: Sicomill N° du compteur: 2200253483
pour le compte de : Nom: Zie on d'ingelbeek Prénom :.....
Rue :..... N°..... Boîte :.....
Code postal :..... Commune :.....

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.


Table with 2 columns: 'Réservé à l'installateur' and 'Réservé au GRD'. Includes declaration 'Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel »' with checkboxes for 'oui' and 'non', and a field for 'Si oui : n° Cerga :

Date : 16/11/23
Signature + nom: [Signature]

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).
Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

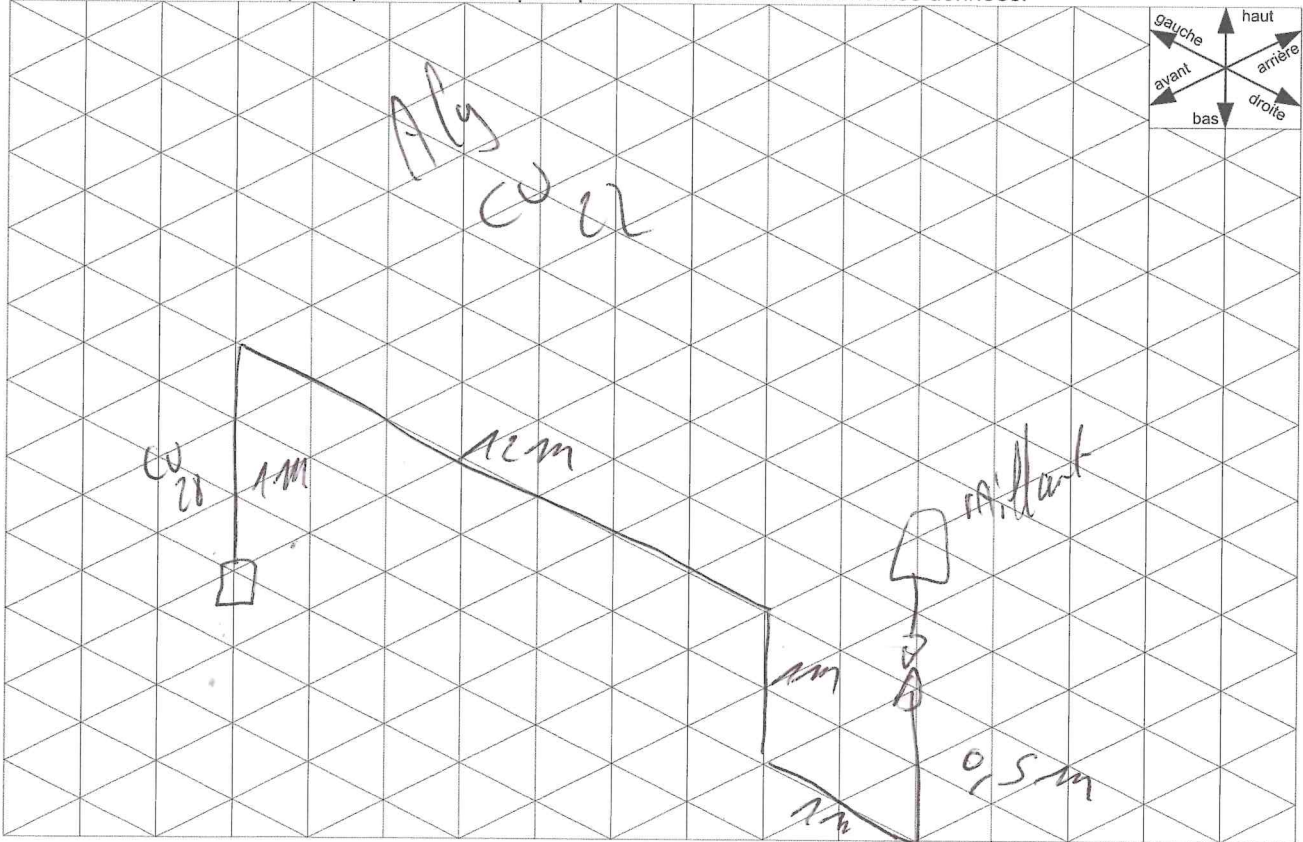



CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur:
Adres:

Controleorganisme: **Inspecteur:** *Seba Edijn*
Referentie: *563021* **Tel:**

Gecontroleerde installatie: **Adres:** *Relatiensstraat 44*
9550 Herode

Datum van de controle: *16/11/23* De bewoner is: eigenaar huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig **Nr:** *1671136* is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie:

Meter: Klasse Q_{max}: m³/h **Fabrikant:** *Sicoma* **Nr:** *2200CS3483* **Index:** *0,0647*
Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: *20* mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal: <i>1</i>	<i>13</i>	<i>VCW</i>	<i>24 kW</i>
1
2
3
...

Besluit:

De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: *NBN-D51-003, NBN-D61-001*

Datum: *16/11/23*

Handtekening inspecteur controleorganisme
[Handwritten Signature]