



**CONTROLE D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15**

CERTIFICAT N° : 171123-01FR

Contrôle le : 23/11/2017

Dernier contrôle : / /

Par :



Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
MONSIEUR CLEIREN J. 1, RUE DU MILIEU BE 4280 PETIT-HALLET	Tank : 1 MAZOUT Capacité : 5000 L Compartmenté avec : Fabrication par : N° : Le : / / Stockage : ENFOUI Situation : DECOUVERT Paroi : SIMPLE Présence syst. de détection de fuites : NON

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 110029 vérifié le : 05/07/2017

Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI

Dépression max. : -250 mb **Estim. Diam. cuve : 150 cm**

Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 5 Min.

Estim. Hauteur Liquide

Avant contrôle : 27 cm

Après contrôle : 27 cm


Estim. Hauteur d'Eau

Avant contrôle : 0 cm

Après contrôle : 0 cm

Niveau nourrice - Avant test : cm **Pendant test : cm** **Après test : cm** **pH :** **λ : μS/cm**

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	(1)
Remplissage	Acier	Etanche	(1)
Aspiration vers chaudière	cuivre	Etanche	
Retour chaudière	cuivre	Etanche	

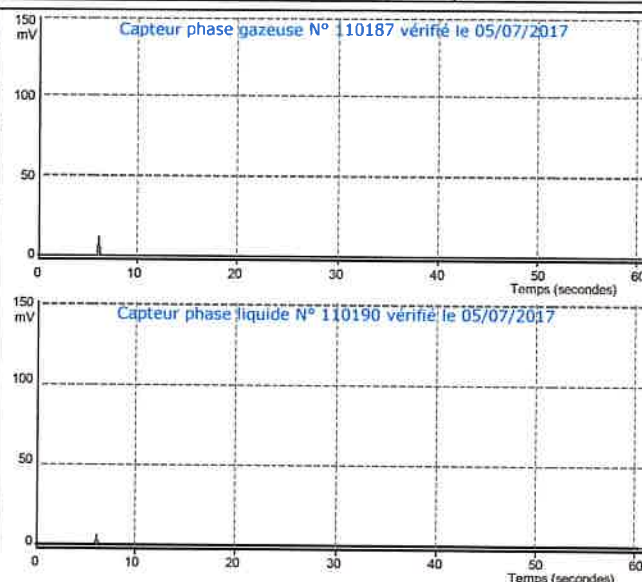

Remarques / Anomalies

(1) sur plateau

Conclusions : Cuve et tuyauteries étanches

Contrôle presté par
RICHARD Frédéric
TANK Process
rue du Piedenval, 6

4219 WASSEIGES

+32 81 83 57 02
www.tankprocess.net

Agrément N° : AgrW.TUS.128/A/01

Contrôle effectué conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

Cachet + Visa de l'exploitant



Certificat de Contrôle Périodique pour réservoir enterré et/ou tuyauteries

CCP 171123-01FR

Coordonnées Propriétaire :

Monsieur Cleiren J.
1, rue du Milieu
4280 Petit-Hallet

Adresse de stockage :

1, rue du Milieu
4280 Petit-Hallet

Date du contrôle :

23/11/2017

Prochain contrôle:

Avant : 11/2020

Réservoir n°: /	Produit : MAZOUT chauff. Capacité 5.000 L	Fabricant : ?	Année de construct. ?	Permis d'exploiter : Date échéance : ☒ non communiqué	Stockage ☐ aérien ☒ enfoui ☐ en fosse	Situation ☐ dans immeuble ☐ sous abri ☒ terrain découvert	Paroi ☒ simple ☐ double	Matériau ☐ polyester ☒ métallique ☐ polyéthyl.	Forme ☐ ovale ☒ cylindrique ☐ parallélép.
Points contrôlés									
Etat									
Contrôle visuel : - parties extérieures visibles - accessoires sur citerne - pompe(s) ou brûleur Implantation du réservoir Plaquettes d'identification du réservoir Etat endroit de stockage : - étanchéité piste - remplissage - chambre de visite Système anti-débordement : sifflet Système de détection de fuite : alarme - communication Protection cathodique Présence d'eau ou de boue + analyse Etanchéité du réservoir Etanchéité des tuyauteries Formulaire de déclaration établissement classe 3 Certificat du contrôle précédent									
					Interventions nécessaires				
					A surveiller - Recommandations / Interventions nécessaires				
					Non applicable Identifier réservoir (N°, capacité, produit) Non applicable				
					Déclaration soumise sur le portail de région wallonne le 23/03/2017				

Conditions d'épreuve	Nom du technicien : F. RICHARD	Capteurs : 110187-110190	Date calibration : 05/07/2017	Dépression atteinte lors du test : -250 mbar
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

Remarque :

Je soussigné, Frédéric RICHARD, technicien ultrasons agréé, expert en installation de stockage et responsable du contrôle, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, a fait l'objet d'un contrôle par la méthode ultrason, conformément aux prescriptions légales imposées (*). A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est :

☒ **Autorisée** (carte verte) 3 ans ☐ **Autorisée avec certaines réparations** (carte orange) ☐ **Défendue** (carte rouge)

(*) Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et son arrêté modificatif.

Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : <http://environnement.wallonie.be>

TANK PROCESS rue Piedenval, 6 4219 ACOSSE (Wasseiges) Tél : 081/83.57.02 www.tankprocess@gmail.com N°d'entreprise : 0651 530 687

Frédéric RICHARD
AgrW. TUS.128/A/01

TANK PROCESS
Frédéric Richard
rue du Piedenval
4219 Wasseiges