

- ☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam,voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad :
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ 1 Wooneenheid ☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid ☐ 3 Gemeenschappelijke delen ☐ 4 Werkeenheid
☒ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ☒ Art 276 : verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. :	meterstand dag : nacht :	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☒ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : meterstand :	
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☒ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ open / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm ² - Type : XVB	☐ ☐	
	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 30 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen :
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 17.3 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen		
☒ Nihil		
	Visum DNB of aangestelde :	

Besluit(en) :

- ☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

11/01/2012 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Van Bovenkerp Teli

Agent nr. : 0968

Datum : 11/01/2012

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s)

☐ Eéndraadsschema('s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

- .ISOLATIE**
- 101 De algemene isolatieweerstand voor de installatie delen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art.20 AREI).
- 104 De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).

- .AARDING**
- 121 De aardgeleider dient stroomafwaarts van de hoofd-aardingsklem aangesloten te worden en de beschermingsgeleider van toestellen en/of equipotentiala verbindingen stroomopwaarts.
- 1201 Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 68 - 71 AREI).
- 1202 Afwezigheid van aardingslijnen onder de handeling. Een afwijking moet aangegevend worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Basistur Energie, Koning Albert II laan 16 - 1000 Brussel - tel: 02 277 51 11 - fax: 02 277 51 07 (art. 86.01 AREI).
- 1203 De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art. 86.07 AREI).
- 1205 De waarde van spreidingsweerstand is niet aangepast aan de gevoeligheid van de geïnstalleerde differentieelschakelaars (niet-huishoudelijke installatie) (art. 88.05 AREI).
- 1206 Aarding is verwezenlijkt door gebruik van water- en/of gaseleidingen. Een aarding verwezenlijken conform de voorschriften (art. 68 - 71 AREI).
- 1208 De aardgeleider (verbinding tussen aardelektroden en de hoofd-aardingsklem) uitvoeren met een doorsnede van minstens 16 mm² ader uit koper (art.71 AREI) met geelgroene isolatie (art.199 AREI).
- 1209 De aansluiting van de equipotentiala- en/of de beschermingsgeleiders is uit te voeren d.m.v. las- of klemverbinding (art. 70.04/05 AREI).
- 1210 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider, tenzijnde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken (art.28, 70.05 AREI).
- 1211 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn (art.15, 86.01 AREI).

- EQUIPOTENTIALVERBINDINGEN**
- 1201 Een hoofd-equipotentiala-verbinding is te installeren en te verbinden (art.72, 78.05 AREI).
- 1202 De aansluitingen van de hoofd-equipotentiala-verbindingen (water-, gaseleiding, verterik- en terugvoeding van verwarming) dienen vervolgloos te worden (art.72.01 AREI).
- 1203 Hoofd-equipotentiala-geleiders (met een doorsnede van min. 6 mm² met geelgroene isolatie- kleur is (zijn) te voorzien (art.72.02 AREI).
- 1204 Bijkomende equipotentiala-verbindingen (in de badkamer of douche is (zijn) te installeren (art.86.10 AREI).
- 1205 De plaatsing van bijkomende equipotentiala-verbindingen (in de badkamer of douche is (zijn) te vervolledigen (art.86, 10 AREI).
- 1206 Bijkomende equipotentiala-verbindingen verwezenlijken met geelgroene geleiders), doorsnede minstens 4 mm² (of 2,5 mm² onder bus) (art.73.02, 199 AREI).
- 1207 De doorsnede van de hoofd-equipotentiala-verbindingen dient aangepast te worden (art.72.02 AREI).
- 1208 De continuïteit van de equipotentiala-verbindingen dient verzekerd te worden (art.72.03, 73.03 AREI).
- 1209 De kleurcode werd niet nageleefd, geleider met geelgroene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiala-verbindingen (art.72.03, 73.03 en 199 AREI).
- 1210 De doorsnede van de bijkomende plaatselijke equipotentiala-verbindingen) dient aangepast te worden (art.73.02 AREI).

- DIFFERENTIEEL**
- 01 Een verzegelebare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie (art.86.07 AREI).
- 02 Een algemene differentieelschakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40A en een gevoeligheid van maximum 300 mA dient geplaatst te worden (art.86.07, 248.02 AREI).
- 05 De nominale stroomsterkte van de differentieelschakelaar dient aangepast te zijn aan de overspanningsbeveiliging (art.65.02, 116 AREI).
- 06 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamers (art.86.08 AREI).
- 07 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor was-machine, vaatwasser en/of droogkast en gelijkaardig toestellen (art.86.08 AREI).
- 09 De algemene differentieelschakelaar dient aan het begin van de installatie (onmiddellijk stroomafwaarts van kWh-teller) geplaatst te worden, (involde de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verzekeren bij gebruik van ledikingen van klasse I (v.o.: XFPV, FVPB, EXAVB, EVAVB) (art.68, 86.07 AREI).

In het geval dat tijdens dit tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreffingen overblijven, moet het organisatie een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie opge die bevestigd is met het hoog loezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. U hebt de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk gebrek aan personen overkomen en rechtstreeks te wijlen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- HEMANS**
- 1501 Eendaadschema (s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.16, 268, 269 AREI).
- 1502 Situatieschema (s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art.269 AREI).
- 1503 Eendaadschema (s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268-269 AREI).
- 1504 Situatieschema aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art.269 AREI).
- 1505 De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art.269 AREI).


- F. ELEKTRISCHE BORD**
- 1601 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
- 1602 Pictogram "levensgevaar" dient op dezelfde wijze aangebracht te worden.
- 1603 Bijkomende differentieelschakelaars (met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen (waarde van verspreidingsweerstand van de aarding Ra > 30 Ohm), op de bestaande differentieelbeveiliging zijn twee of meer kringen met meer dan 16 contactdozen aangesloten (art.86.07 AREI).
- 1604 Minstens twee stroomkringen voor de verlichting te voorzien (art.86.05 AREI).
- 1601 Het schakelbord op ongeveer 1,50 m boven de vloer plaatsen (art.248.03 AREI).
- 1602 De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art.248.03 AREI).
- 1603 Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende (art. 248.01 AREI).
- 1604 Het verdoerbord is te voorzien van een achternand (art.248.01 AREI).
- 1605 Deur of afschermingsplaat van het schakelbord (terugslaan), aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk (art.19, 49.01 en 248 AREI).
- 1606 De draadkabel, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art.19, 49.01 AREI).
- 1607 De niet-gebruikte invoeromgangen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI).
- 1608 Een algemene afdoende spreidingsgeleider is te voorzien (art. 248.02 AREI).
- 1610 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art.16, 262 AREI).
- 1610 De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art.16, 268 AREI).
- 1612 Automatische schakelaars), contactoren) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (art.9, 252 AREI).
- 1702 In meerderige kringen is de smeltveiligheid of éénpoolige automaat in de nulgeleider te verwijderen of is de beveiliging van de betrokken kringen te vervangen door afdoende automaten (art.133 AREI).
- 1703 De stroomkringen) moeten zo uitgevoerd worden dat hij (zij) niet omgevlid door andere stroombanen gevoerd kan (kunnen) worden, de kringen aangesloten op meerdere stroombanen zijn te scheiden (art.133.01 AREI).
- 1704 De smeltveiligheidsontbrekers of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van calibratieelementen (art.251.01 AREI).
- 1706 De overbrugde zekeringen) moeten vervangen worden (art.265 AREI).
- 1707 De overbrugde automaten) moeten vervangen worden (art.265 AREI).
- 1708 De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de locaaltbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI).
- 1709 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1 mm² bedraagt, moeten door smeltveiliglichten met een nominale stroomsterkte (In) van maximum 6A of automaten van maximum 10A beschermd worden (art.278.05 AREI).
- 1805 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1 mm² bedraagt, moeten verwijderd of vervangen worden of voorzien te worden van een afdoende beveiliging voor de betrokken toepassing (art.278.05 AREI).
- 1806 De stroomkring(en) voor de contactdozen moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1,5 mm² is enkel toegestaan voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (v.o. stroombanen enkel voor verlichting) (art.198 AREI).
- 1807 Gemengde stroomkringen) - verlichting en contactdozen) moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm² (art. 198 AREI).
- 1808 De stroomkring (en) voor de aansluiting van elektrische fornuizen, washuizen en wasmachines moeten uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 6 mm² voor één-fasige of 4 mm² voor driedraadsge kringen. Een afwijking hierop is mogelijk mits het gebruik van een minimale doorsnede van 2,5 mm² en indien minstens wordt voldaan aan een van de drie volgende voorwaarden: - ofwel de geleiders installeren in een bus met diameter van minstens 1" (= 25 mm) - ofwel een reservebus installeren die afkomt in de nabijheid van een voedingspunt-; ofwel kabel voorzien gemontereerd in opbouw (art. 198 AREI).

- G. DE BESCHERMINGSGELEIDER**
- 1214 De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art.70.06, 86.02, 86.04 AREI).
- 1215 Beschermingsgeleider(s) (PE) is (zijn) te voorzien in een doorsnede van minstens 4 mm² (aard-isolatiekleur, geel/groen) indien niet mechanisch beschermd of met een doorsnede van minstens 2,5 mm² (aardisolateurkleur geel/groen) onder bus (art.70.02 AREI).

- 1216 De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art.70.05 AREI).
- 1218 Contactdozen (s): de aardingspunten dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art.86.03 AREI).
- 1219 Het verbruikstoestel met geleidend omhulsel en enkel basisisoleer (klasse I) moet d.m.v. een beschermingsgeleider (PE- met geelgroene isolatiekleur) aangesloten worden op het aardingsnet (art.30.07, 70.06 AREI).
- H. KLEURCODE EN LEIDINGEN**
- 1081 Vrij raden U aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen.
- 1083 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren.
- 1801 Vervang de geel/groene geïsoleerde geleider gebruik als actieve geleider (art. 199 AREI).
- 1802 Wanneer een geleider met blauwe adreïatische gebruik wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in betrokken stroomkring (art. 199 AREI).
- 1809 De leidingen (s) (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (art.143, 209 AREI).
- 1810 De niet-gepasteerde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (art.201, 209 AREI).
- 1811 De kabels van het type XVB, VVB- en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot op minimale hoogte van 10 cm boven het vloerniveau (art.201 AREI).
- 1813 De aanbevolen trajecten in de muren van lokalen moeten in acht genomen worden bij het inbouwen van niet in bus geïnstalleerde kabels van het type XVB- of VVB (art.214.02 AREI).
- 1815 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen /bebelgelen geïnstalleerd worden (art.207, 210 AREI).
- 1818 De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (art.202 AREI).
- 1819 Het gebruik van contactstoppen) (stektors) is enkel toegestaan bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie (art.240 AREI).

- I. TOESTELLEN**
- 1091 Schakelaar, contactdoos of afkadoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.
- 1822 De verbindingen verwezenlijken in verbodings- of afkadoos, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtings toestellen (art.207.07 AREI).
- 1902 Indien de ontbrekking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpoolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (art.250.02 AREI).
- 1903 De schakelaar die een stopcontact met een nominale stroomsterkte groter dan 16 A bedient moet alle actieve geleiders onderbreken (art. 250 AREI).
- 1904 De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in aangepaste inwerkdozen of blokken geplaatst zijn (art.249.01, 250.03 AREI).
- 1906 Contactdozen, conform NEN C61-112, met kinderbeveiliging en aardingscontact plaatsen (art.11, 49.02, 86.03 AREI).
- 1908 Plaats de op een wand bevestigde contactdozen op een voldoende hoogte ten opzichte van het vloerniveau, met de as van uitstapung op een hoogte van minstens 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm in droge lokalen (art.249.01 AREI).
- 1908 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art.19 AREI).
- 1909 Gebruik materiaal met een beschermingsgraad die minstens IP4X (IPX-X-D) is (art.19, 49.01 AREI).
- 1911 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin het geïnstalleerd is (art. 19 en art.86, 10 AREI).
- 1914 De toestellen zonder aardingsmogelijkheid en enkel basisisoleer zijn niet toegestaan voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige installaties (klasse 0, art.300.7a, 86.04 AREI).
- 1915 De vast opgestelde elektrische verarmingsvoorzieningen zijn niet geïnstalleerd (art.270 AREI).
- 1916 De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig, gelieve ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidsmaatregelen te onderzoeken (art.5-7 AREI).
- De teledr (s) is (zijn) niet van het type "veiligheidsdrad", de installatie die aangesloten is aan de secundaire van de betrokken tralies) dient afslut uitgevoerd te worden volgens de voorschriften die van toepassing zijn voor laagspanningsinstallaties (art.28, 32 AREI).
- J. BRAUDEVERLEGING**
- 1712 Een overspanningsbeveiliging aanbrengen in de secundaire kring van de transitie (art.116, 127 AREI).
- 1921 De transformator(en) geplaatst in een omgevingstemperatuur die de toegelaten waarde overschrijdt dien (zijn) verplaatst te worden of de afkoelingsvoorwaarden zijn te verbeteren (art.104.03, 252 AREI).
- 1922 Het toestel in de nabijheid van brandbare materialen dient verplaatst te worden; brandgevaar (art.104 AREI).
- 1925 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (schakelaar, contactdoos, verlichtingsstoel, ...) (art.104, 242, 249 AREI).

referring last.

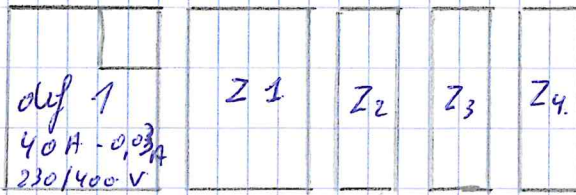


Z 1: 18A 4p

$$Z_2: 16A \quad 2p$$

Vor. Küche ding was mache.
buste. stegten. kleine 1 langhenn

$Z_3 : 764 \quad 2p.$

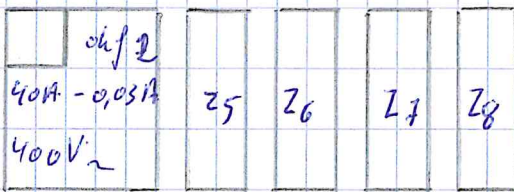

24. 16. 17 2p.

$$Z_5 = 20\text{M} \quad 2\mu.$$

verruyng. boe gang.
over. badhuus.

$$Z_C = 20A \quad 2p..$$

27: 20A 2p.

$$28 : 16 \quad 2p.$$

- differential I: $40 \text{ A} / 0,03 \text{ A}$.

- Differential $2: 40\text{ mV}/0,03\text{ A}$.

- carding : 16 mm^2 pen. Type.

- constant Berl. $4 \times 10 \text{ mm}^2$ XVB type.

separationschema

4x10mm² x V13

16 mm²

acceding 16 mm² per type

different. 40A/230-400V 0,03A

different. 40A/230-400V 0,03A

16A 4P

3 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

2 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

boden
verdraeg
5 x 5

2 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

Verdraeg
5 x 5

2 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

gang
schloß

2 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

bad/küche

2 x 2,5 mm² + accreding

16A 2P

flur
flur

2 x 2,5 mm² + accreding


16A 2P

flur
5 x 5


2 x 2,5 mm² + accreding


16A 2P

wind

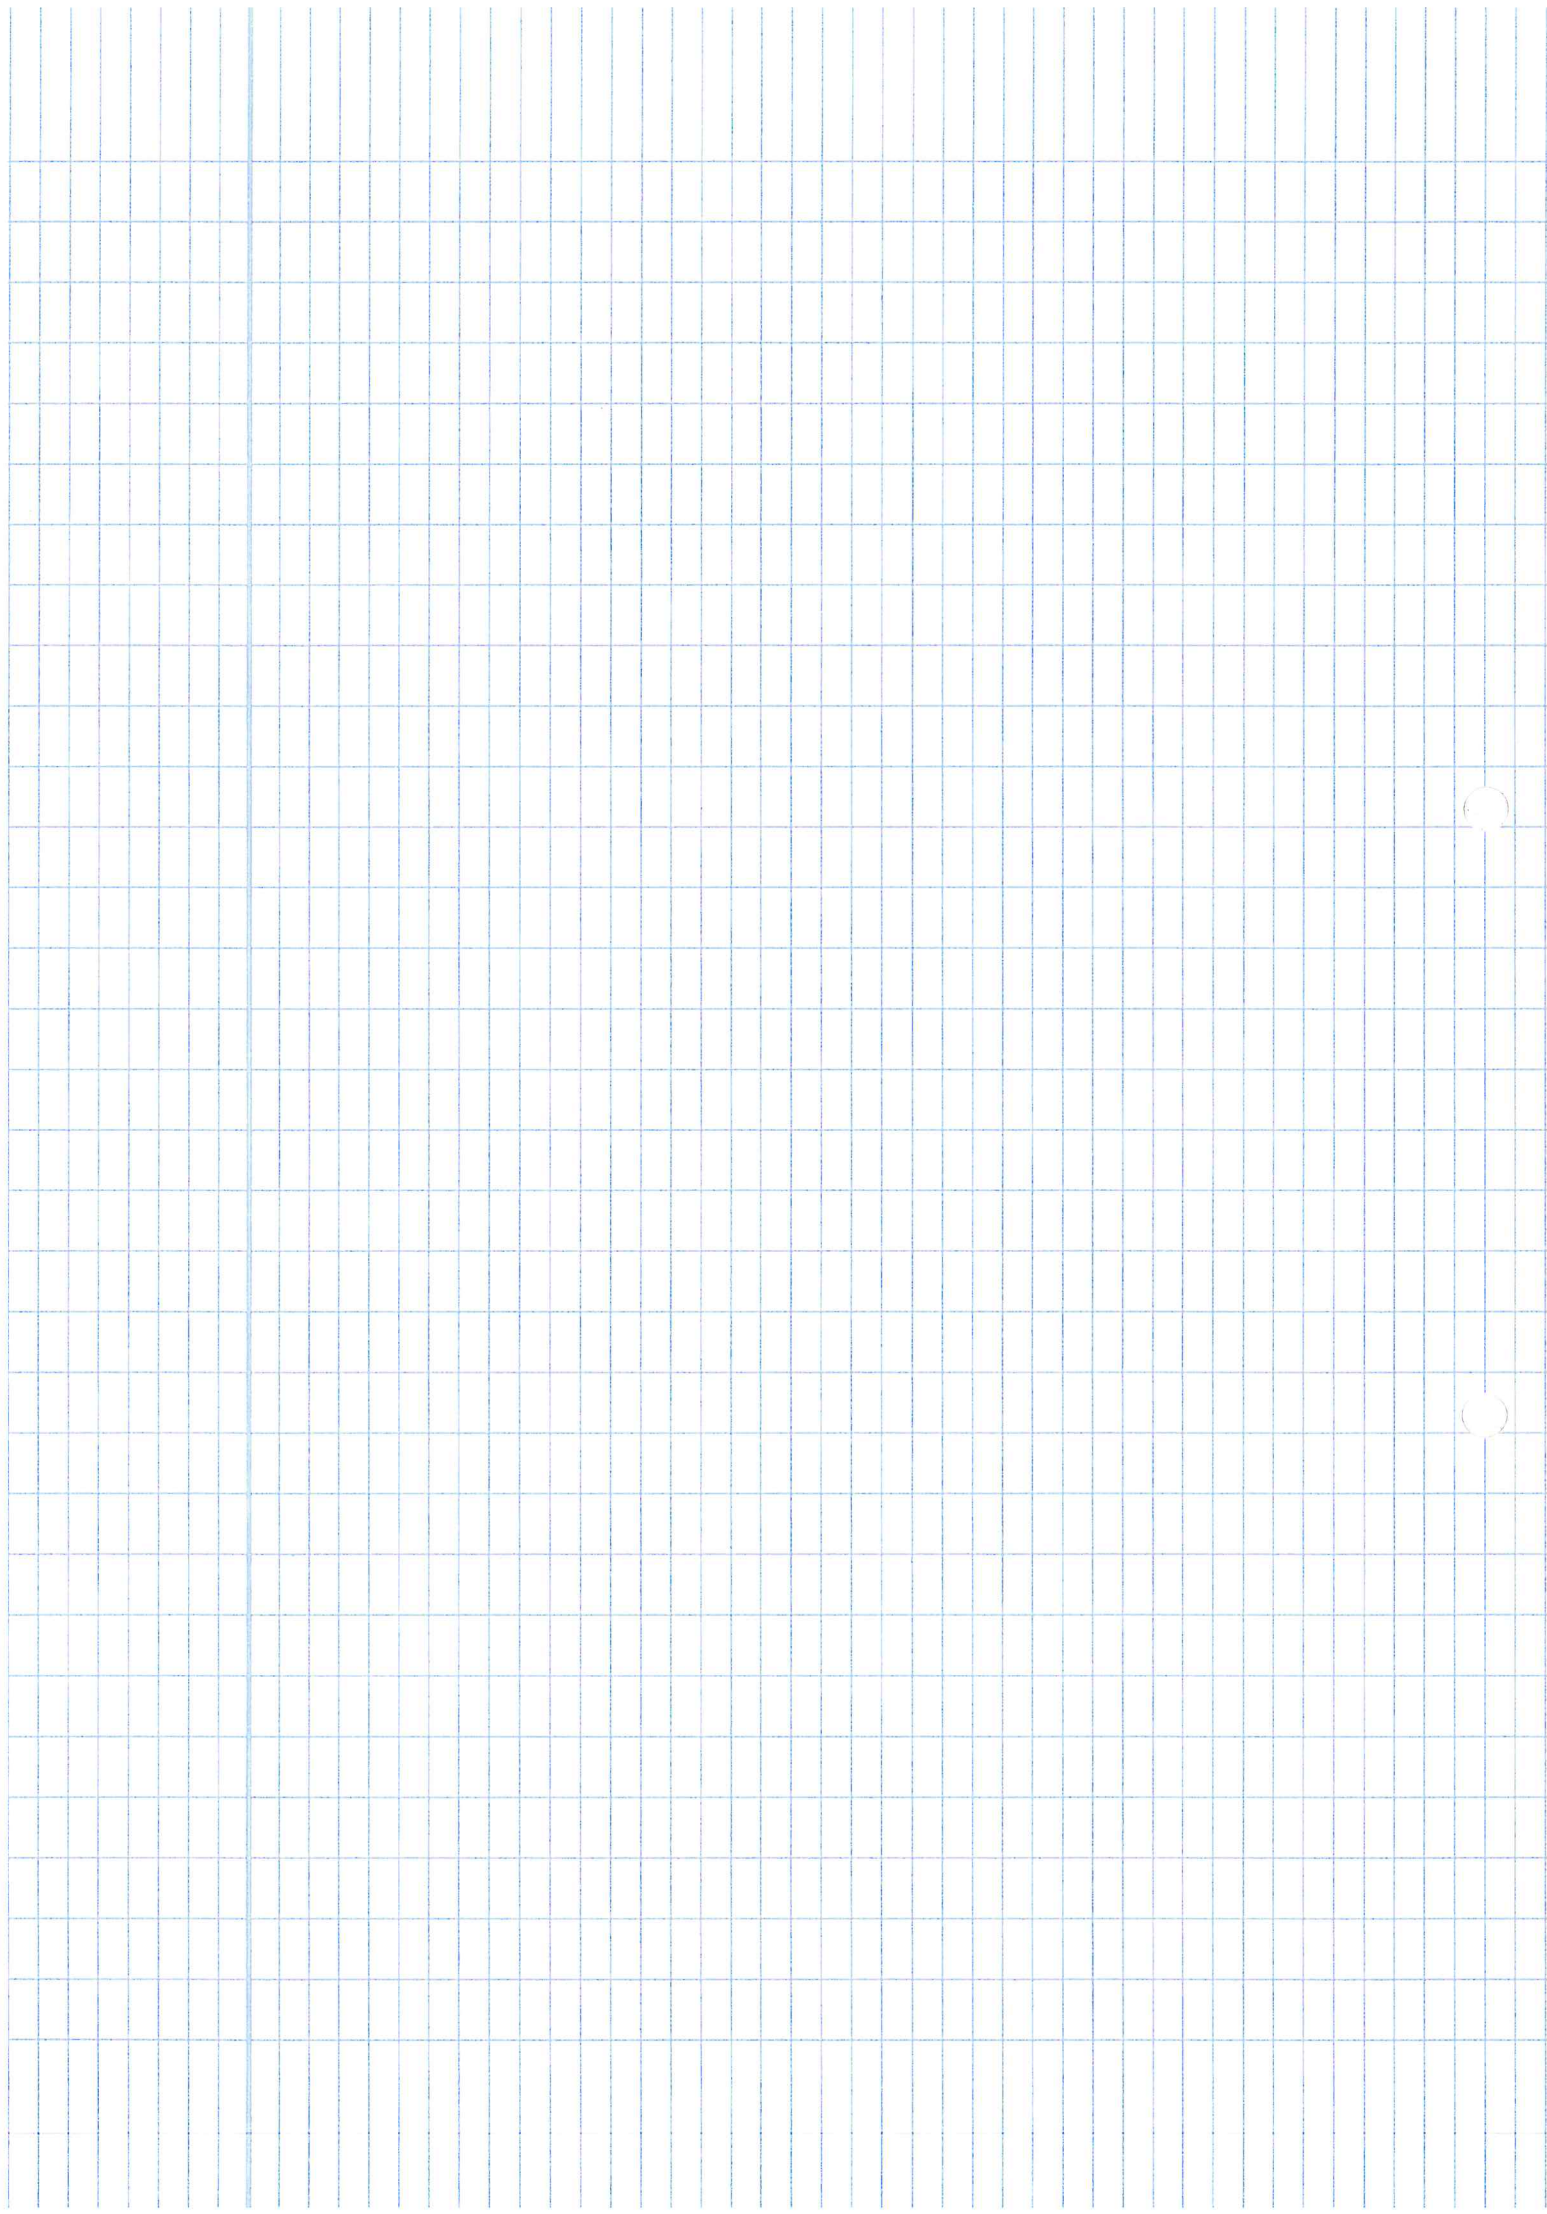

bovenverdieping

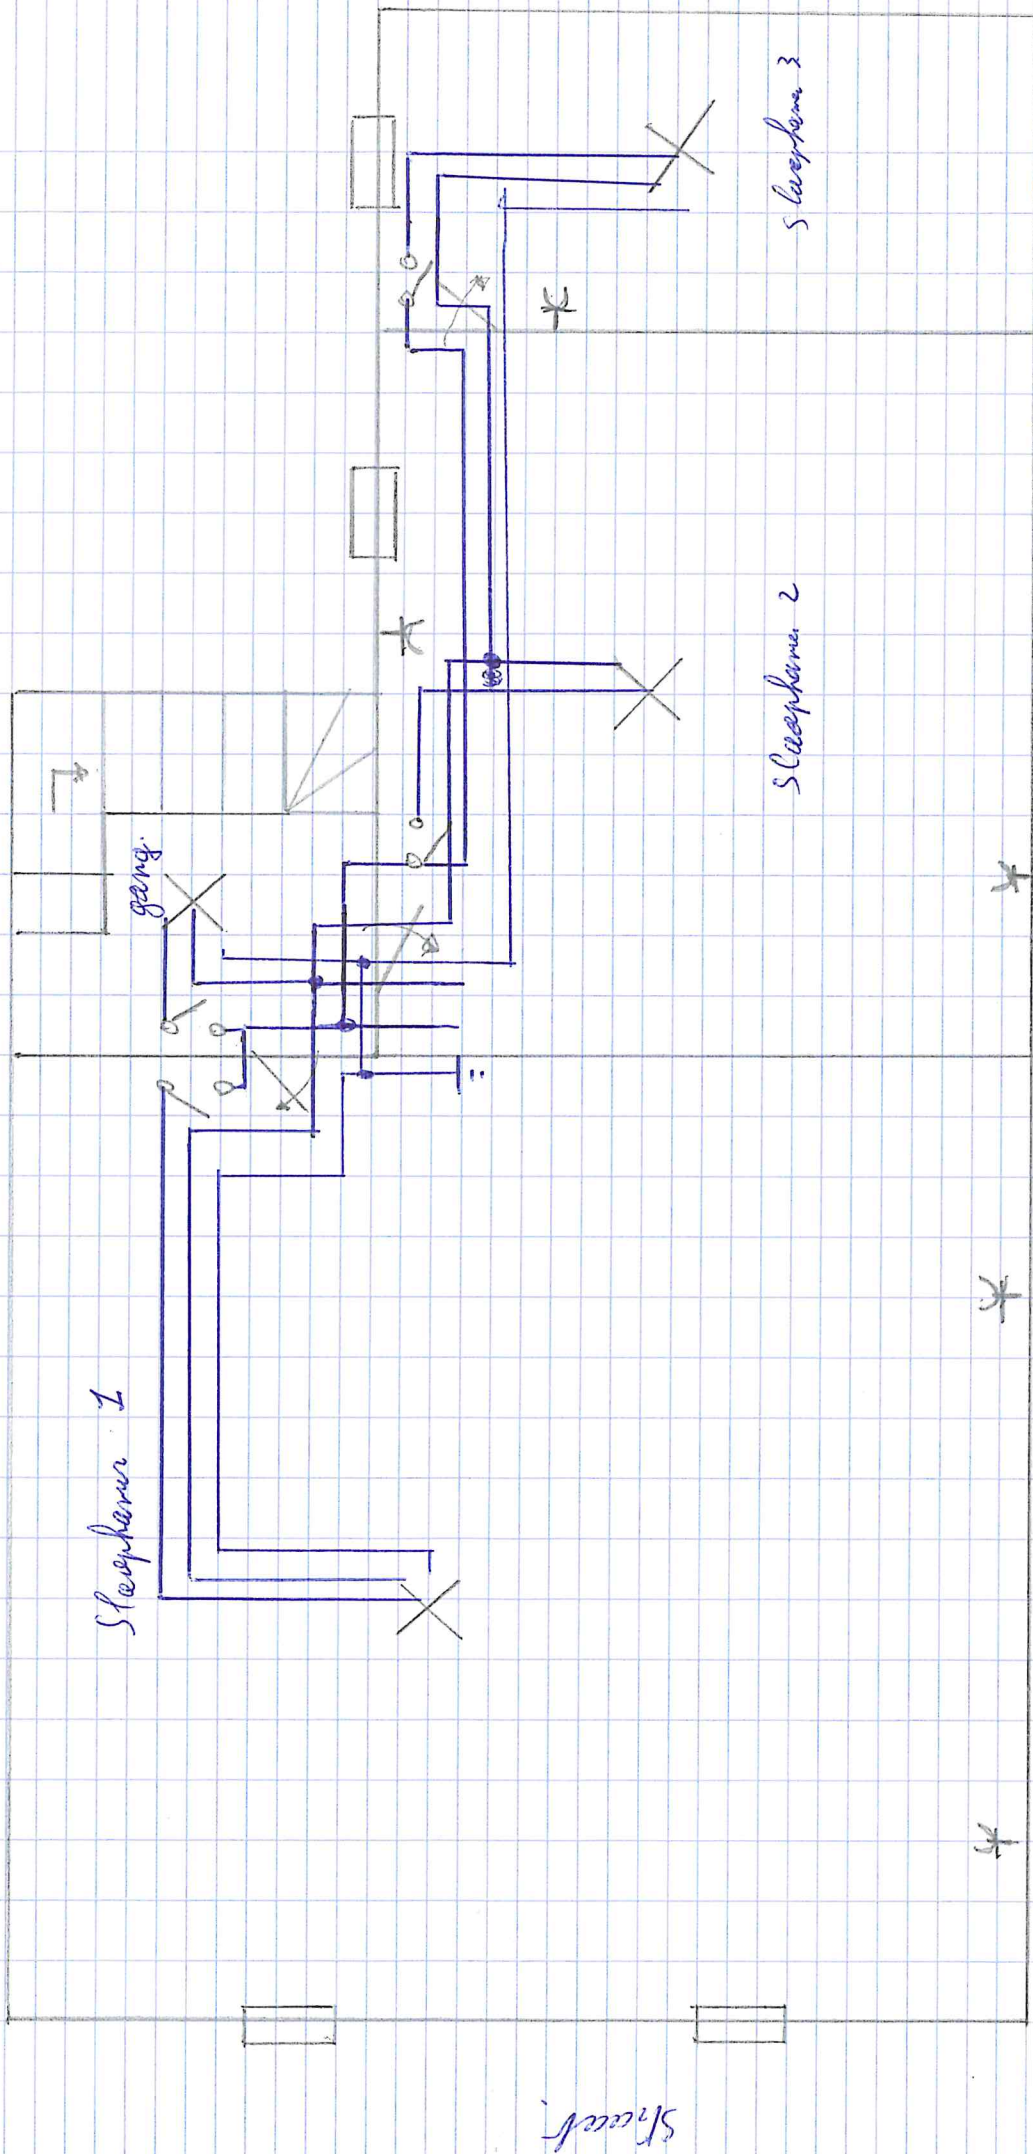

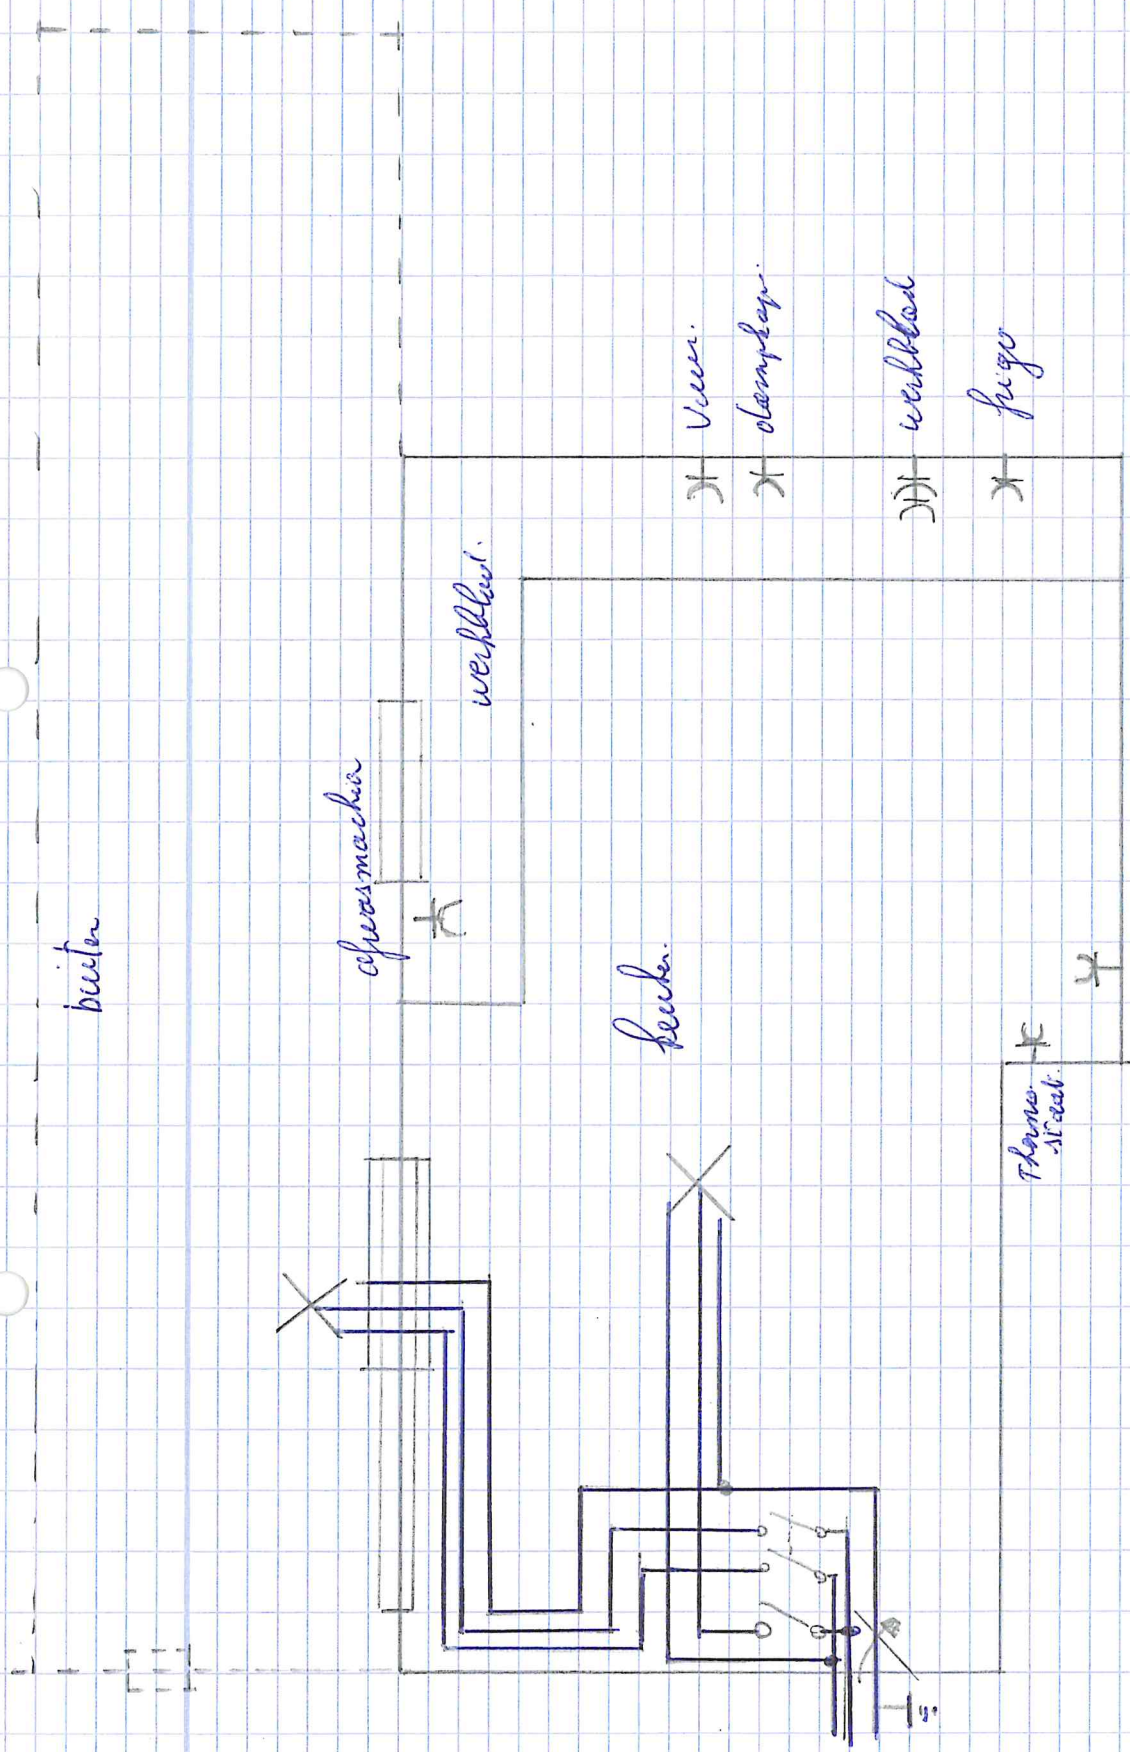

buiten

afzetsmachine

werkblad

pecker

Voor.


dampkap.

werkblad

figu


Thomson's

brander.

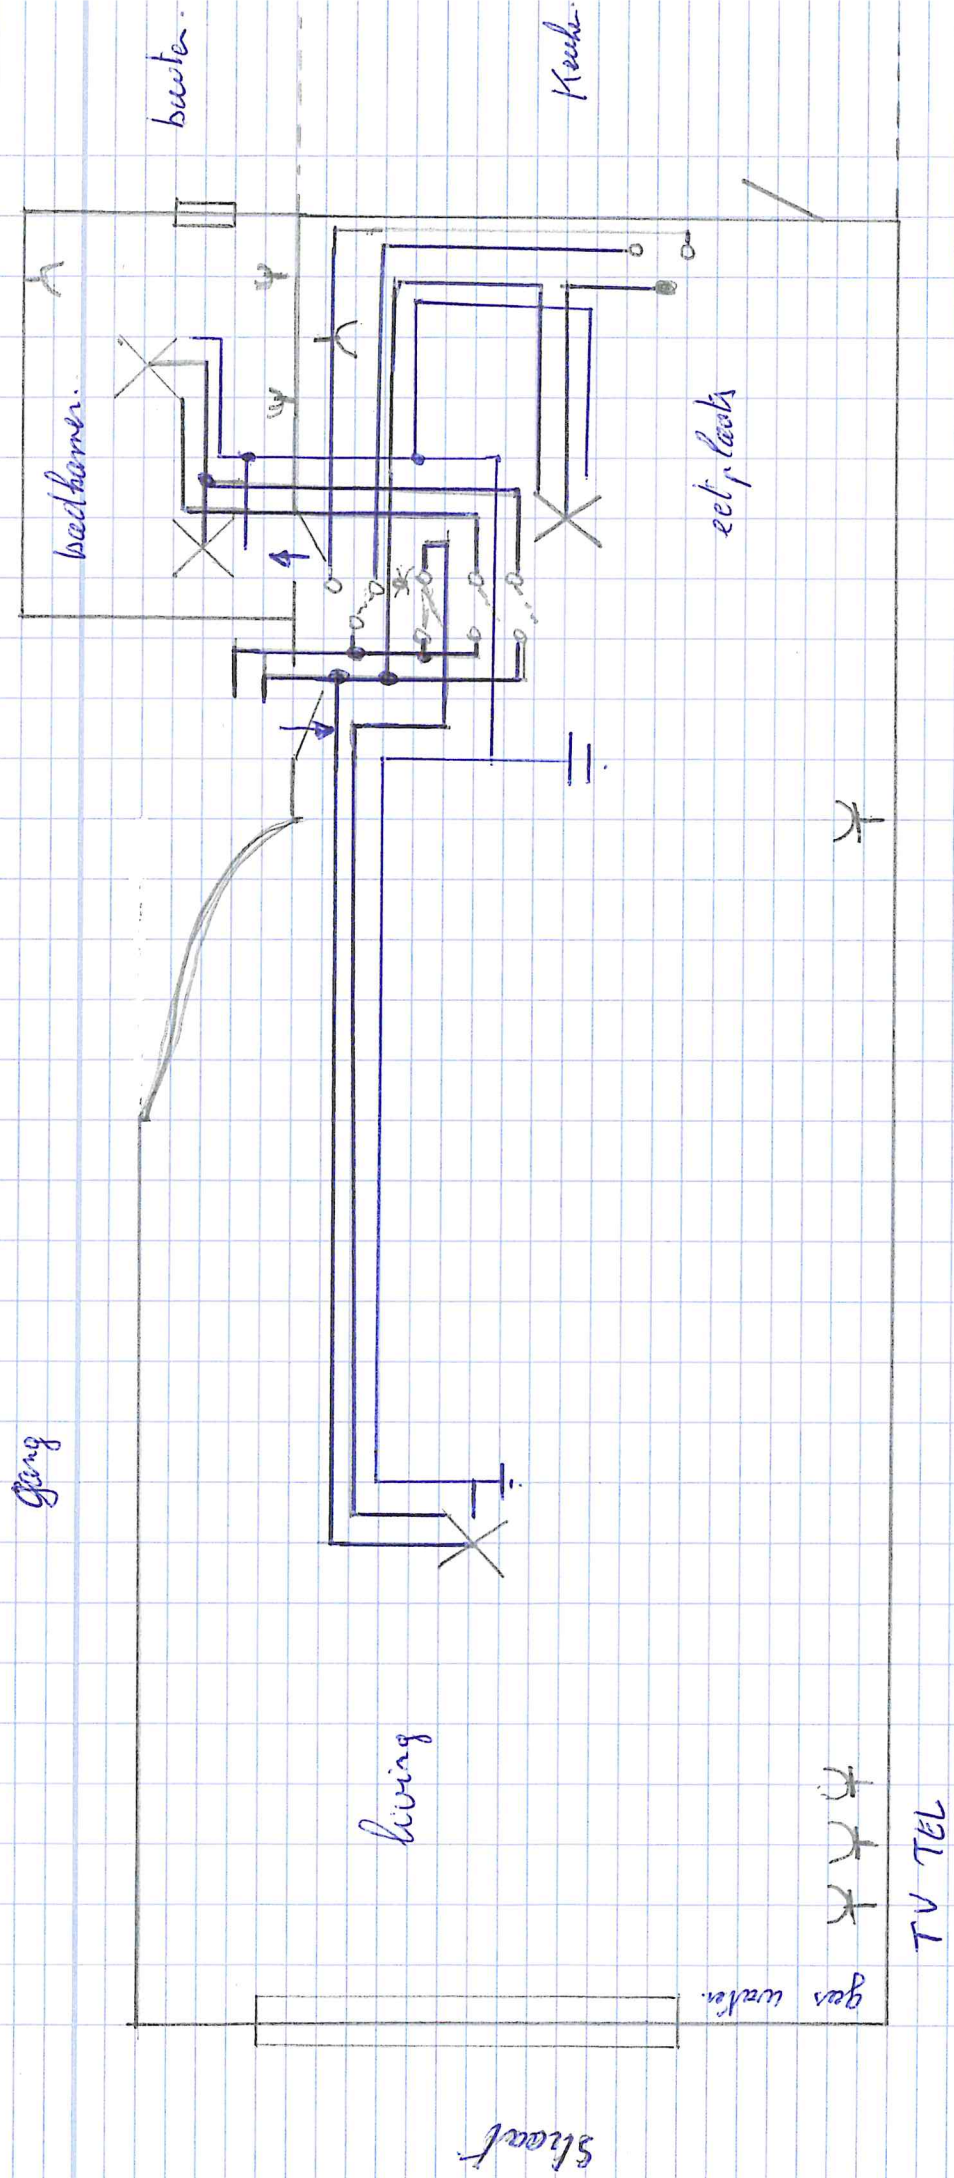

Sheet Stange-truck-42

schering best
aawing meter heat

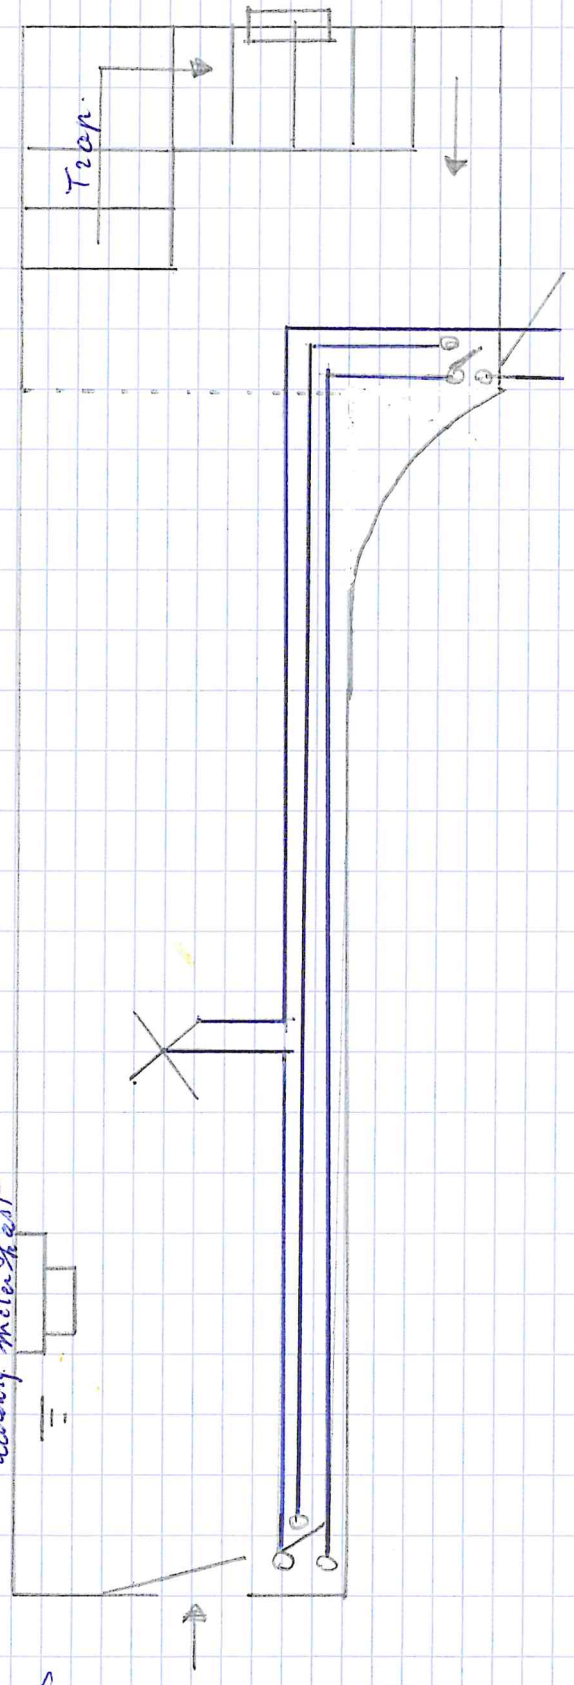

Gang Beneden.

