



N° 234-INSF

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/0086/4

EAN
code :

Aard onderzoek	AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison☒ Appart.Spanning : 230V
Tension :Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau :Max. beveiliging : 40A
Protection max. :Aardelektrode :
Electrode de terre :Isolatie :
Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test 1In		1 ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	300	A	permanente	AK	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
40A	30	A	de A en N	AK	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~conform~~ conform met het AREI
en mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst~~ blijven.
L'installation est ~~conforme~~ conforme au RGIE
et peut ~~être mise en service~~ être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is ~~verzekerd~~ verzekerd met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est ~~scellé~~ scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het einddraad-schema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 18 maanden na de datum van de vaststelling van de inbreuken.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard 18 mois après la date de constat.

De controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 19/01/2015

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 19/01/2015
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Rapp. Elz/E11.1.04

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KRAEDBEBBBE 0434.433.603
APR Brussel

SA-MINI-VEST
4, Rue Vieux Moulin
1160 Bruxelles



Appartement 2 eme étage droite

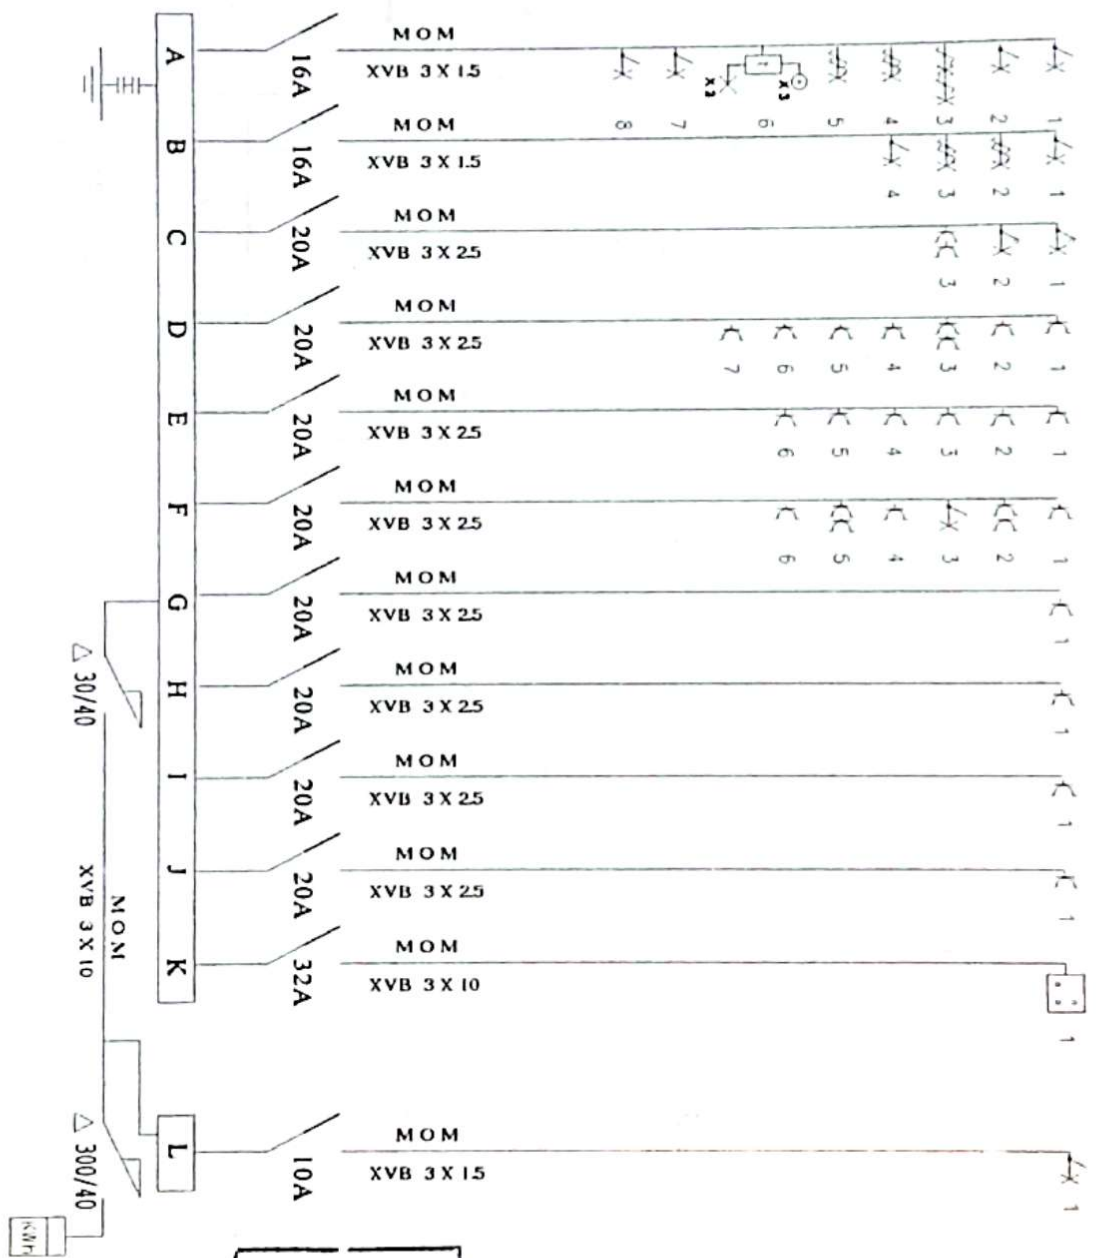

ELECTRO-TEST
F. VAN NIEUW
1160/1161

Responsable de l'exécution du travail
Miroslaw Glowacki

Appartement 2 eme étage droite

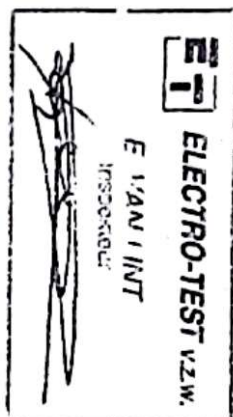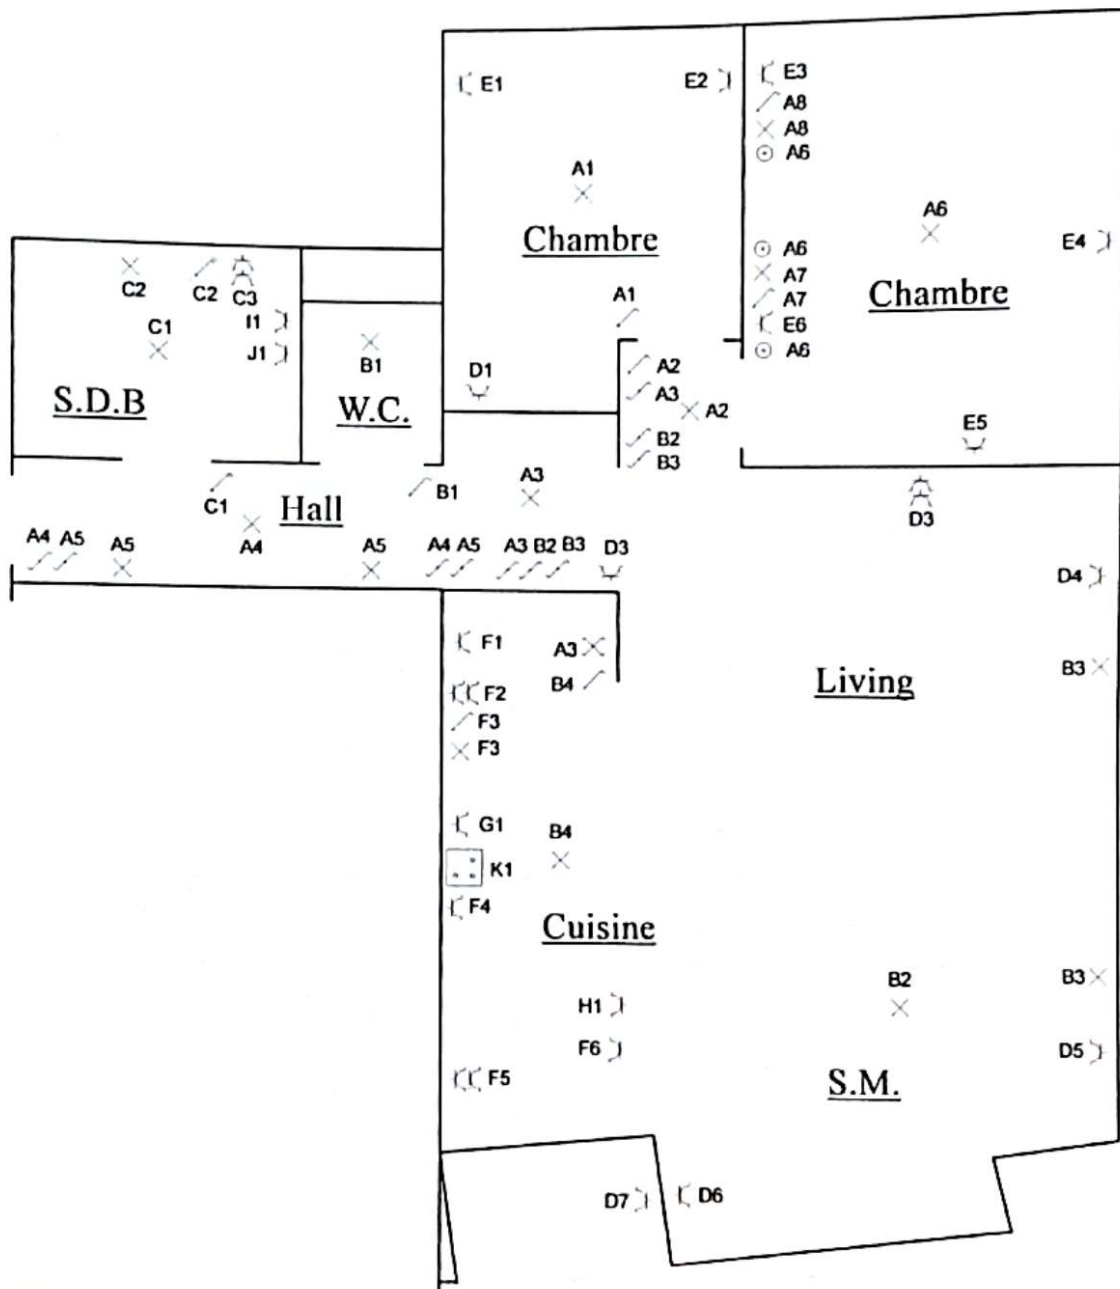

Résponsable de l'exécution du travail
Miroslaw Glowacki

Appartement 2 ème étage droite

1	0,03/40	Général	Différentiel protection
2	16A	Éclairages	Chambre 1, Chambre 2, Hall
3	16A	Éclairages	Living, Cuisine ,W.C
4	20A	Éclairages et Prise(s)	S.D.B
5	20A	Prise(s)	Living, Prise ampli TV (chambre 2 - placard)
6		Télerupteur	Boutons poussoir pour éclairage chambre 1
7	20A	Prise(s)	Chambre 1, Chambre 2
8	20A	Prise(s)	Plan travail, Hotte, Frigo (cuisine)
9	20A	Prise(s)	Four (cuisine)
10	20A	Prise(s)	Lave vaisselles (cuisine)
11	20A	Prise(s)	Machine séchoirs (s.d.b)
12	20A	Prise(s)	Lave linge (s.d.b)
13	32A	Prise(s)	Taque vitro céramique (cuisine)