

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT/TBT

(A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 4.2.3.2 - 4.2.4.3 - 5.3.5.2 - 5.4.2.1 - 5.4.3.6 - 5.4.4 - 7.1 - 7.2.5.1)

VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION EXISTANTE

(A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1 - 2.11.2 + 6.5)

Objet	Habitation	Maison
	Adresse	Rue Henri Delvaux 2/E2, 4430 Ans
	Propriétaire	ANNE DONIS
	Demandeur	Polain & Fils (installateur)
	Numéro de TVA	BE0432828054
	CI Responsable travaux	Non renseigné
	Téléphone	0475511627
	A.R. du 08/09/2019 - Livre 1:	6.5 - Contrôle périodique
	Dérogations appliquées :	8.2.2 - Date d'installation comprise entre le 1/10/81 et le 31/5/2020



Installation	Tension actuelle	3N400V
	Code EAN	Non communiqué
	Protection gén.	20A
	Qté tableaux	1
	Qté circuits	11
	Câble compteur-tableau	VOB 4x10mm ²
	Conducteur principal de terre	16mm ²
	Diff. gén. ≤ 300 mA (DDRG)	• 40A 300mA
	Diff. suppl. ≤ 30 mA (DDRS)	• 40A 30mA • 16A 10mA • 16A 10mA

Mesures			
Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)		Isolement général par rapport à la PDT	
10Ω		28MΩ	
		Appareil utilisé	
		MES003 (METREL 61557)	
Critère		Critère	
1. Résistance de dispersion de prise de terre (PDT)	OK	6. Protection contre contacts indirects	OK
2. Isolement général par rapport à la PDT	OK	7. Appareillage fixe et à poste fixe	OK
3. Continuité de terre	OK	8. Canalisations électriques (fils, peignes, câbles, conduits)	OK
4. Différentiel(s) général(aux) (DDRG)	OK	9. Repérages et/ou schémas unifilaire et de position	OK
5. Protection contre contacts directs	OK		

CONFORME

Installation conforme aux prescriptions de l'A.R. du 08/09/2019 - Livre 1.

Schémas unifilaires et plans de position contrôlés conformes, datés et signés

Installation à faire de nouveau contrôler avant

25 ans après émission du rapport conforme (avant le 14/06/2046)

Renforcement de puissance du raccordement au réseau public

Permis (maximum :)

Bornes amont de la protection différentielle générale scellées ?

Oui

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



CERTIGREEN test - asbl de contrôle agréé

Adresse Rue de la Vecquée 170
B-4100 Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mail info@certigreen.be
TVA BE 0650 647 987
www.certigreen.be



P.V. N° GHO-BTD-14-06-21-4065-CP


Date de visite : 14/06/2021

1^{re} visite

Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation, et uniquement sur les installations domestiques concernées par la demande qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Toute réclamation est à transmettre à la société par écrit. Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Economie Direction générale de l'Energie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations. En cas de non-conformité persistante à la seconde visite, une copie du rapport est d'office transmise au SPF Economie Direction générale de l'Energie par CERTIGREEN test.

Obligations du propriétaire (AR du 8/9/19 - Livre 1 - 9.1.2 + 3.1.2 + 6.5.7.2.b7) : 1. Conserver, dans le dossier de l'installation électrique, ce procès-verbal, les plans et toute notice décrivant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils ou canalisations électriques (nous conseillons de placer une copie de ces documents à proximité du tableau électrique principal) - 2. enseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique - 3. Aviser immédiatement le Ministre des affaires économiques, Direction générale de l'Energie, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité - 4. Entretien ou faire entretenir son installation (tester régulièrement toutes les protections à courant différentiel résiduel via leur bouton de test, resserrer les bornes des tableaux une fois par an, dépoussiérer,...) - 5. Prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions de l'AR du 8/9/19 - Livre 1 soient en tout temps observées - 6. Transmettre au locataire, nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l'installation électrique.

Infractions

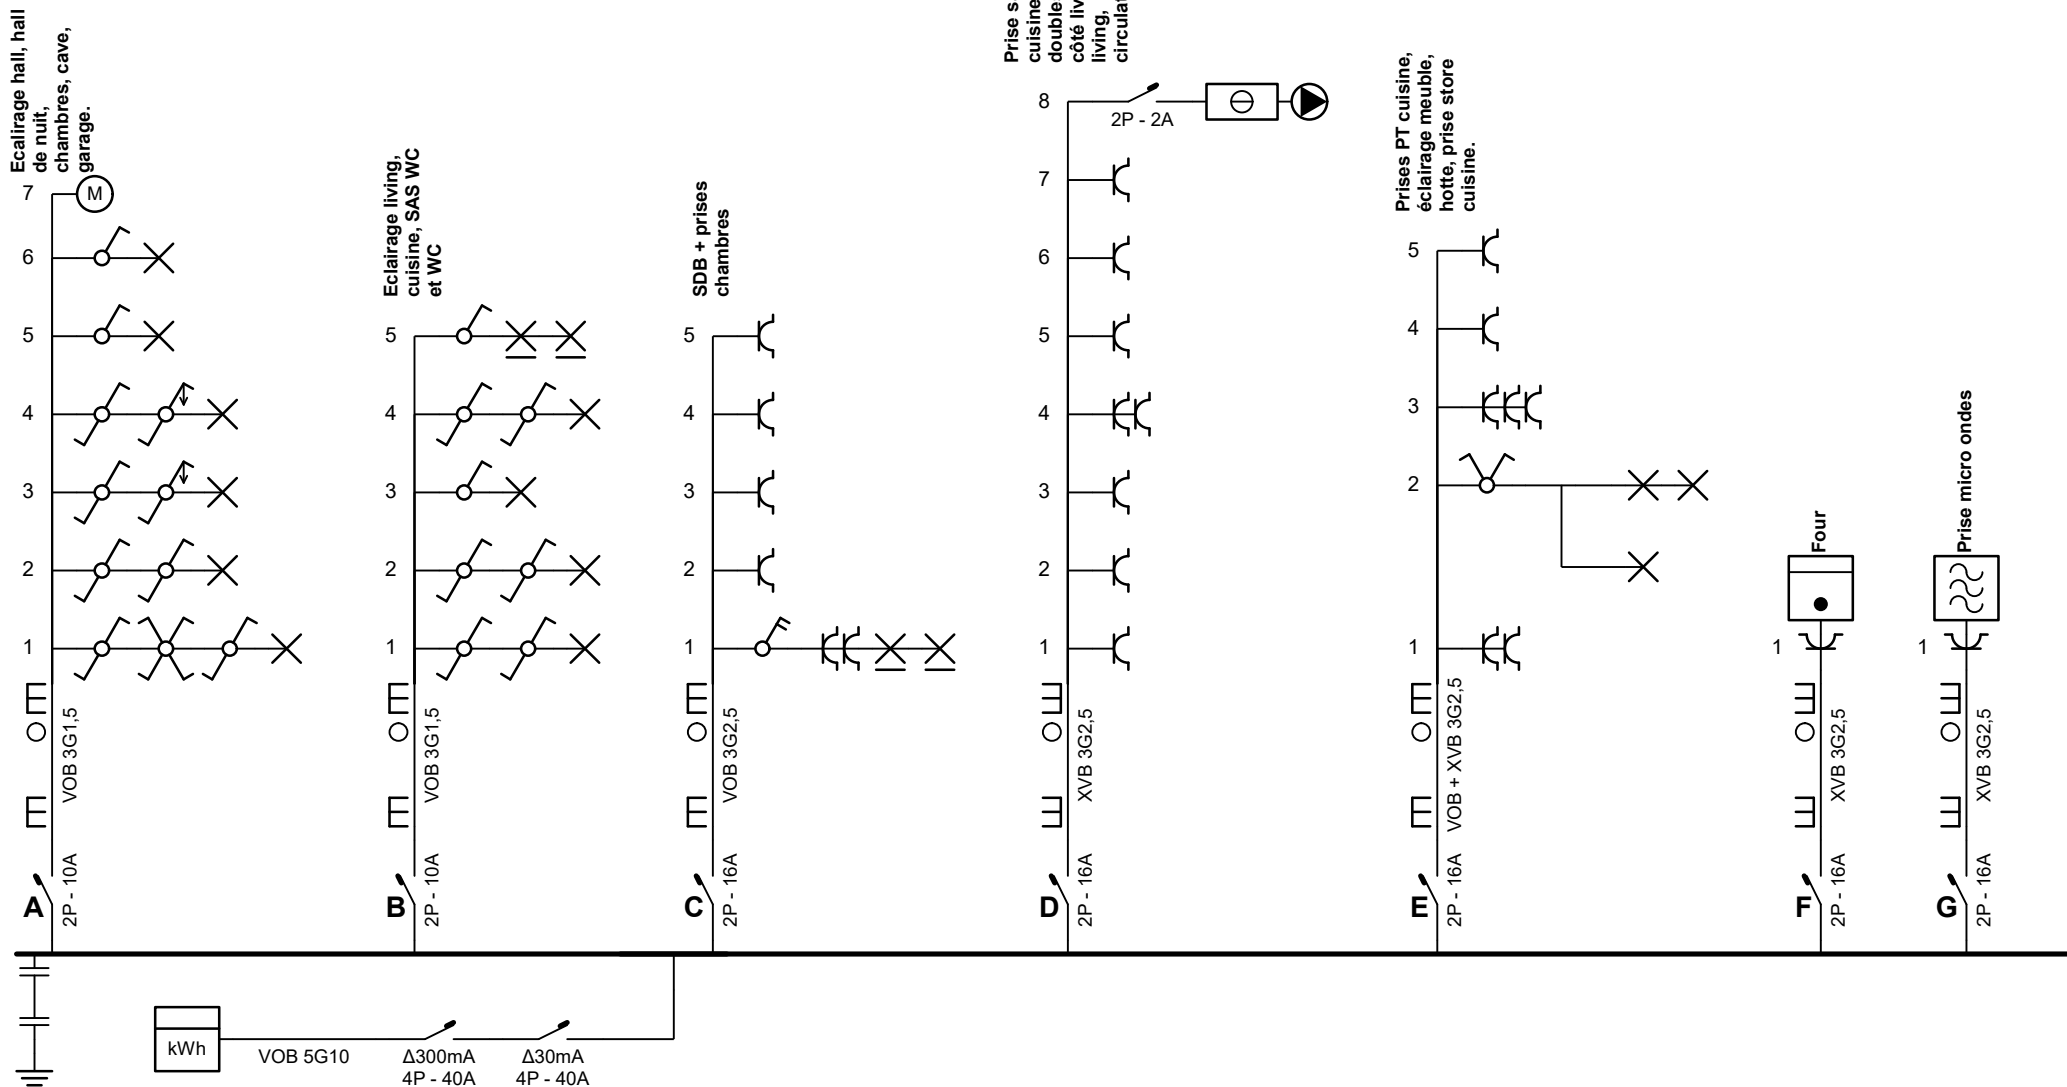

U = 400V 3PH+N
I = 20A

Organisme agréé

CERTIGREEN
Rue de la Vecquée 170 Boîte B
4100 Seraing
Tél.: 04 388 12 94 GSM: 0471 580 708
e-mail: info@certigreen.be
0451.912.904

14/06/2021

CERTIGREEN
Grégory
Hondshoven
0475 39 71 63

Adresse de l'installation électrique

Donis Anne
Rue Henri Delvaux, 2 Boîte E2
B-4342 Hognoul
Tél.: 04/246.40.03 GSM: 0475/28.20.89
e-mail: anne.donis@skynet.be

EAN 541456700002806718

Installateur

Polain & Fils srl
Rue des Nations Unies 141
4432 Alleur
GSM: 0475 51 16 27
e-mail: info@polain.be
TVA BE 0432.828.054


[Signature]

p. 1/5

Schéma unifilaire

Date: 27-11-20

3 x 400V + N ~ 50Hz

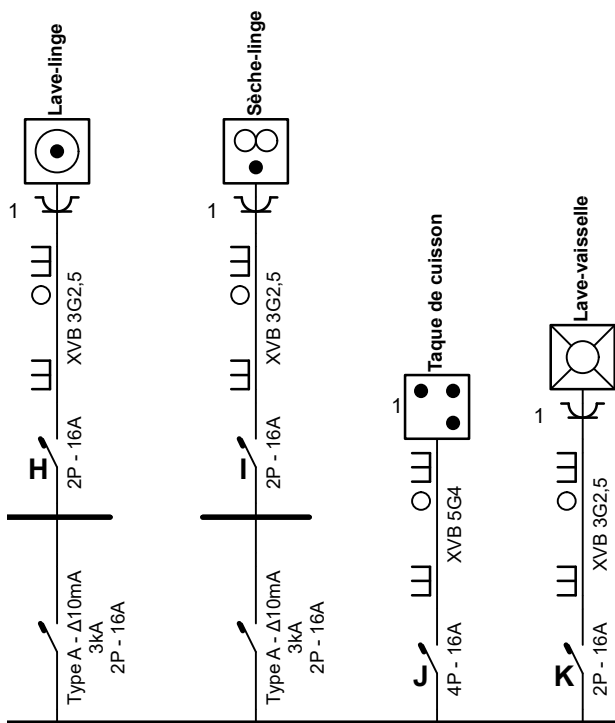

Organisme agréé

CERTIGREEN
Rue de la Vecquée 170 Boîte B
4100 Seraing
Tél.: 04 388 12 94 GSM: 0471 580 708
e-mail: info@certigreen.be
0451.912.904

14/06/2021



Adresse de l'installation électrique

Donis Anne
Rue Henri Delvaux, 2 Boîte E2
B-4342 Hognoul
Tél.: 04/246.40.03 GSM: 0475/28.20.89
e-mail: anne.donis@skynet.be

EAN 541456700002806718

Installateur

Polain & Fils srl
Rue des Nations Unies 141
4432 Alleur
GSM: 0475 51 16 27
e-mail: info@polain.be
TVA BE 0432.828.054




p. 2/5

Schéma unifilaire

Date: 27-11-20

3 x 400V + N ~ 50Hz

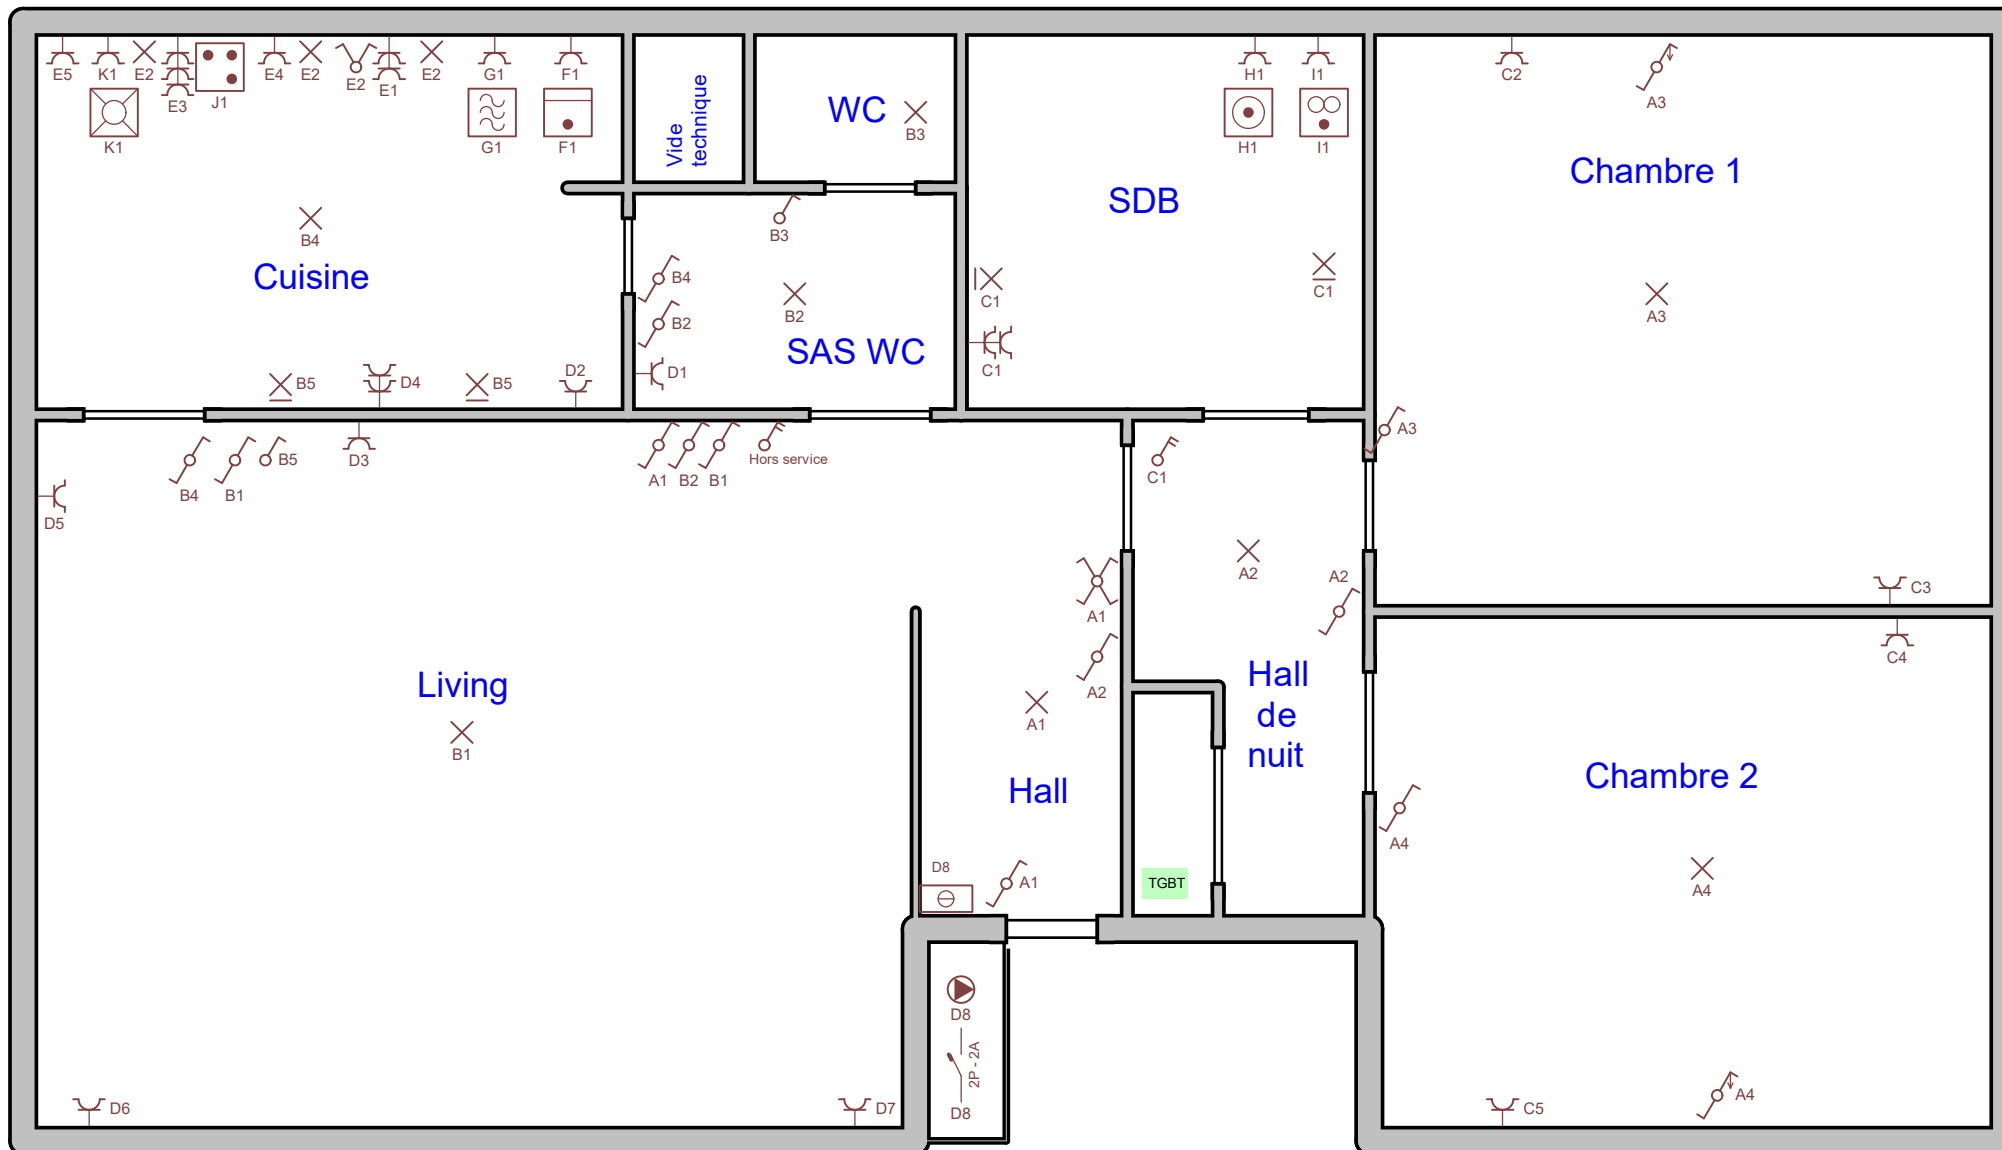

Organisme agréé

CERTIGREEN
Rue de la Vecquée 170 Boîte B
4100 Seraing
Tél.: 04 388 12 94 GSM: 0471 580 708
e-mail: info@certigreen.be
0451.912.904

14/06/2021



Grégory
Hondshoven
0475 39 71 63

[Signature]

Adresse de l'installation électrique

Donis Anne
Rue Henri Delvaux, 2 Boîte E2
B-4342 Hognoul
Tél.: 04/246.40.03 GSM: 0475/28.20.89
e-mail: anne.donis@skynet.be

EAN 541456700002806718

Installateur

Polain & Fils srl
Rue des Nations Unies 141
4432 Alleur
GSM: 0475 51 16 27
e-mail: info@polain.be
TVA BE 0432.828.054



[Signature]

p. 3/5

Schéma de position

Date: 27-11-20

3 x 400V + N ~ 50Hz

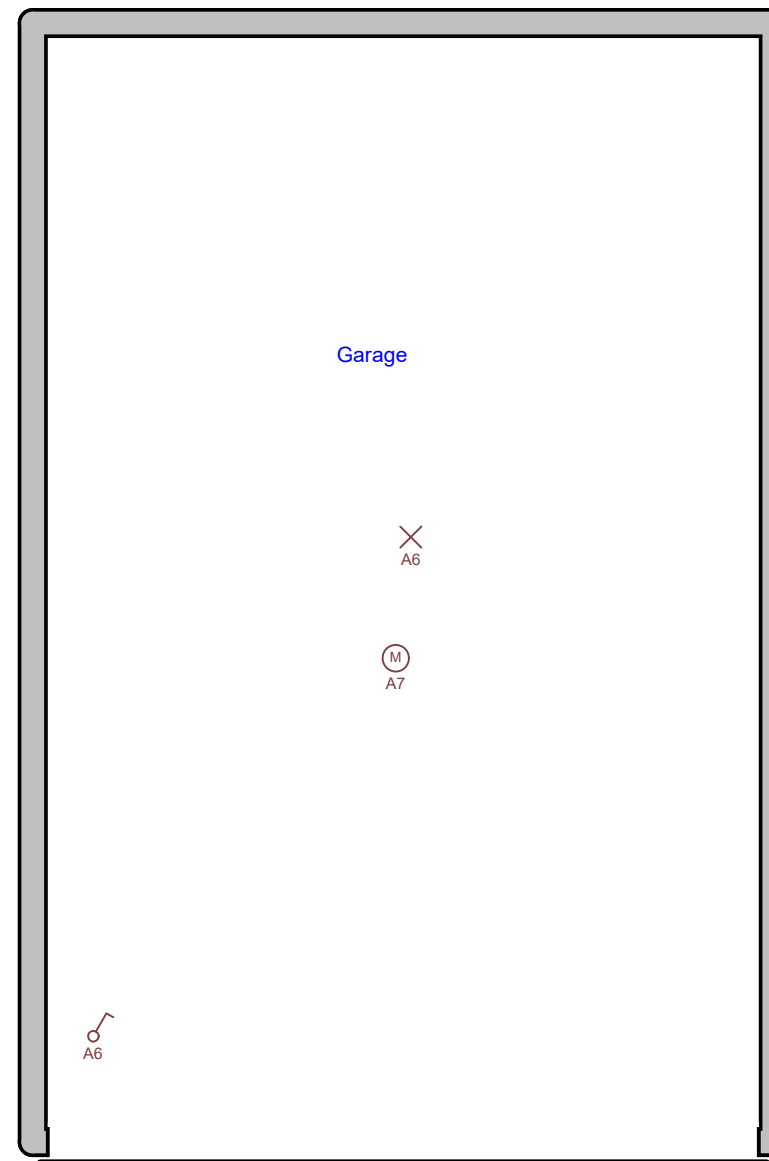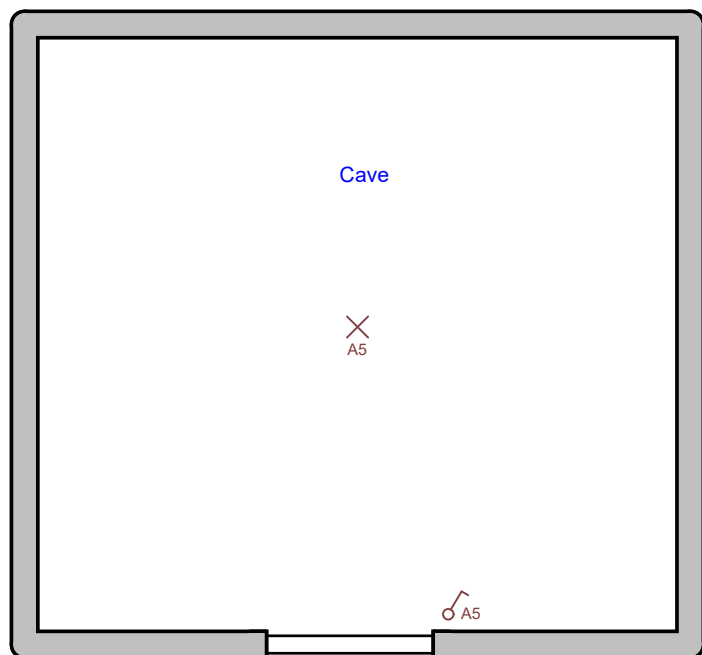

Organisme agréé

CERTIGREEN
Rue de la Vecquée 170 Boîte B
4100 Seraing
Tél.: 04 388 12 94 GSM: 0471 580 708
e-mail: info@certigreen.be
0451.912.904

14/06/2021



Grégory
Hondshoven
0475 39 71 63

Adresse de l'installation électrique

Donis Anne
Rue Henri Delvaux, 2 Boîte E2
B-4342 Hognoul
Tél.: 04/246.40.03 GSM: 0475/28.20.89
e-mail: anne.donis@skynet.be

EAN 541456700002806718

Installateur

Polain & Fils srl
Rue des Nations Unies 141
4432 Alleur
GSM: 0475 51 16 27
e-mail: info@polain.be
TVA BE 0432.828.054

p. 4/5

Schéma de position

Date: 27-11-20

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Ecalirage hall, hall de nuit, chambres, cave, garage.
- B** Eclairage living, cuisine, SAS WC et WC
- C** SDB + prises chambres
- D** Prise sas cuisines, frigo, doubles meuble côté living, prises living, thermostat circulateur
- E** Prises PT cuisine, éclairage meuble, hotte, prise store cuisine.
- F** Four
- G** Prise micro ondes
- H** Lave-linge
- I** Sèche-linge
- J** Taque de cuisson
- K** Lave-vaisselle

Organisme agréé

CERTIGREEN
Rue de la Vecquée 170 Boîte B
4100 Seraing
Tél.: 04 388 12 94 GSM: 0471 580 708
e-mail: info@certigreen.be
0451.912.904

14/06/2021


Adresse de l'installation électrique

Donis Anne
Rue Henri Delvaux, 2 Boîte E2
B-4342 Hognoul
Tél.: 04/246.40.03 GSM: 0475/28.20.89
e-mail: anne.donis@skynet.be

EAN 541456700002806718

Installateur

Polain & Fils srl
Rue des Nations Unies 141
4432 Alleur
GSM: 0475 51 16 27
e-mail: info@polain.be
TVA BE 0432.828.054

p. 5/5
Liste des circuits

Date: 27-11-20

3 x 400V + N ~ 50Hz