



**Ringlaan 39**  
**1853 - Strombeek-Bever**  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven **Volgende controle:**

**Datum keuring:** 30/06/2026  
**ID-label:** -  
**Inspecteur:** Bruno Delvaux  
**Mentor:**  
**Klantreferentie:** -

Merk en type meettoestel: Serienummer:  
**Datum verslag:** 30/06/2026

**Plaats van het onderzoek**  
 Straatnaam Sloesveldstraat  
 Huisnummer 65  
 Busnummer -  
 Postcode 1560  
 Gemeente HOEILAART  
 Land België

**Installateur**  
 Naam -  
 BTW nr. -  
 Telefoonnummer -  
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**  
 Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir 2500 L  
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

**INKUIPING**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waterdicht			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koolstofwaterdicht			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**LEIDINGEN**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)</b>				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

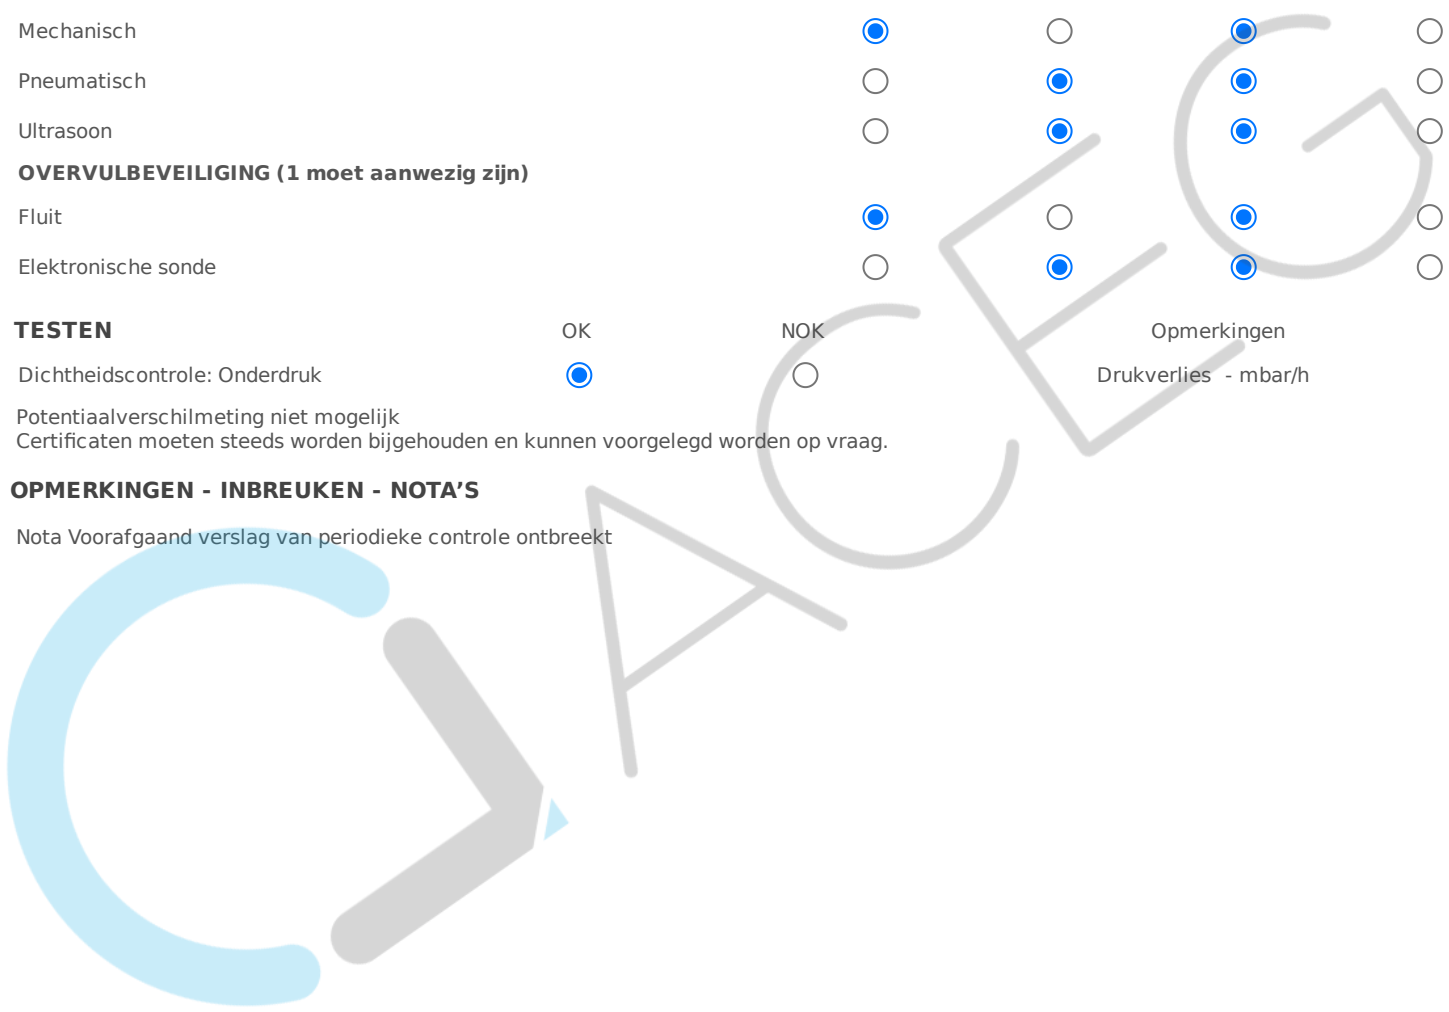

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Delvaux (erkenningsnummer ERK/TS/105212)



Bruno Delvaux  
ACEG VZW - #63

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481











