 Organisme de Contrôle agréé	PRO CONTROL Organisme de Contrôle Agréé par l'État Installations Electriques	<u>Siège d'exploitation :</u> Rue du Fond des Fourches 41 B-4041 VOTTEM Tel : 04/227 15 77 Fax : 04/227 47 24 Sylvia.crainich@pro-control.be
	Dossier n°: E/01/002/20160223/02 Date de visite : le 23/02/2016 Date du rapport : le 23/02/2016	

RAPPORT ☒ D'EXAMEN DE CONFORMITE/ ☐ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

LIEU DE VISITE :	RESPONSABLE DES TRAVAUX:	PROPRIÉTAIRE/GESTIONNAIRE:
Nom, Prénom:	Nom, Prénom: CUMPS ELECTRICITE	Nom, Prénom:
Place de la Cure n° 7 – 2me étage	N°carte identité:	Place de la Cure n° 7 – 2me étage
B – 1300 WAVRE	N° TVA: BE 0431 366 522	B – 1300 WAVRE

1. CONCLUSIONS:

- ☒ L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : 23/02/2041.....délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- ☐ L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : ☐ Par le même organisme de contrôle (Art.274.2)
- ☐ Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas ou, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max.1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2. TYPE DE CONTROLE: Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02-☒ 01-☐ 02

☒ Art.270	☐ Mise en usage	☒ Modification	☐ Extension	☒ Art.86	☐ Art.271 bis	☒ Unité d'habitation	☐ Autre
☐ Art.271	☐ Périodique	☐ Contrôle		☐ Art.87	☐ Art.278	☐ Unité de travail domestique	
☐ Art.276 Obis	☐ Renforcement	☐ Transfert de propriété				☐ Parties communes	

3. DONNEES GENERALES DE L'INSTALLATION

Données distributeur : Nom du GRD :

☐ EAN ☐ / ☒ EAN Non communiqué - ☐ Compteur kWh non placé
Protection branchement : ...40.....A/☐Max. À placer. Colonne d'alimentation : Type :EXVAVB...- Section : 4... X 16... mm²

Données installation :

Tension nominale:230.... V - Courant nominal max.:40....A - Type de prise de terre : ☐ boucle de terre - ☒ piquets
Câble d'alimentation tableau principal : _Type : - Section : X mm²

Description installation : ☒ voir annexes de ...1. à ...3..... - Si revisite, voir plans suivant rapport :

☒ Disp.de Sect.Gén.:40.....A/.....300.....mA.- Nombre de tableau(x) : ...1... - Nombre de circuit(s) terminau(x):.....4.....

CIRCUITS	PROTECTIONS	mm²	CIRCUITS	PROTECTIONS	mm²	CIRCUITS	PROTECTIONS	mm²

4. MESURES – TESTS – CONTROLES VISUELS – SCHELLE:

- * Contacts dir. - * Contacts Indir. - * Montage - * Appareils - * Matériel - * I>/section - * Schémas - * Contrôle boucle de défaut
* Résistance de dispersion de la prise de terre: 15,6 Ω / * Isolement général : 35,3 MΩ / * continuité de terre - * Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé - ☐ a été plombé - ☐ n'a pas été plombé - * n'est pas plombable - ☐ absence de différentiel


5. INFRACTIONS – REMARQUES:

<u>Infractions :</u> ☒ Néant	<u>Remarques :</u> ☒ Néant Art 276.11 – Anciennes prises sans contact de terre 2me étage
---	---

Inspecteur (Nom et Signature)
Pour Pro Control ASBL
Philippe LECOURT

Le demandeur (Nom et Signature)

Visa du GRD



Organisme de
Contrôle agréé

PRO CONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'État
Installations Electriques

Siège d'exploitation :


Rue du Fond des Fourches 41
B-4041 VOTTEM
Tel : 04/227 15 77
Fax : 04/227 47 24


Sylvia.crainich@pro-control.be

Dossier n°: E/01/002/20160223/02

Date de visite : le 23/02/2016

Date du rapport : le 23/02/2016

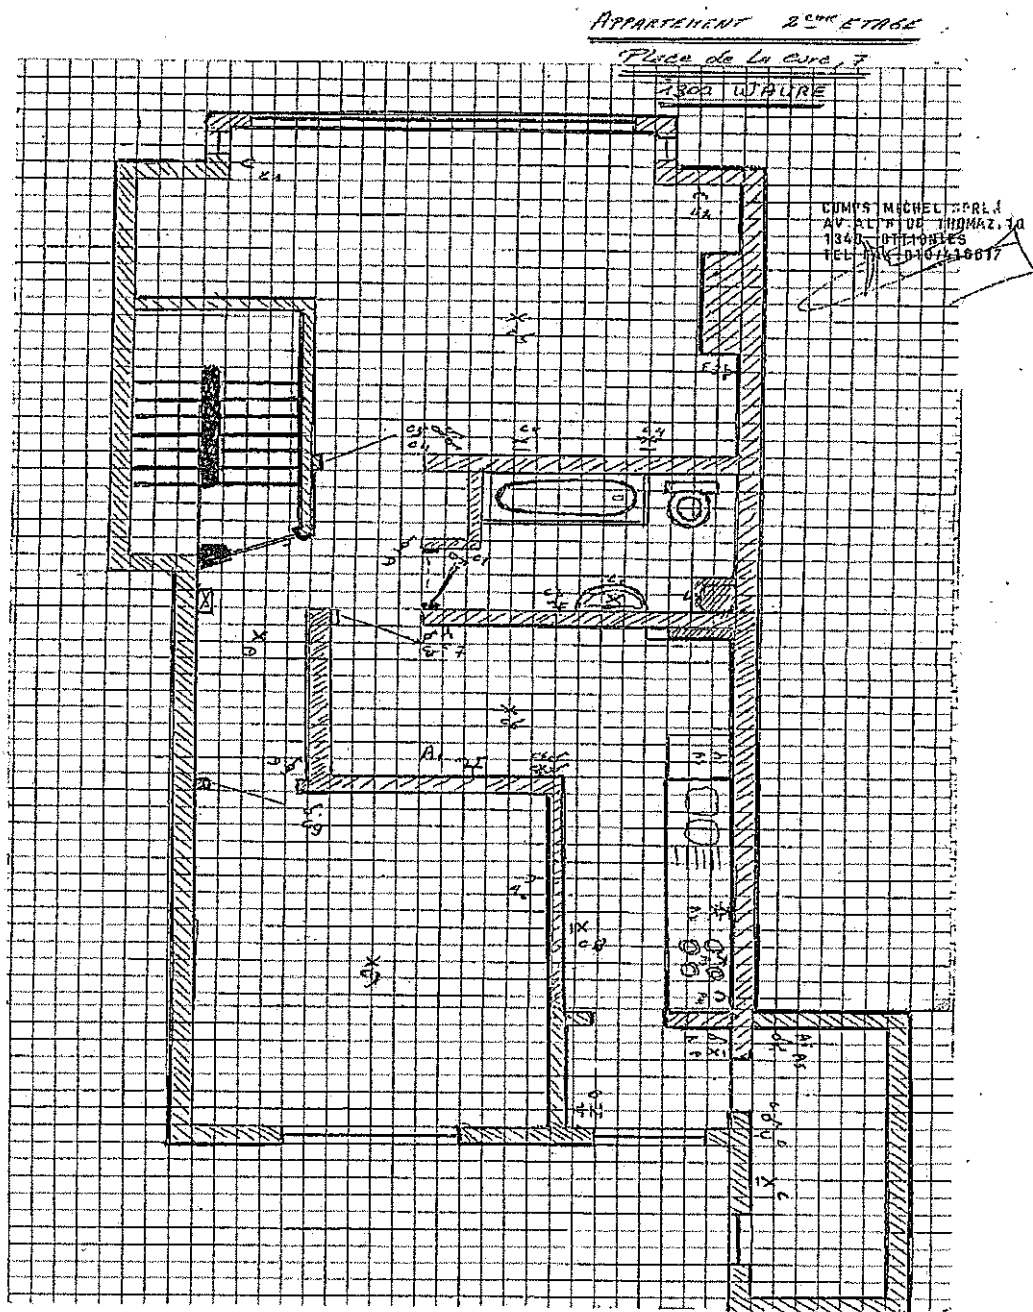



Organisme de
Contrôle agréé

PRO CONTROL

Organisme de Contrôle Agréé par l'État
Installations Electriques

Siège d'exploitation :

Rue du Fond des Fourches 41
B-4041 VOTTEM
Tel : 04/227 15 77
Fax : 04/227 47 24

Sylvia.crainich@pro-control.be

Dossier n°: E/01/002/20160223/02

Date de visite : le 23/02/2016

Date du rapport : le 23/02/2016

