

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 23/06/2026

Inspecteur: Lorenzo Versluys

Mentor:

Installateur: Vanwebo gcv

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0674 880 072

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 23/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vondelen
Huisnummer 40
Busnummer A
Postcode 9450
Gemeente HAALERT
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Vondelen
Huisnummer 40
Busnummer A
Postcode 9450
Gemeente HAALERT
Land België

Installateur

Naam Vanwebo gcv
BTW nr. BE 0674 880 072
Telefoonnummer 0478223373
E-mail niko.vanwesemael@telenet.be


Type : PV-installatie en/of thuisbatterij

EAN : 54

Teller Nr.: 1lgz0512757796

☒ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

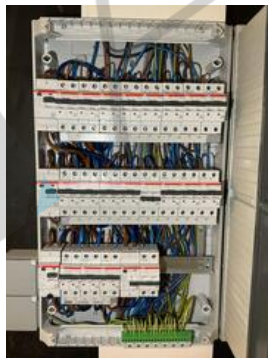

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 1



Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 13,20 MΩ

RE: 2,44 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	-	-	-
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	-	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Pv	C	25		2	4
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT	Eilandwerking	OK

GROENE METER

Fase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
------	----------	------------	--------------	---------------

OMVORMER

Aantal: 1				
Merk: HUAWEI	Serie: SUN2000-3-6K-LB0	Type: SUN2000-4.6K-LB0	Aansluitingen: 1-phase	
Serienummer: Ta2510197503	Smax (VA): 5000	I AC - nom (A): 21,74		
Curve: C	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: OK	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: OK	

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
10	Dmg		455	4550

THUISBATTERIJ

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/6/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:59 tot 08:27

De inspecteur Lorenzo Versluys



Lorenzo Versluys
ACEG VZW - #519


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/6/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



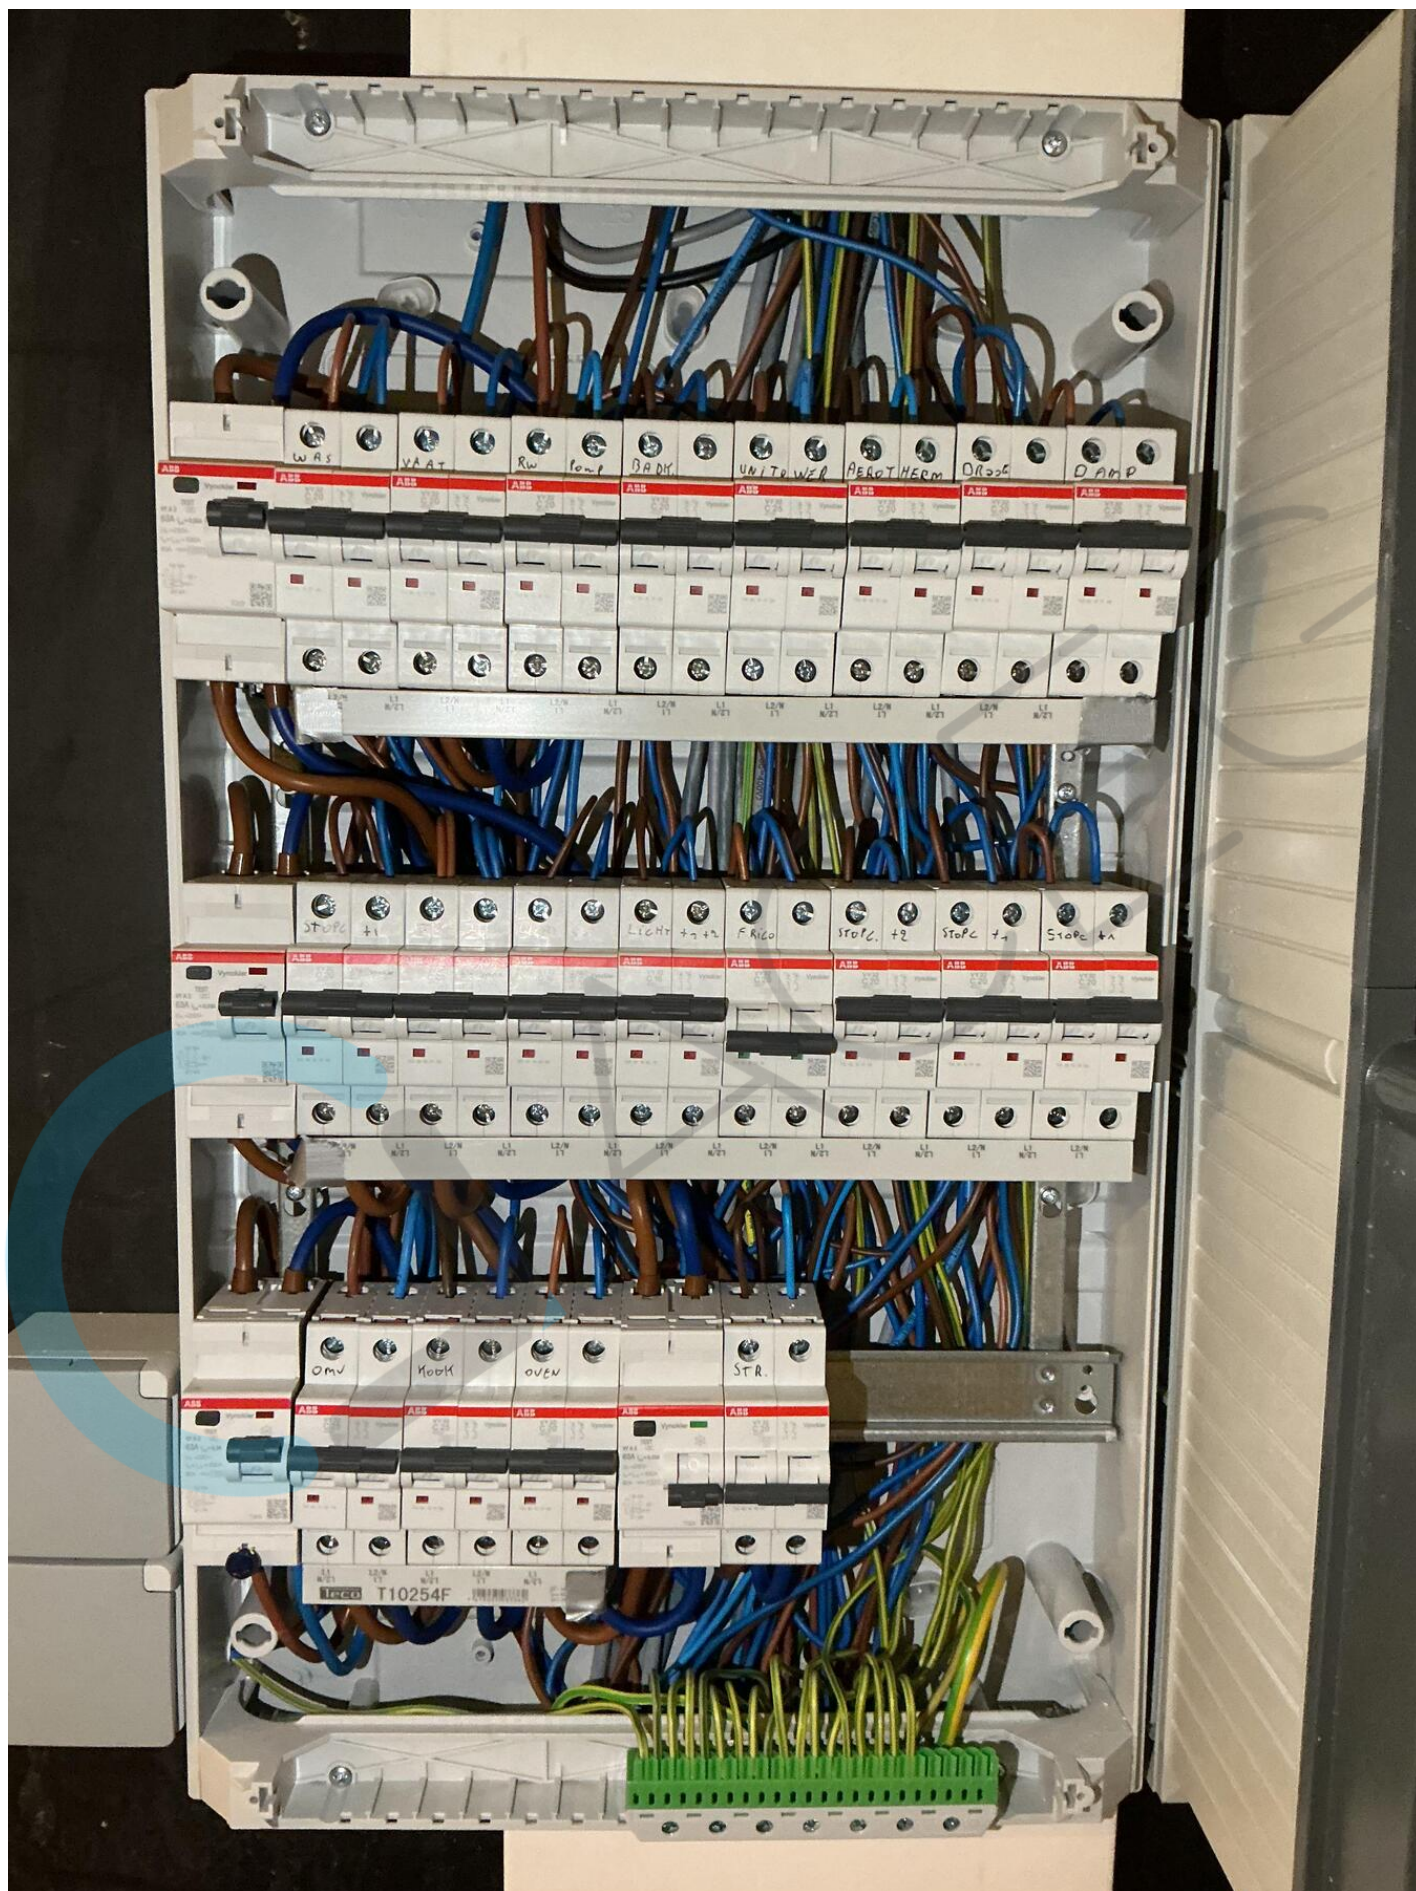

华为数字能源技术有限公司
Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
Huawei Digital Power Antuoshan Headquarters, Shenzhen 518043,
P.R.C

中国制造
MADE IN CHINA



(1P)PN/ITEM:01077157 Y
(32P)Model:SUN2000-4.6K-LB0
(S)SN:TA2510197503 MADE IN CHINA



Scan For Support

REGKEY
SN:TA2510197503 REGKEY:93QL88DD
WIFI
SSID:SUN2000-TA2510197503
PSW:D6n5QH37





Controle-organisme
 ACEG
 Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
 info@aceg.be
 02/880.88.90
 BE 0846.351.031

Adres elektrische installatie
 Vanwebo GCV
 VOMJELEN 40 A
 9450 DENIERHOUTEN
 0478/22.33.73

Installateur
 Vanwebo GCV
 Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
 niko.vanwesemael@telenet.be
 0478/22.33.73
 BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V

23/06/26
 519

ACEG
 Lorenzo Versluis

DAK

OMVORMER : HUANEY HUASUN 2000 4,6 KW
 HYBRIDE 200046 / TA 2510197503
 PANELEN : DMG 455 FULL BLACK GLASS - GLASS

455 WP	455 WP	455 WP	455 WP	455 WP
				⏏
				⏏

455 WP	455 WP	455 WP	455 WP	455 WP
				⏏
				⏏

GOOT

Controle-organisme

ACEG
Ringlaan 39 - 1853 Strombeek-Bever
info@aceg.be
02/880.88.90
BE 0846.351.031

ACEG
Bavo Poelvoorde

23/06/26

ACEG
Lorenzo Versluys

Adres elektrische installatie

Vanwebo GCV
VONDELEN 40 A
3450 DENDEKHOVEN
0478/22.33.73

Installateur

Vanwebo GCV
Hof Somergem 34 - 9300 Aalst
niko.vanwesemael@telenet.be
0478/22.33.73
BE 0674.880.072

Eendraadschema

2 x 230V

